




[図1]

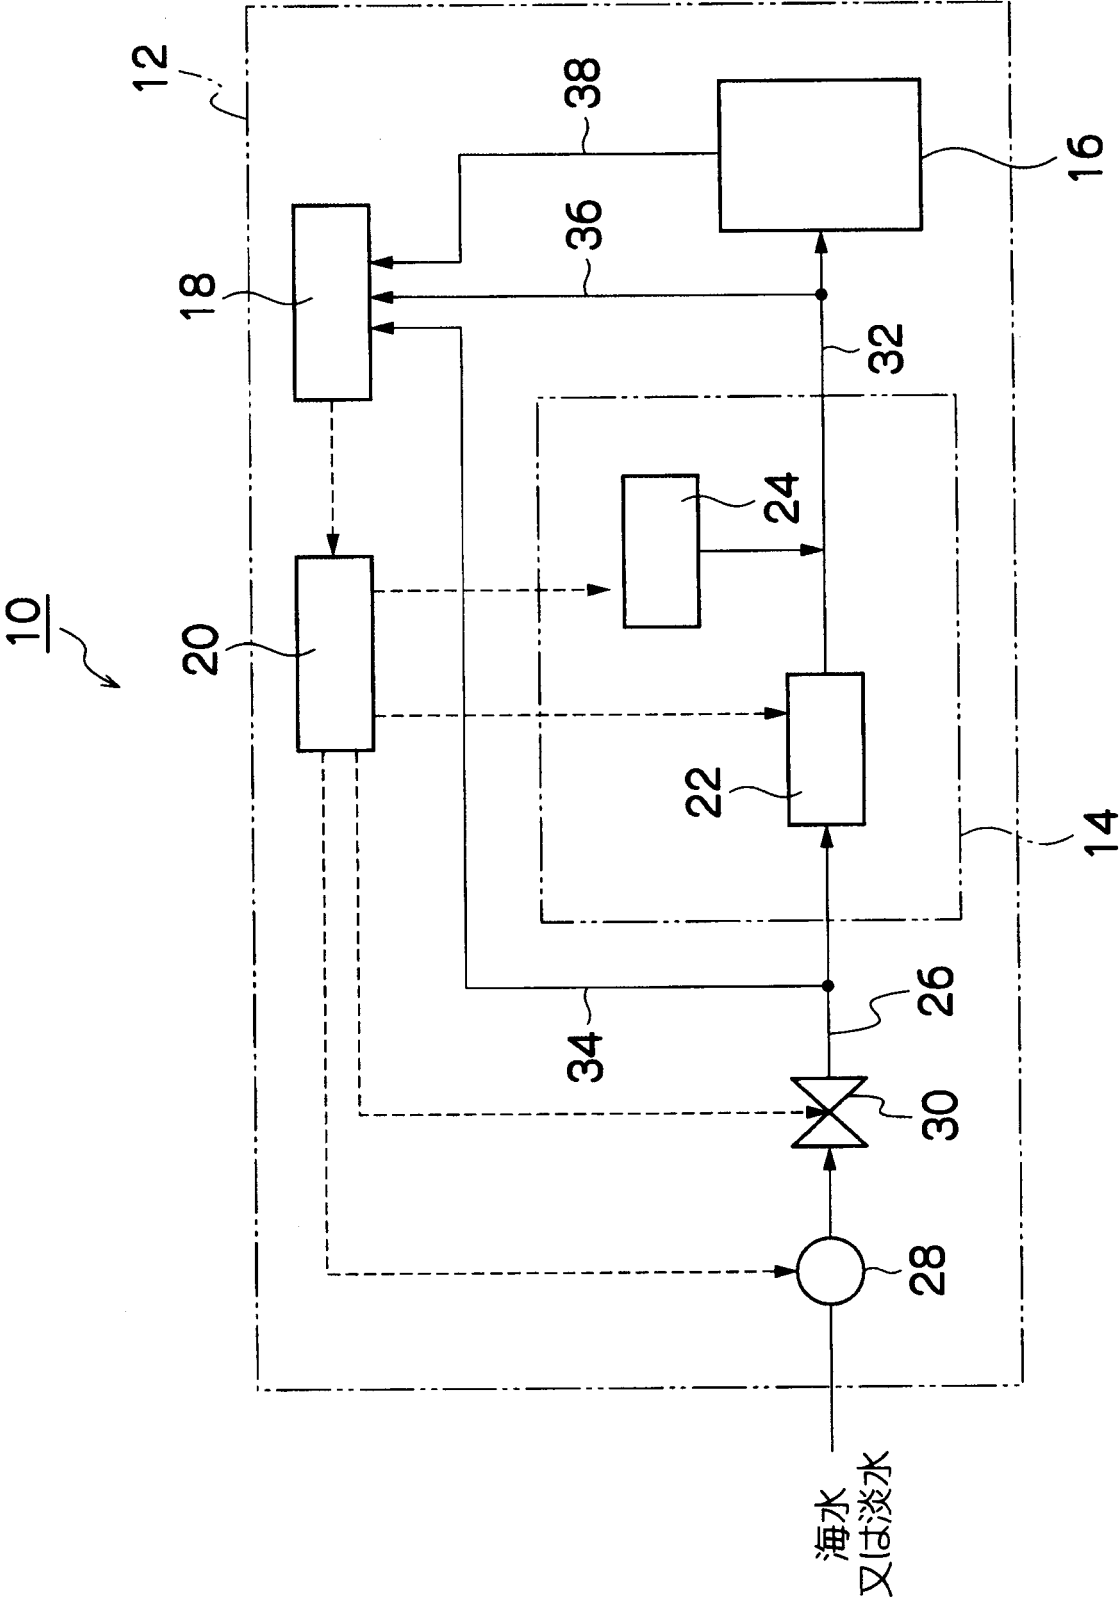


[図2]

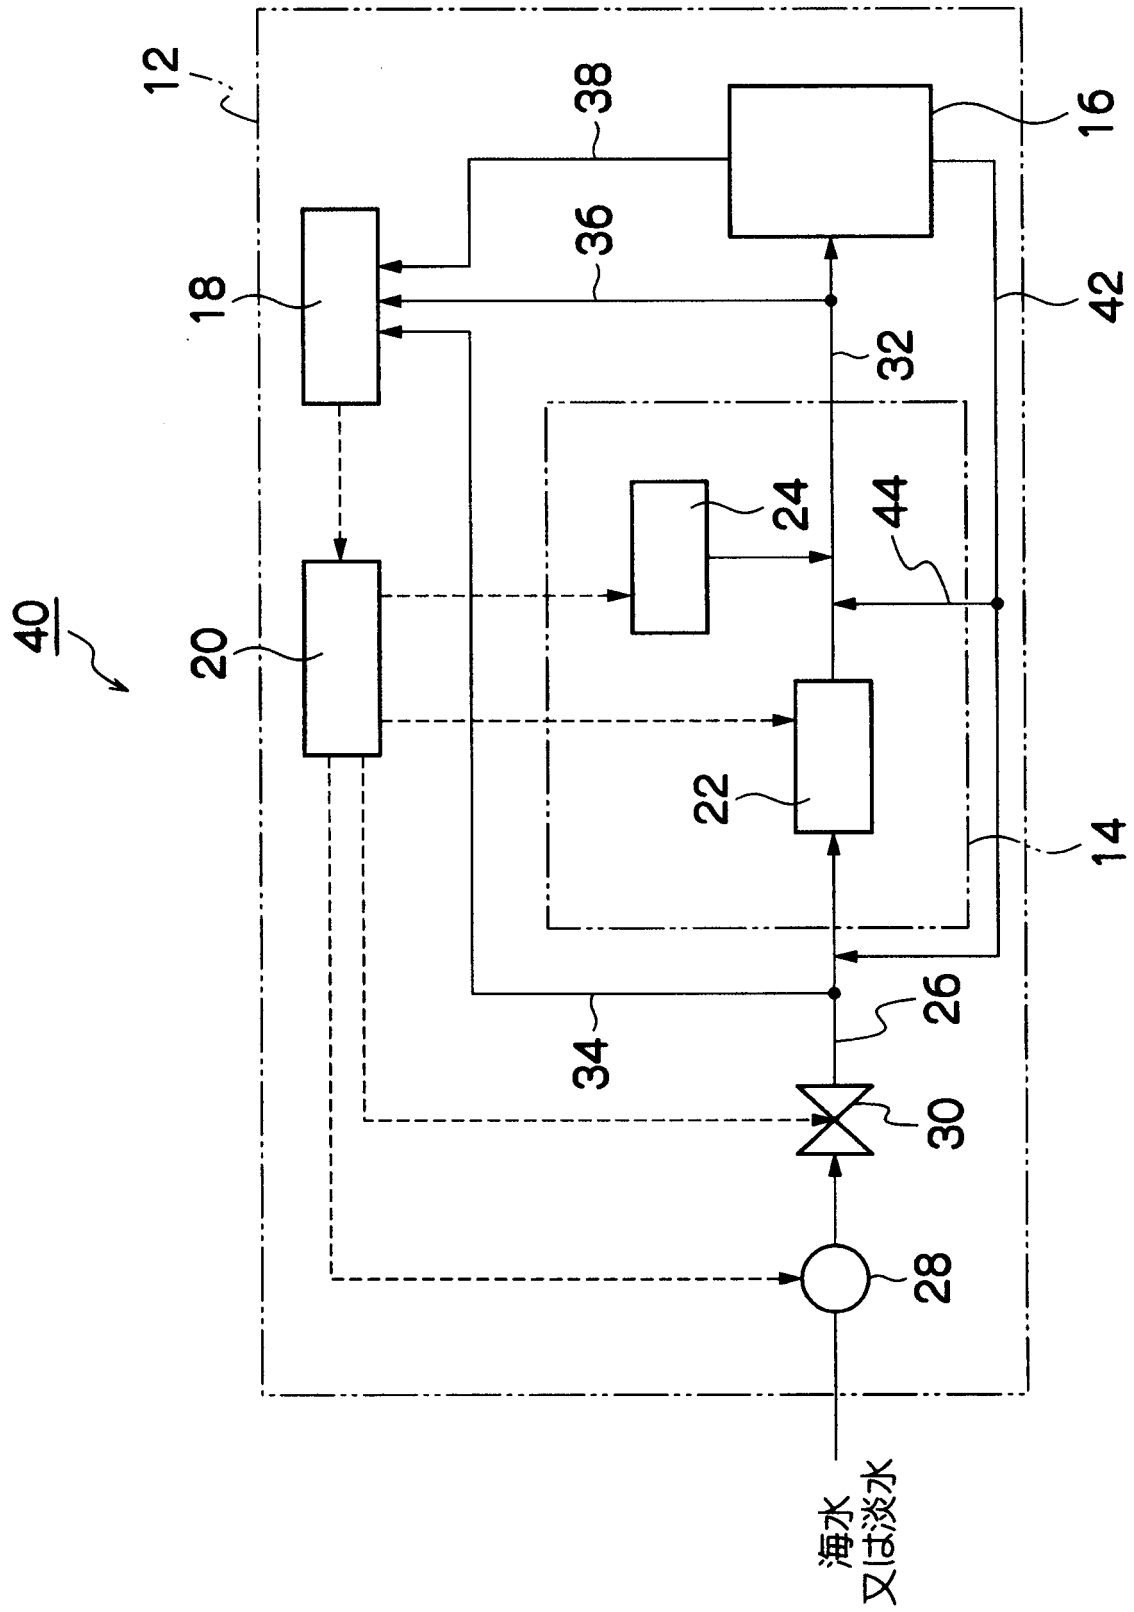


[図3]

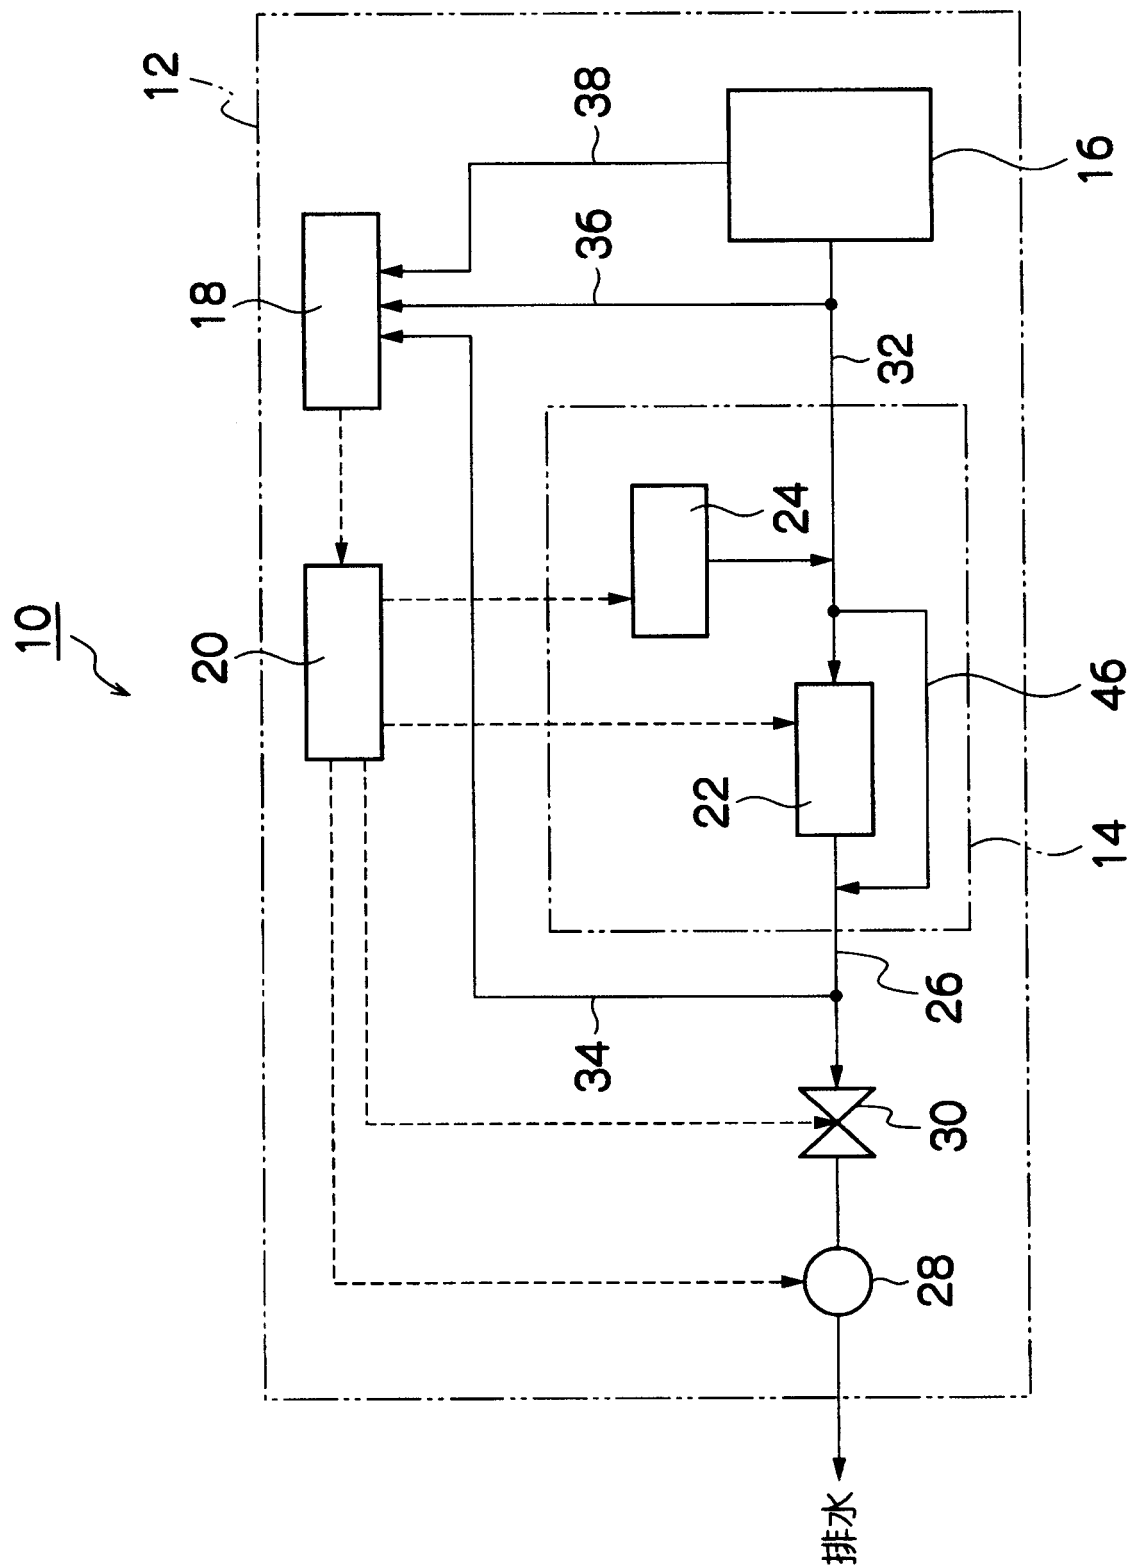


[図4]

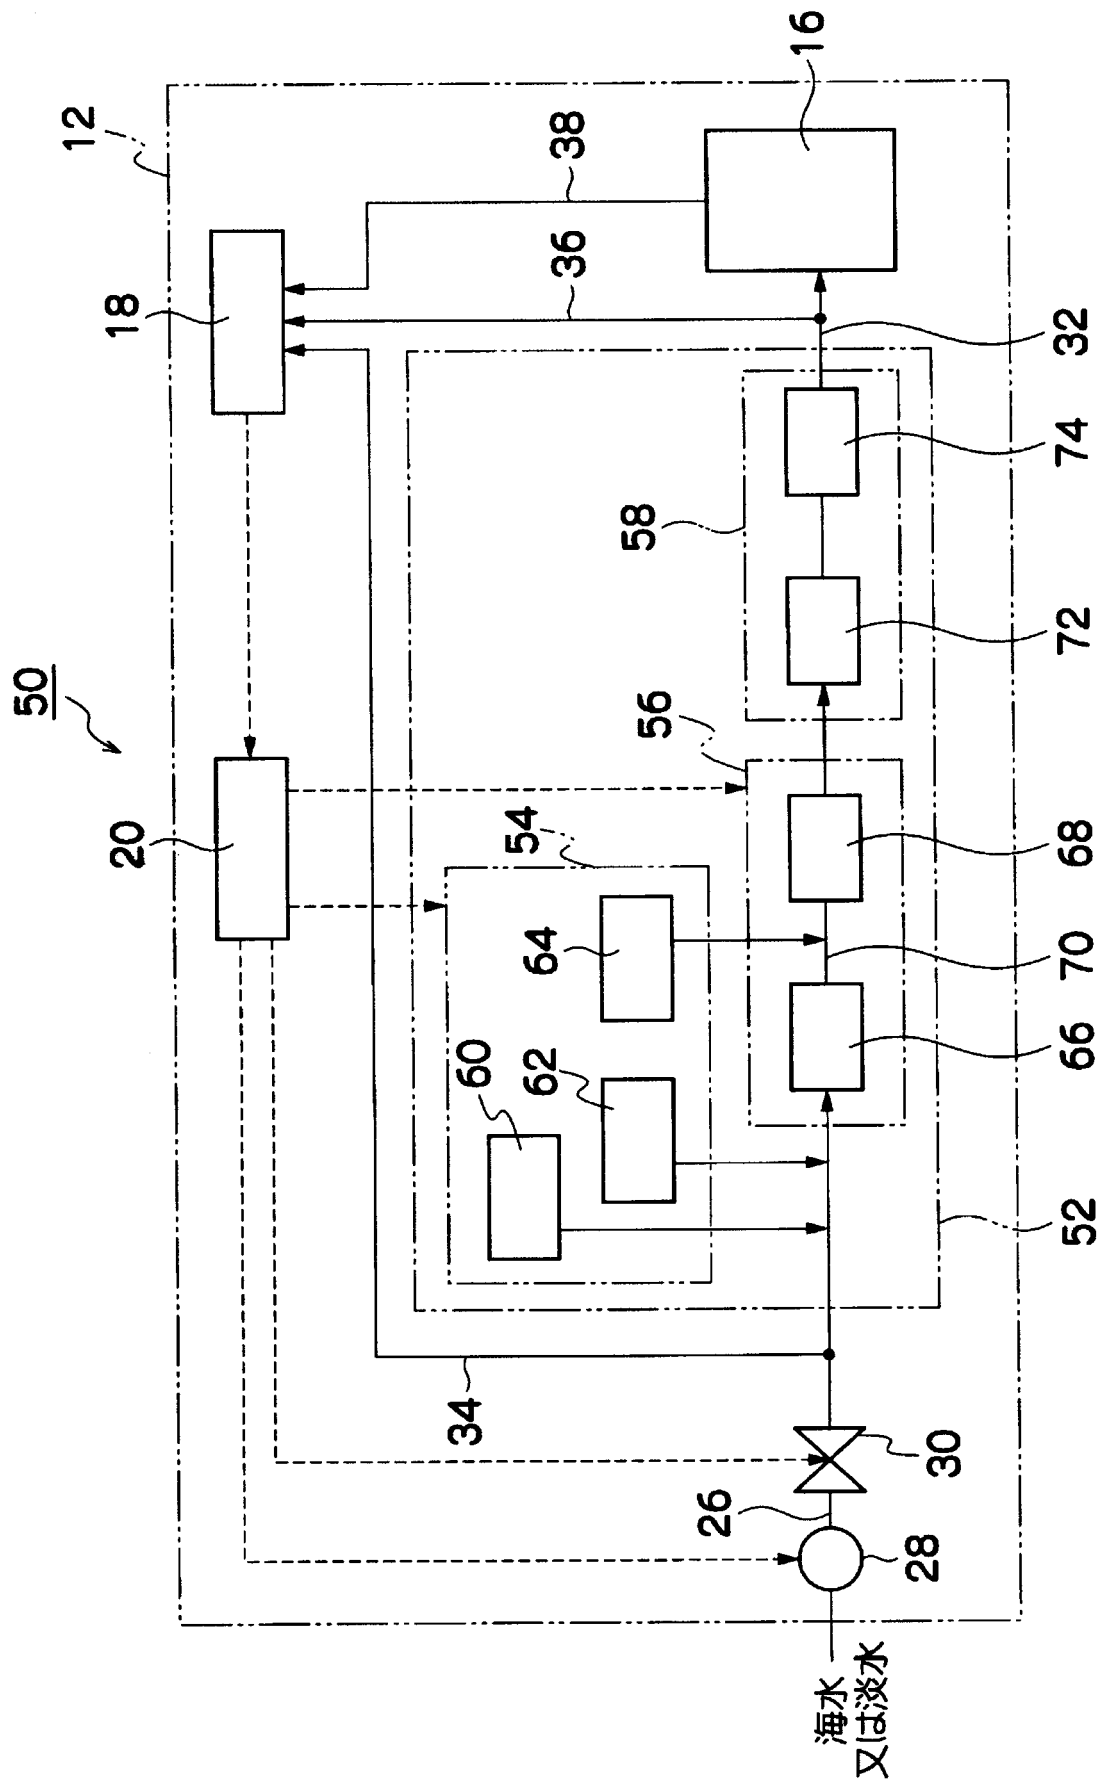

[図5]

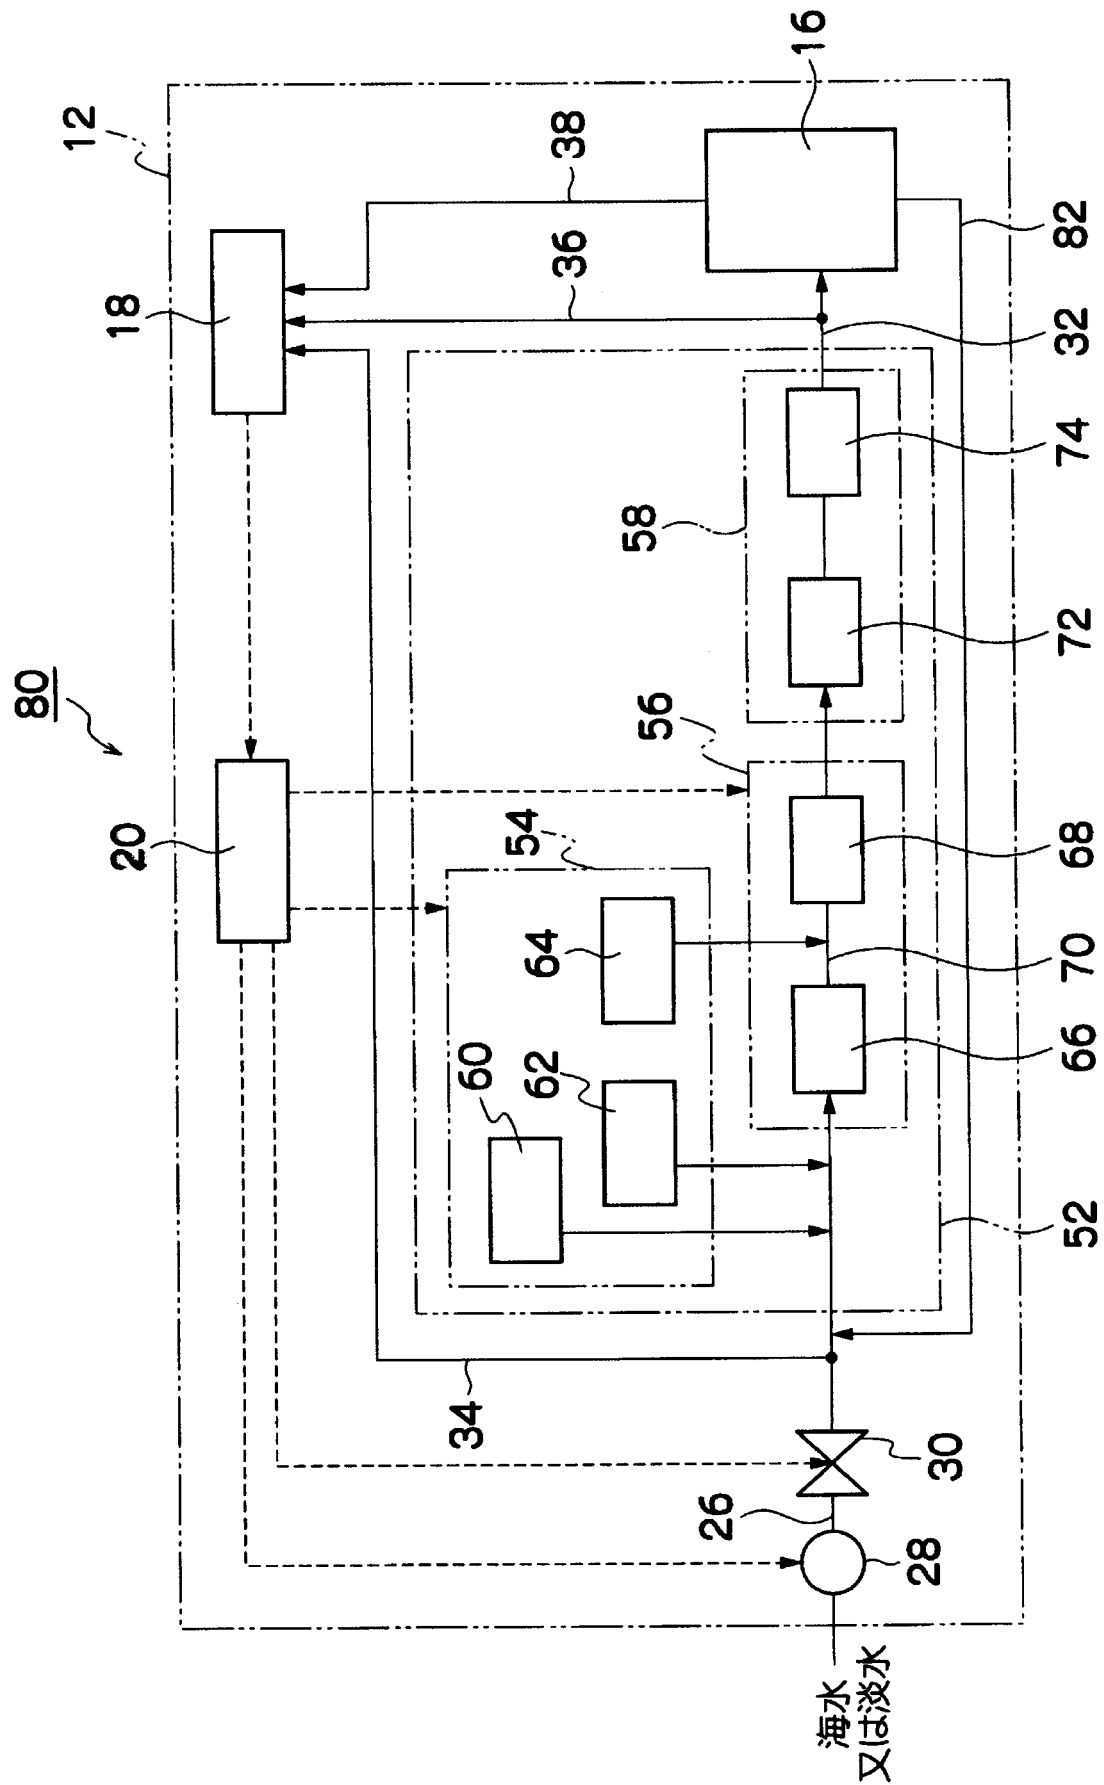

[図6]

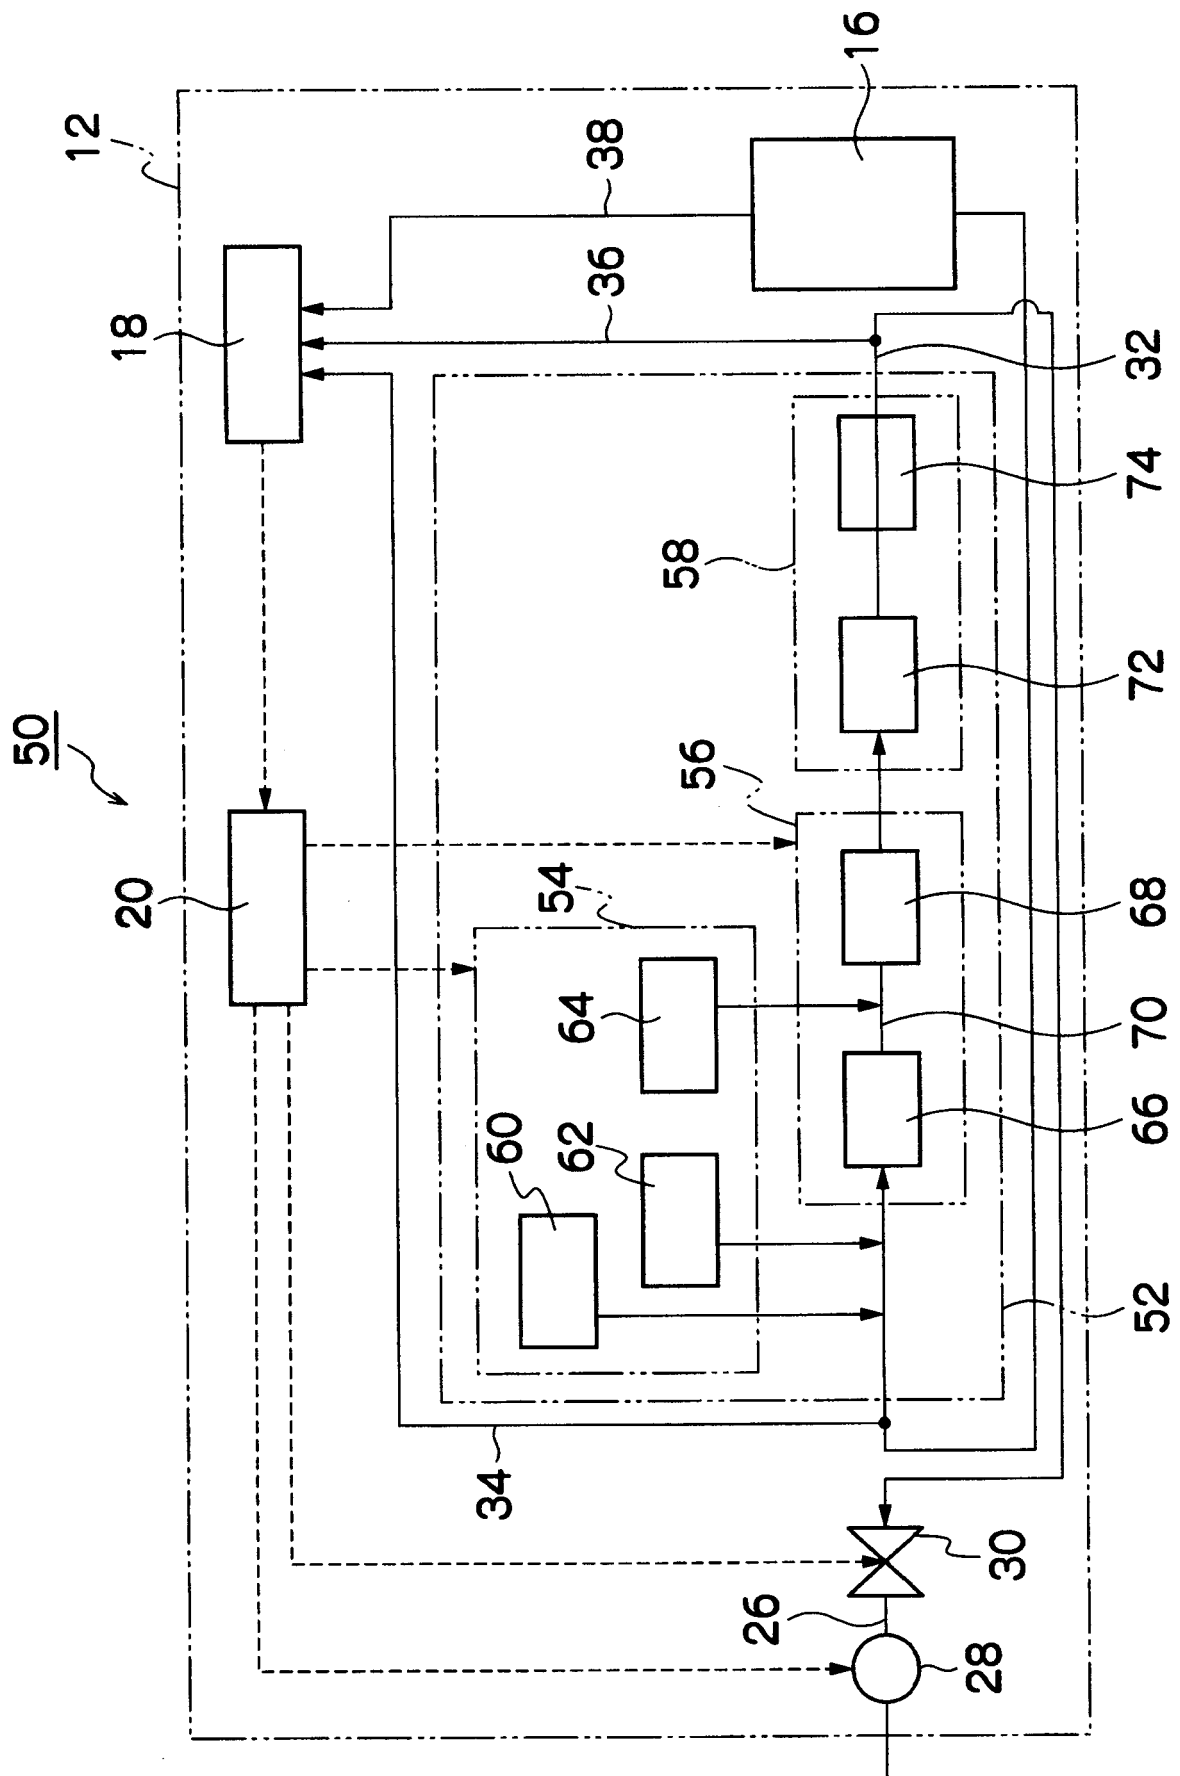

[図7]

水生生物 A 濃度 〔個／m ³ 〕	水生生物 B 濃度 〔個／ml〕	オゾン 〔mg-O ₃ ／L〕	次亜塩素酸 ナトリウム 〔mg／L〕	過酢酸 〔mg／L〕	過酸化水素 〔mg／L〕
0 以上 10 未満	0 以上 10 未満	2	3	25	10
10 以上 10 ³ 未満	10 以上 10 ² 未満	3	5	50	15
10 ³ 以上 10 ⁵ 未満	10 ² 以上 10 ³ 未満	5	7.5	75	20
10 ⁵ 以上	10 ³ 以上	7.5	10	100	50

- ※ 1 水生生物 A
最小サイズが 50 μ m 以上の生物は 1m³ 中に生きた生物数が 10 個体未満
- ※ 2 水生生物 B
最小サイズが 50 μ m 未満で 10 μ m 以上の生物は 1ml 中に生きた生物数が 10 個体未満

[図8]

濁度 〔度〕	無機凝集剤※3 〔mg/L〕	高分子凝集剤 〔mg/L〕
0 以上 2.5 未満	5 ～ 10	0.5 ～ 1
2.5 以上 10 未満	5 ～ 10	0.5 ～ 1
10 以上 50 未満	10 ～ 20	1 ～ 2
50 以上	10 ～ 20	1 ～ 2

※ 3 一例としてポリ塩化アルミニウムの場合を示す