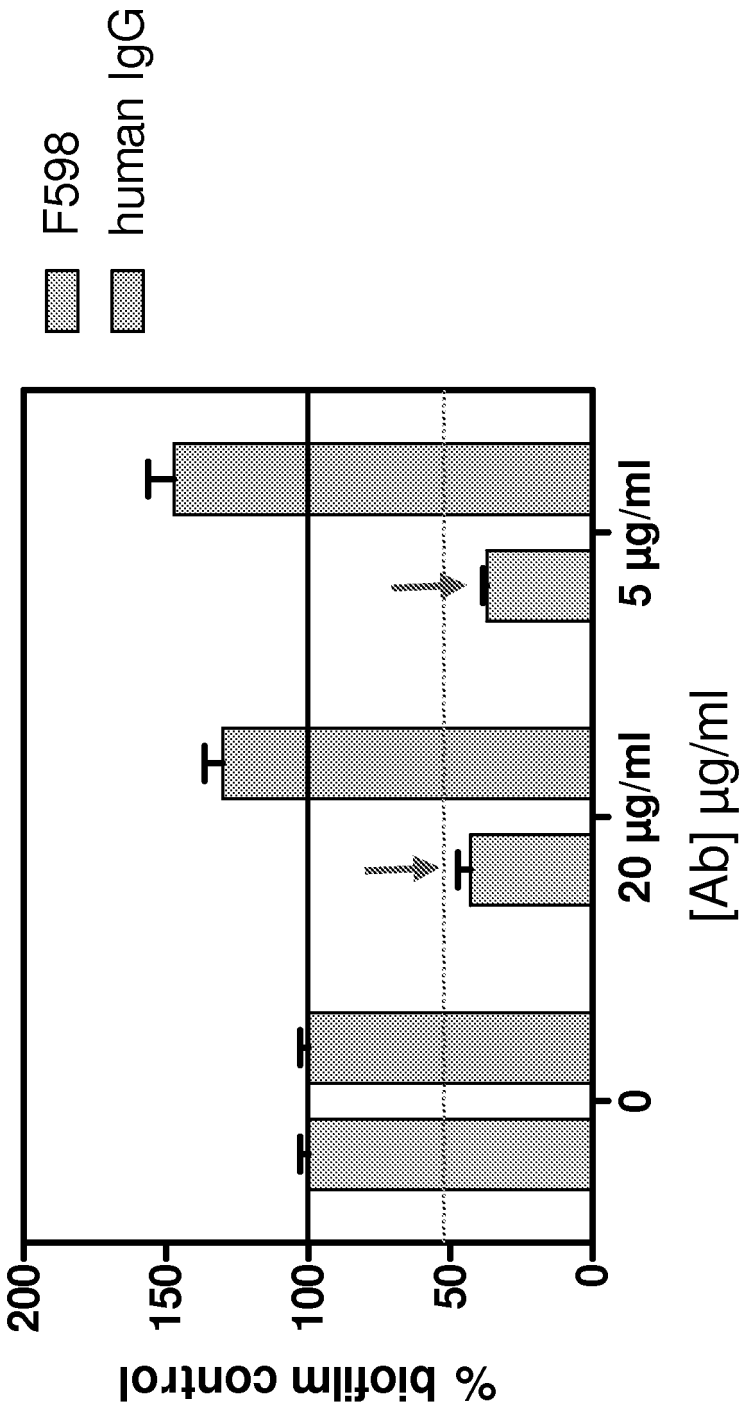

F598
human IgG
% biofilm control
200
150
100
50
0
0
20 µg/ml
5 µg/ml
[Ab] µg/ml

FIGURE 1

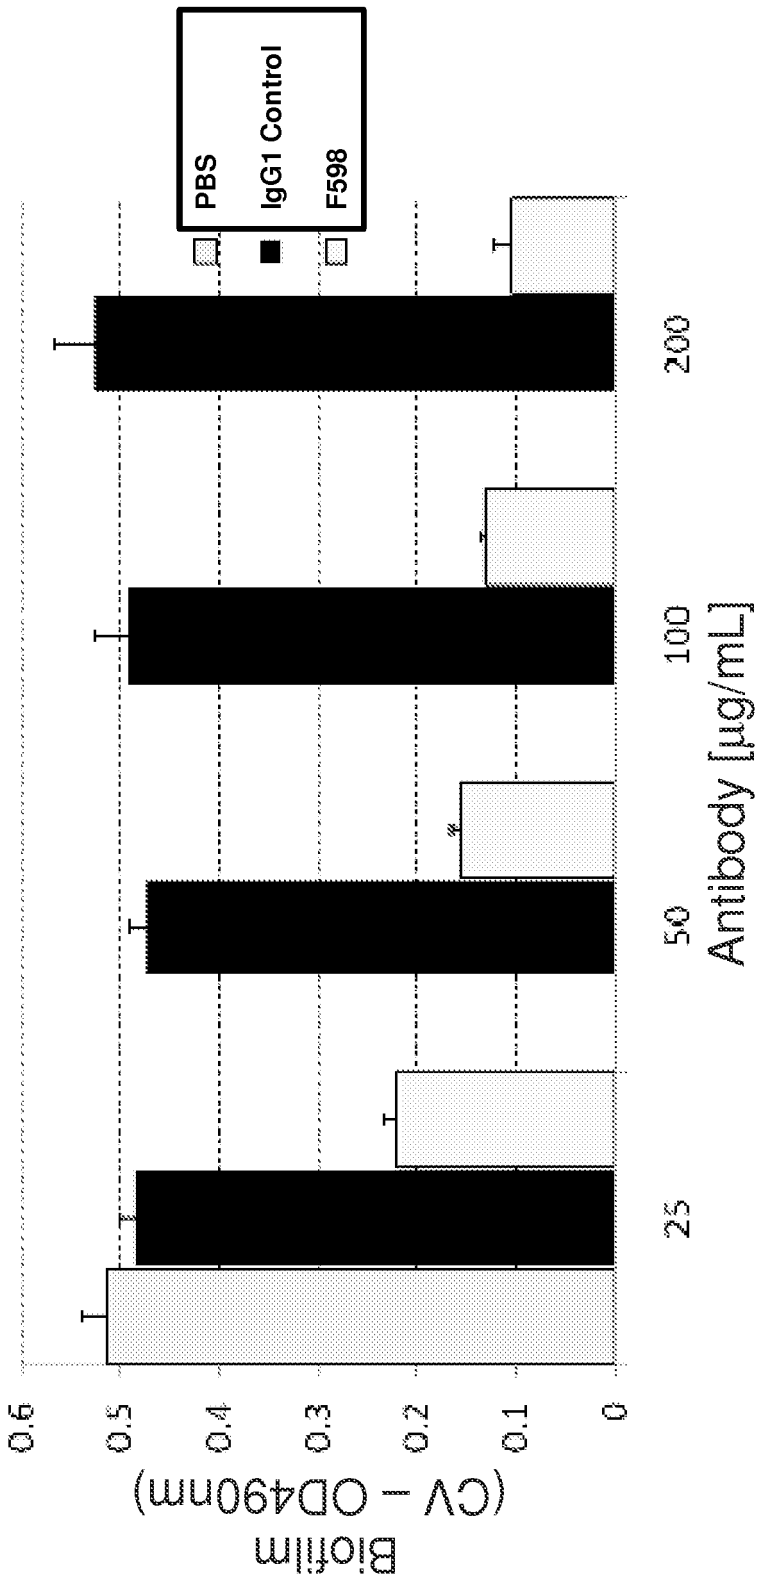

PBS
IgG1 Control
F598
Biofilm
(CV – OD490nm)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
25
50
100
200
Antibody [µg/mL]

FIGURE 2

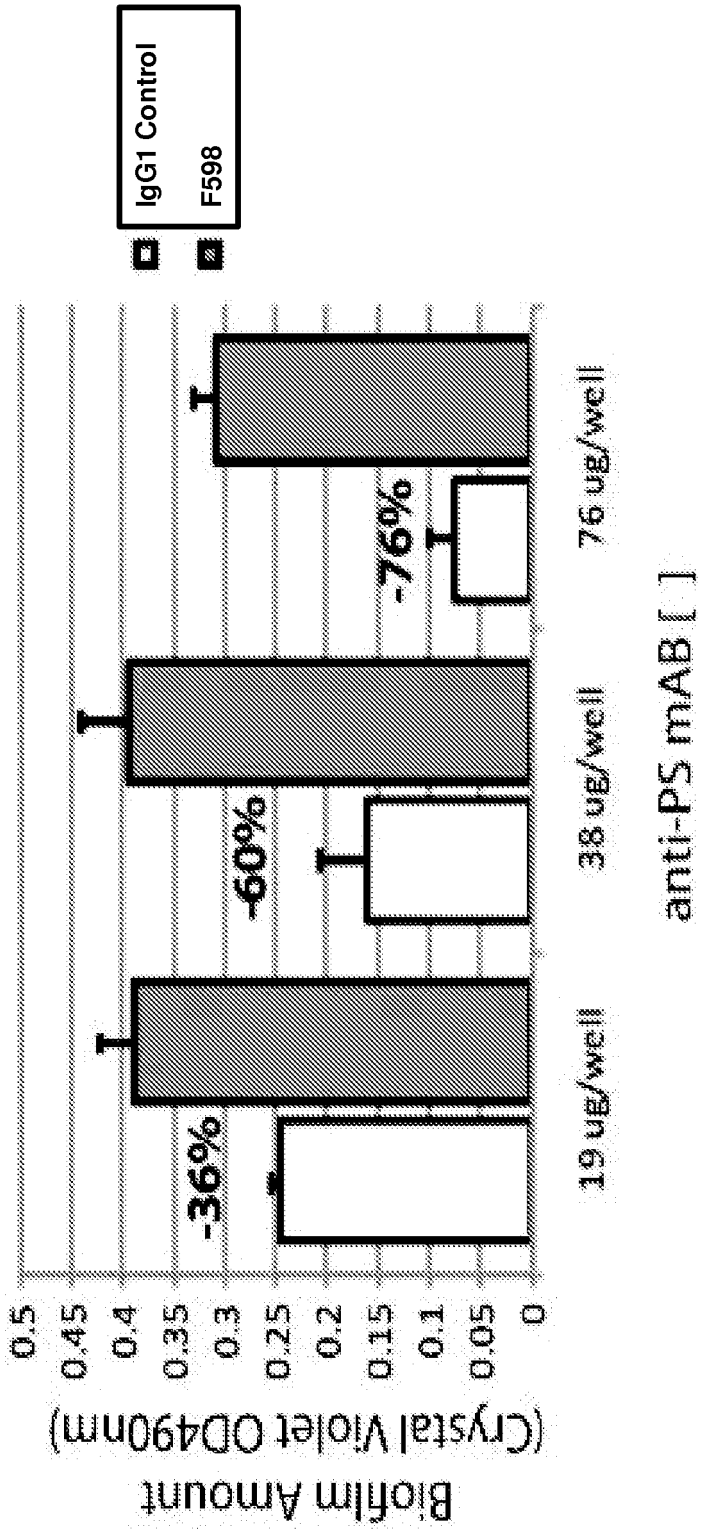

IgG1 Control
F598
Biofilm Amount
(Crystal Violet OD490nm)
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-36%
-60%
-76%
19 ug/well
38 ug/well
76 ug/well
anti-PS mAB [ ]

FIGURE 3