Fig. 1

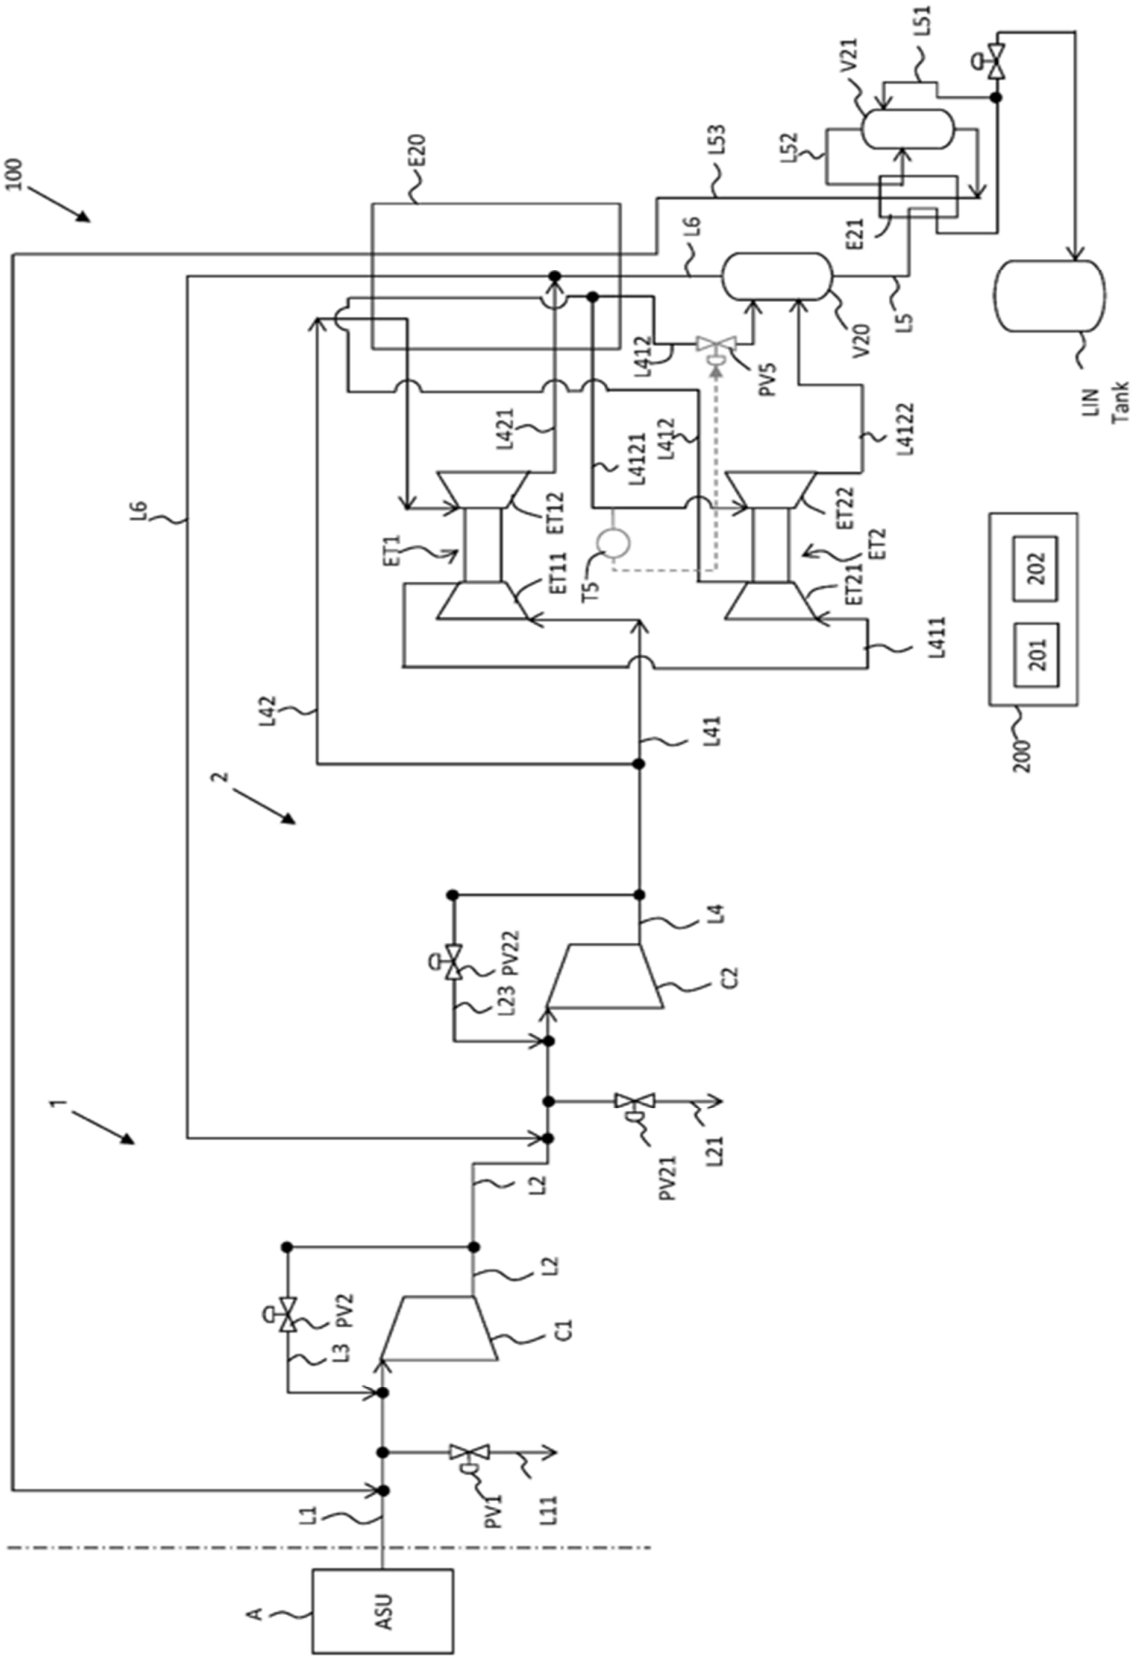
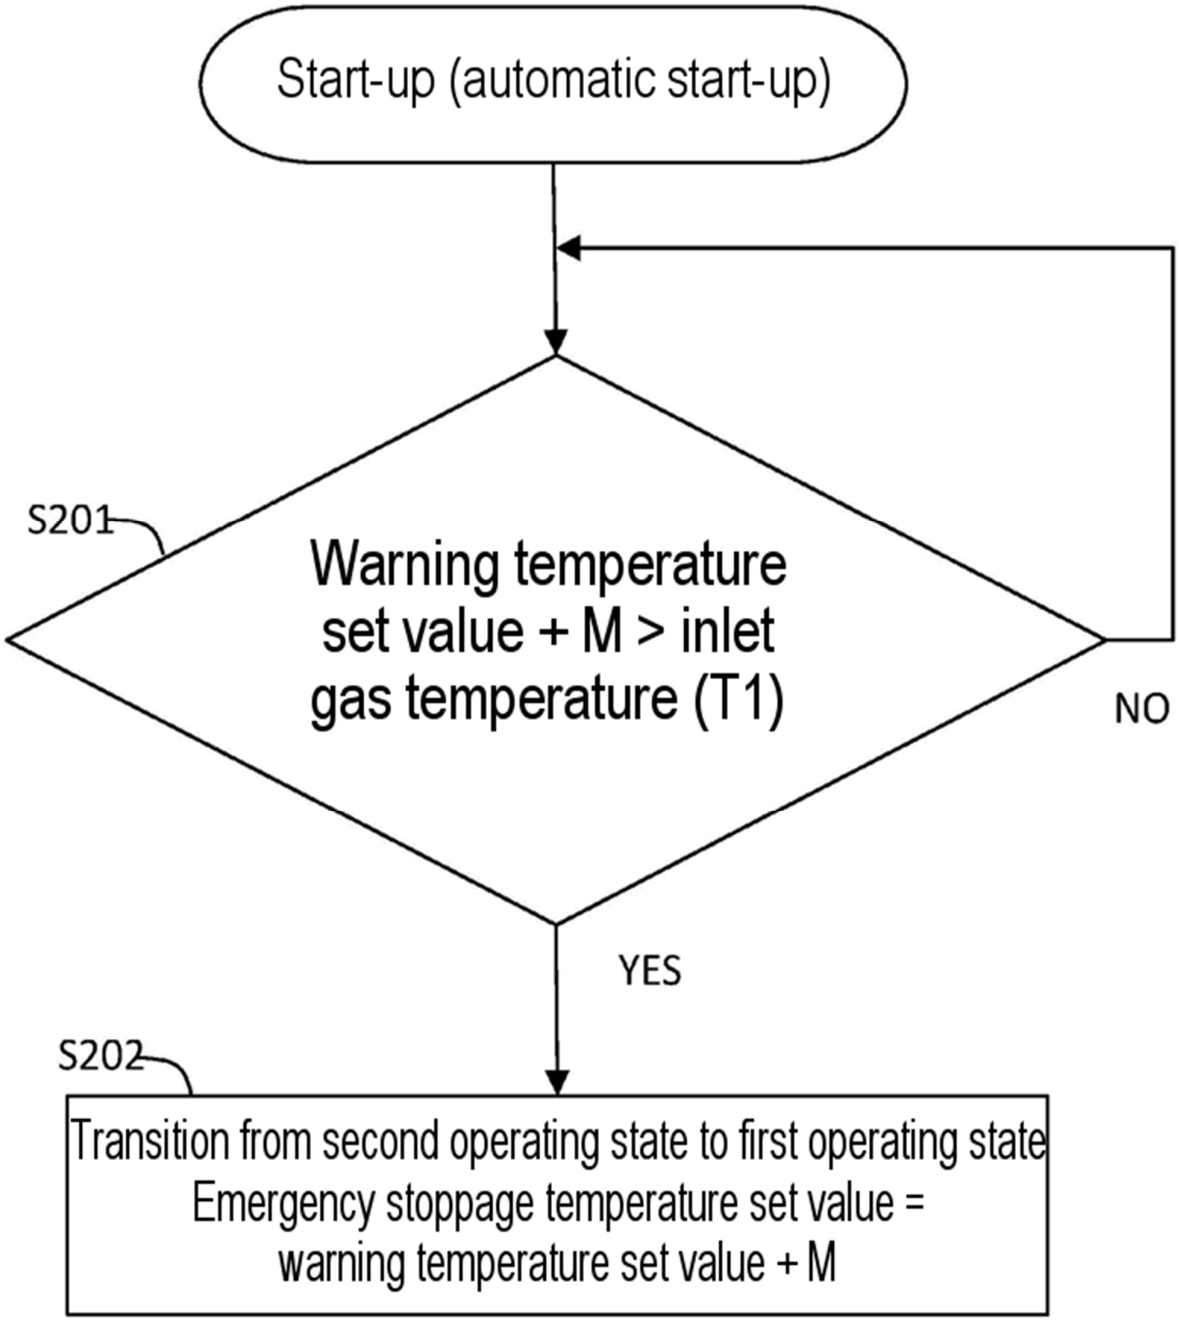

100
E20
L53
L52
V21
L51
L6
E21
V20
L5
LIN Tank
PV5
L412
L421
L4121
L412
L4122
ET12
ET22
ET1
ET11
T5
ET21
ET2
L411
L42
L41
2
L4
L23
PV22
C2
1
PV21
L21
L2
L2
L3
PV2
C1
L1
PV1
L11
A
ASU
200
201
202

Fig. 2


Start-up (automatic start-up)
S201
Warning temperature set value + M > inlet gas temperature (T1)
NO
YES
S202
Transition from second operating state to first operating state
Emergency stoppage temperature set value = warning temperature set value + M