


[図1]

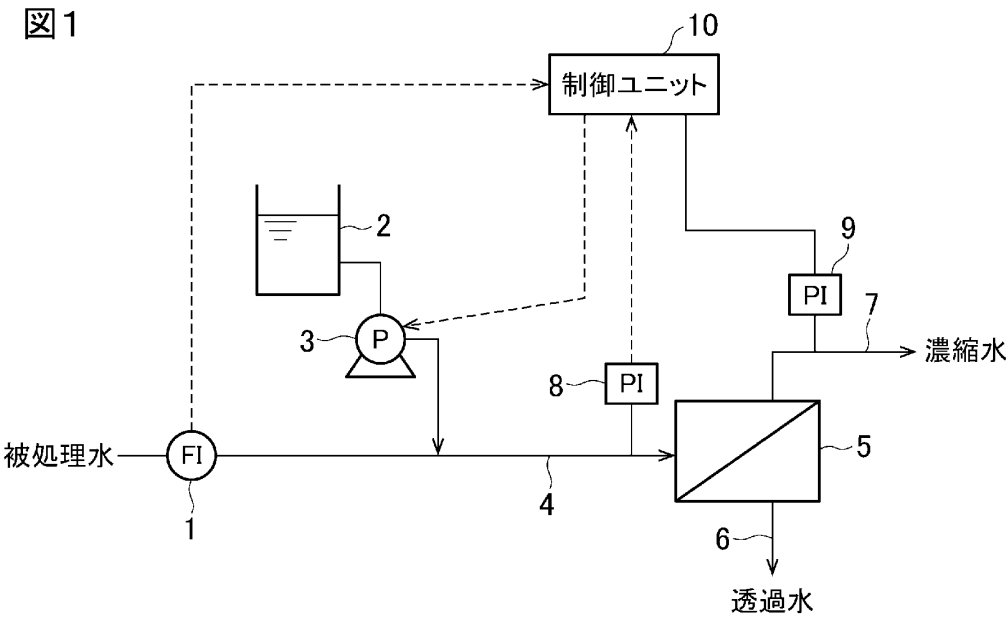

[図2]


図2

60


	61	レベル	薬注比	ON タイム	OFF タイム	実行
現在の差圧 上昇速度	kPa/d	No.1	%	min	min	☐
		No.2	%	min	min	☐
		No.3	%	min	min	☐
閾値A	kPa/d	No.4	%	min	min	☐
閾値B	kPa/d	No.5	%	min	min	☐
63 64 サンプリング 期間S	h	No.6	%	min	min	☐
			65	66	67	68

[図3]

図3

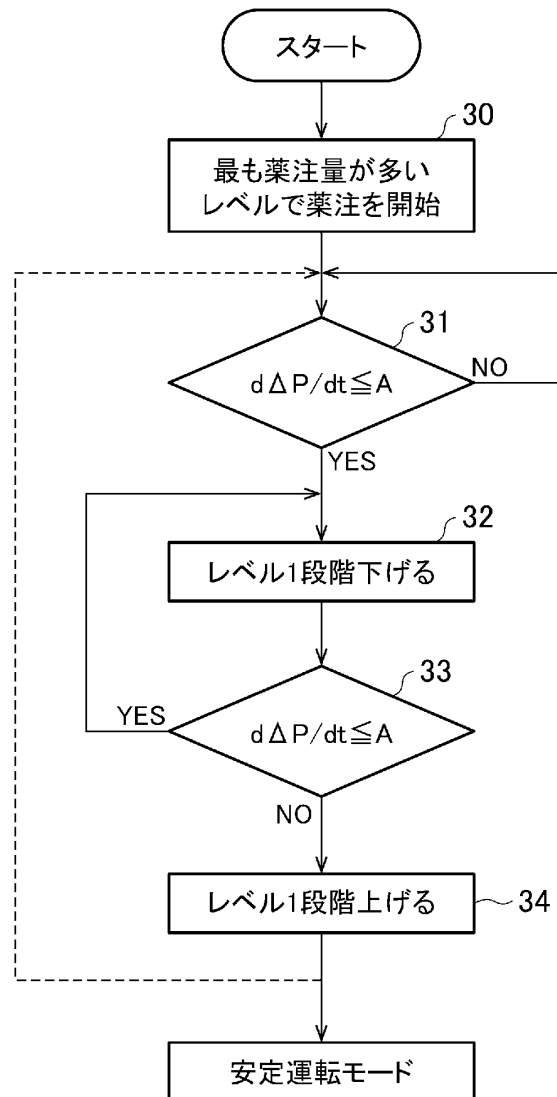

[図4]

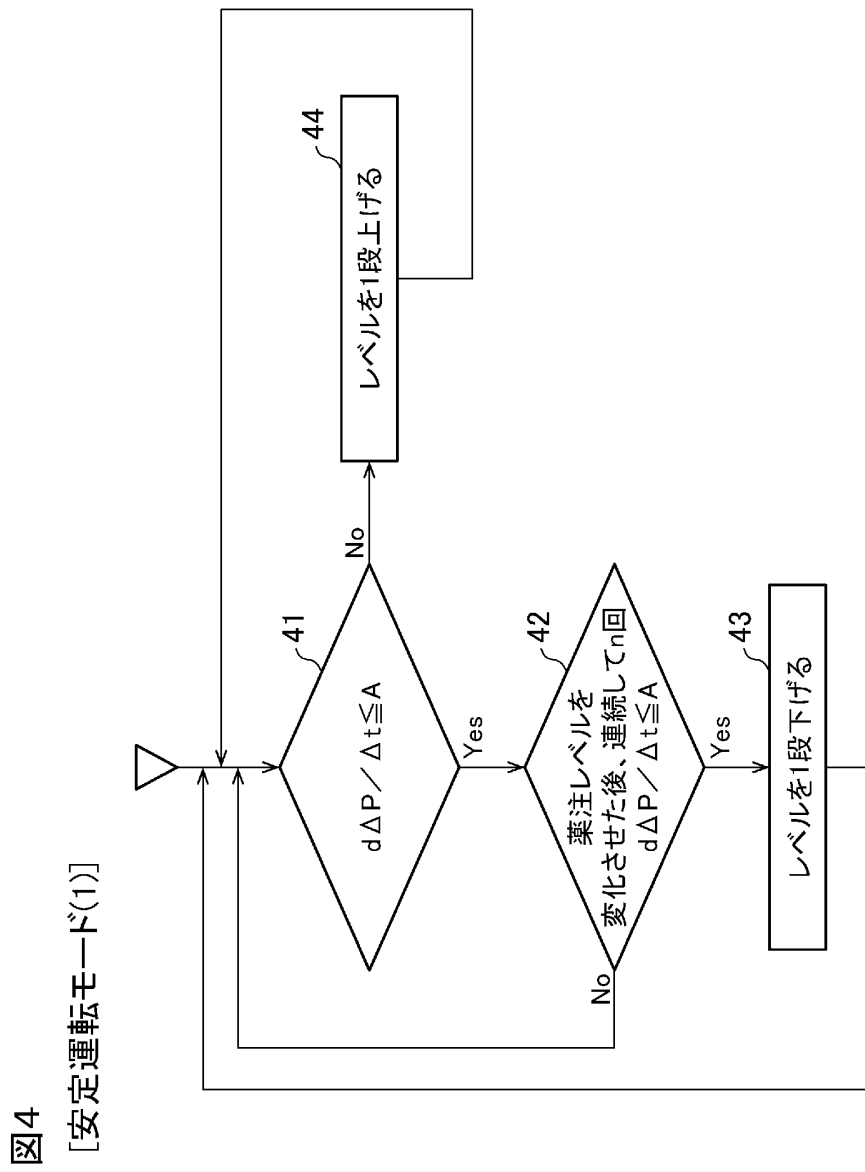

[図5]

