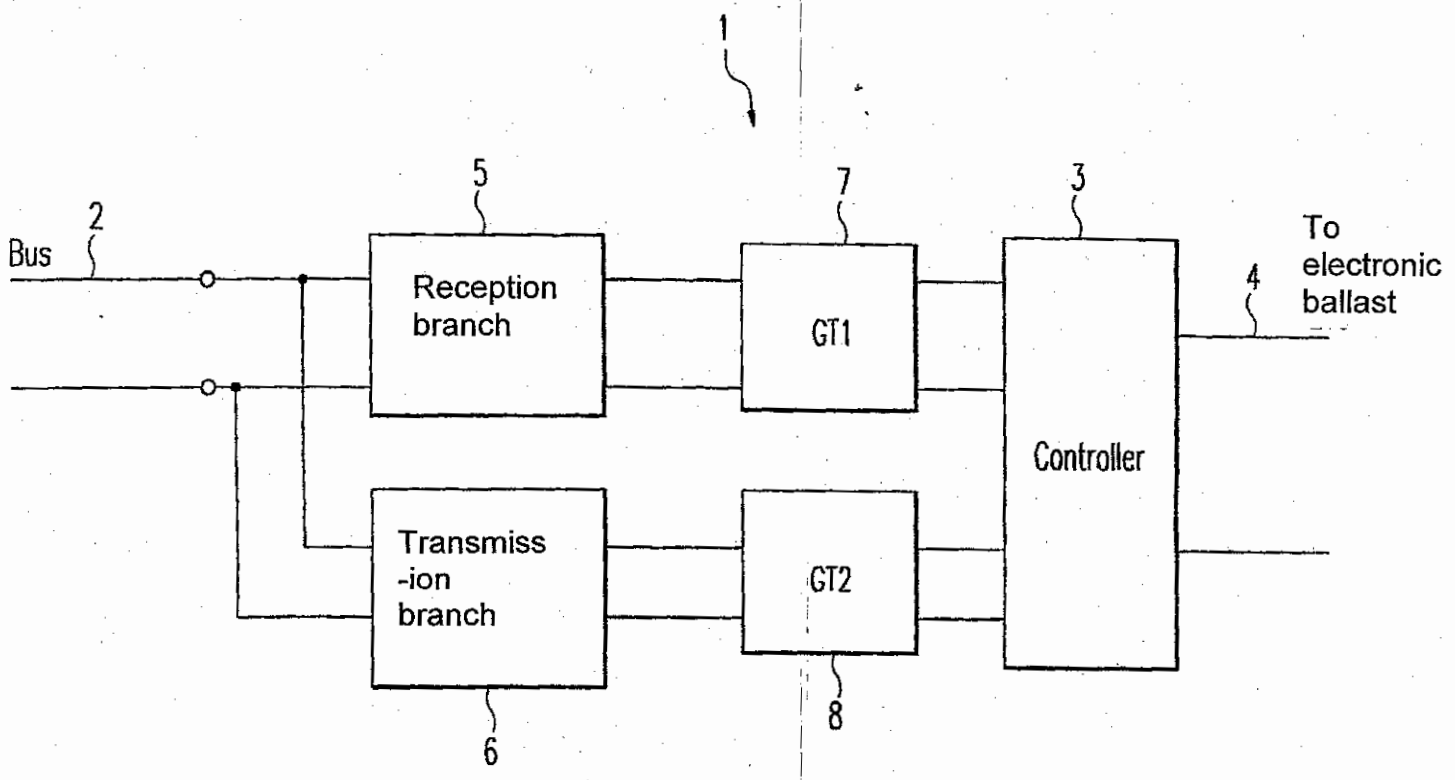

1
Bus
2
5
Reception branch
7
GT1
3
Controller
4
To electronic ballast
Transmiss -ion branch
6
GT2
8

Fig. 1

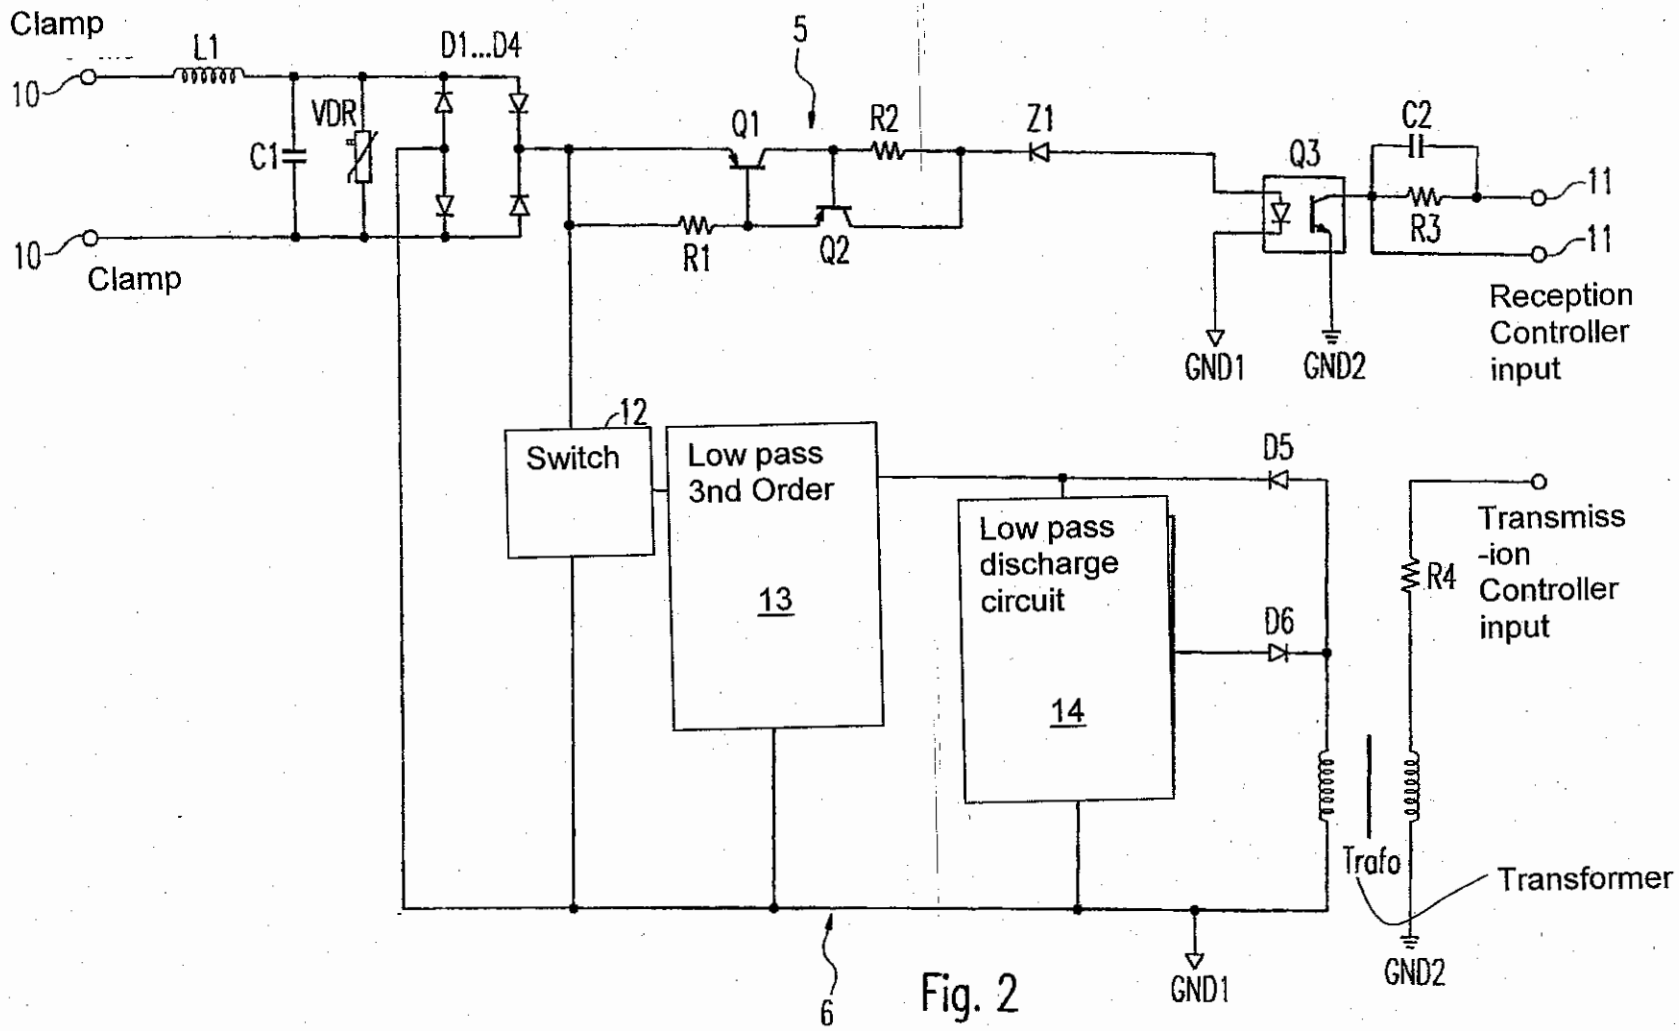

Clamp
L1
D1...D4
5
10
VDR
C1
Q1
R2
Z1
C2
Q3
11
R3
11
10
Clamp
R1
Q2
Reception
Controller
input
GND1
GND2
12
Switch
Low pass
3nd Order
13
D5
Low pass
discharge
circuit
14
D6
R4
Transmiss
-ion
Controller
input
Trafo
Transformer
GND2
GND1
6

Fig. 2

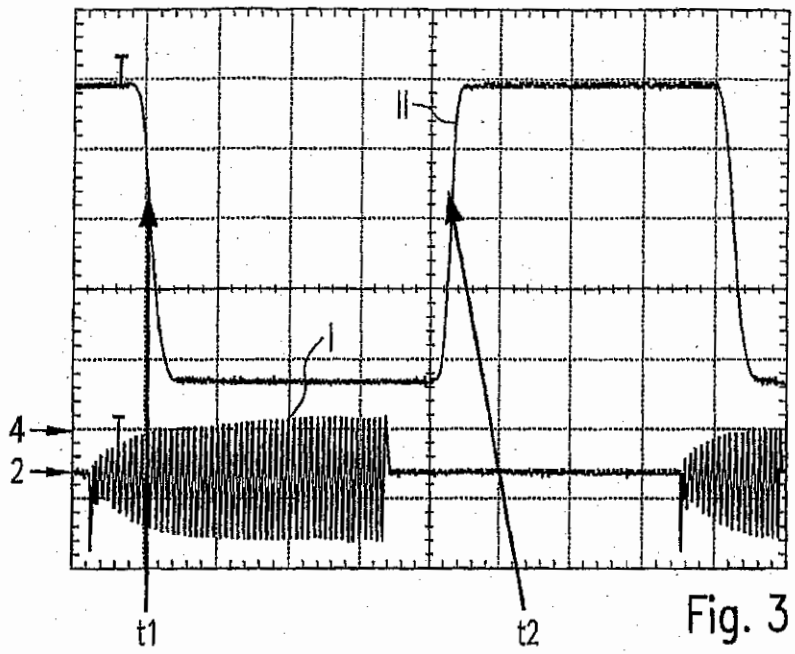


Fig. 3

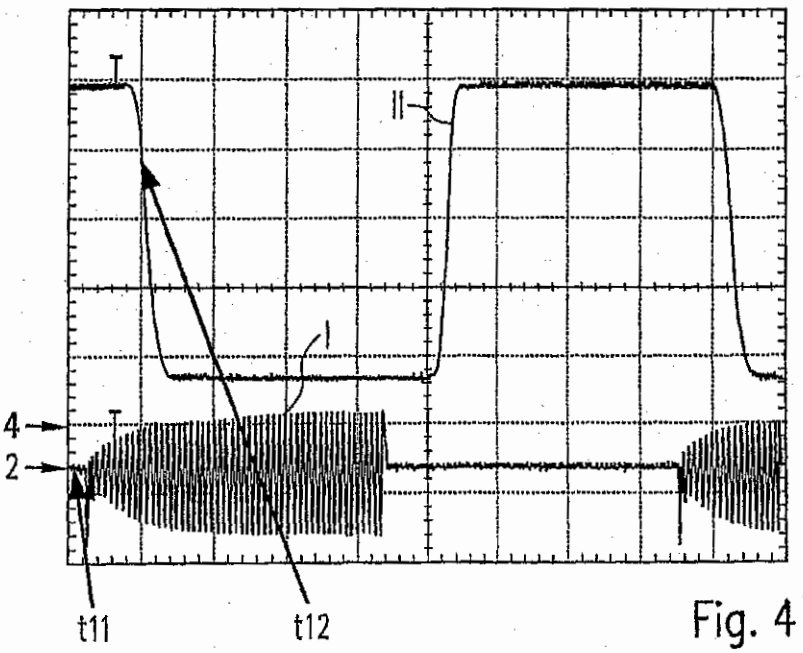


Fig. 4