




[図1]

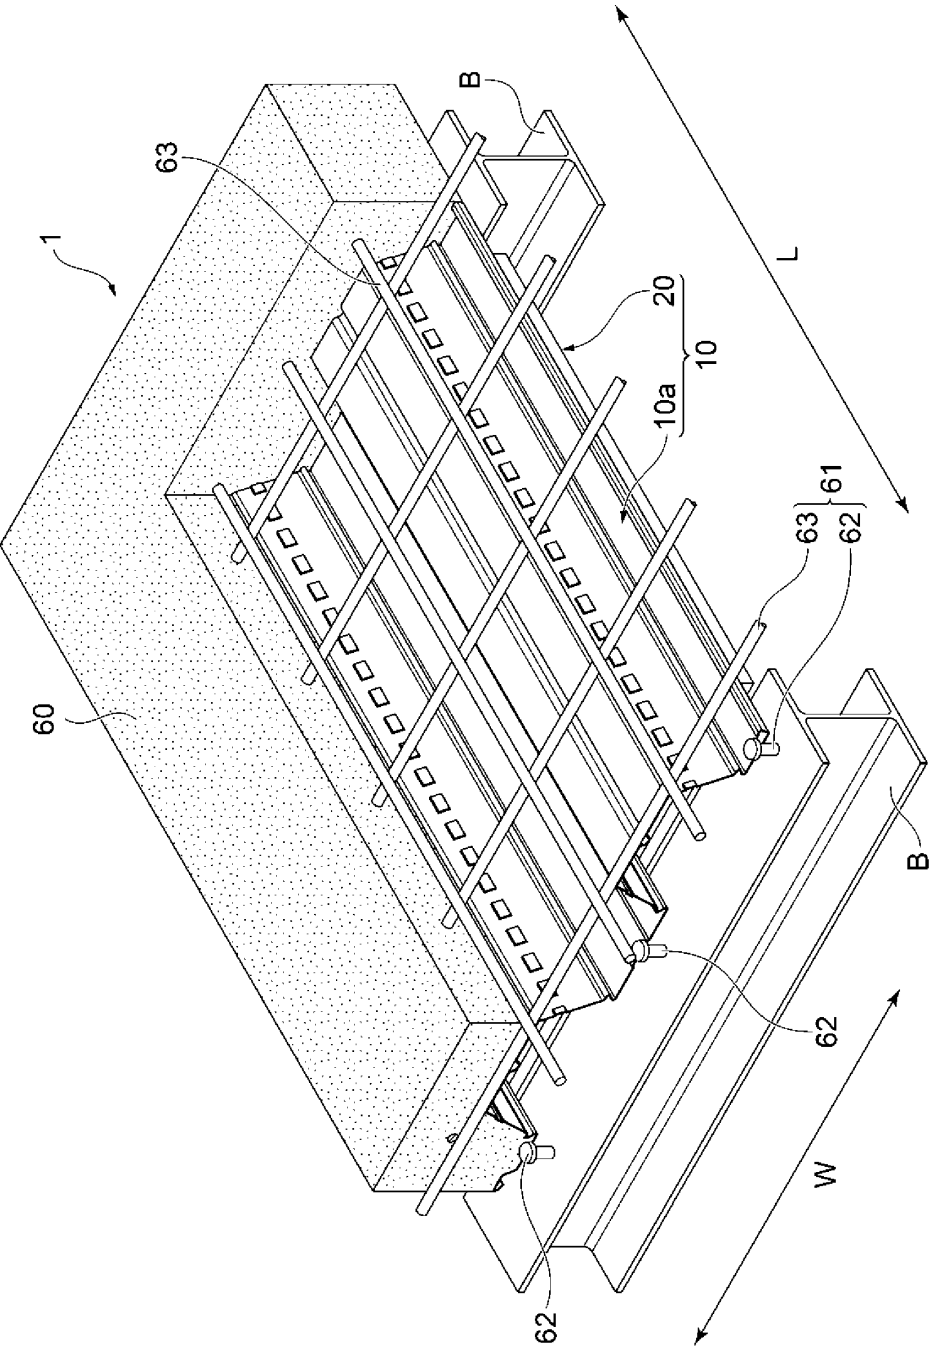


[図2]

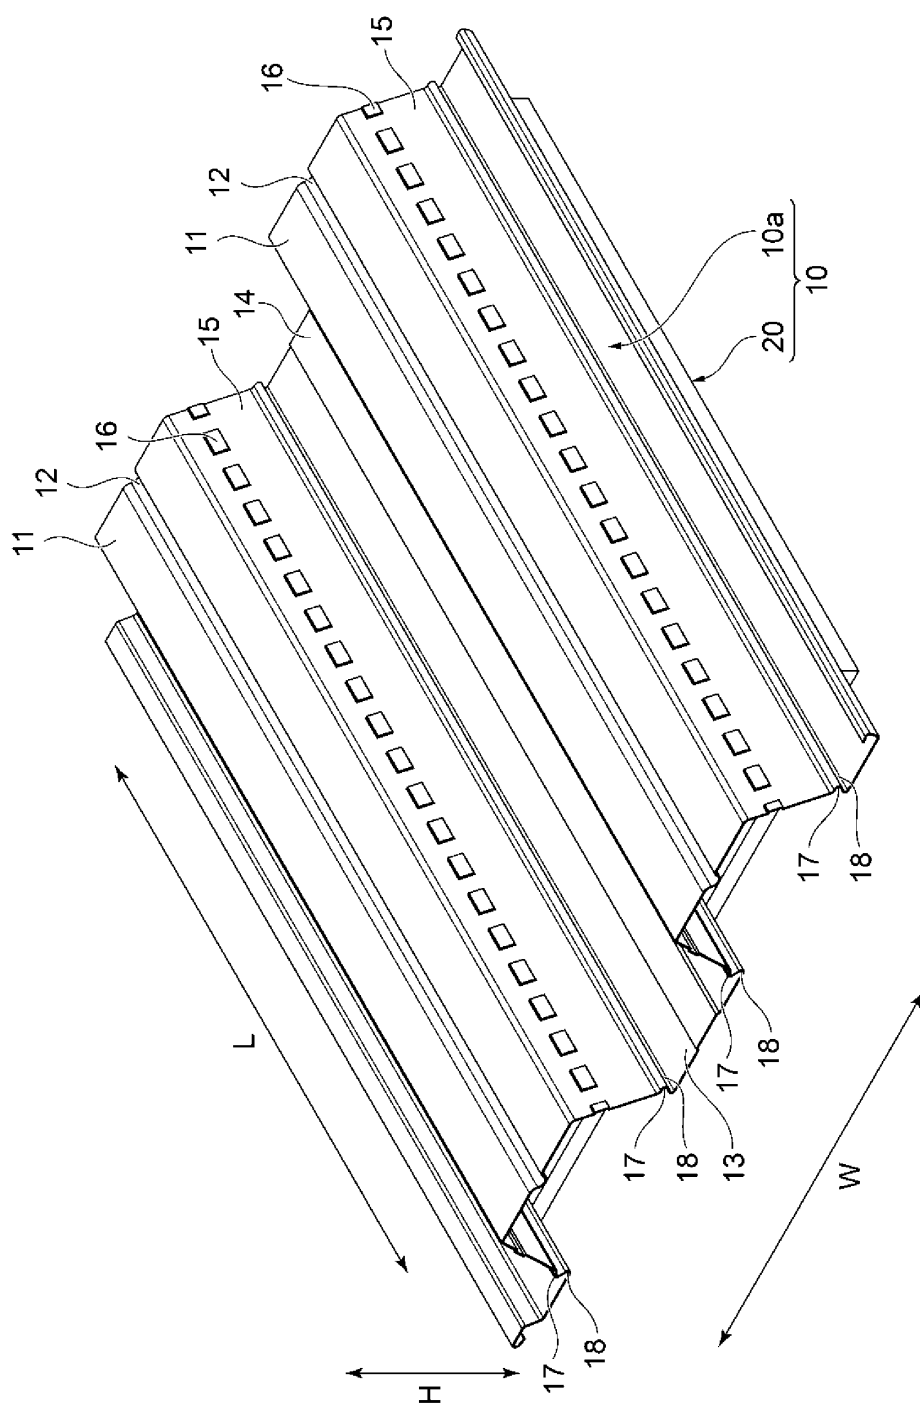

[図3]

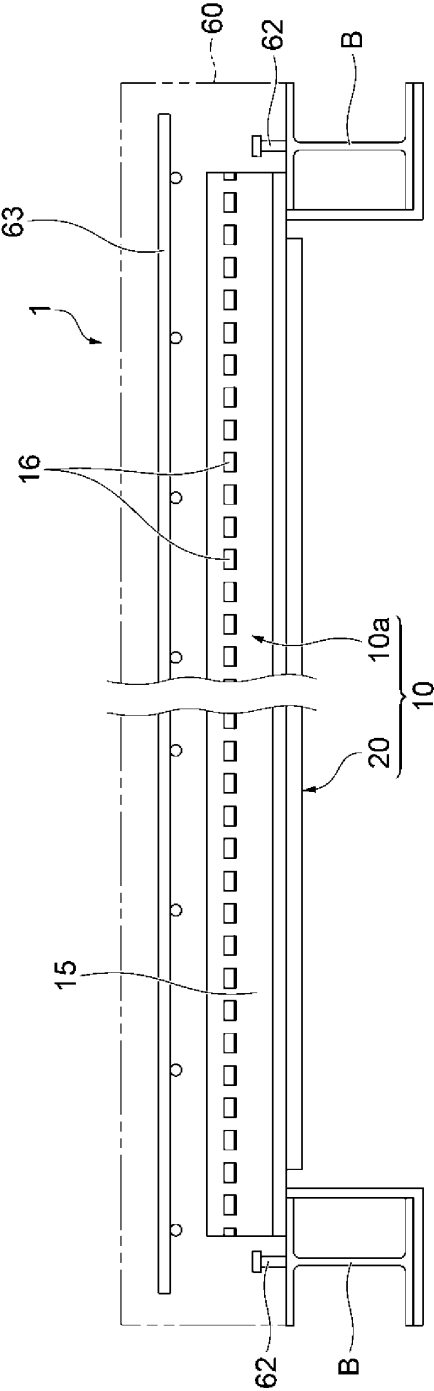

[図4]

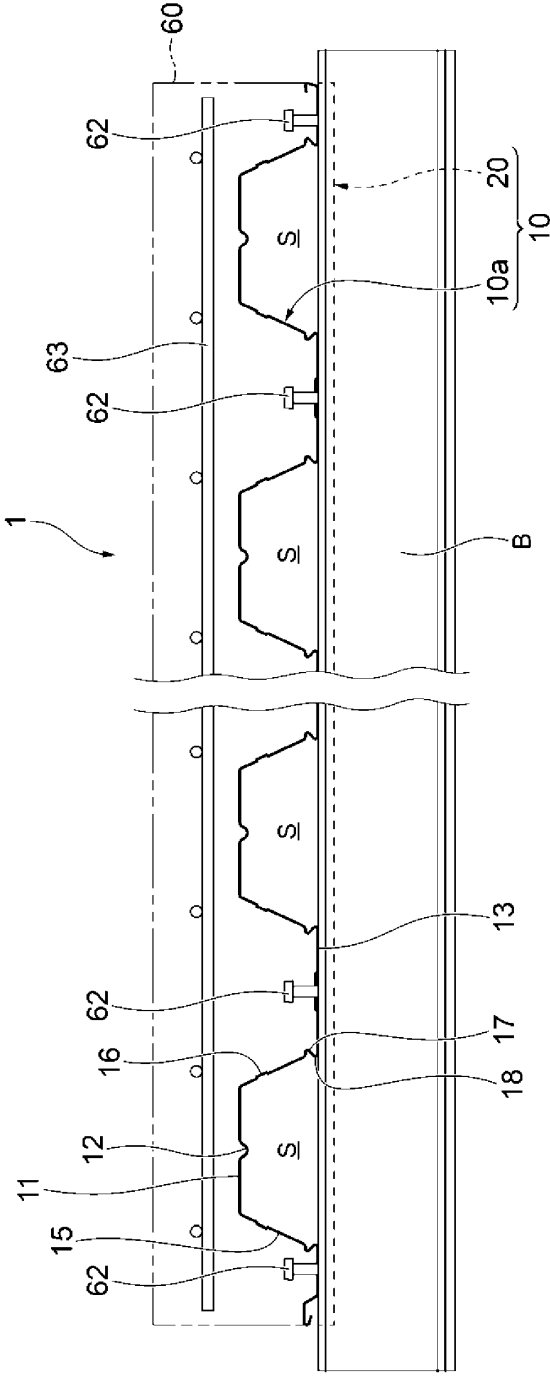

[図5]

耐火時間 (min)	木部の厚さ (mm)	木部の算定式	備考
30	19.5	30min*0.65mm/min	30min分の耐火性能向上
30~60	19.5~39.0	30~60min*0.65mm/min	30~60min分の耐火性能向上
60~120	39.0~78.0	60~120min*0.65mm/min	60~120min分の耐火性能向上
120~180	78.0~117.0	120~180min*0.65mm/min	120~180min分の耐火性能向上


[図6]

支持梁からの被覆なし範囲 (mm)	支持梁近傍の補強仕様	備考
150mm	なし	
(Lx/4)/2	ひび割れ拡大防止補強など	梁近傍～(Lx/4)/2まで補強あり
Lx/4	負曲げに対する構造的な補強など	梁近傍～Lx/4まで補強あり

【図7】

支持梁からの被覆なし範囲 (mm)	支持梁近傍の補強仕様	備考
0~150	なし	
150~500	ひび割れ拡大防止補強など	梁近傍500mmまで補強あり
500~1,000	負曲げに対する構造的な補強など	梁近傍1,000mmまで補強あり

[図8]

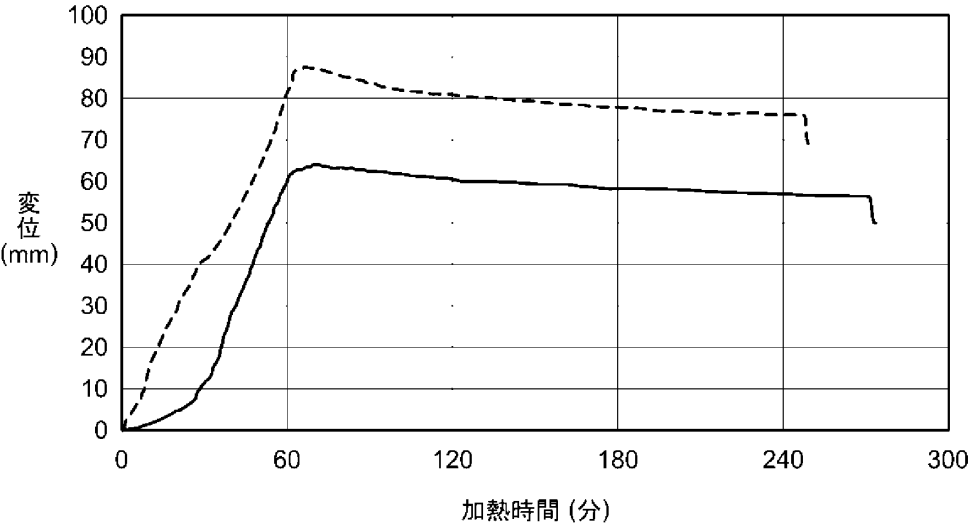

[図9]

