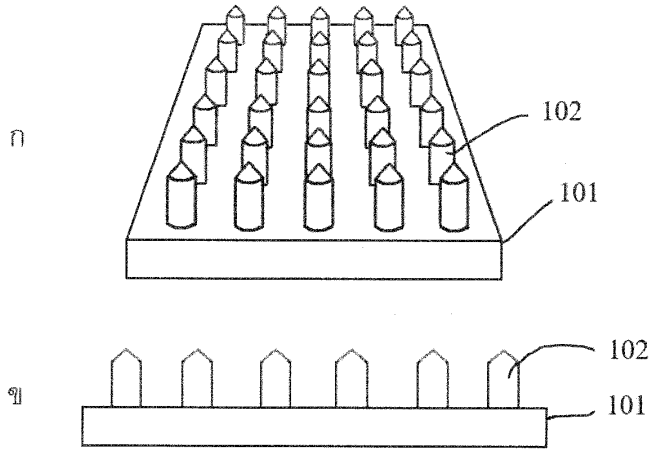

FIG. 1

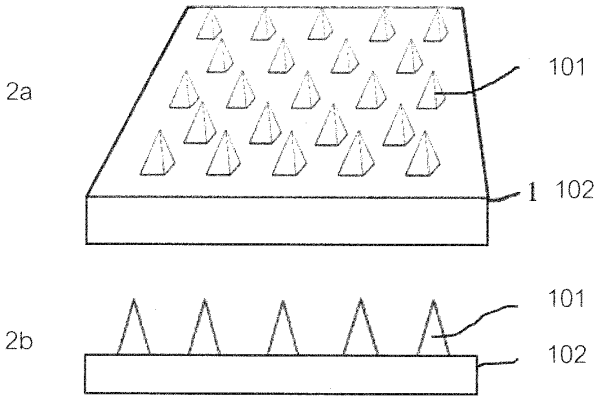

FIG. 2

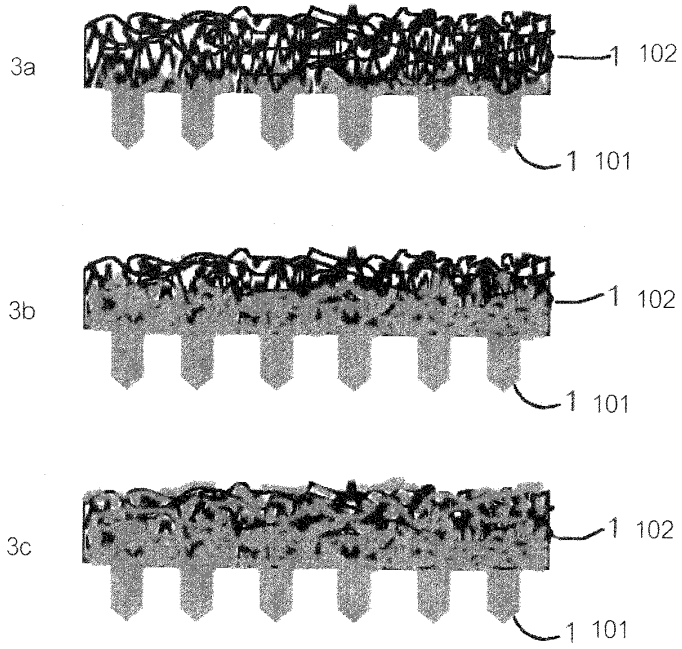

FIG. 3

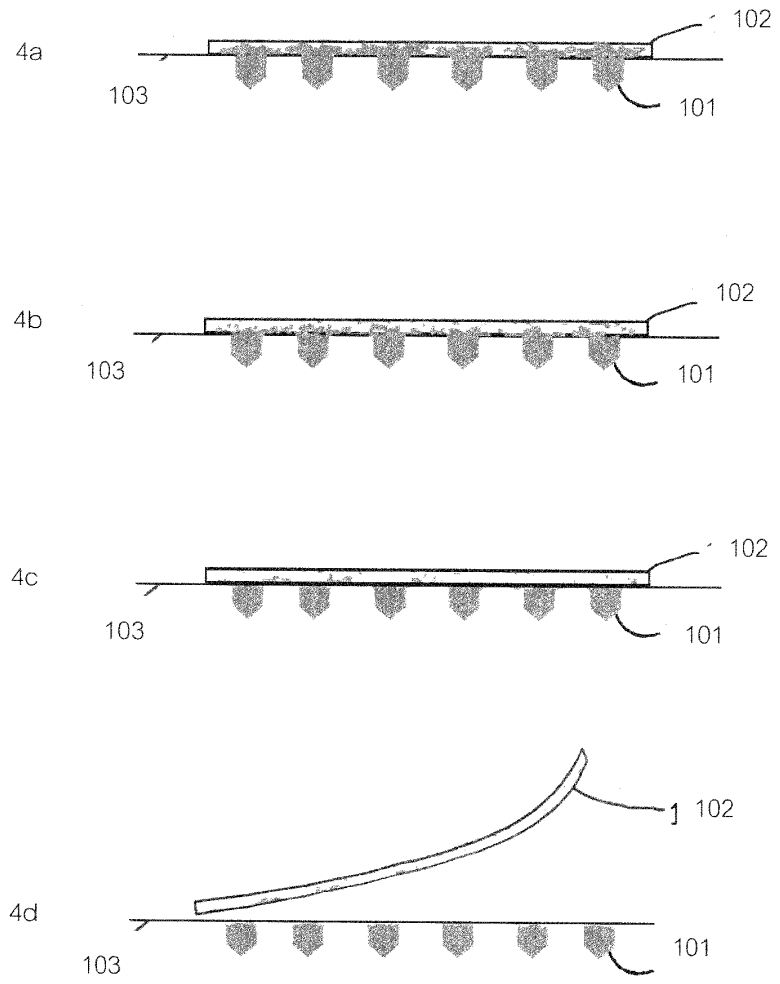

FIG. 4

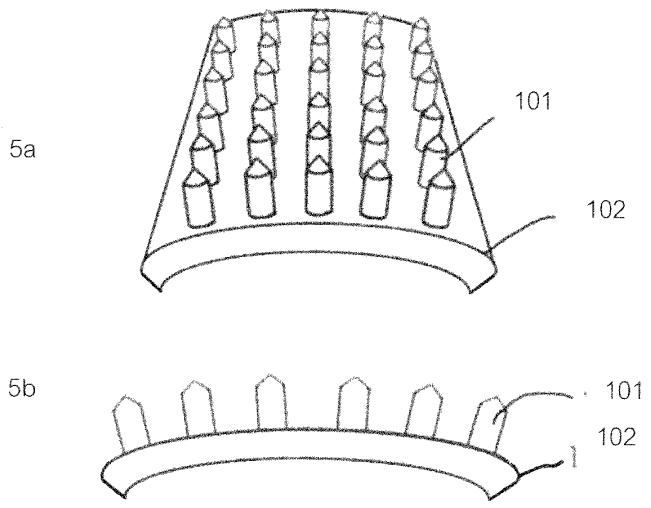

FIG. 5

6a

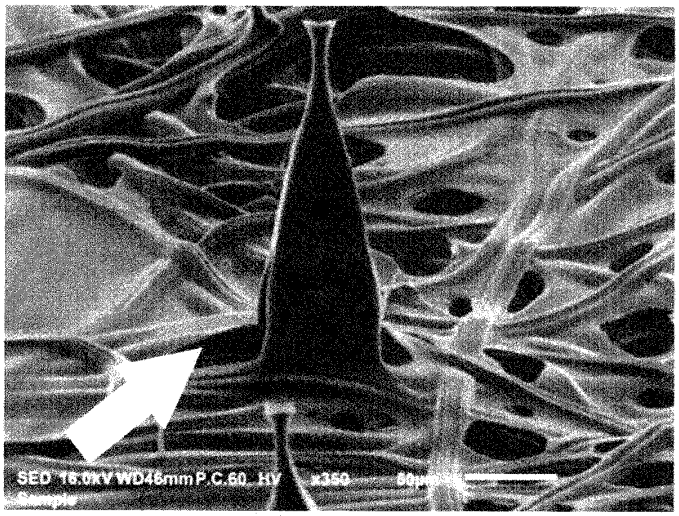
SED 15.0kV WD46mm P.C.60 HV x350

6b

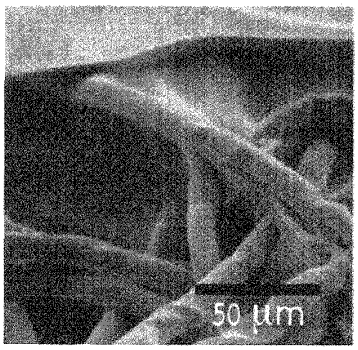
50 µm

6c

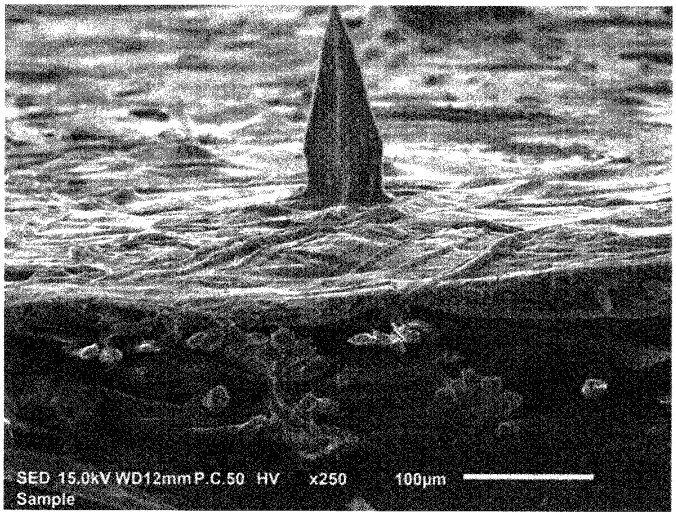
SED 15.0kV WD12mm P.C.50 HV x250 100µm
Sample

FIG. 6

7a

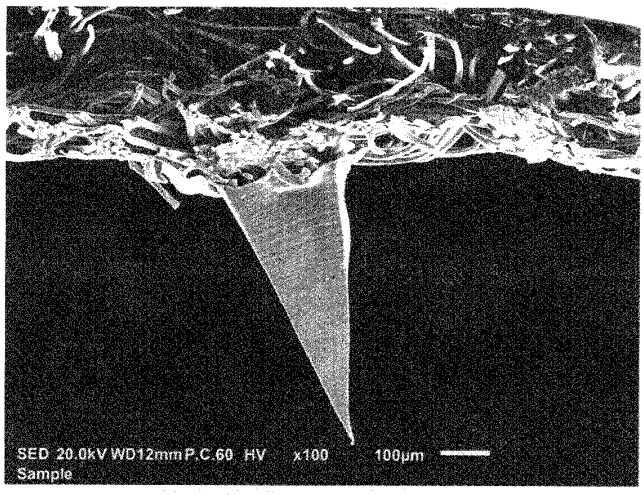

7b

FIG. 7

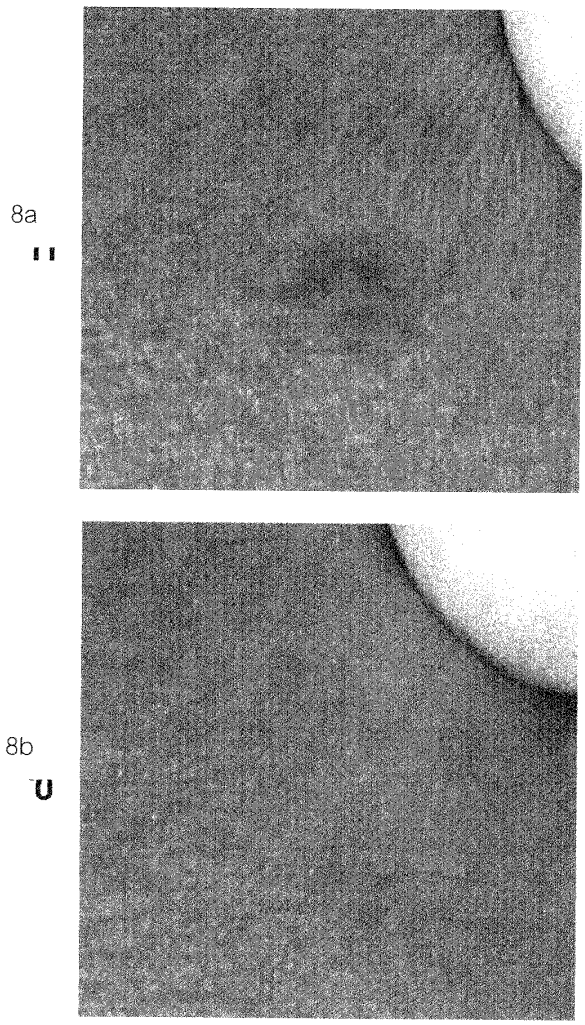

FIG. 8

FIG. 9