




[図1]

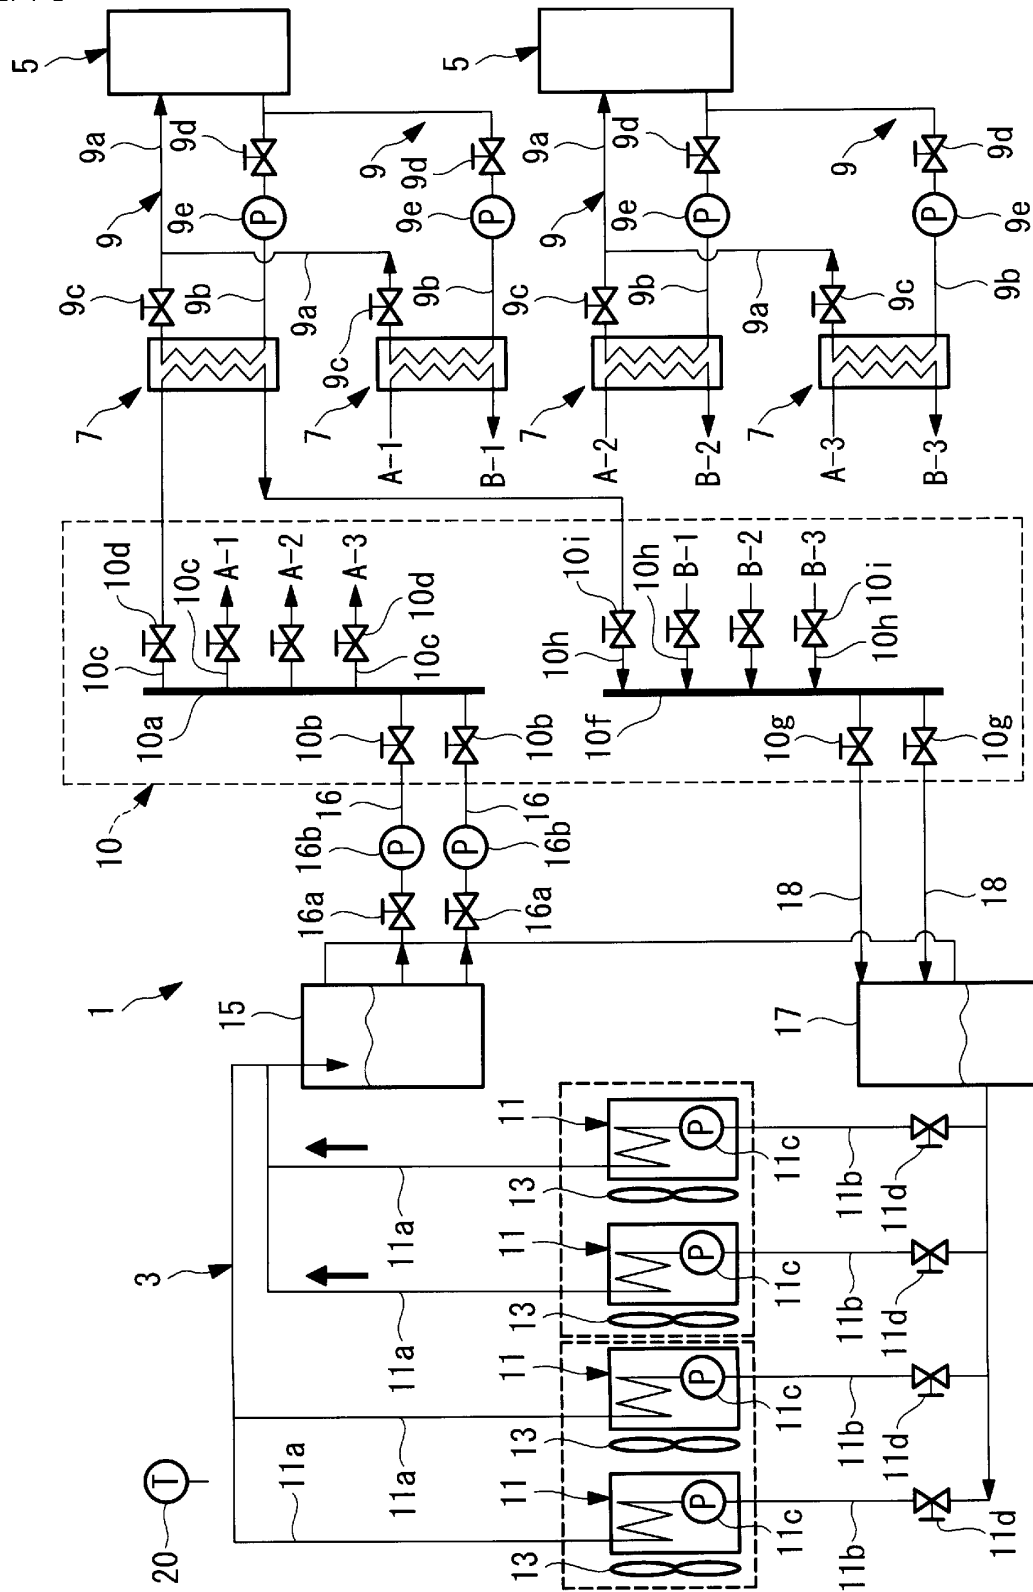

[図2]

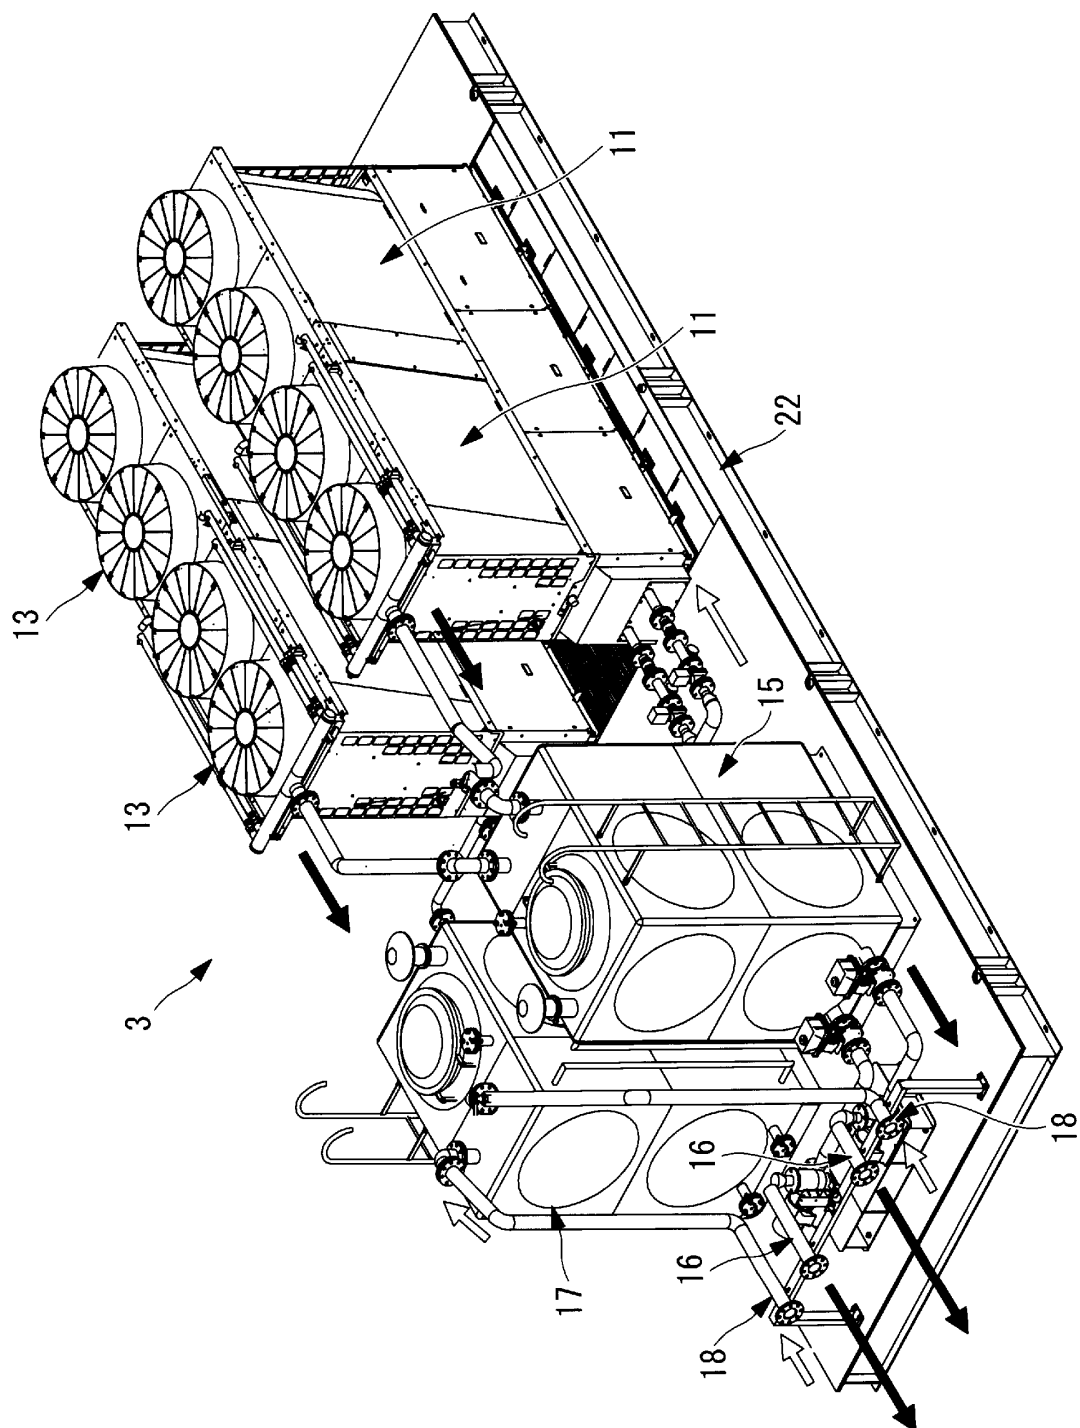


[図3]

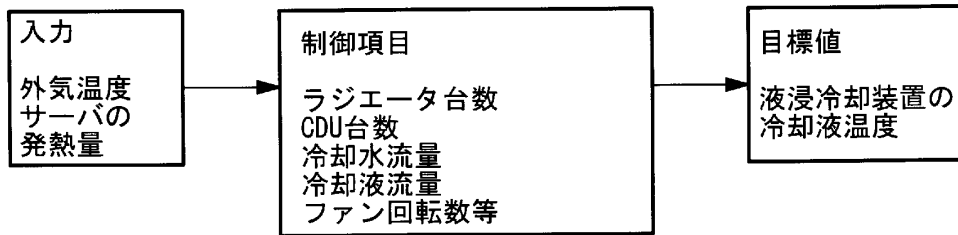


[図4A]

ラジエータ台数とCDU台数

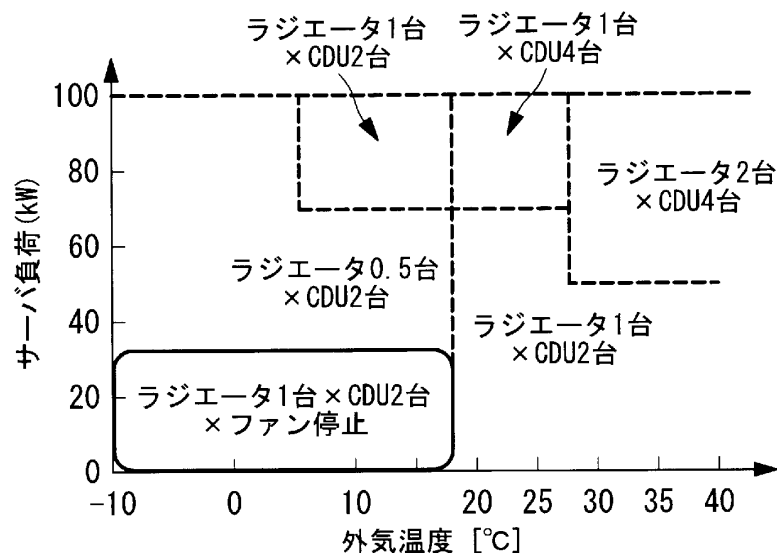


[図4B]

ファン回転数

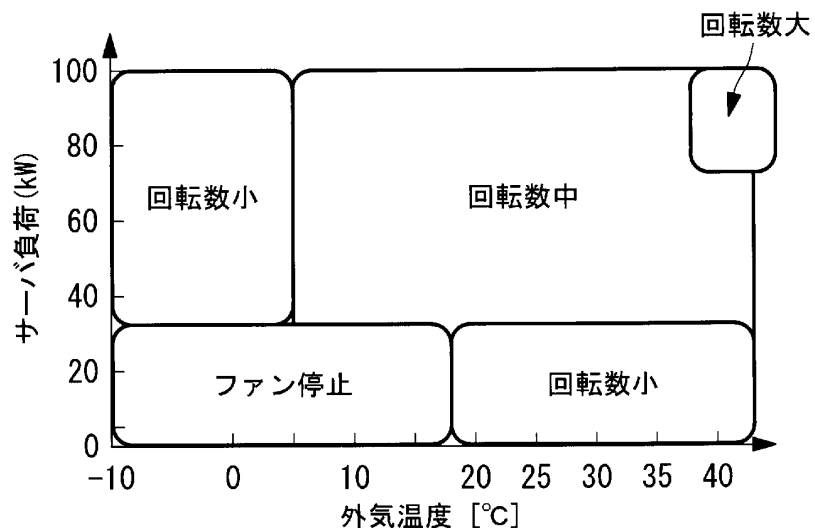


[図4C]

冷却水ポンプ流量

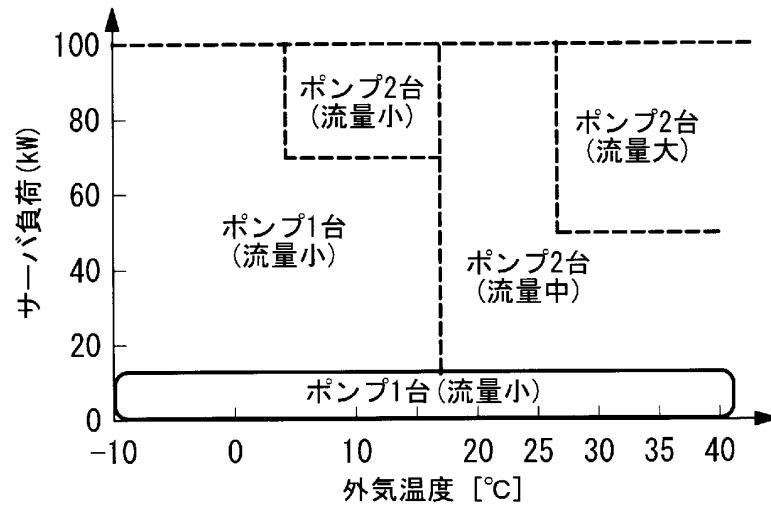


[図4D]

ラジエータ用ポンプ合計流量

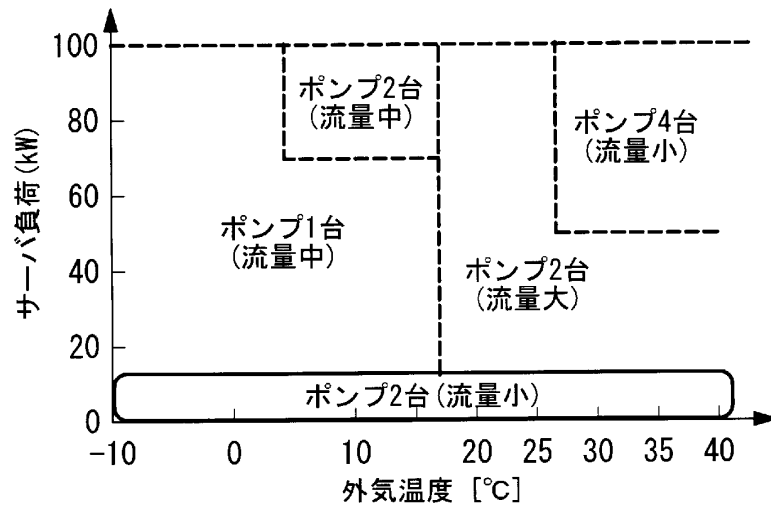

[図4E]

冷却液ポンプ流量
ポンプ台数=CDU台数

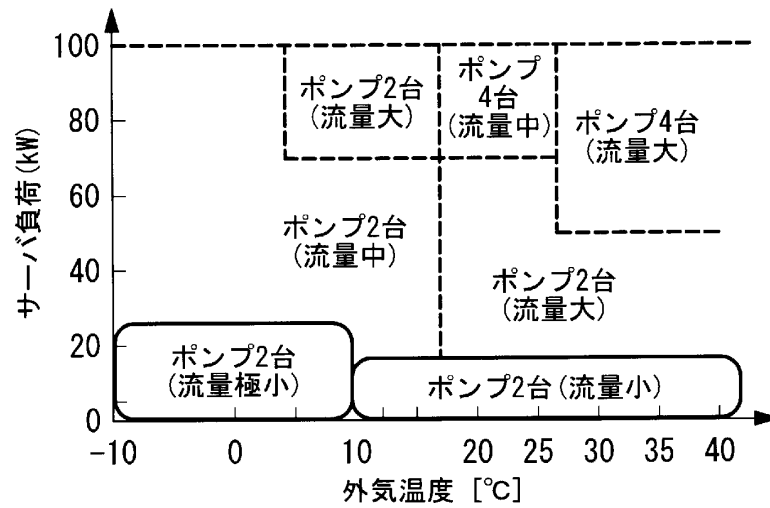

[図4F]

ラジエータ切替の時間
冷却水出口配管及び冷却水入口配管切替の時間

