Fig. 1

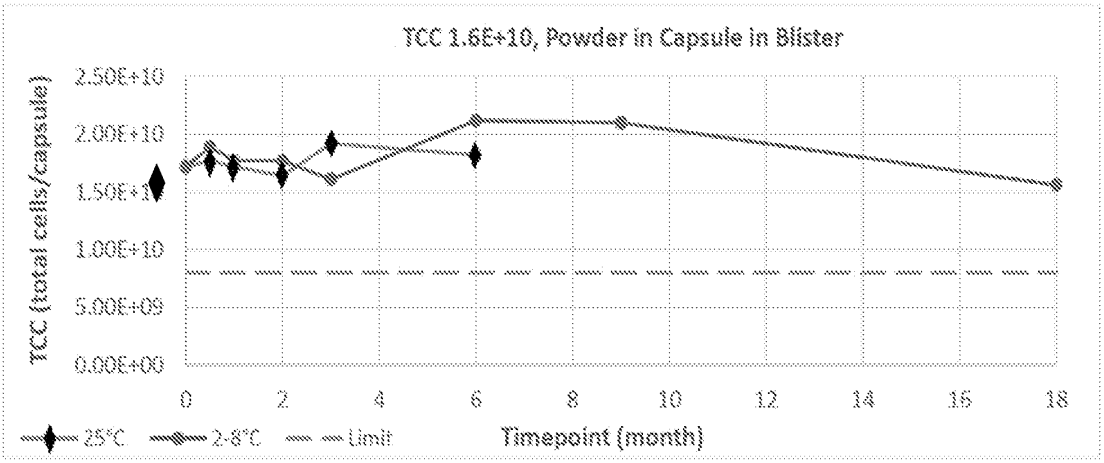

TCC 1.6E+10, Powder in Capsule in Blister
TCC (total cells/capsule)
2.50E+10
2.00E+10
1.50E+10
1.00E+10
5.00E+09
0.00E+00
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
25°C
2-8°C
Limit
Timepoint (month)

Fig. 2

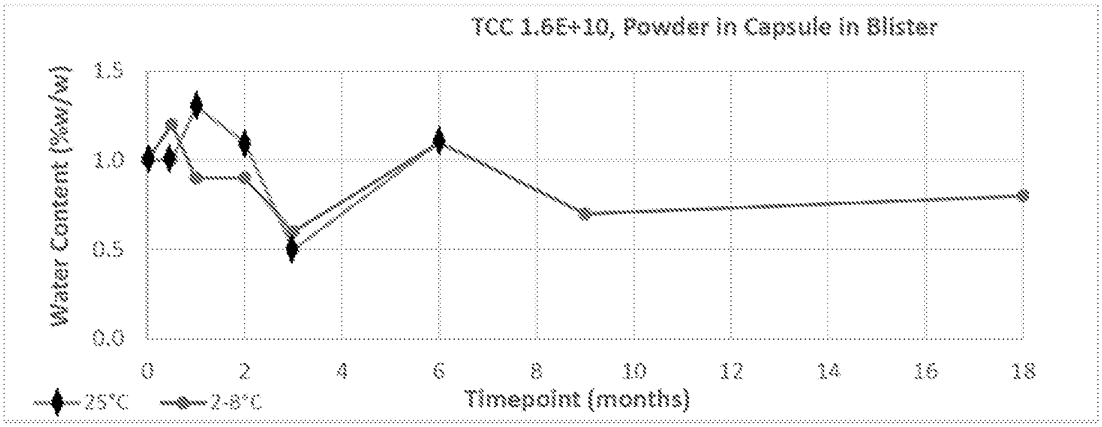

TCC 1.6E+10, Powder in Capsule in Blister
Water Content (%w/w)
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
25°C
2-8°C
Timepoint (months)

Fig. 3

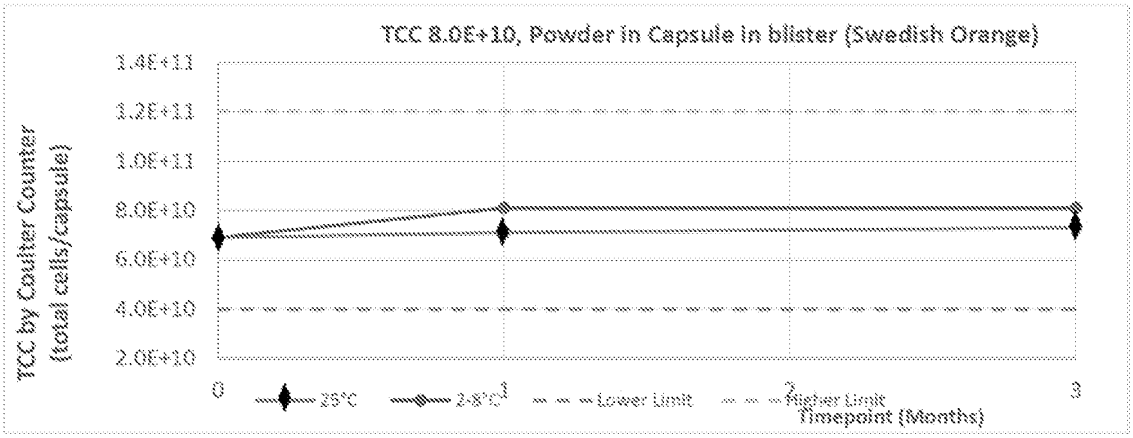

TCC 8.0E+10, Powder in Capsule in blister (Swedish Orange)
TCC by Coulter Counter (total cells/capsule)
1.4E+11
1.2E+11
1.0E+11
8.0E+10
6.0E+10
4.0E+10
2.0E+10
0
1
2
3
25°C
2-8°C
Lower Limit
Higher Limit
Timepoint (Months)

Fig. 4

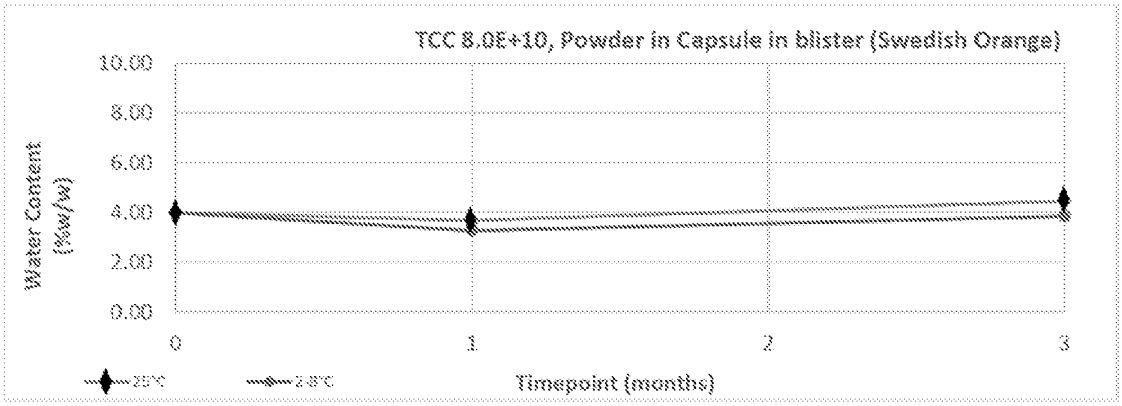

TCC 8.0E+10, Powder in Capsule in blister (Swedish Orange)
Water Content (%w/w)
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0
1
2
3
25°C
2-8°C
Timepoint (months)

Fig. 5

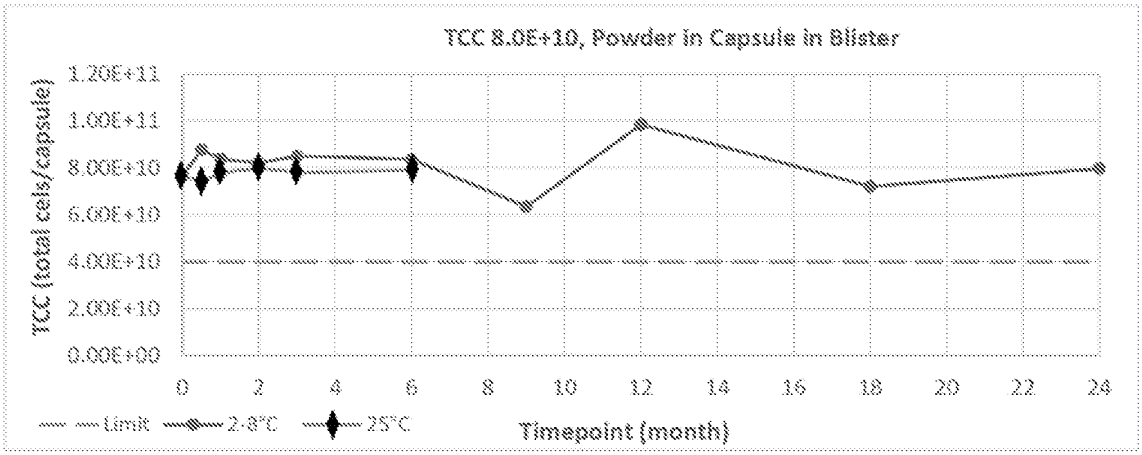

TCC 8.0E+10, Powder in Capsule in Blister
TCC (total cells/capsule)
1.20E+11
1.00E+11
8.00E+10
6.00E+10
4.00E+10
2.00E+10
0.00E+00
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Timepoint (month)
Limit
2-8°C
25°C

Fig. 6

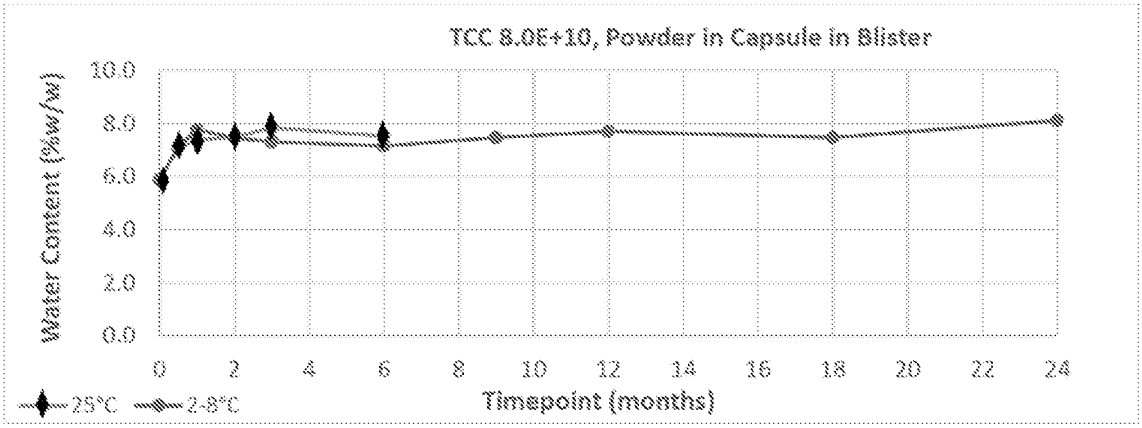

TCC 8.0E+10, Powder in Capsule in Blister
Water Content (%w/w)
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Timepoint (months)
25°C
2-8°C

Fig. 7

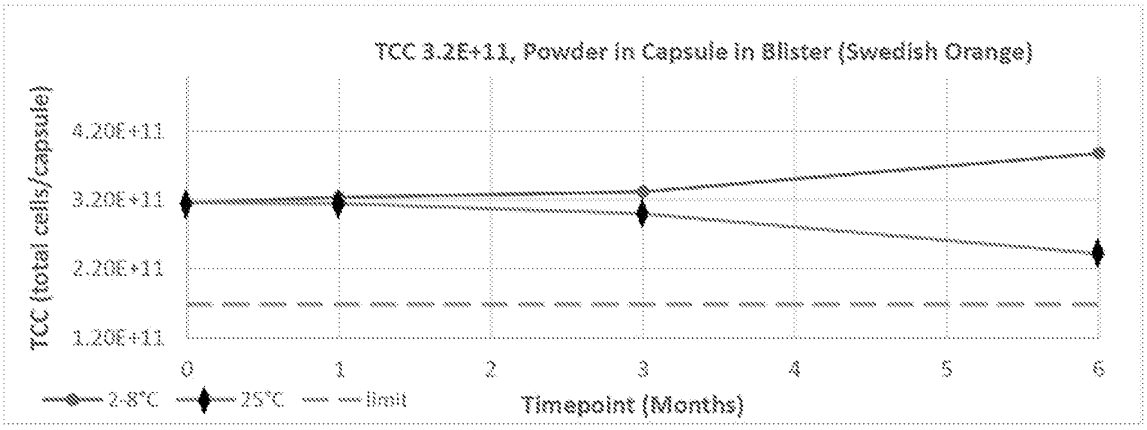

TCC 3.2E+11, Powder in Capsule in Blister (Swedish Orange)
TCC (total cells/capsule)
4.20E+11
3.20E+11
2.20E+11
1.20E+11
0
1
2
3
4
5
6
2-8°C
25°C
limit
Timepoint (Months)

Fig. 8

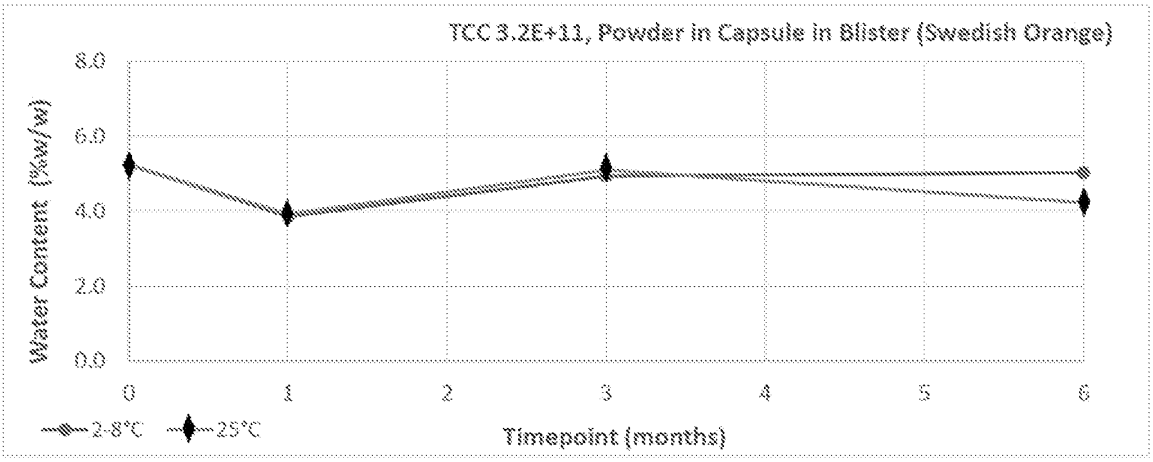

TCC 3.2E+11, Powder in Capsule in Blister (Swedish Orange)
Water Content (%w/w)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
0
1
2
3
4
5
6
2-8°C
25°C
Timepoint (months)

Fig. 9

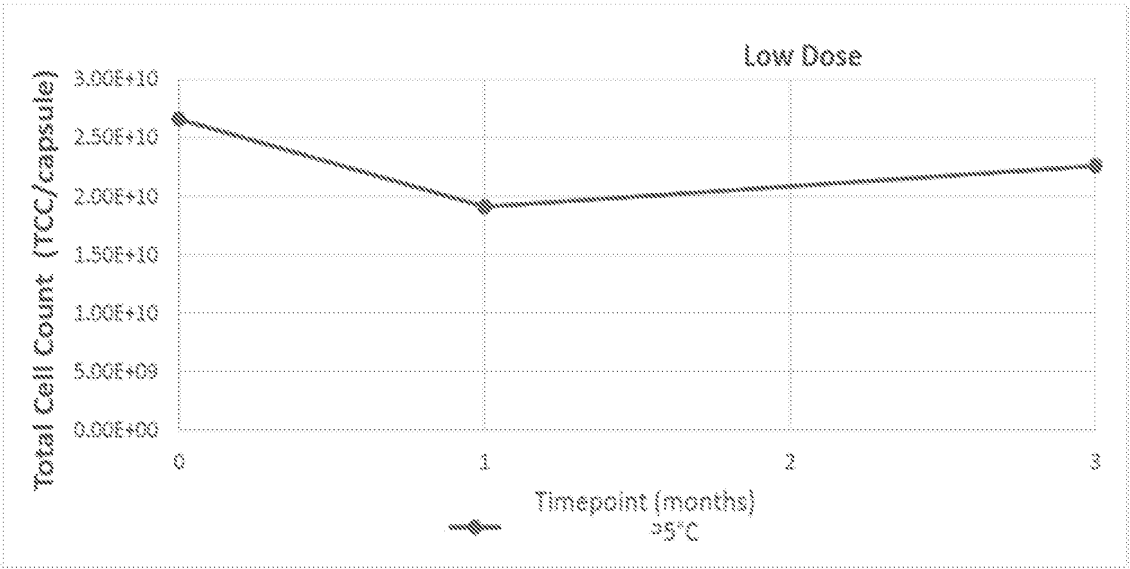

Low Dose
Total Cell Count (TCC/capsule)
3.00E+10
2.50E+10
2.00E+10
1.50E+10
1.00E+10
5.00E+09
0.00E+00
0
1
2
3
Timepoint (months)
>5°C

Fig. 10

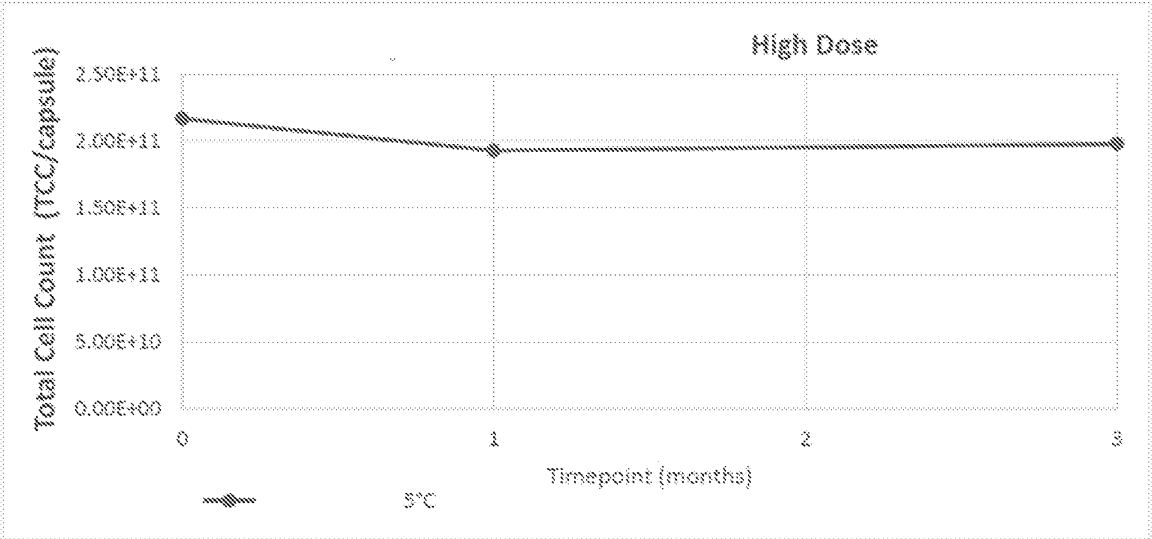

High Dose
Total Cell Count (TCC/capsule)
2.50E+11
2.00E+11
1.50E+11
1.00E+11
5.00E+10
0.00E+00
0
1
2
3
Timepoint (months)
5°C

Fig. 11

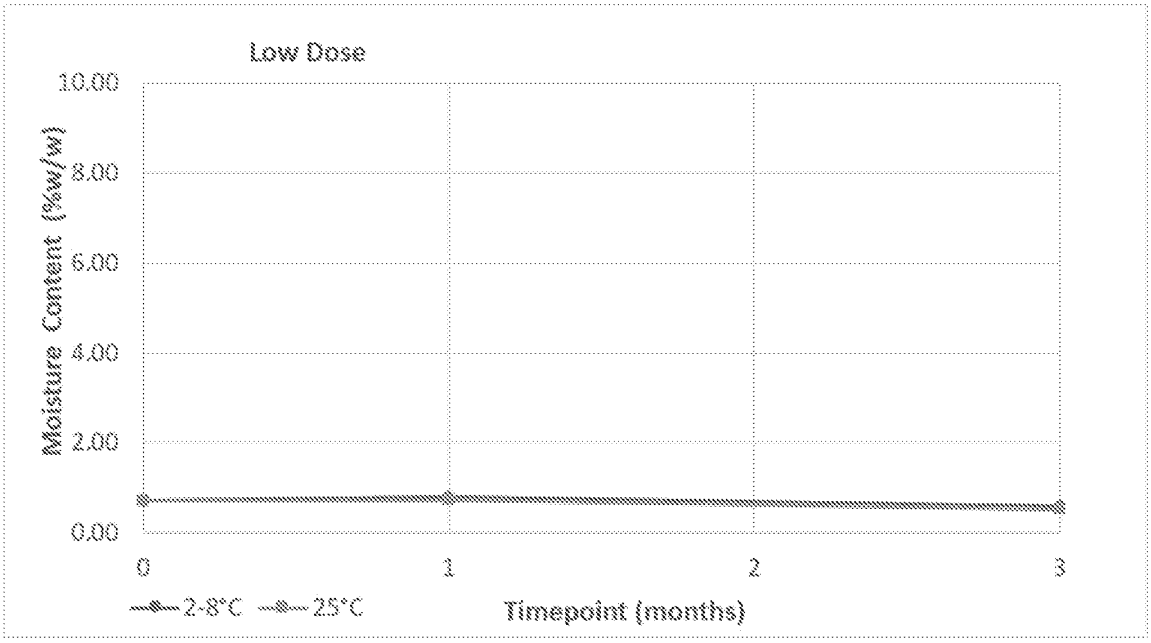

Low Dose
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Moisture Content (%w/w)
0
1
2
3
2-8°C
25°C
Timepoint (months)

Fig. 12

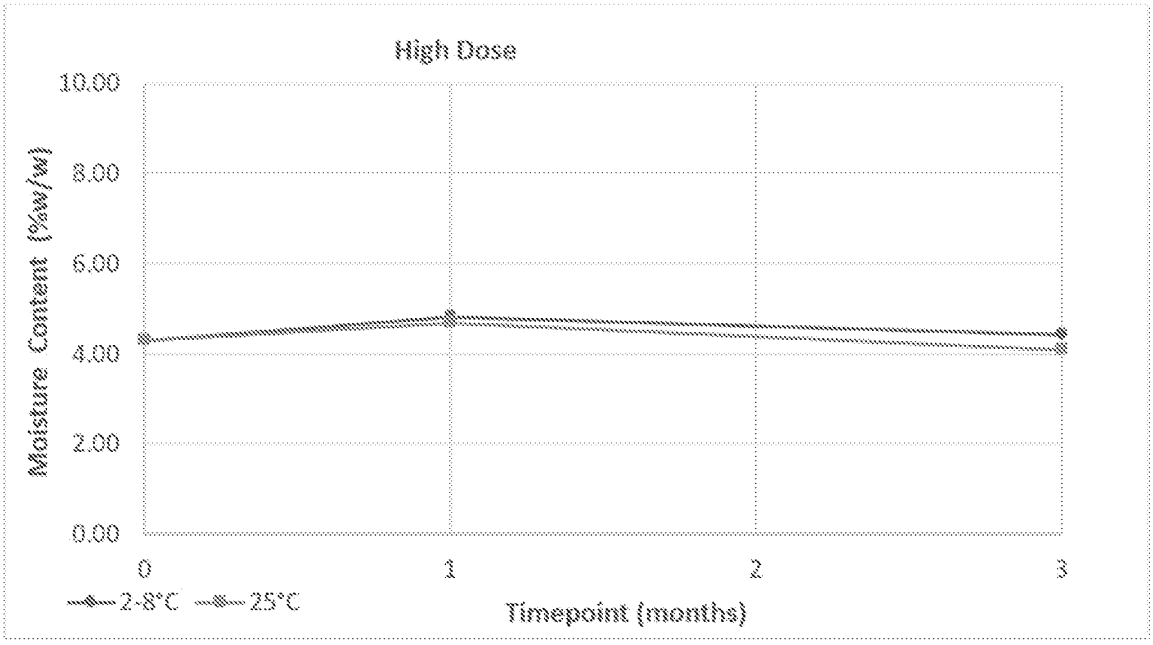

High Dose
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Moisture Content (%w/w)
0
1
2
3
2-8°C
25°C
Timepoint (months)

Fig. 13A

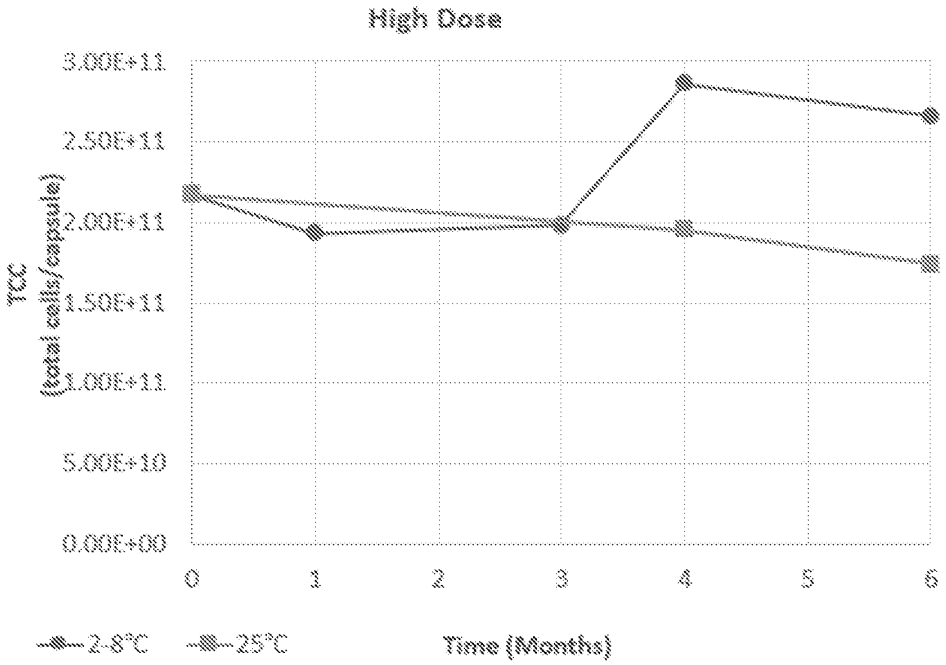


Fig. 13B

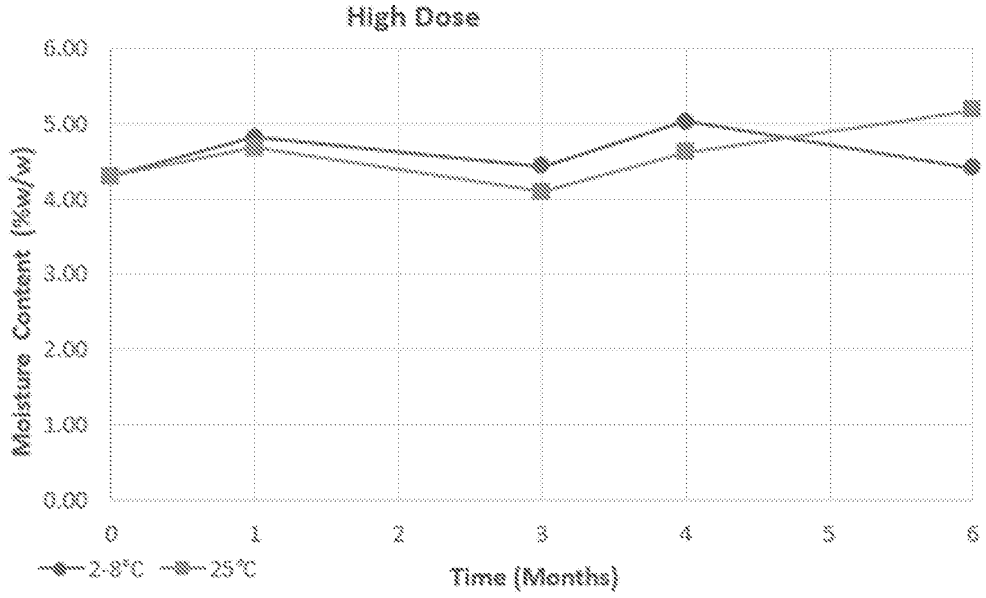


Fig. 14A

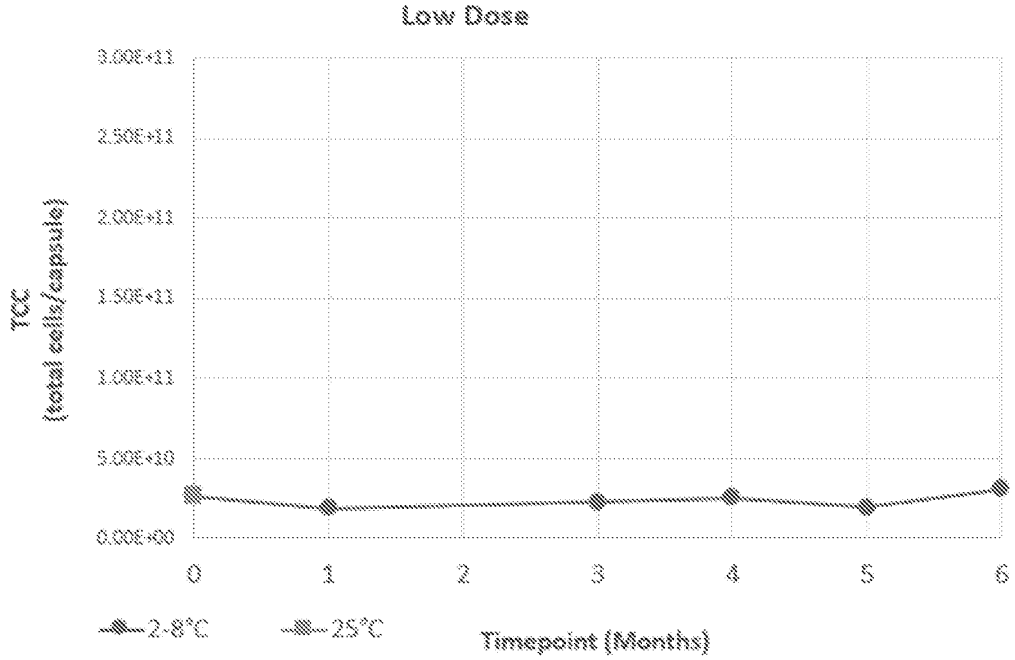


Fig. 14B

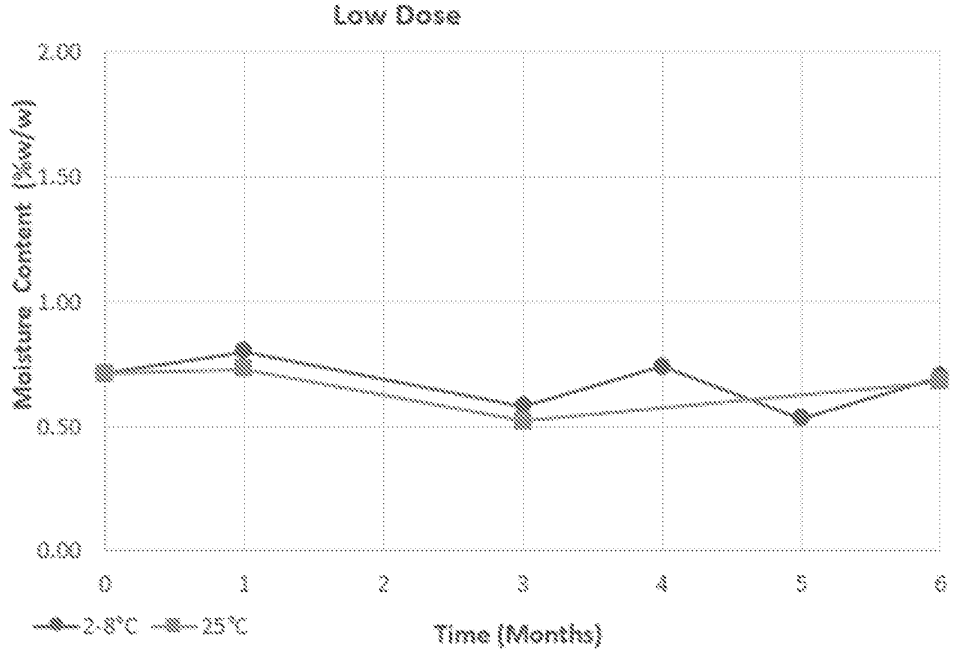


Fig. 15A

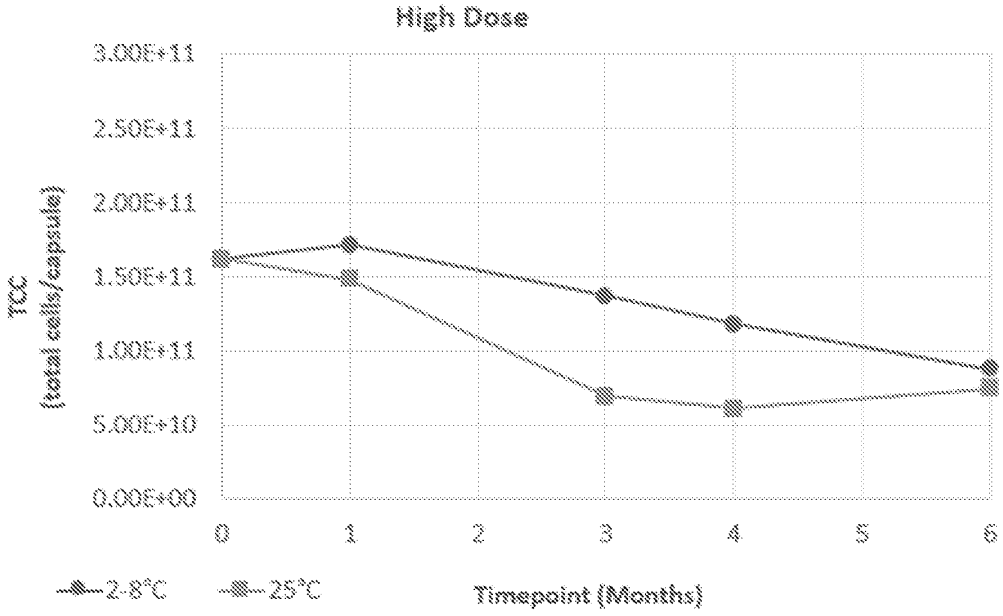


Fig. 15B

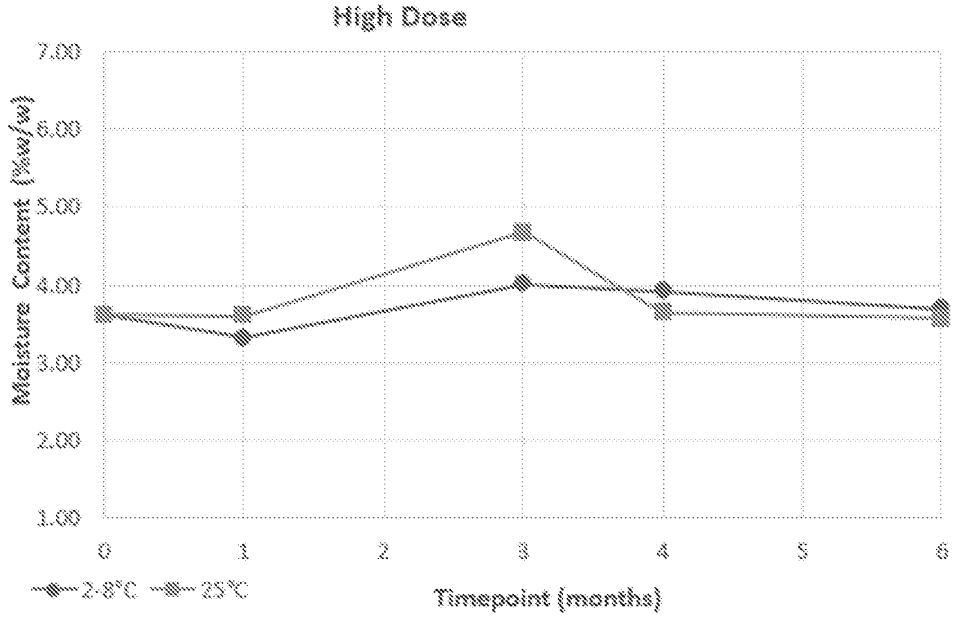


Fig. 16A

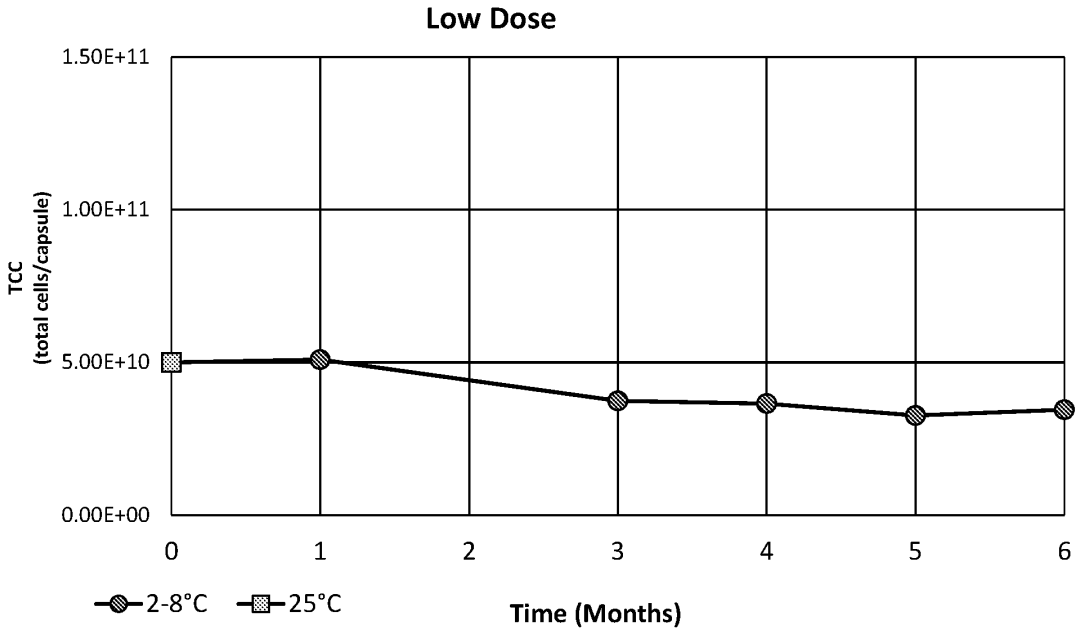


Fig. 16B

