Figure 1

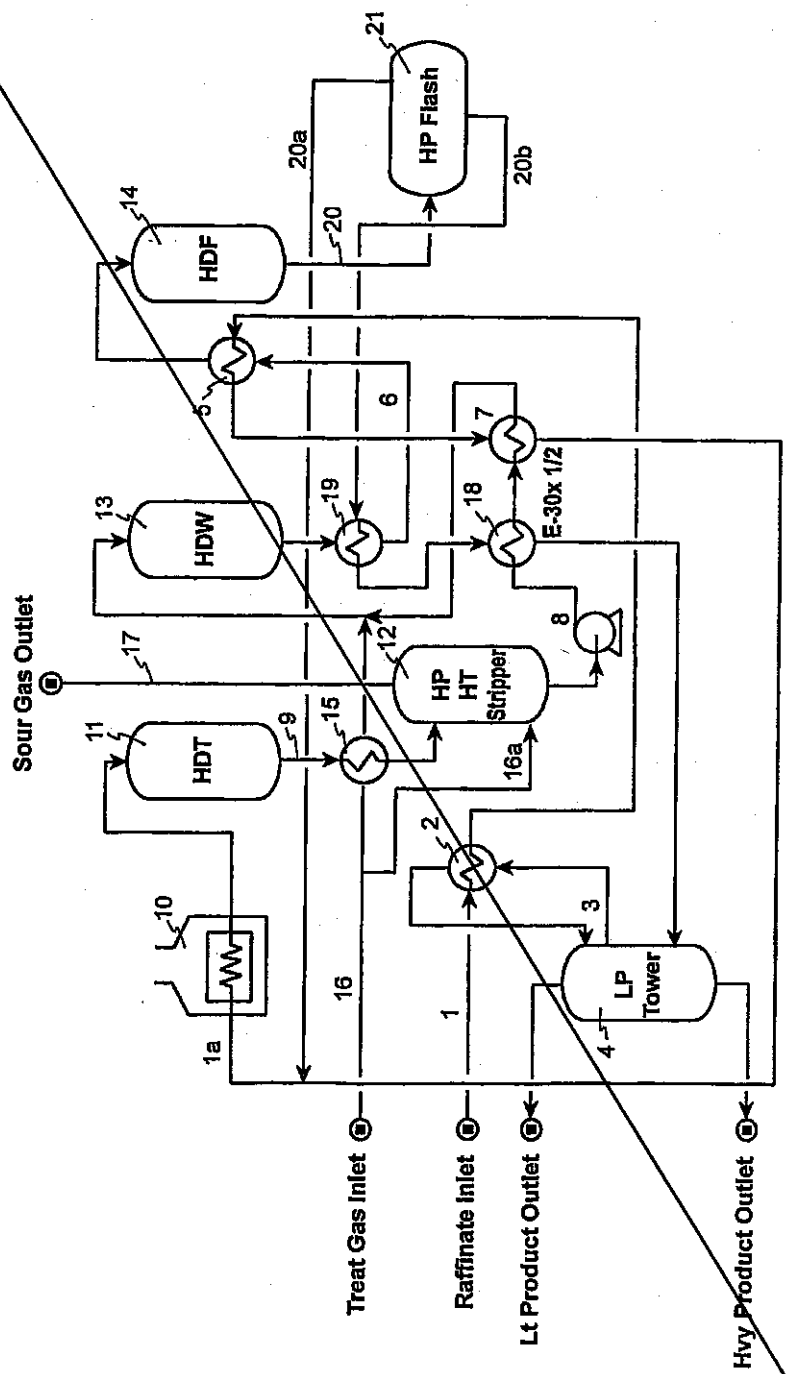
Sour Gas Outlet
HDT
HDW
HDF
HP HT Stripper
HP Flash
LP Tower
E-30x 1/2
Treat Gas Inlet
Raffinate Inlet
Lt Product Outlet
Hvy Product Outlet
1
1a
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16a
17
18
19
20
20a
20b
21

Figure 2

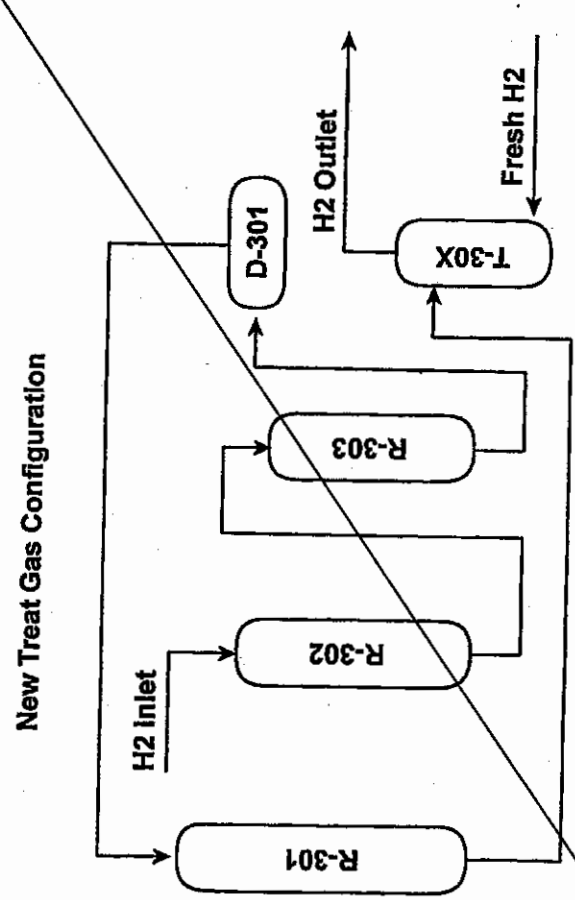
New Treat Gas Configuration
H2 Inlet
R-301
R-302
R-303
D-301
T-30X
H2 Outlet
Fresh H2

Fig. 1

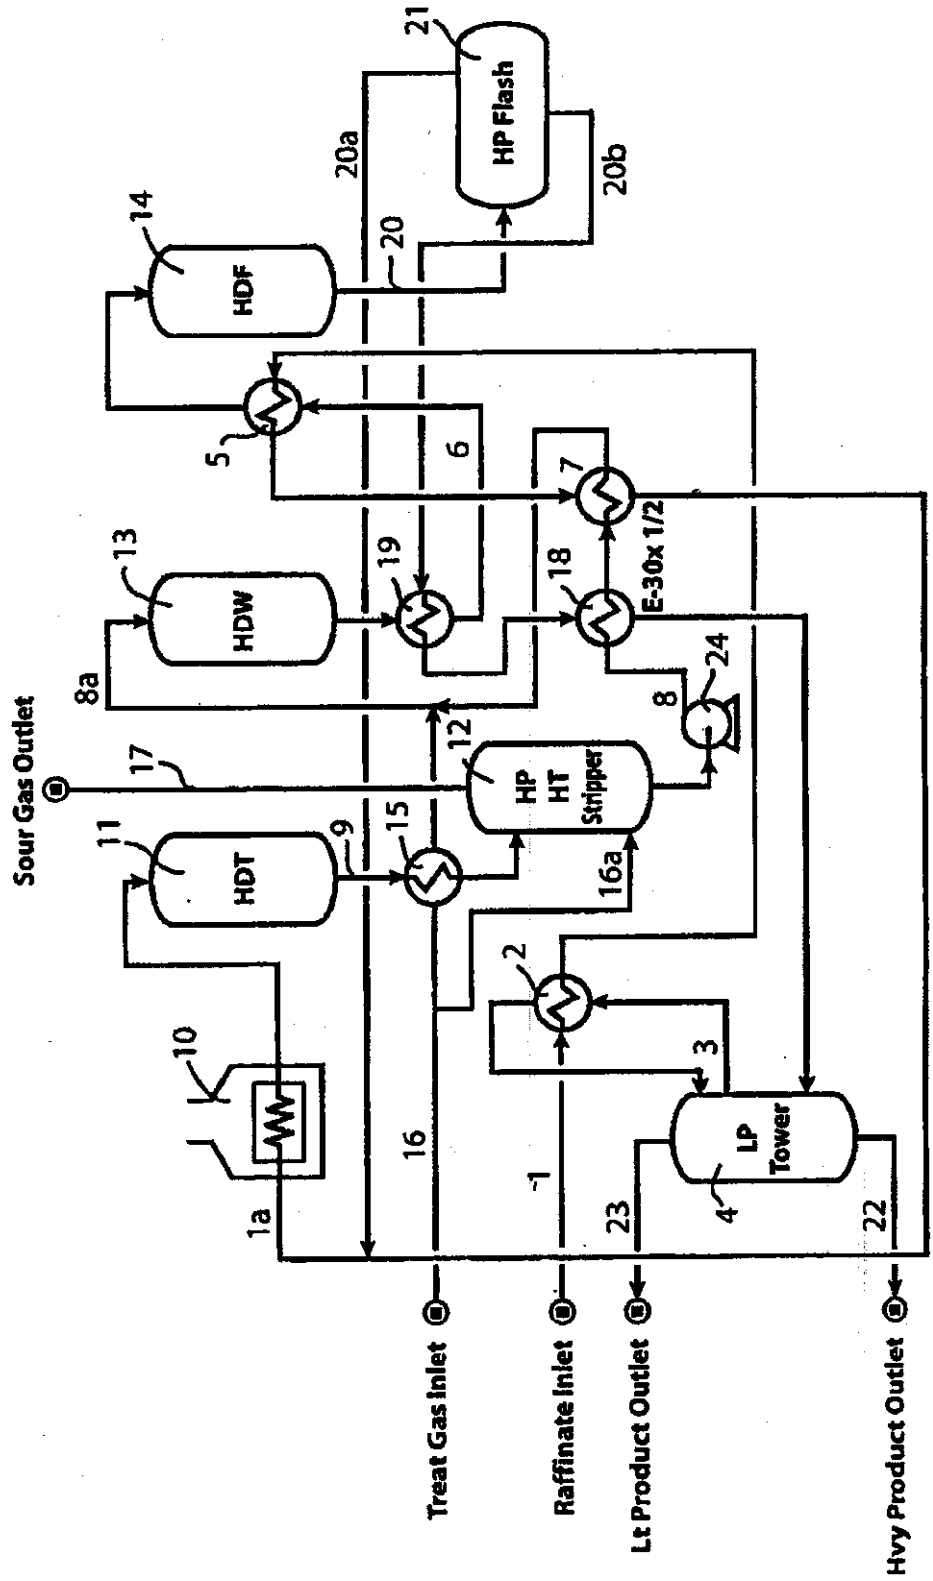
Sour Gas Outlet
HDT
HDW
HDF
HP Flash
HP HT Stripper
LP Tower
E-30x 1/2
Treat Gas Inlet
Raffinate Inlet
Lt Product Outlet
Hvy Product Outlet
1a
2
3
4
5
6
7
8
8a
9
10
11
12
13
14
15
16
16a
17
18
19
20
20a
20b
21
22
23
24

Fig. 2

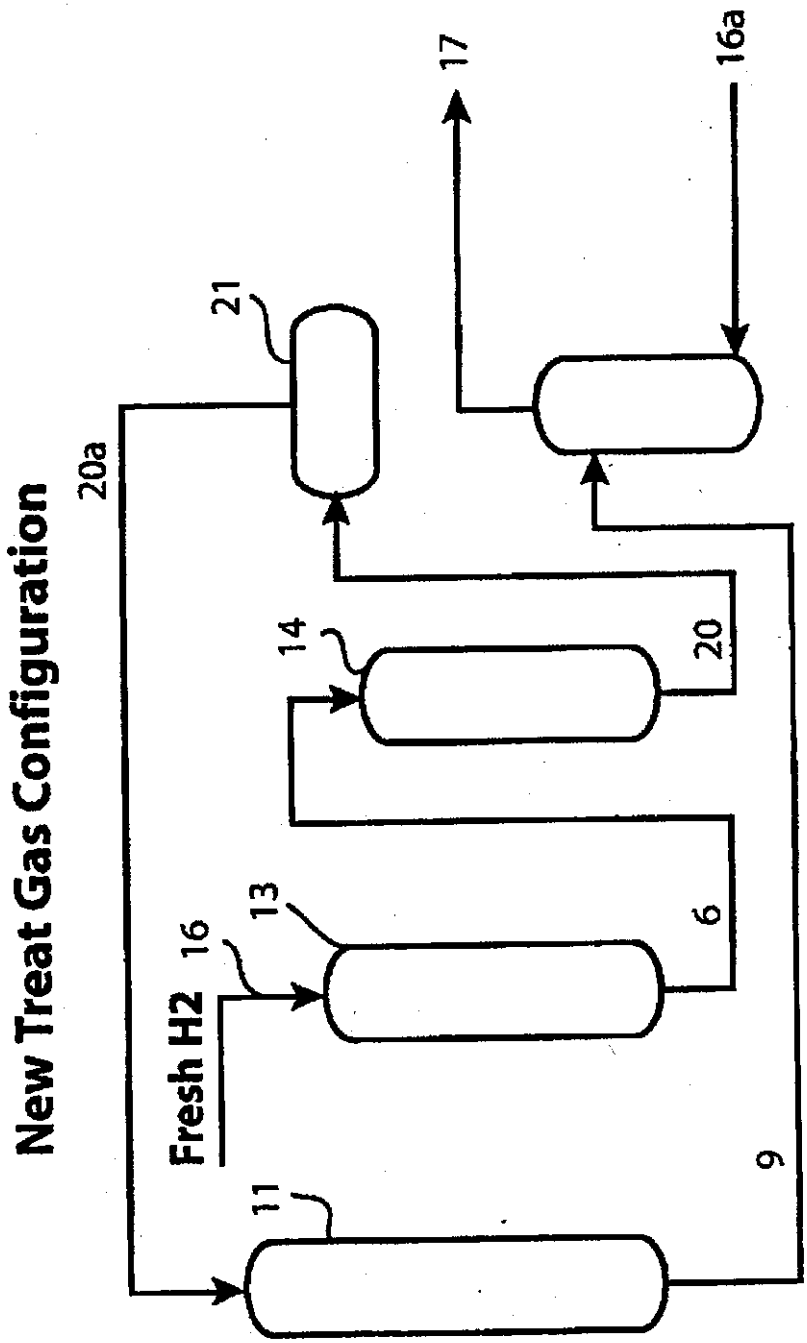
New Treat Gas Configuration
Fresh H2
16
13
14
11
21
17
16a
20a
20
6
9