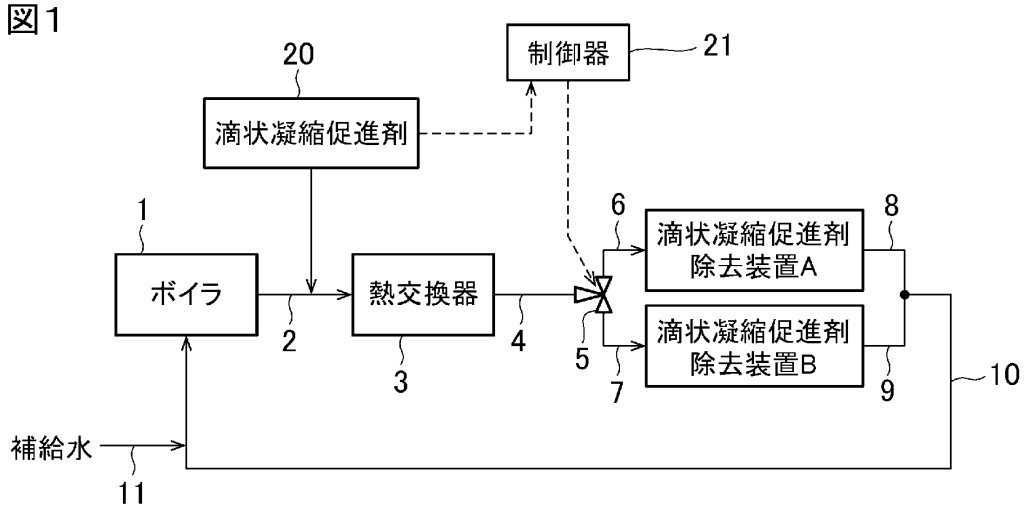
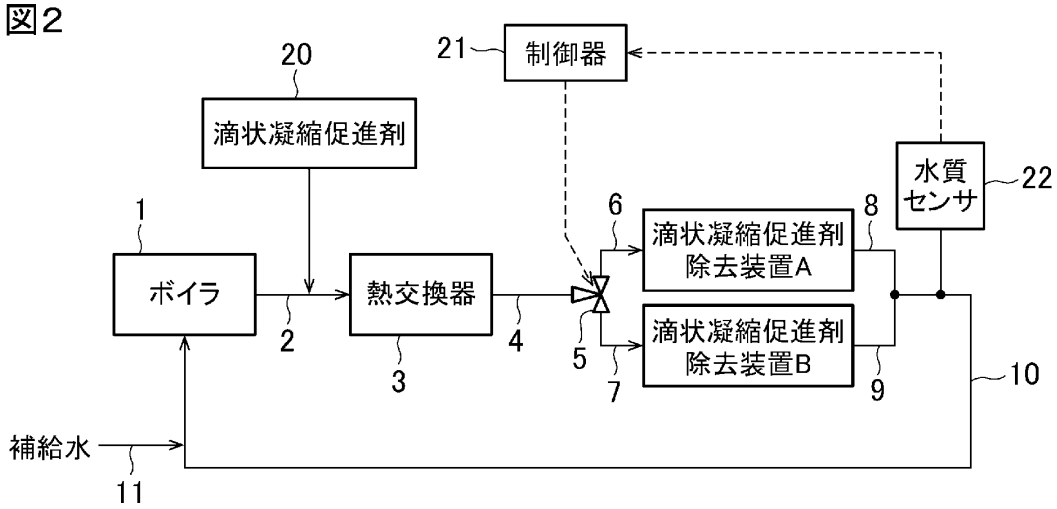
[図1]

図1


制御器
21
20
滴状凝縮促進剤
1
ボイラ
2
熱交換器
3
4
5
6
滴状凝縮促進剤
除去装置A
7
滴状凝縮促進剤
除去装置B
8
9
10
補給水
11

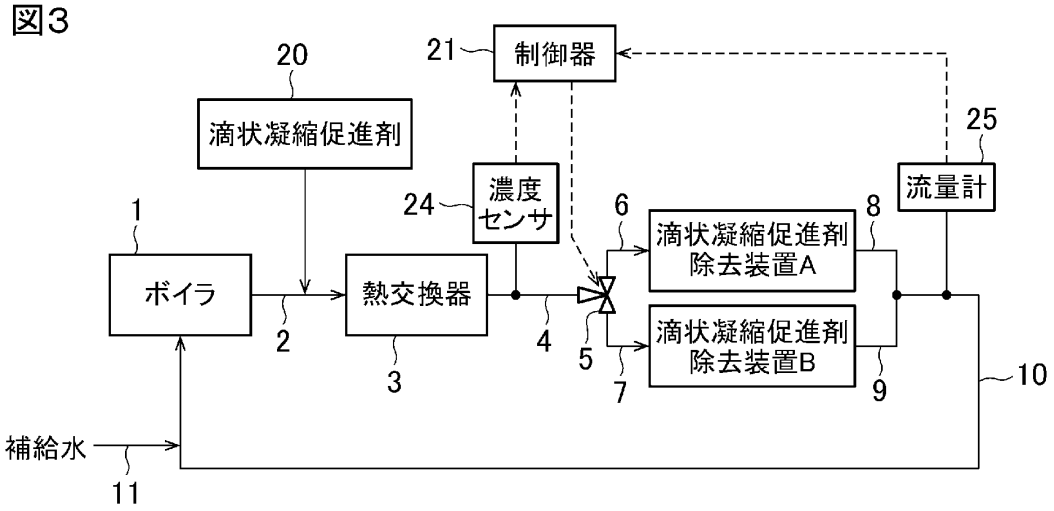
[図2]

図2


21
制御器
20
滴状凝縮促進剤
水質
センサ
22
1
ボイラ
2
熱交換器
3
4
5
6
滴状凝縮促進剤
除去装置A
7
滴状凝縮促進剤
除去装置B
8
9
10
補給水
11

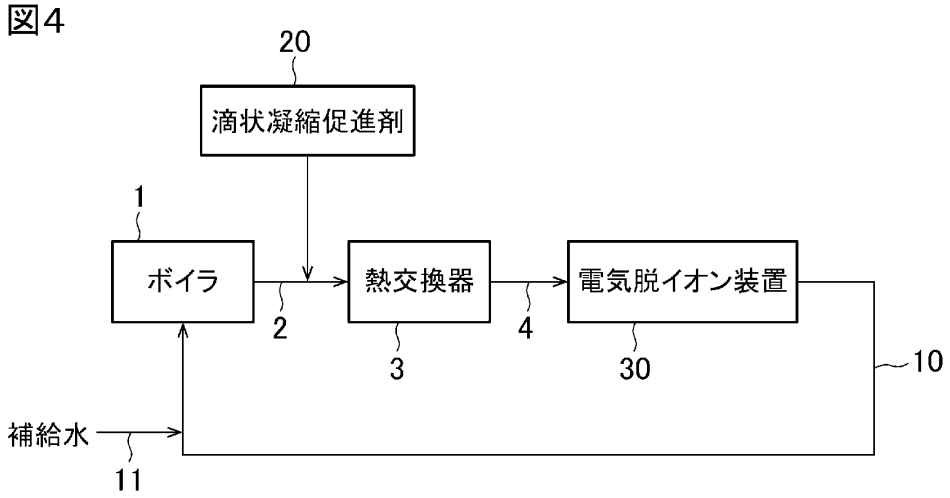
[図3]

図３


20
21
制御器
滴状凝縮促進剤
25
濃度センサ
流量計
24
1
6
8
ボイラ
熱交換器
滴状凝縮促進剤除去装置A
2
4
5
滴状凝縮促進剤除去装置B
3
7
9
10
補給水
11

[図4]

図４


20
滴状凝縮促進剤
1
ボイラ
熱交換器
電気脱イオン装置
2
4
3
30
10
補給水
11