




[図1]

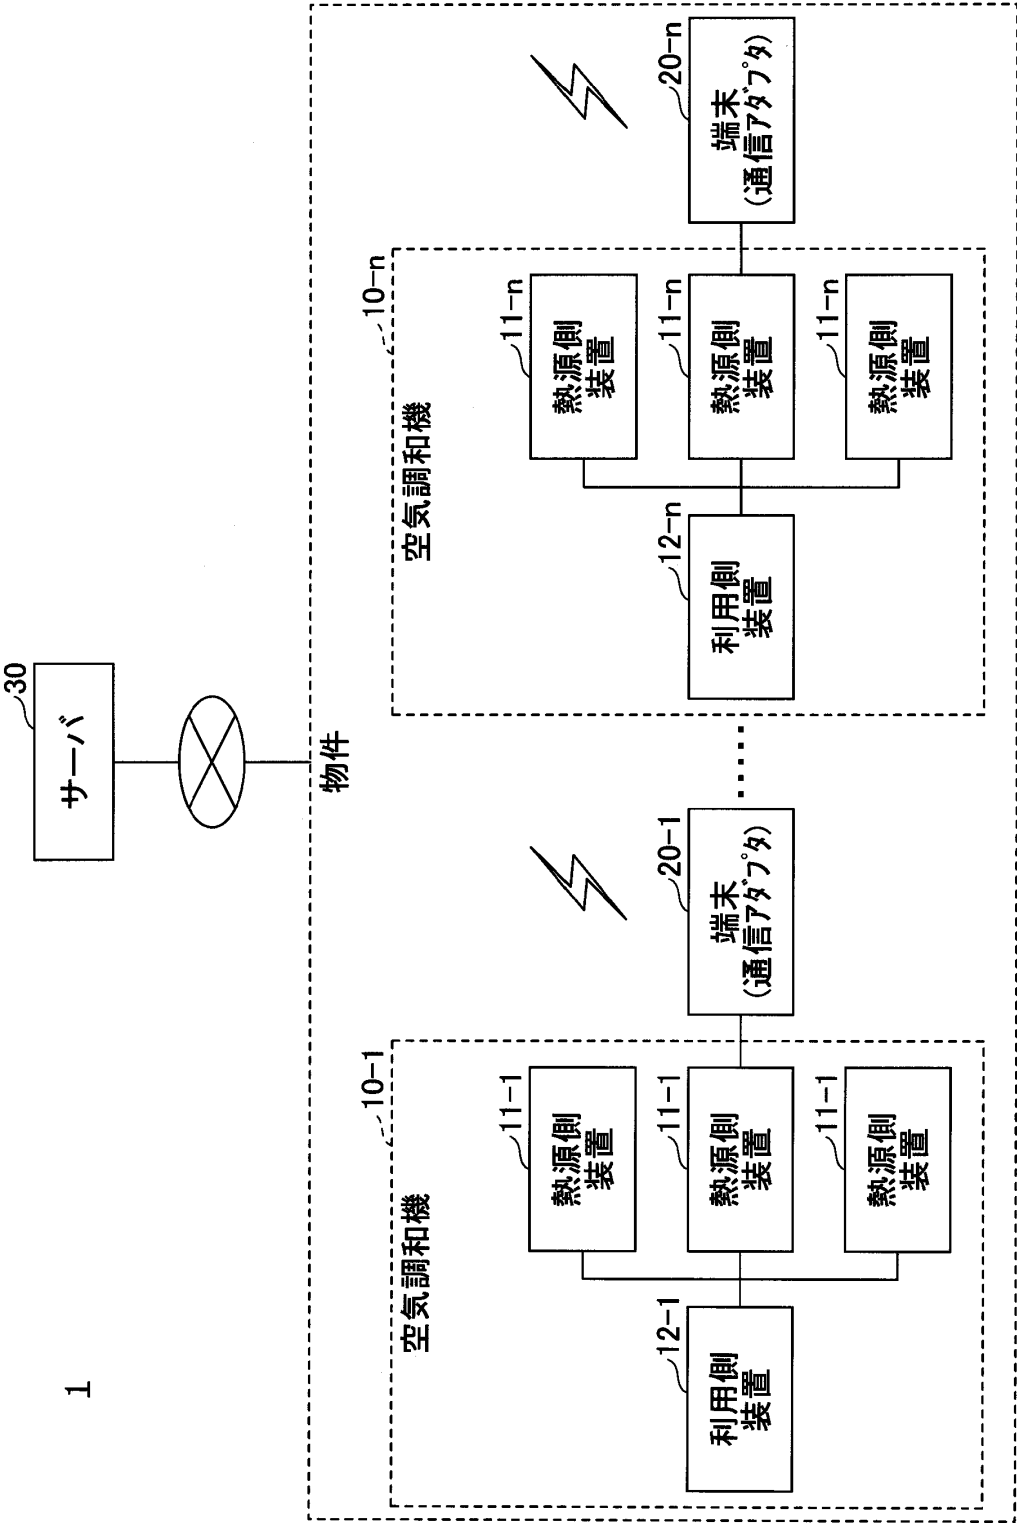


[図2]

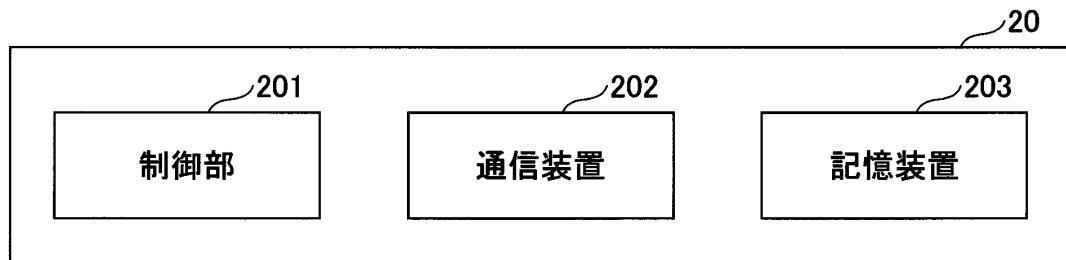


[図3]

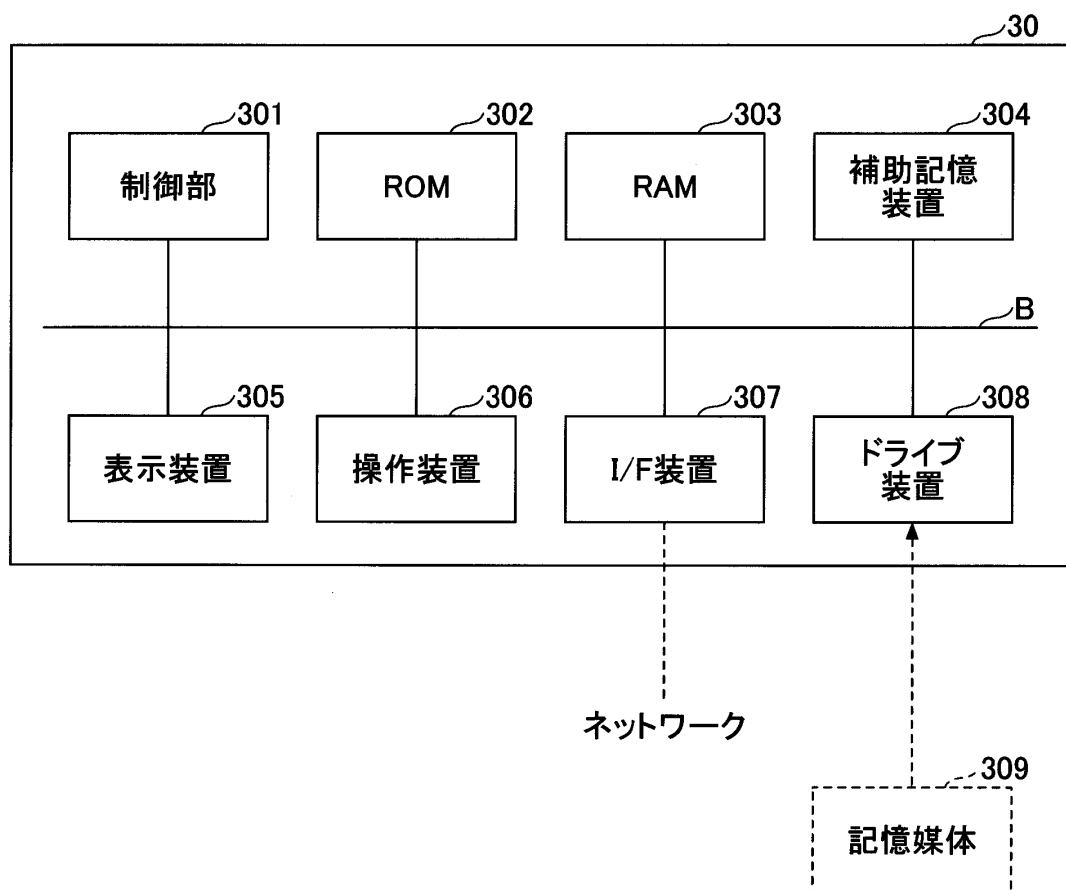

[図4]

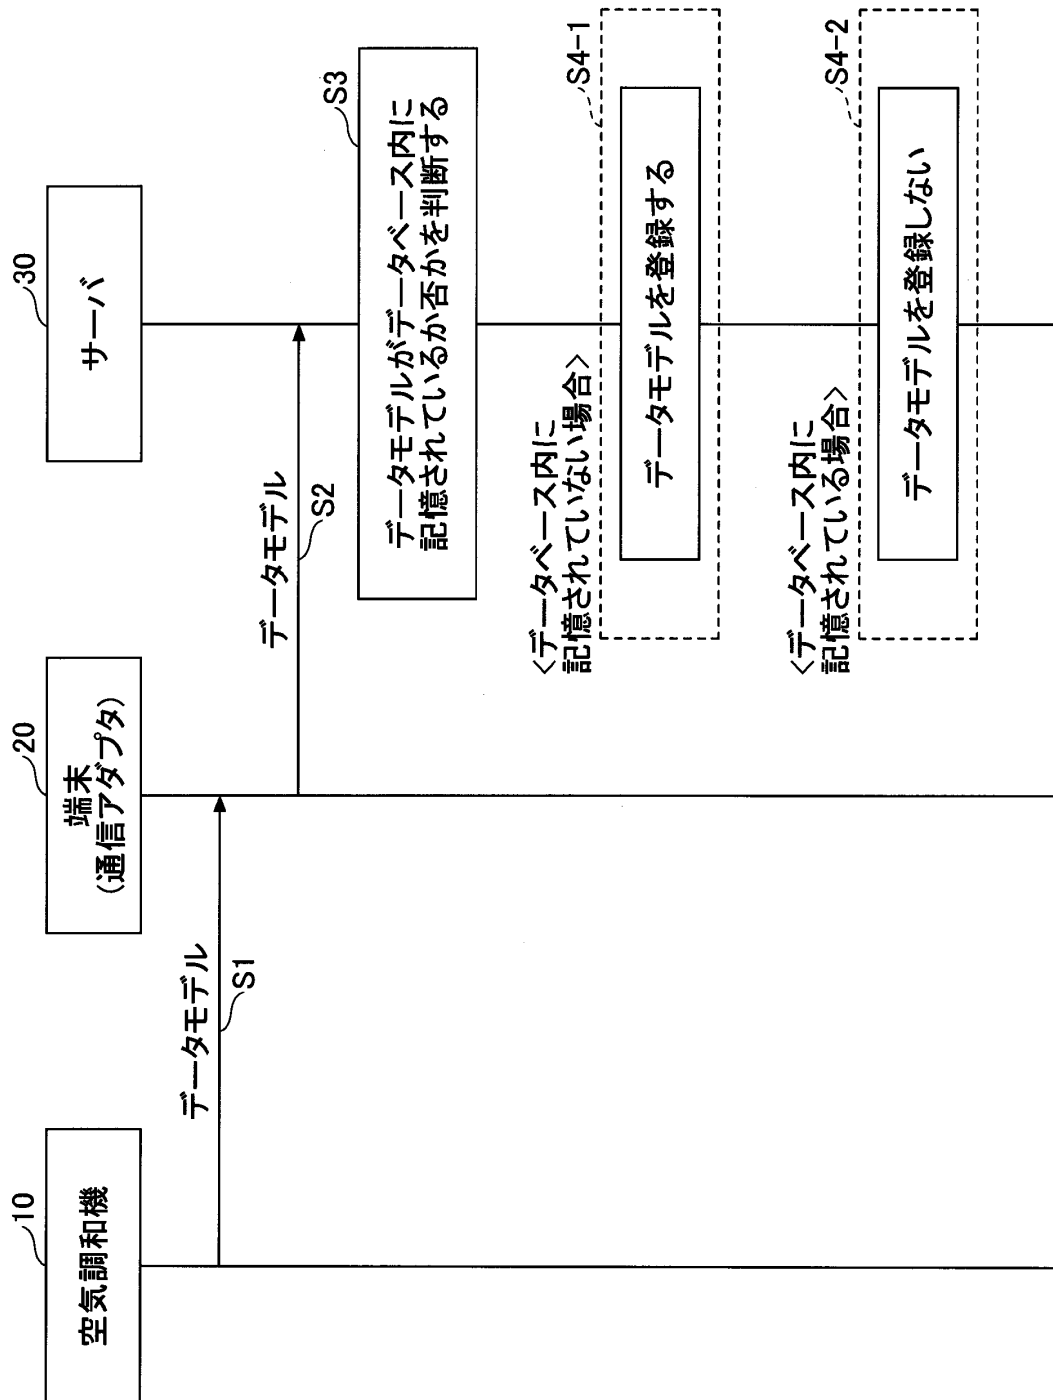


[図5]

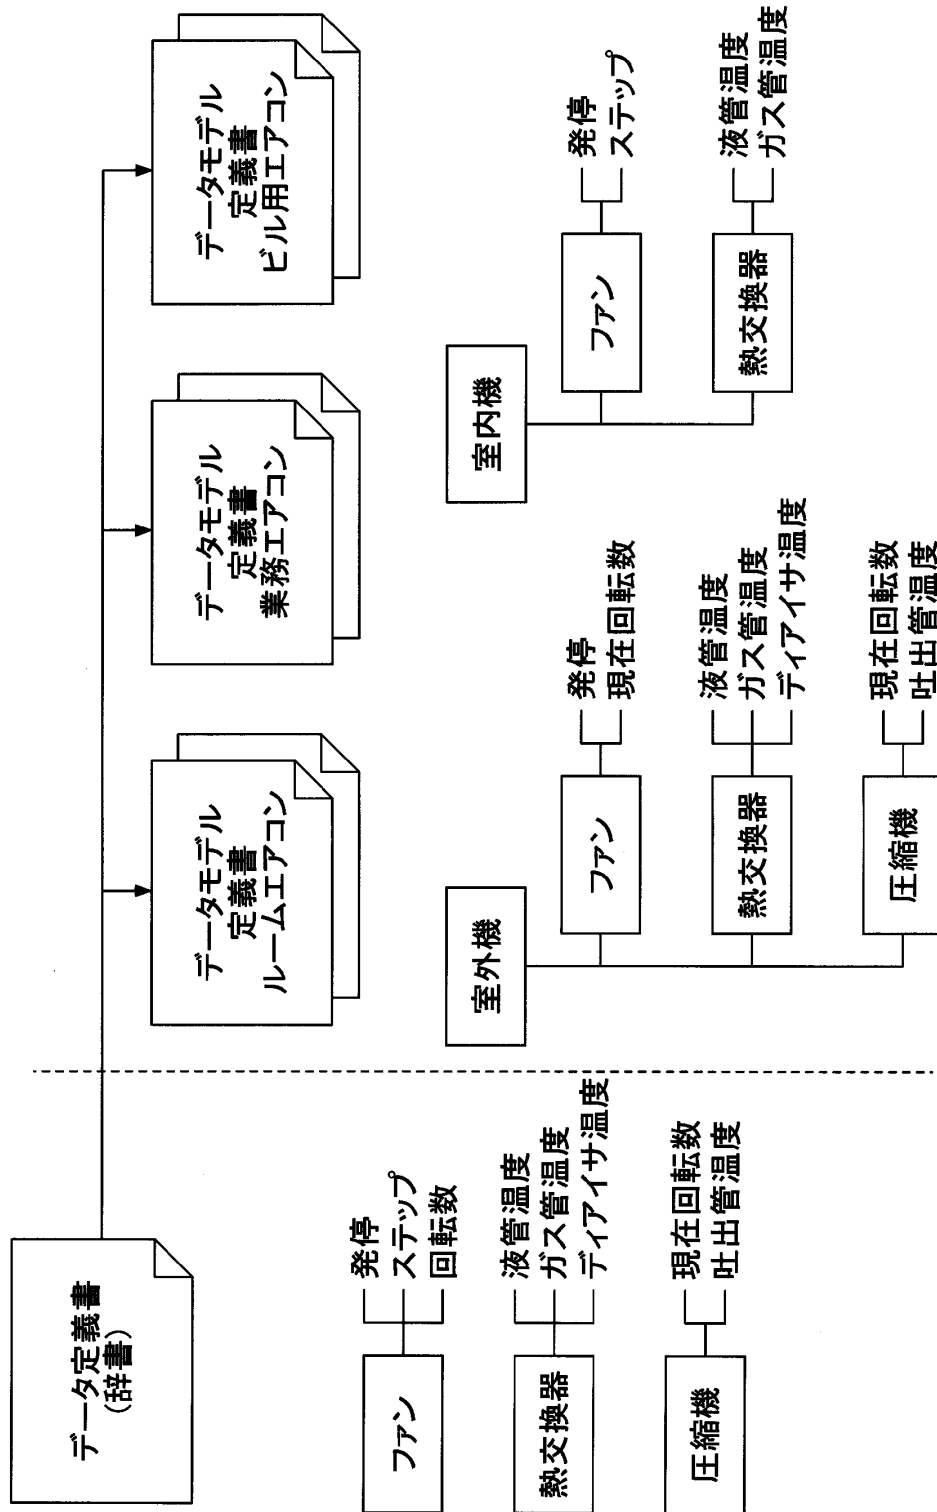

[図6]

エンティティ	エンティティ	エンティティ	エンティティ	データ	説明	Read/ Write	値範囲	初期値
室外機	圧縮機			現在回転数	...	R	...	...
		インバータ		積算運転時間	...	R	...	...
			ソフトウェア	ソフトウェアID	...	R	...	...
	室外機ファンモータ			回転数補正	...	R	...	...
		インバータ		積算運転時間	...	R	...	...
			ソフトウェア	ソフトウェアID	...	R	...	...

[図7]

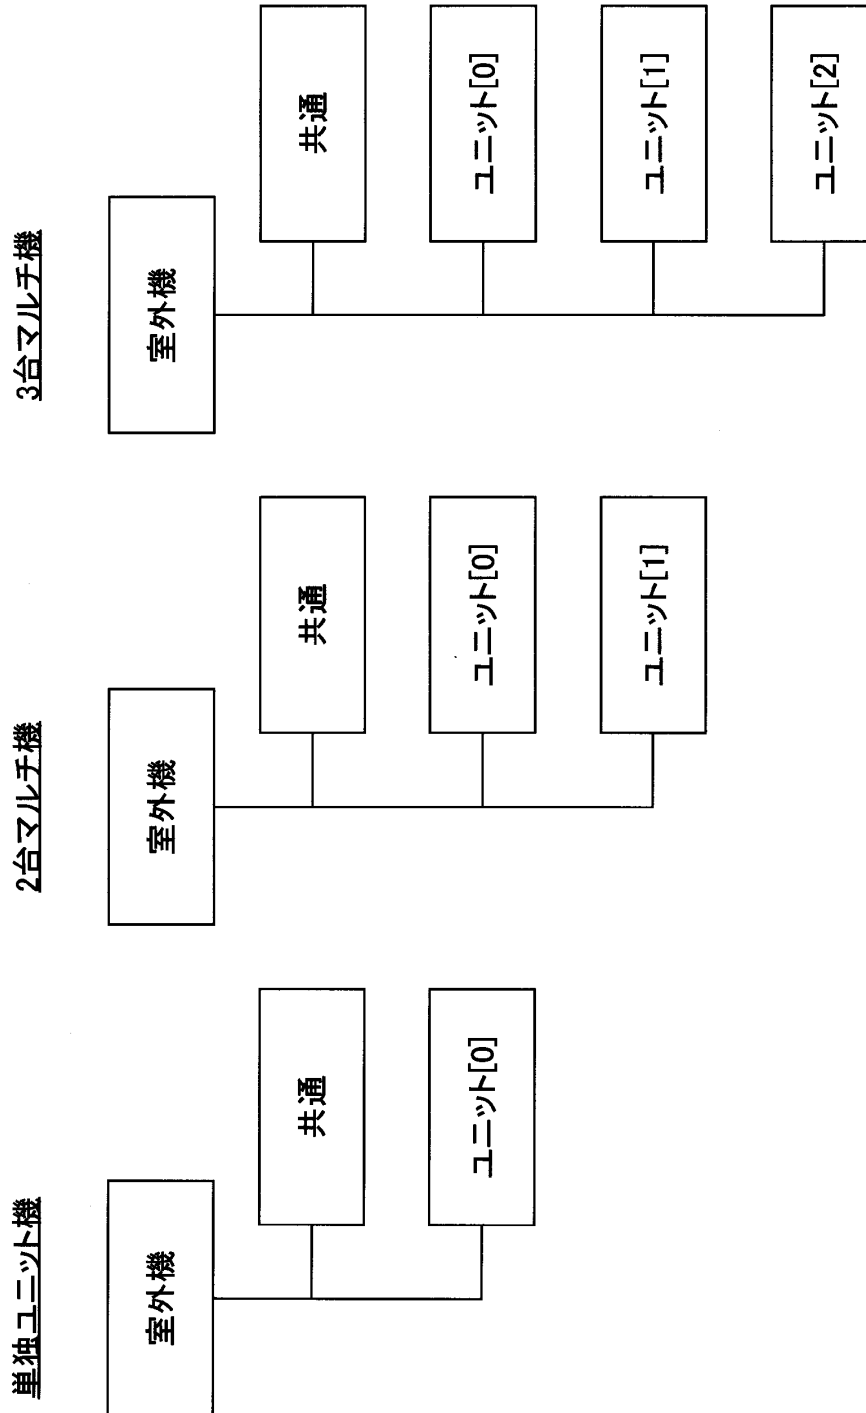

[図8]

エンティティ	エンティティ	エンティティ	エンティティ	エンティティ	エンティティ	データ	説明	Read/ Write	値範囲	初期値
2台マルチ機	共通	室外機 1	エンティティ	エンティティ	エンティティ	外気温	...	R	...	...
						現在回転数	...	R	...	...
	圧縮機 1		インバータ	ソフトウェア	積算運転時間	...	R	...	...	
					ソフトウェアID	...	R	...	...	
	室外機ファンモータ 1		インバータ	ソフトウェア	回転数補正	...	R	...	...	
					積算運転時間	...	R	...	...	
	圧縮機 2		インバータ	ソフトウェア	ソフトウェアID	...	R	...	...	
					現在回転数	...	R	...	...	
	圧縮機 2		インバータ	ソフトウェア	積算運転時間	...	R	...	...	
					ソフトウェアID	...	R	...	...	
	室外機ファンモータ 2	インバータ	ソフトウェア	回転数補正	...	R	...	...		
				積算運転時間	...	R	...	...		
	室外機ファンモータ 2	インバータ	ソフトウェア	ソフトウェアID	...	R	...	...		

[図9]

データ	説明	Read/ Write	値範囲	初期値
現在回転数	...	R	...	...
積算運転時間	...	R	...	...
ソフトウェアID	...	R	...	...
回転数補正	...	R	...	...
積算運転時間	...	R	...	...
ソフトウェアID	...	R	...	...