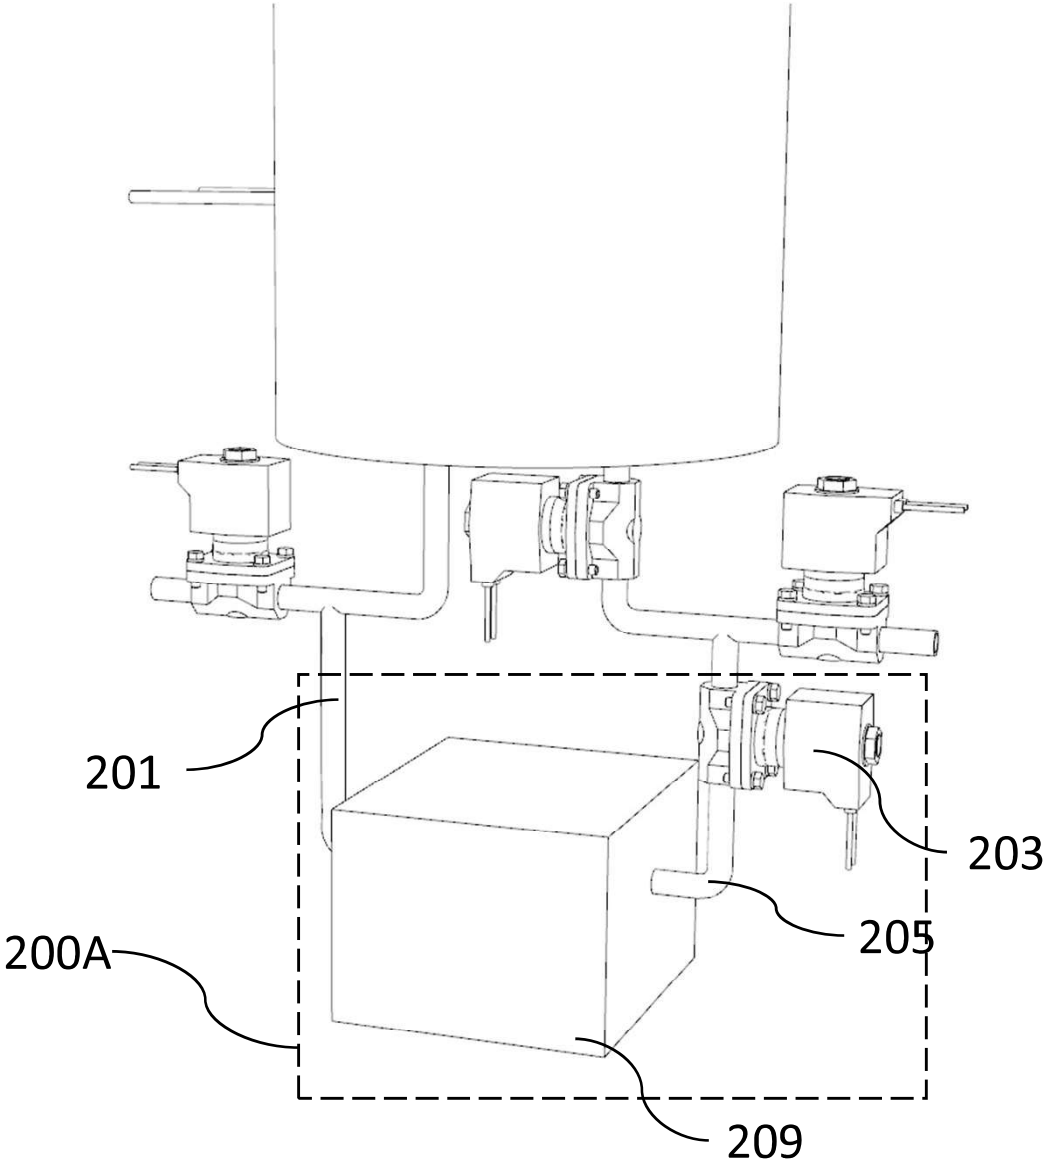


Fig.1

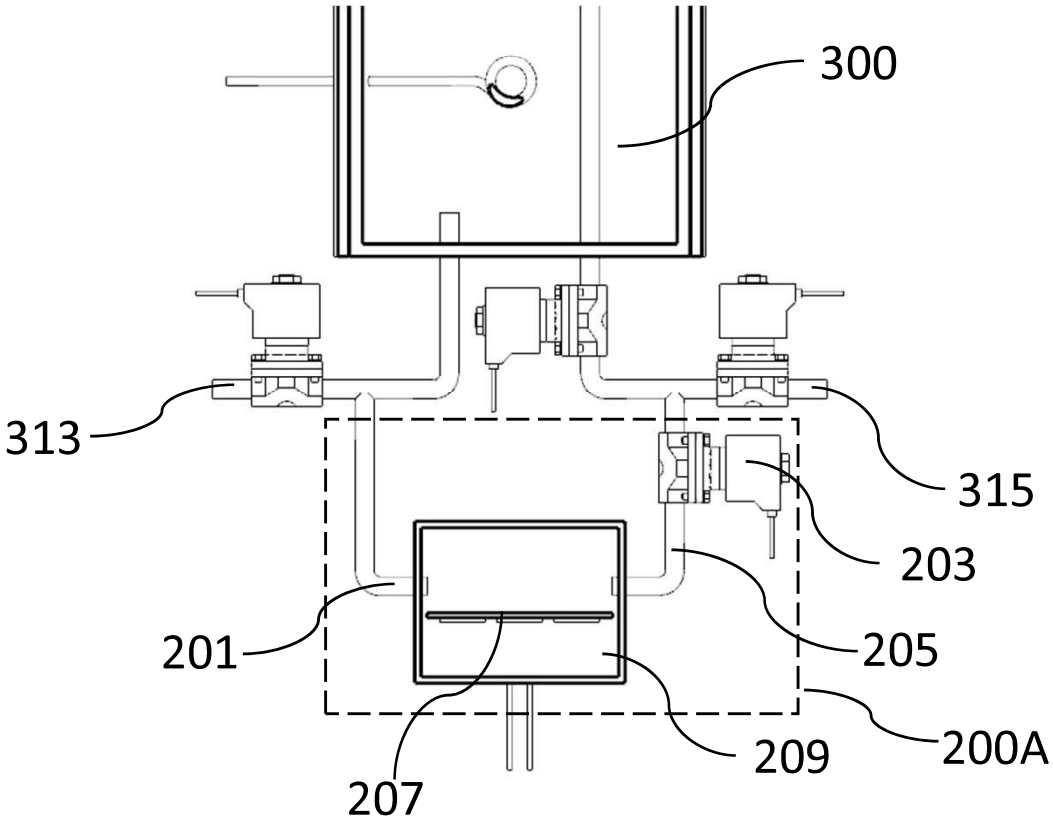


Fig. 2

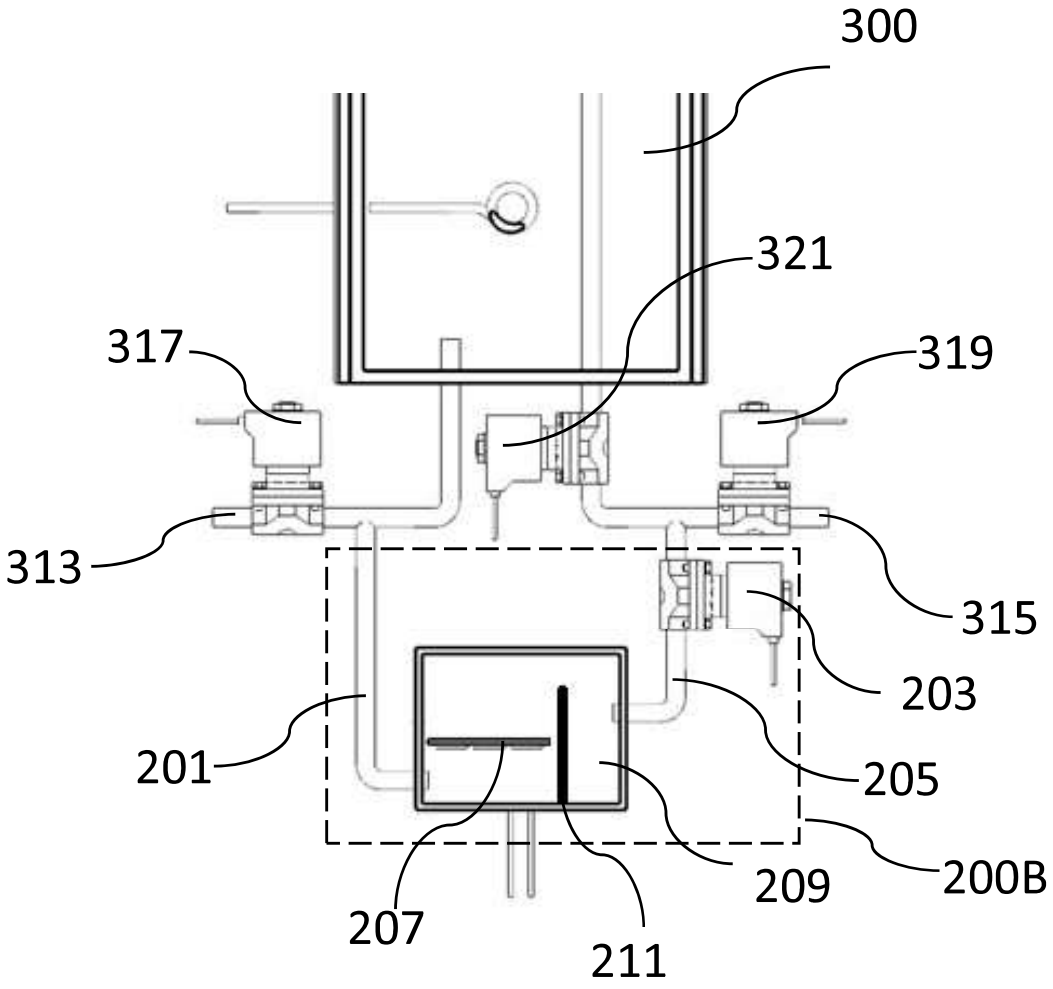


Fig.3

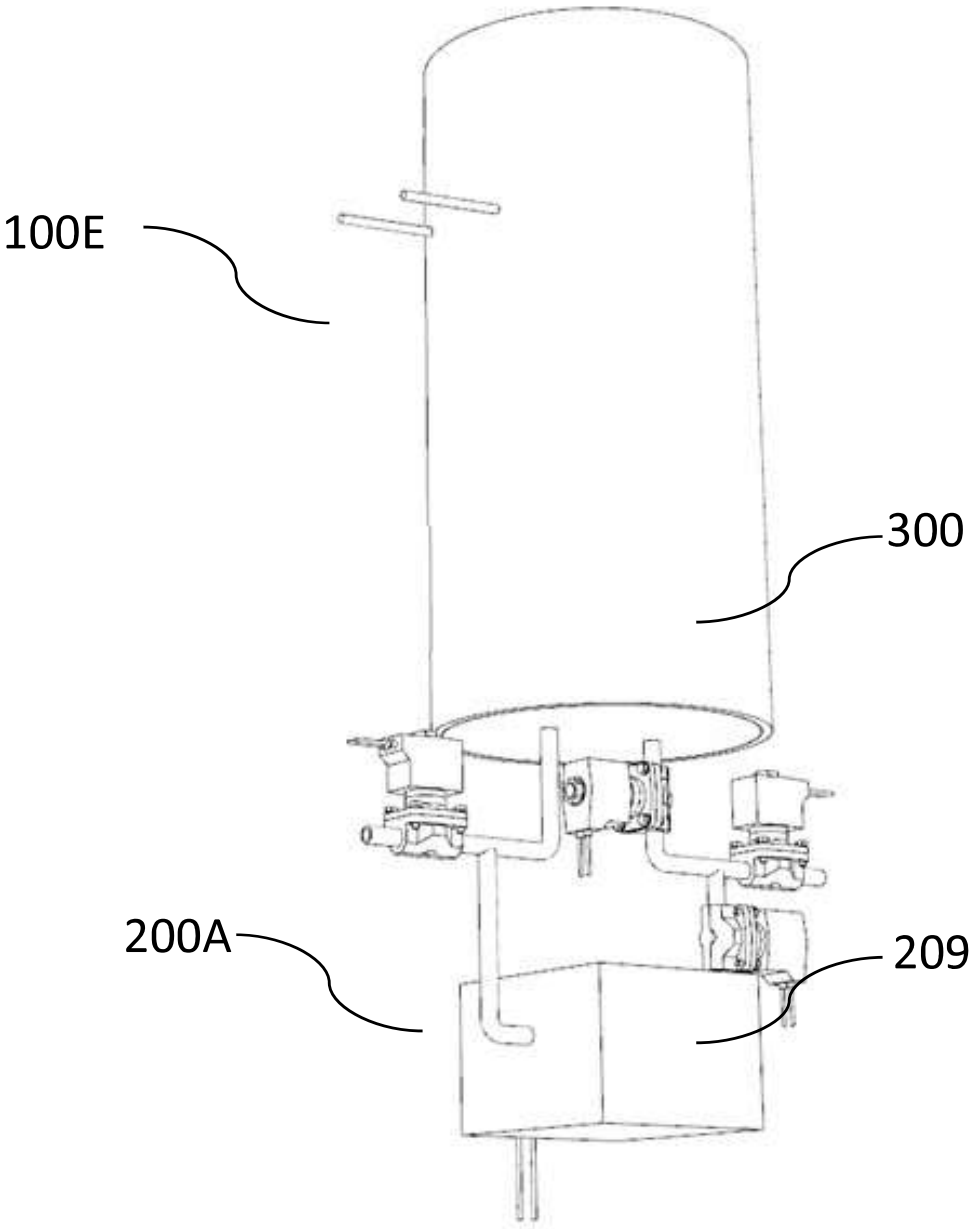


Fig. 4

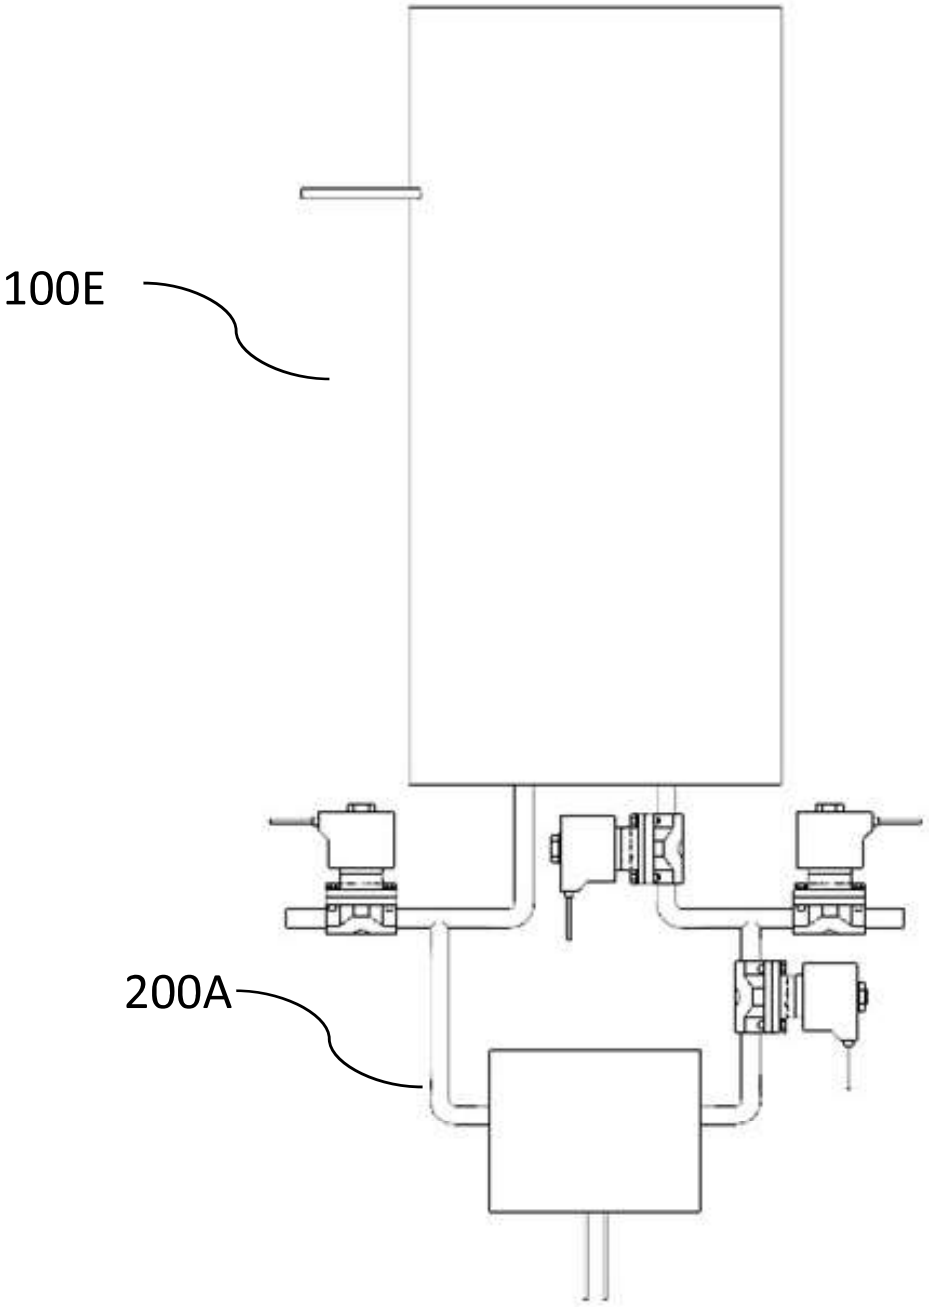


Fig. 5

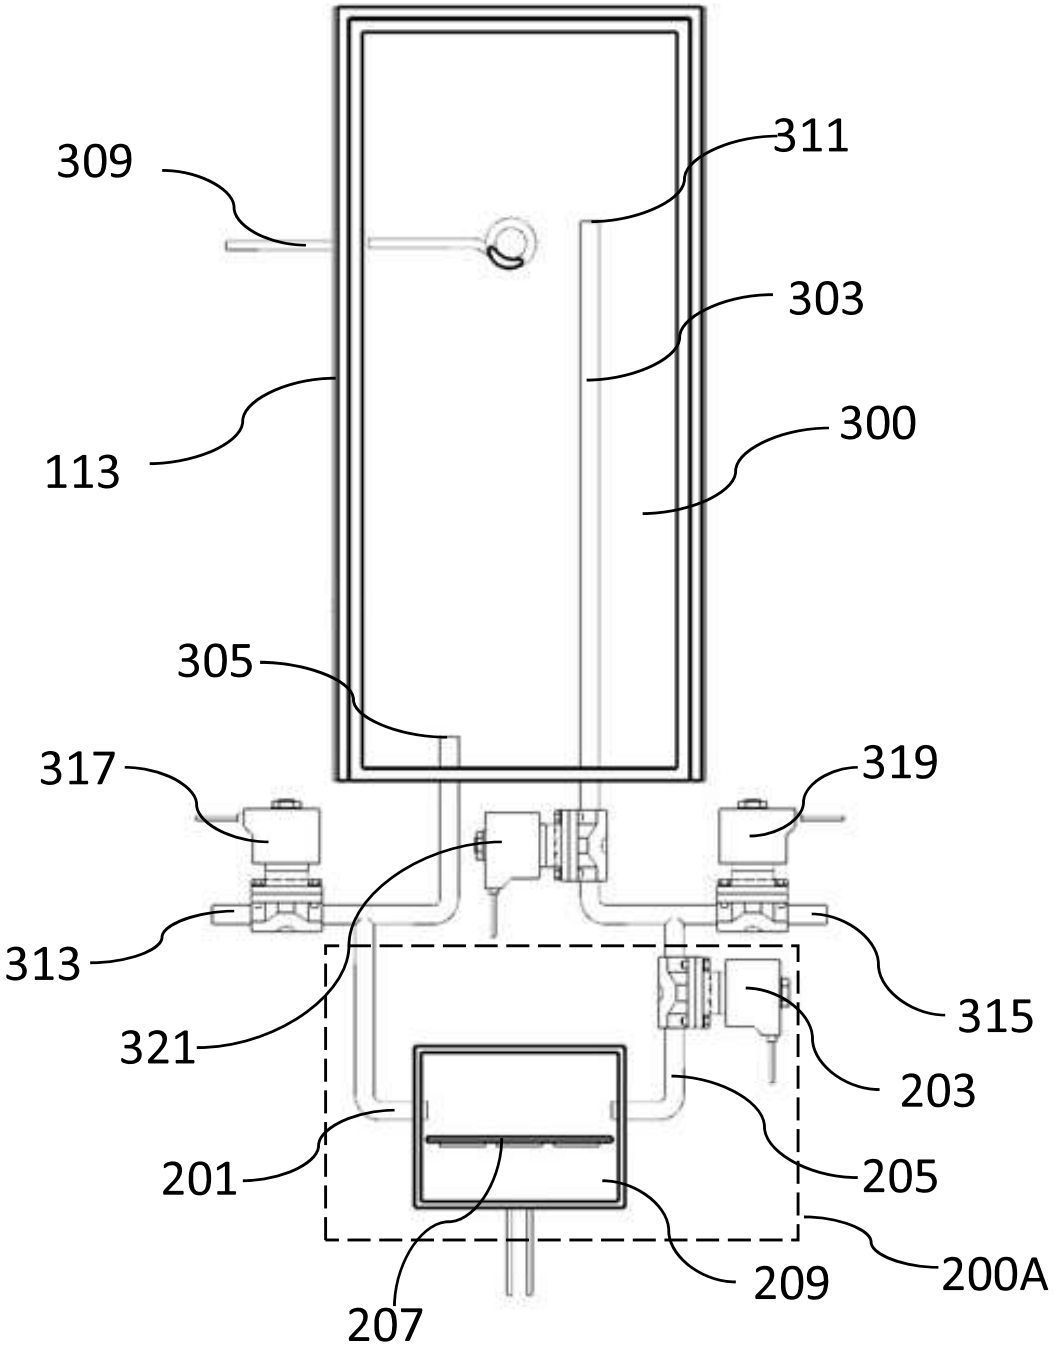

309
311
303
113
300
305
317
319
313
315
321
203
201
205
209
200A
207

Fig. 6

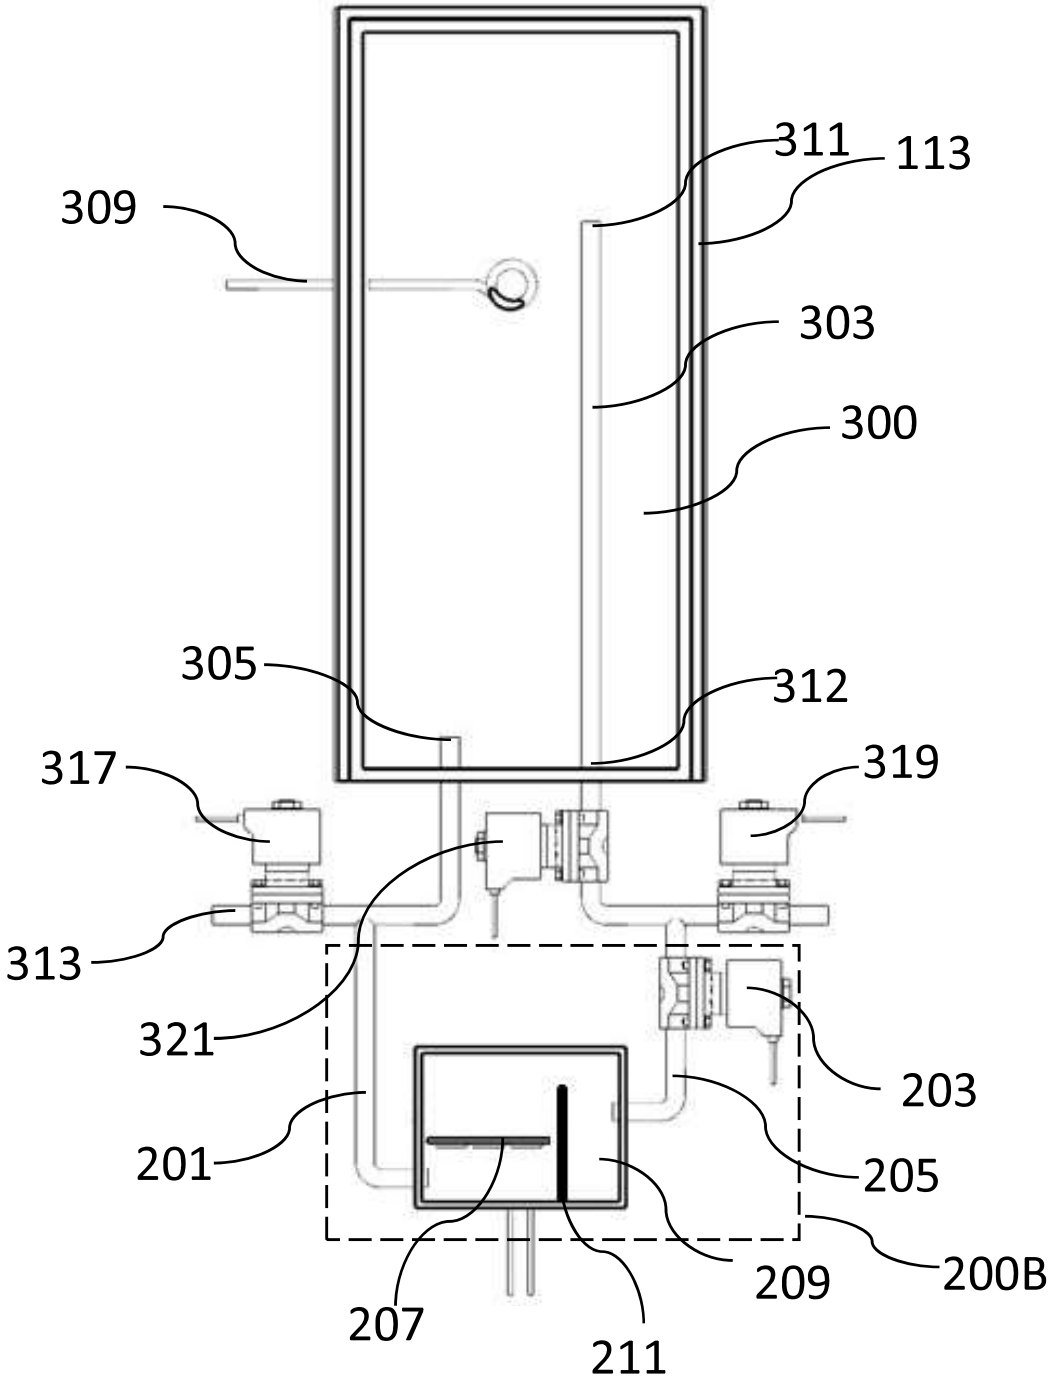

309
311
113
303
300
305
312
317
319
313
321
203
201
205
209
200B
207
211

Fig. 7

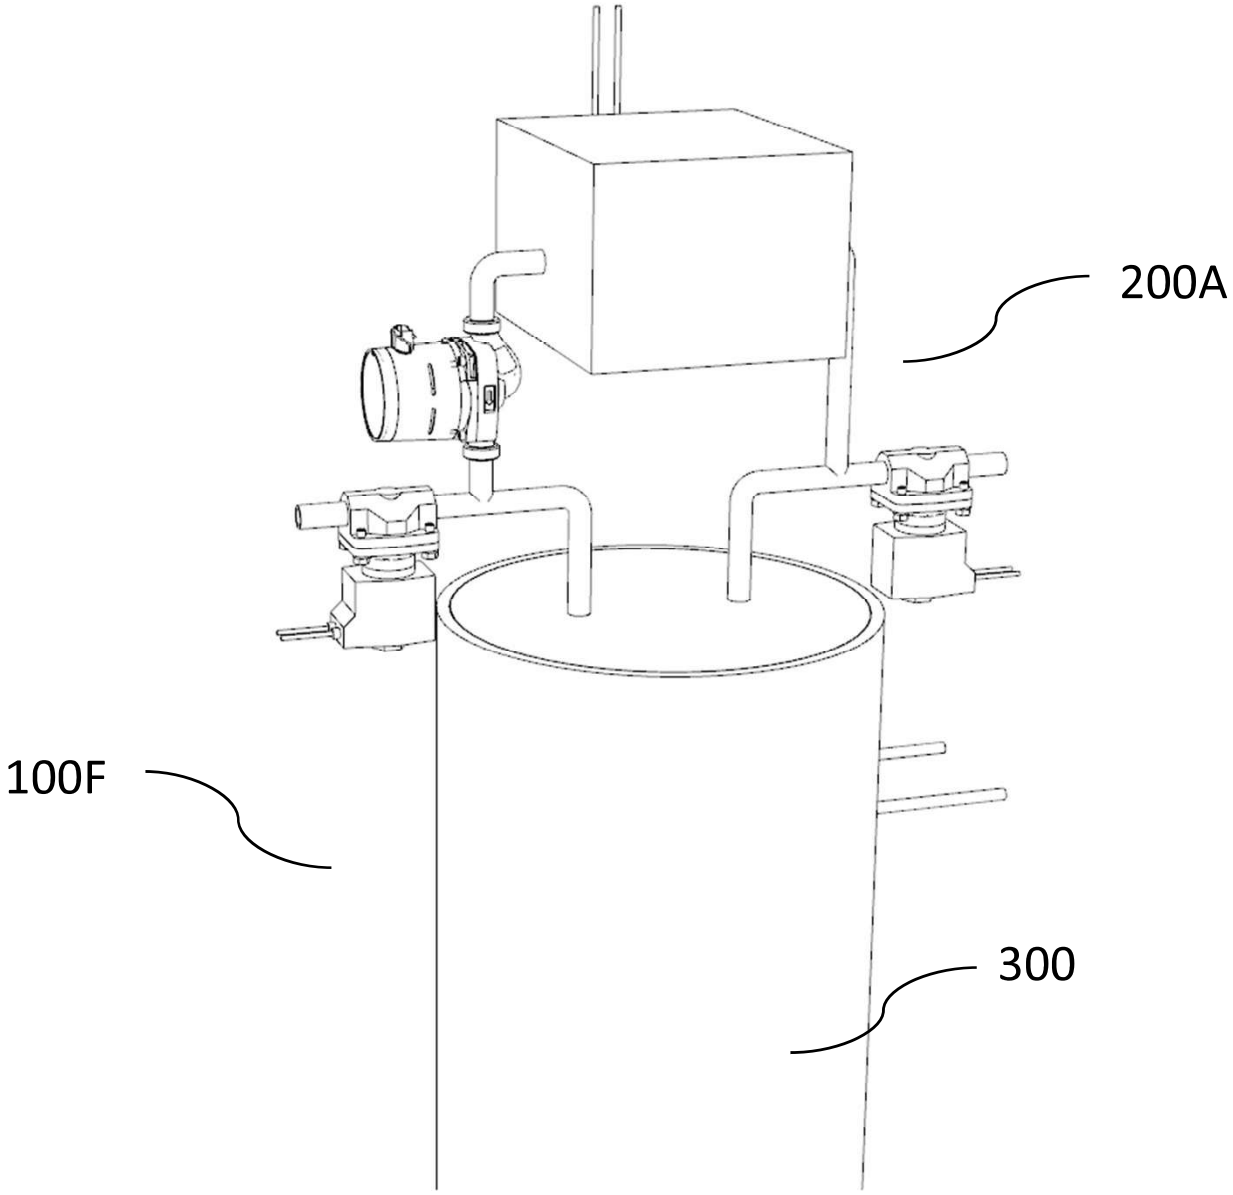


Fig. 8

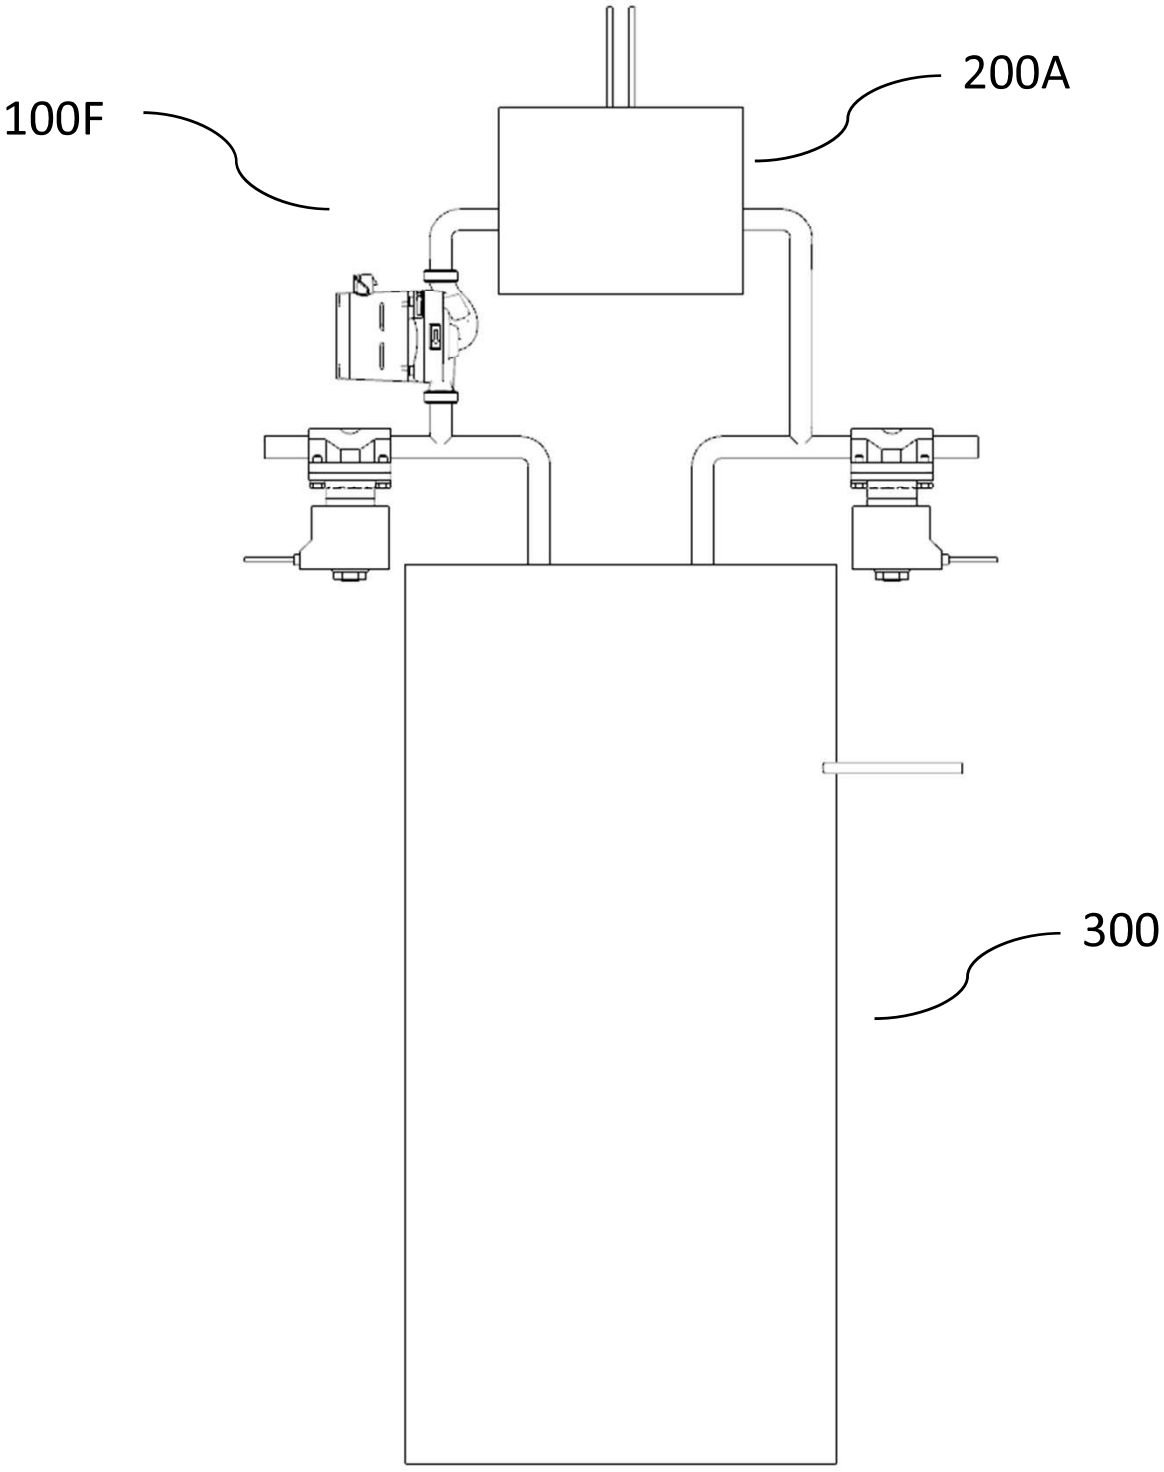


Fig. 9

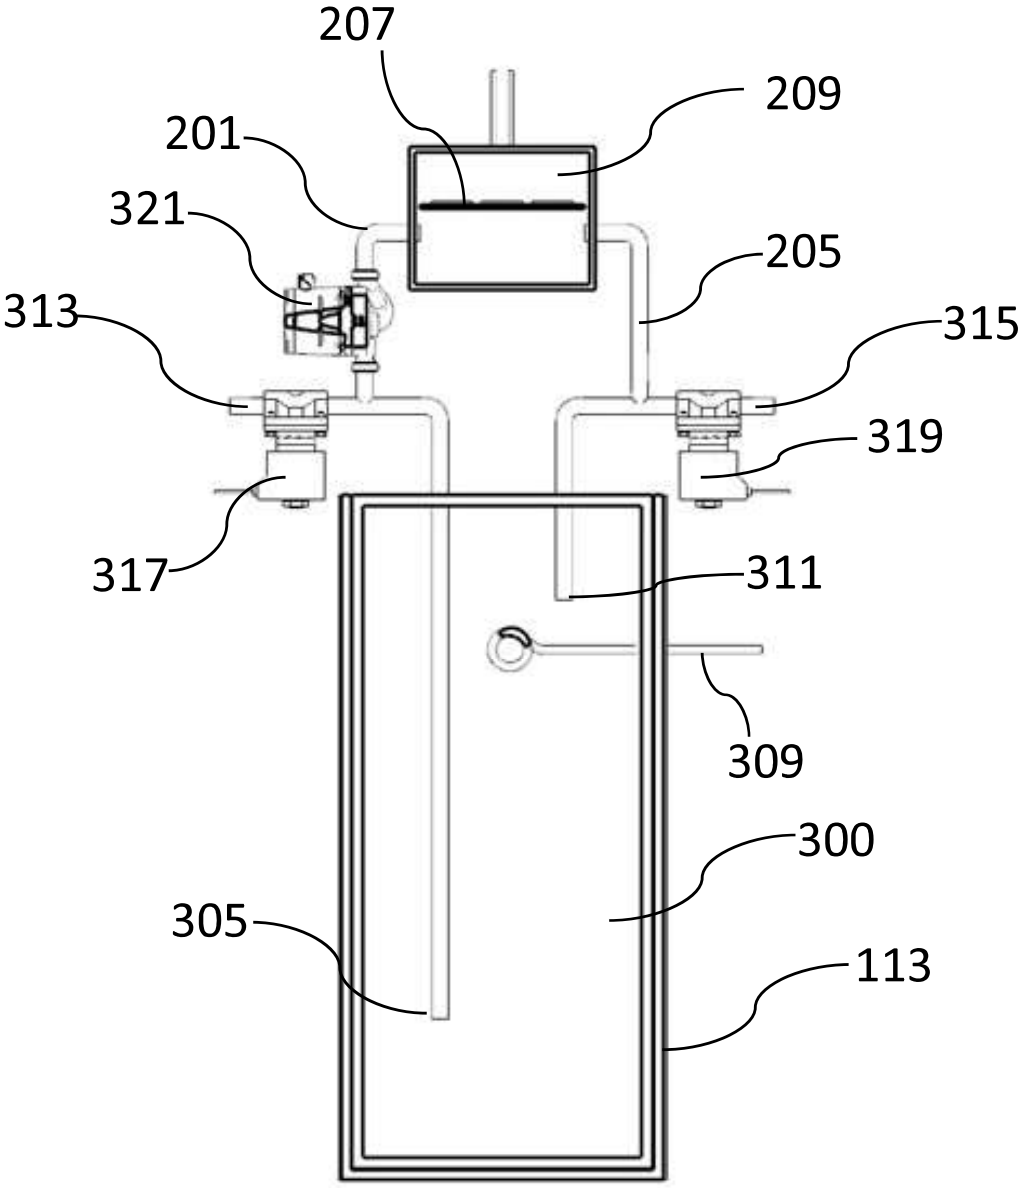


Fig. 10

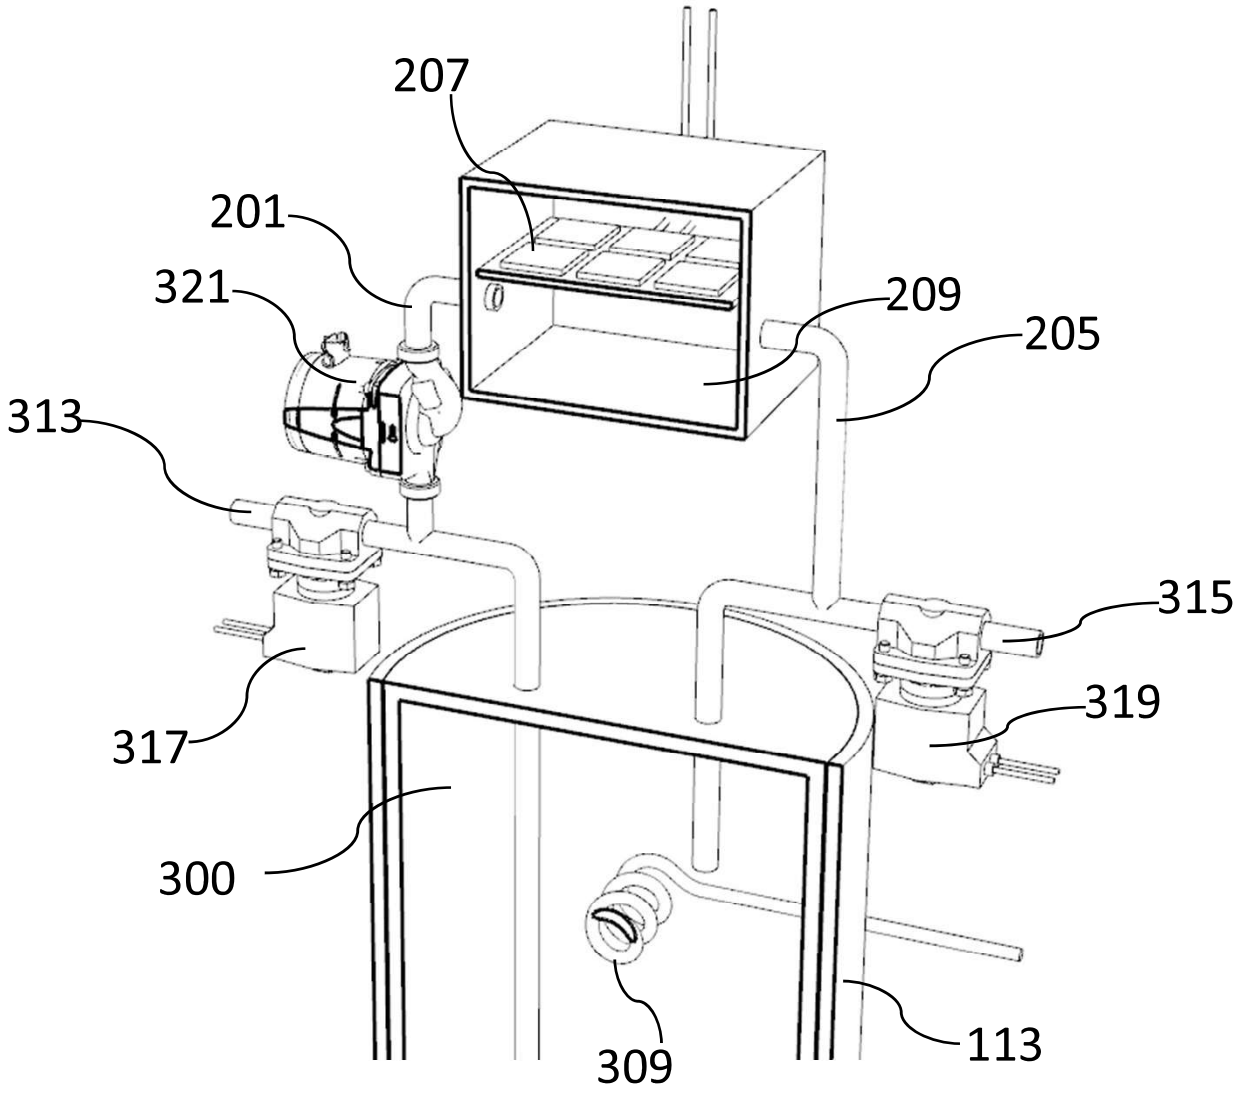


Fig. 11

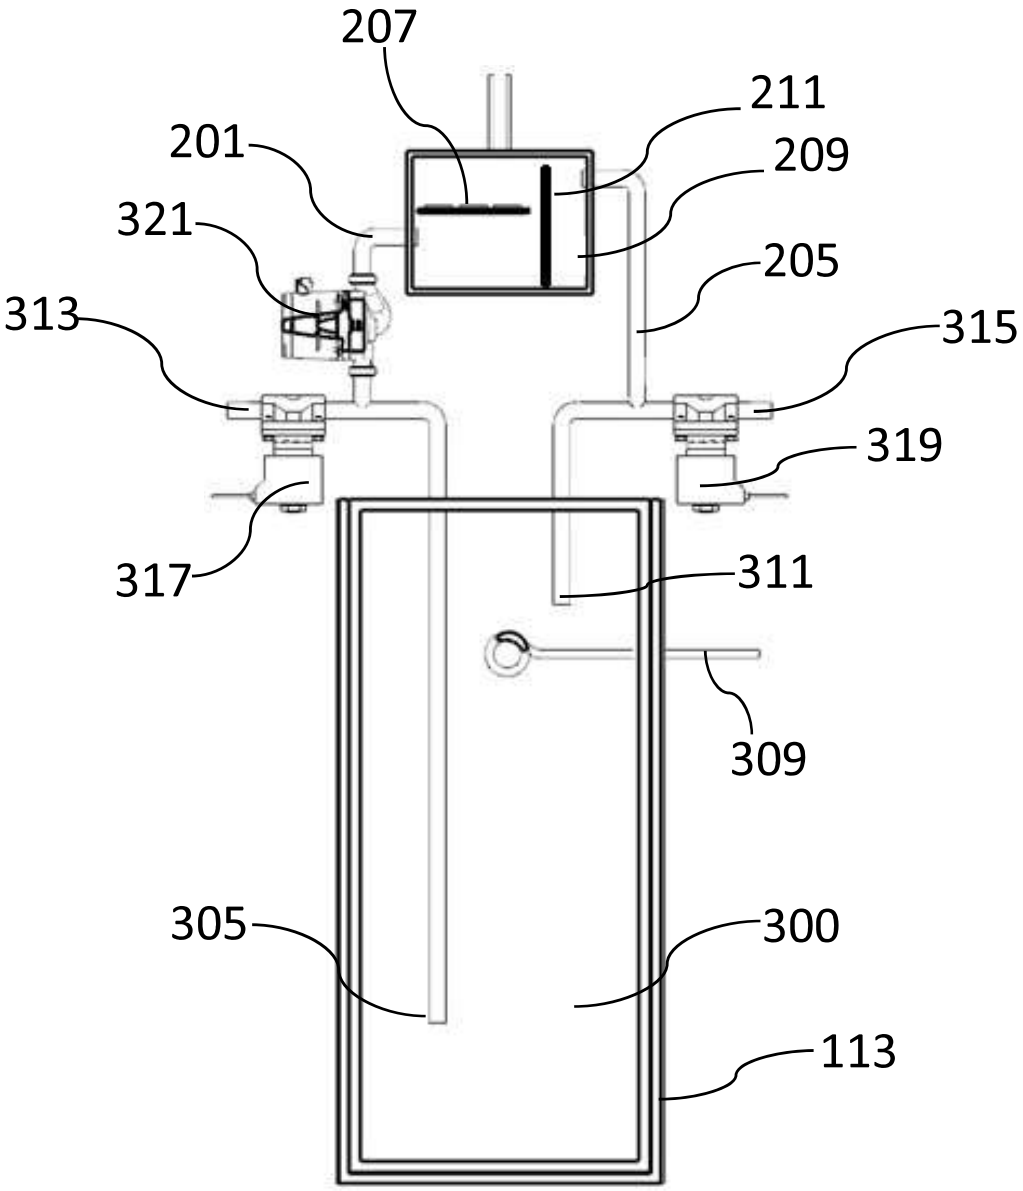


Fig. 12

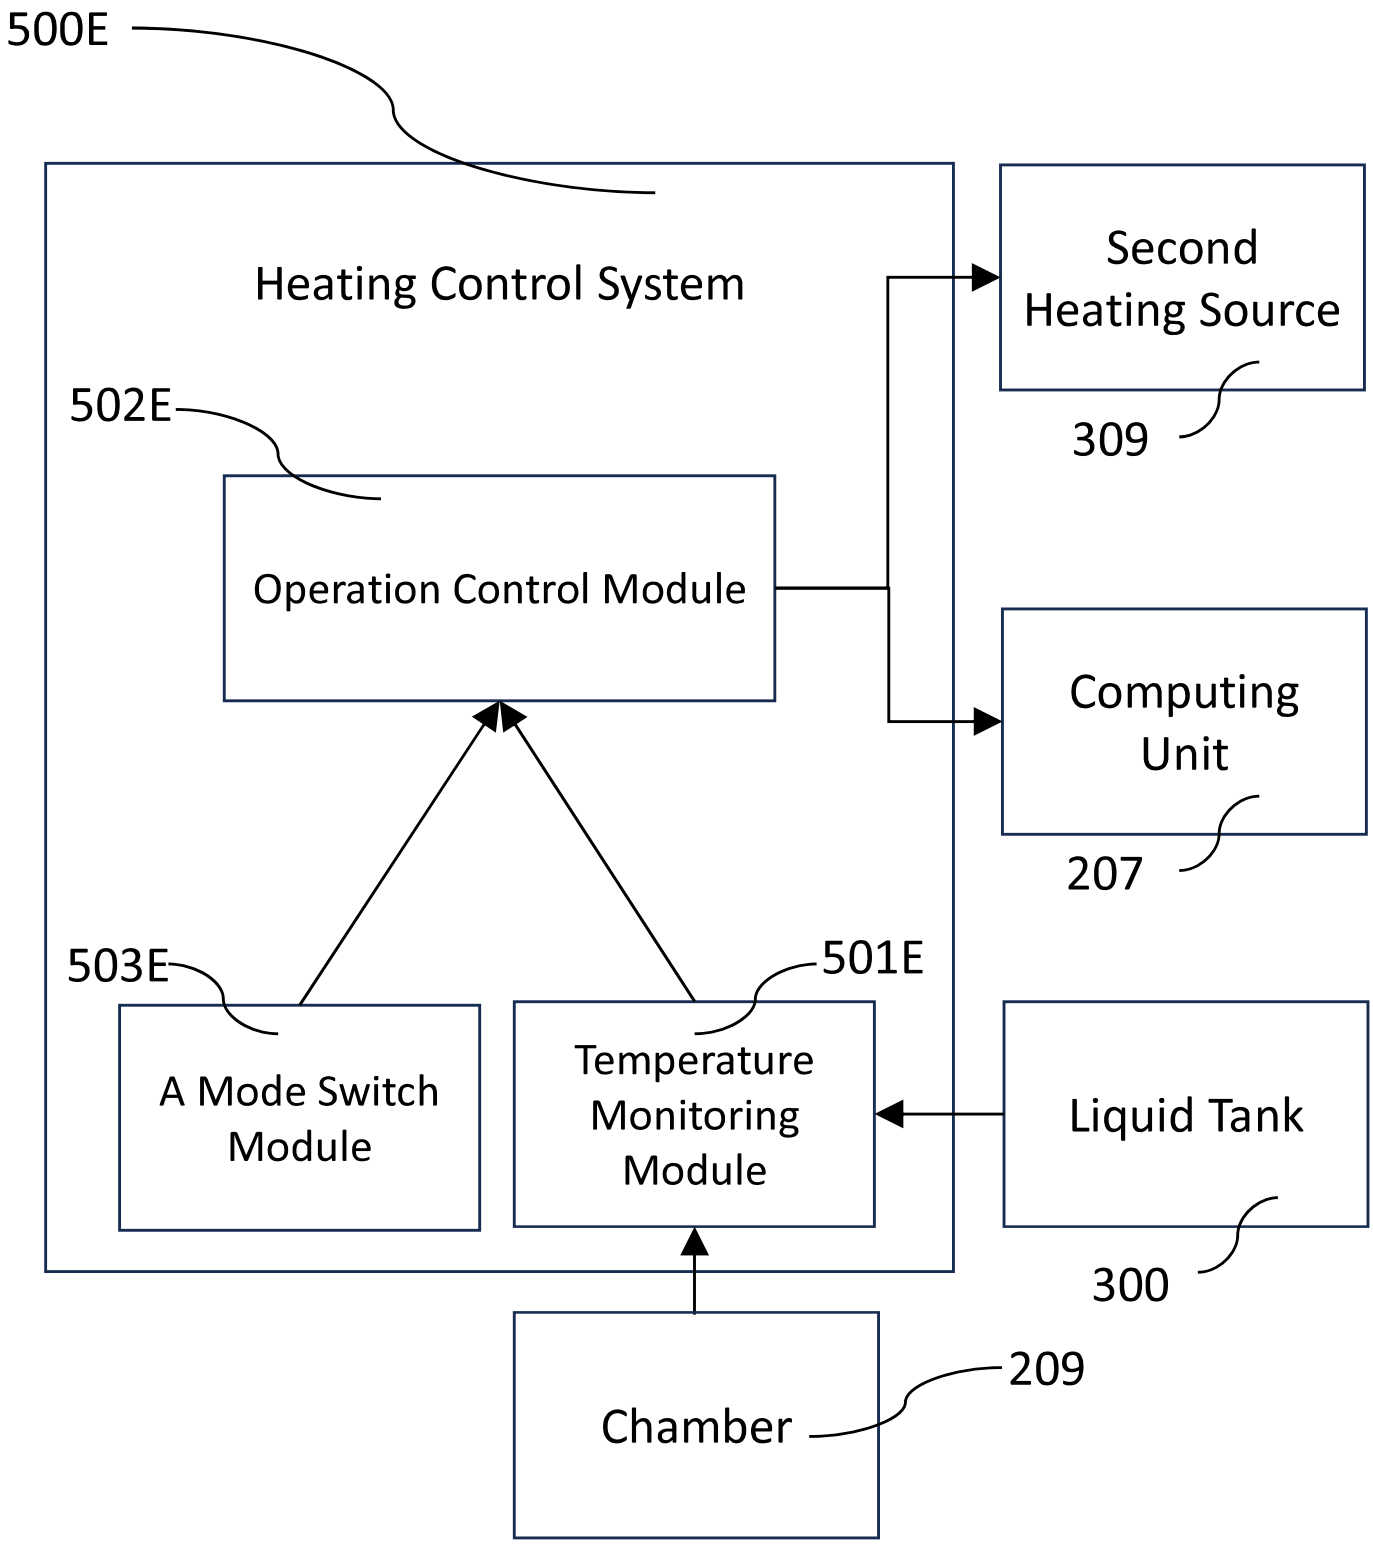

500E
Heating Control System
Second Heating Source
309
502E
Operation Control Module
Computing Unit
207
503E
501E
A Mode Switch Module
Temperature Monitoring Module
Liquid Tank
300
Chamber
209

Fig. 13