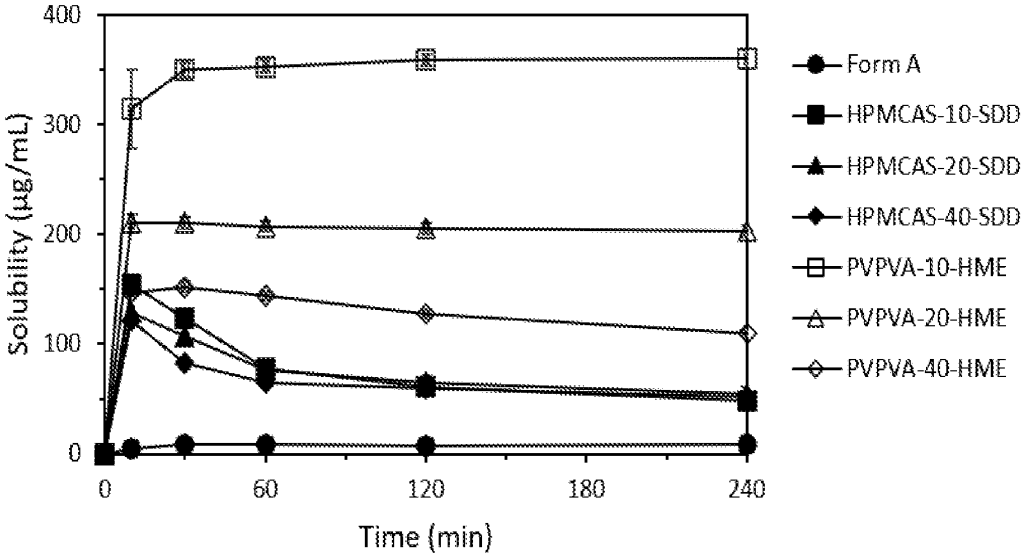

400
300
200
100
0
Solubility (μg/mL)
0
60
120
180
240
Time (min)
Form A
HPMCAS-10-SDD
HPMCAS-20-SDD
HPMCAS-40-SDD
PVPVA-10-HME
PVPVA-20-HME
PVPVA-40-HME

FIG. 1

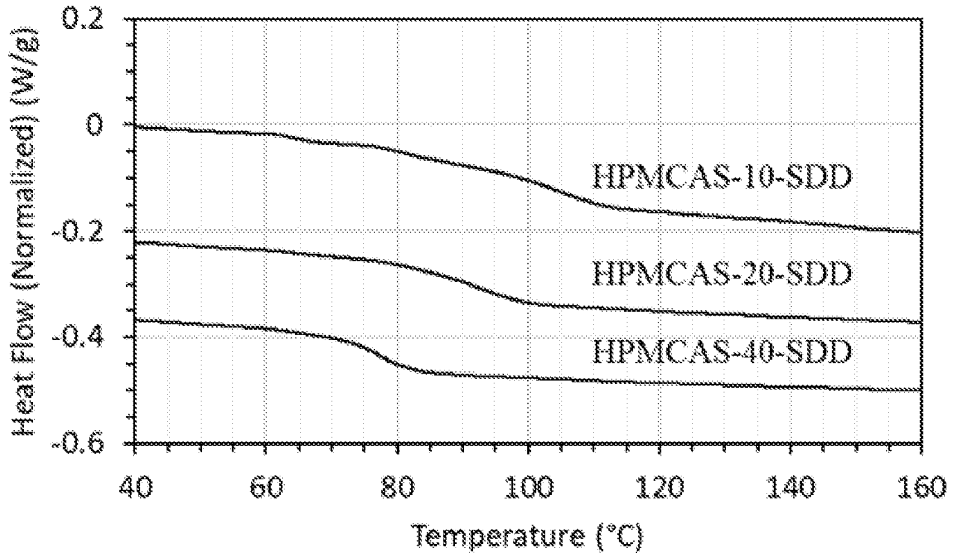

0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
Heat Flow (Normalized) (W/g)
HPMCAS-10-SDD
HPMCAS-20-SDD
HPMCAS-40-SDD
40
60
80
100
120
140
160
Temperature (°C)

FIG. 2

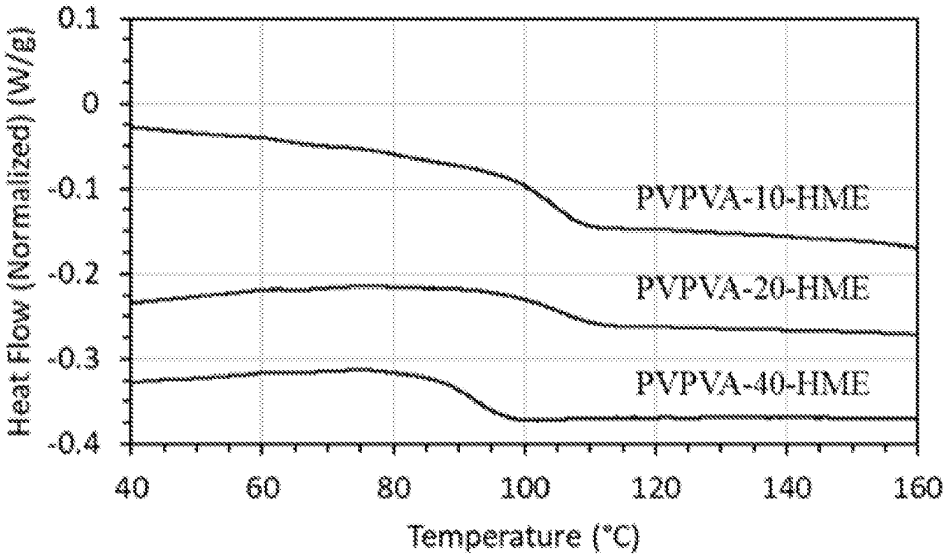

Heat Flow (Normalized) (W/g)
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
PVPVA-10-HME
PVPVA-20-HME
PVPVA-40-HME
40
60
80
100
120
140
160
Temperature (°C)

FIG. 3

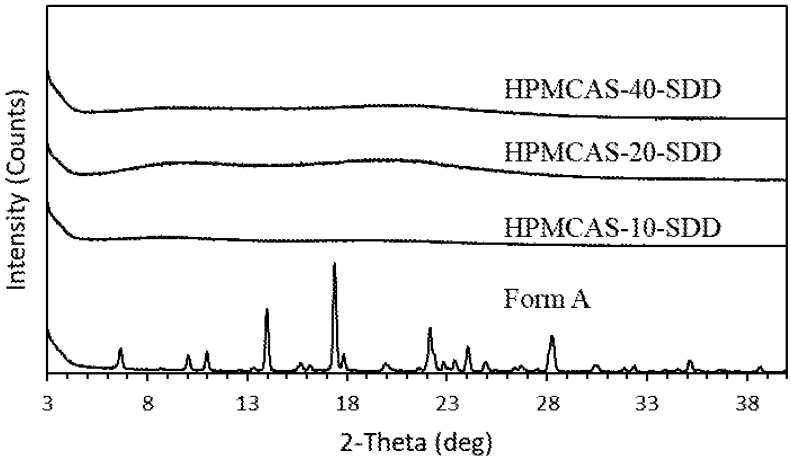

Intensity (Counts)
HPMCAS-40-SDD
HPMCAS-20-SDD
HPMCAS-10-SDD
Form A
3
8
13
18
23
28
33
38
2-Theta (deg)

FIG. 4

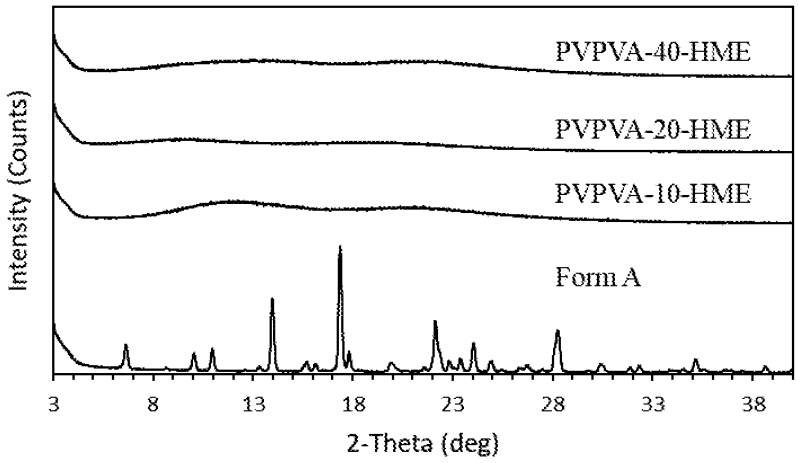

PVPVA-40-HME
PVPVA-20-HME
PVPVA-10-HME
Form A
Intensity (Counts)
3
8
13
18
23
28
33
38
2-Theta (deg)

FIG. 5

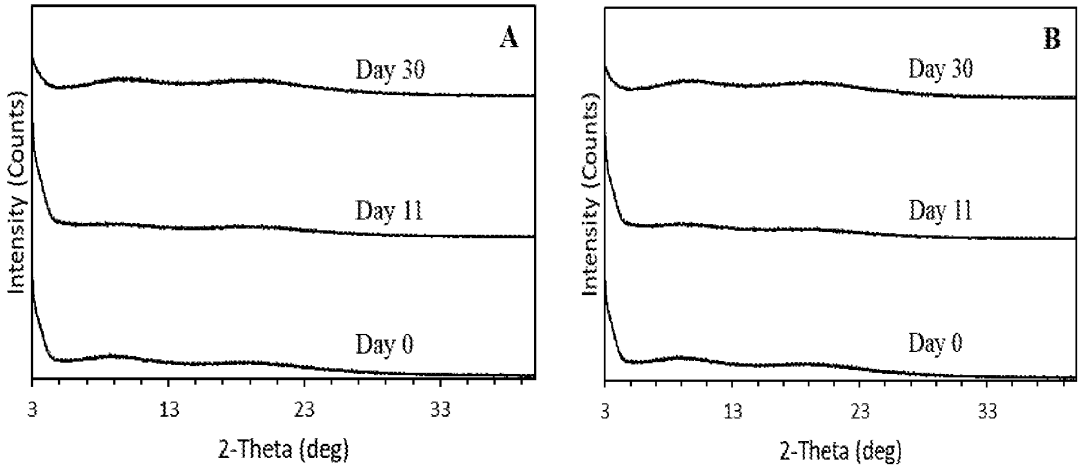

A
Day 30
Day 11
Day 0
Intensity (Counts)
3
13
23
33
2-Theta (deg)
B
Day 30
Day 11
Day 0
Intensity (Counts)
3
13
23
33
2-Theta (deg)

FIG. 6

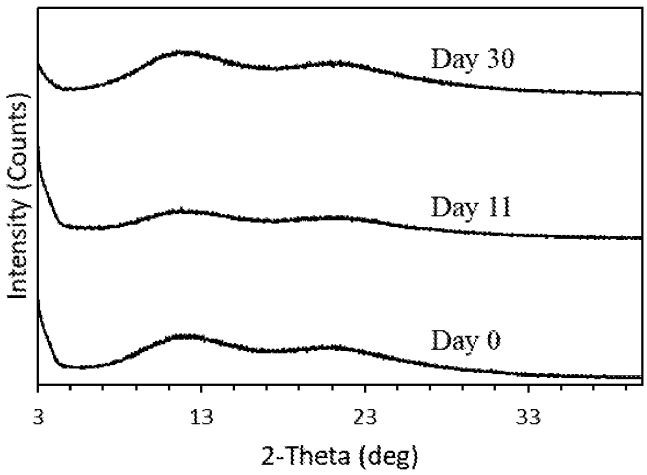

Day 30
Day 11
Day 0
Intensity (Counts)
3
13
23
33
2-Theta (deg)

FIG. 7

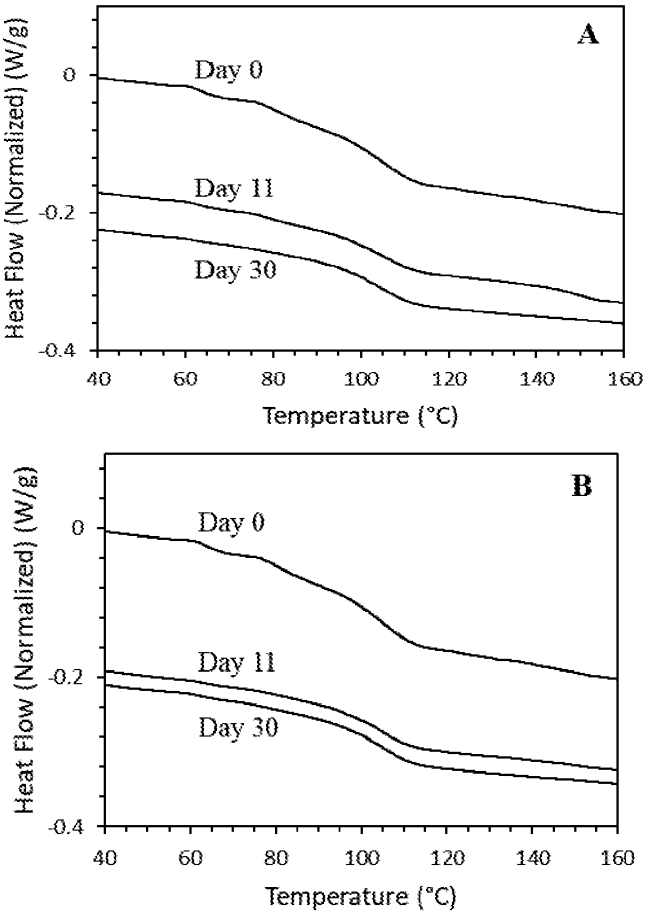

A
Day 0
Day 11
Day 30
Heat Flow (Normalized) (W/g)
0
-0.2
-0.4
40
60
80
100
120
140
160
Temperature (°C)
B
Day 0
Day 11
Day 30
Heat Flow (Normalized) (W/g)
0
-0.2
-0.4
40
60
80
100
120
140
160
Temperature (°C)

FIG. 8

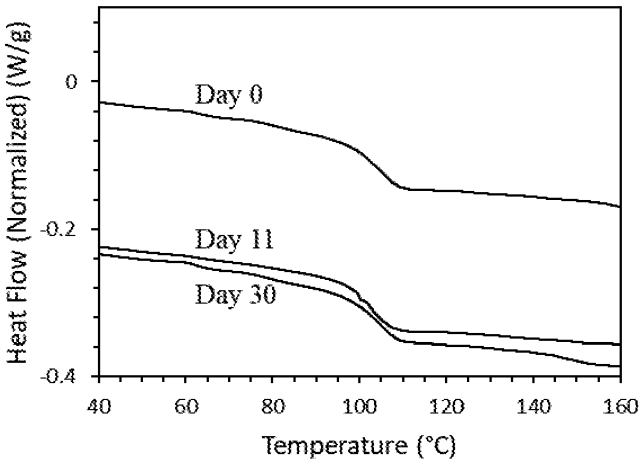

Heat Flow (Normalized) (W/g)
0
-0.2
-0.4
Day 0
Day 11
Day 30
40
60
80
100
120
140
160
Temperature (°C)

FIG. 9

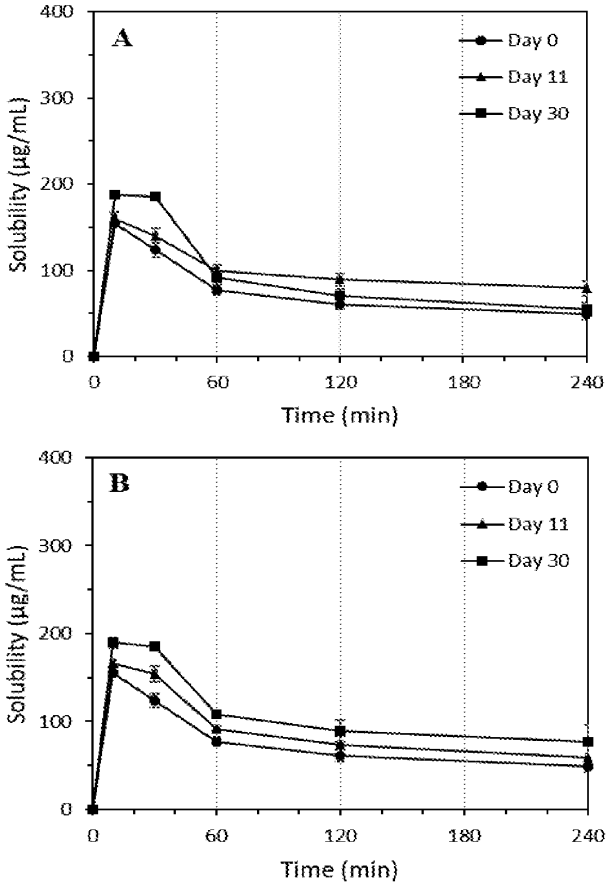

A
Solubility (μg/mL)
400
300
200
100
0
Day 0
Day 11
Day 30
0
60
120
180
240
Time (min)
B
Solubility (μg/mL)
400
300
200
100
0
Day 0
Day 11
Day 30
0
60
120
180
240
Time (min)

FIG. 10

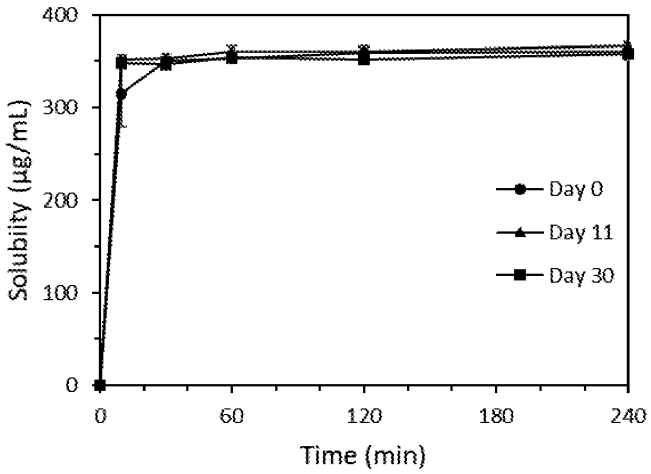

400
300
200
100
0
Solubility (μg/mL)
0
60
120
180
240
Time (min)
Day 0
Day 11
Day 30

FIG. 11