




[図1]

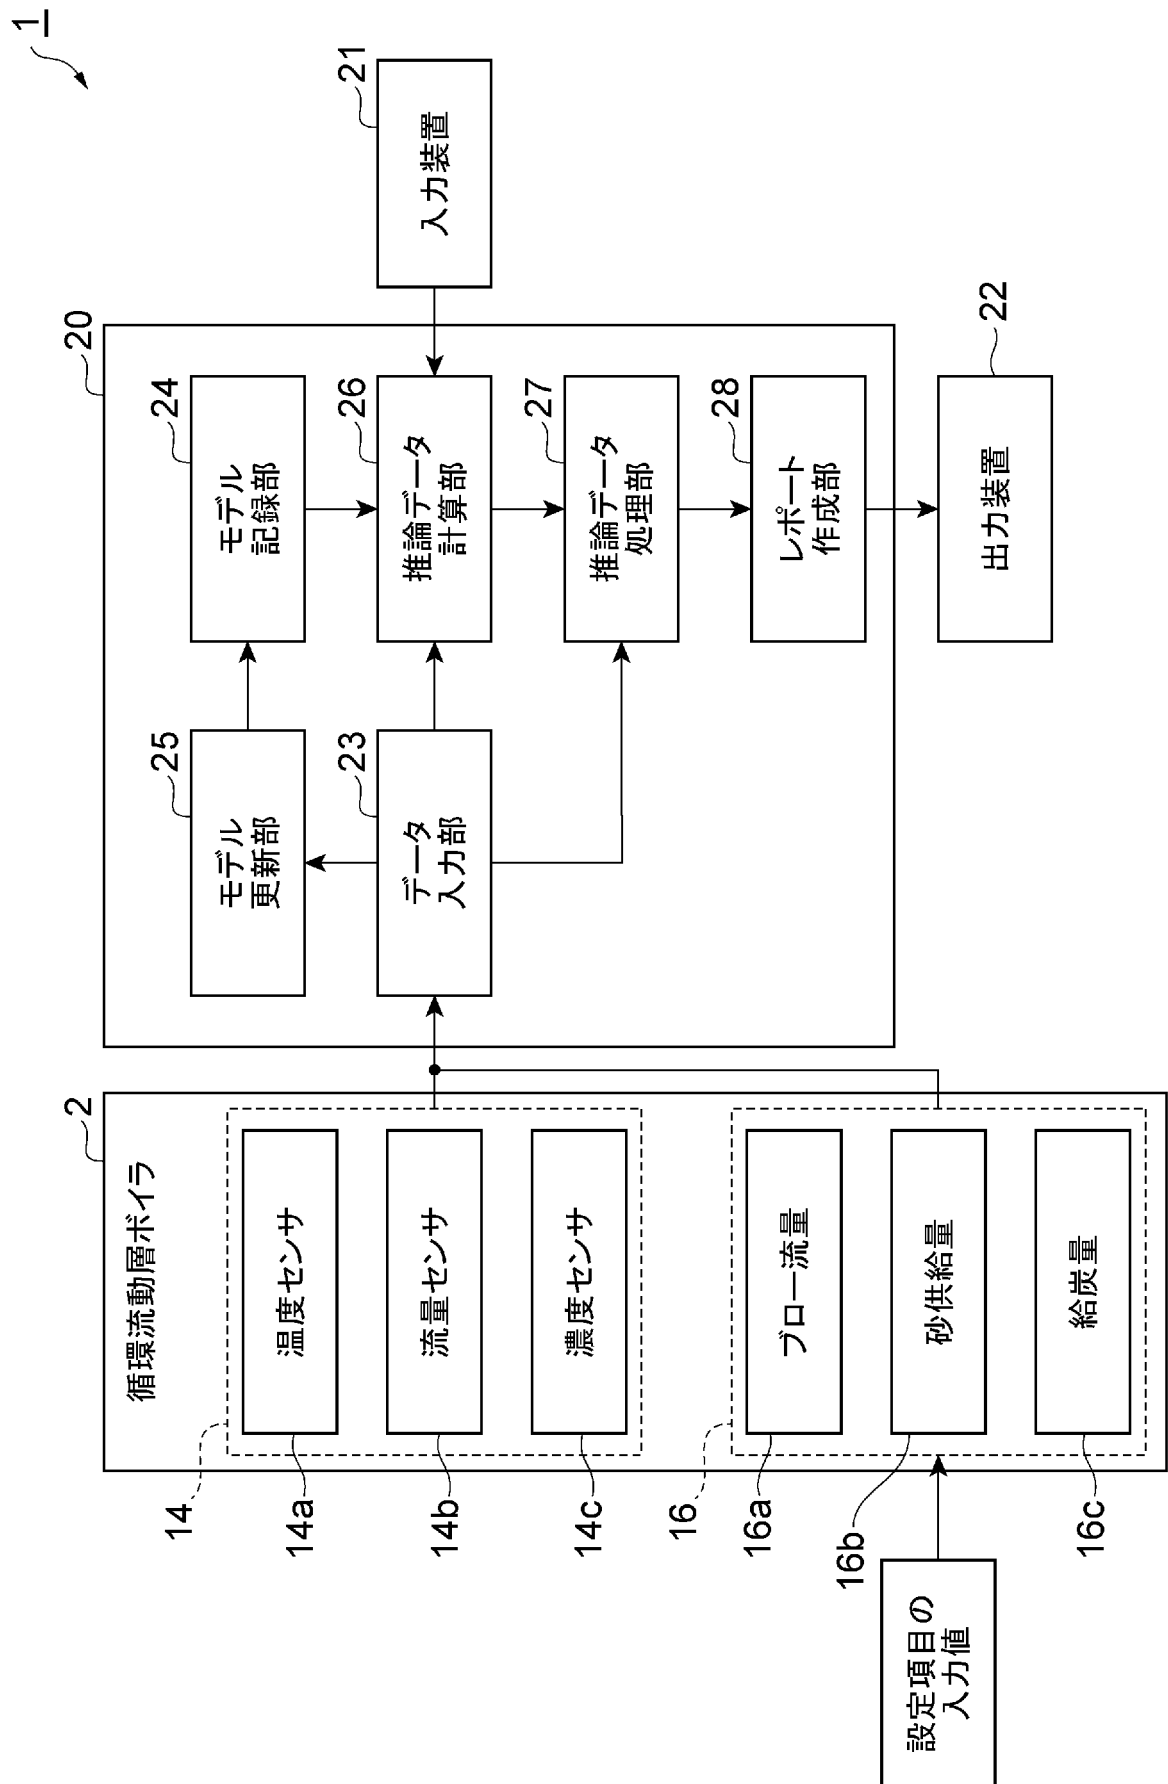


[図2]

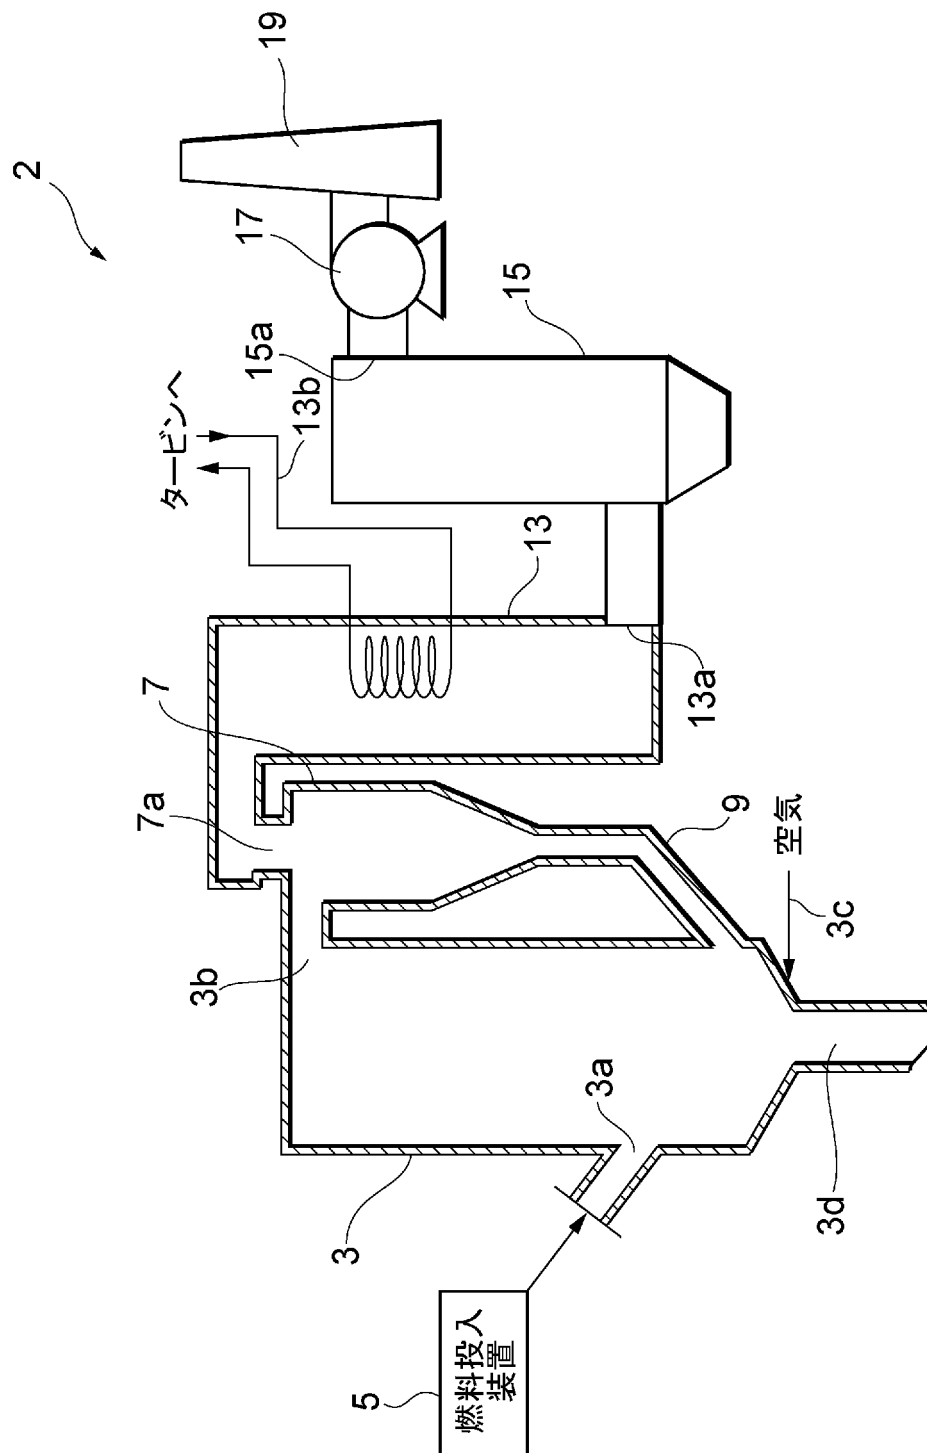


[図3]

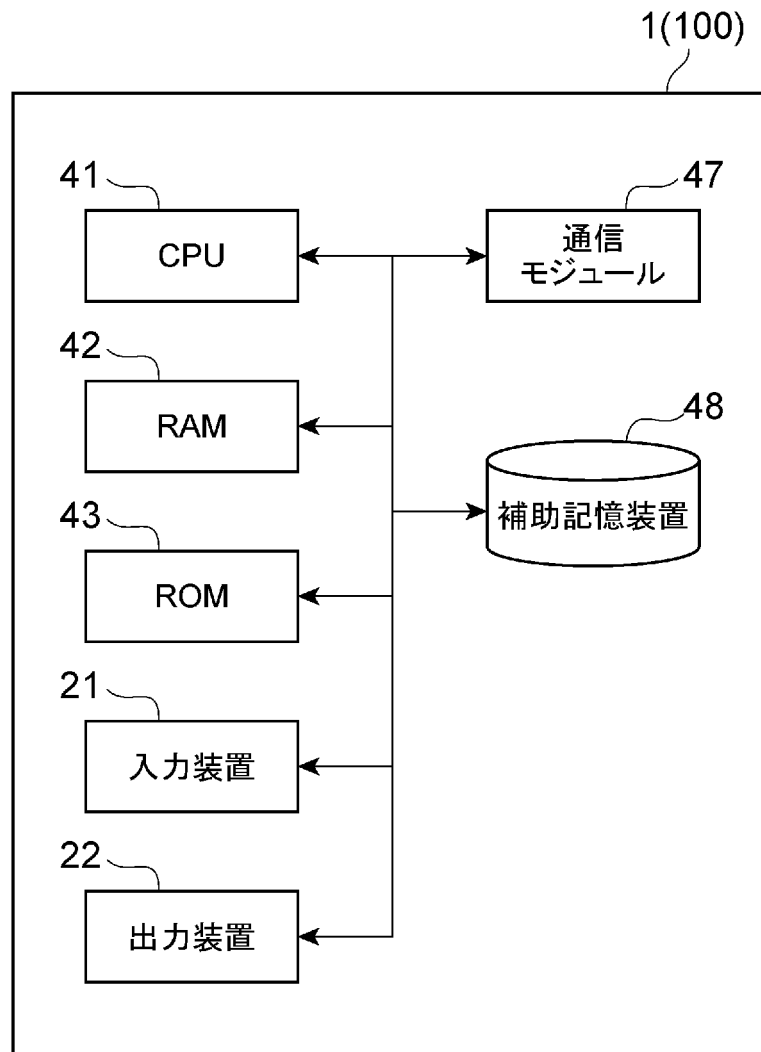


[図4]

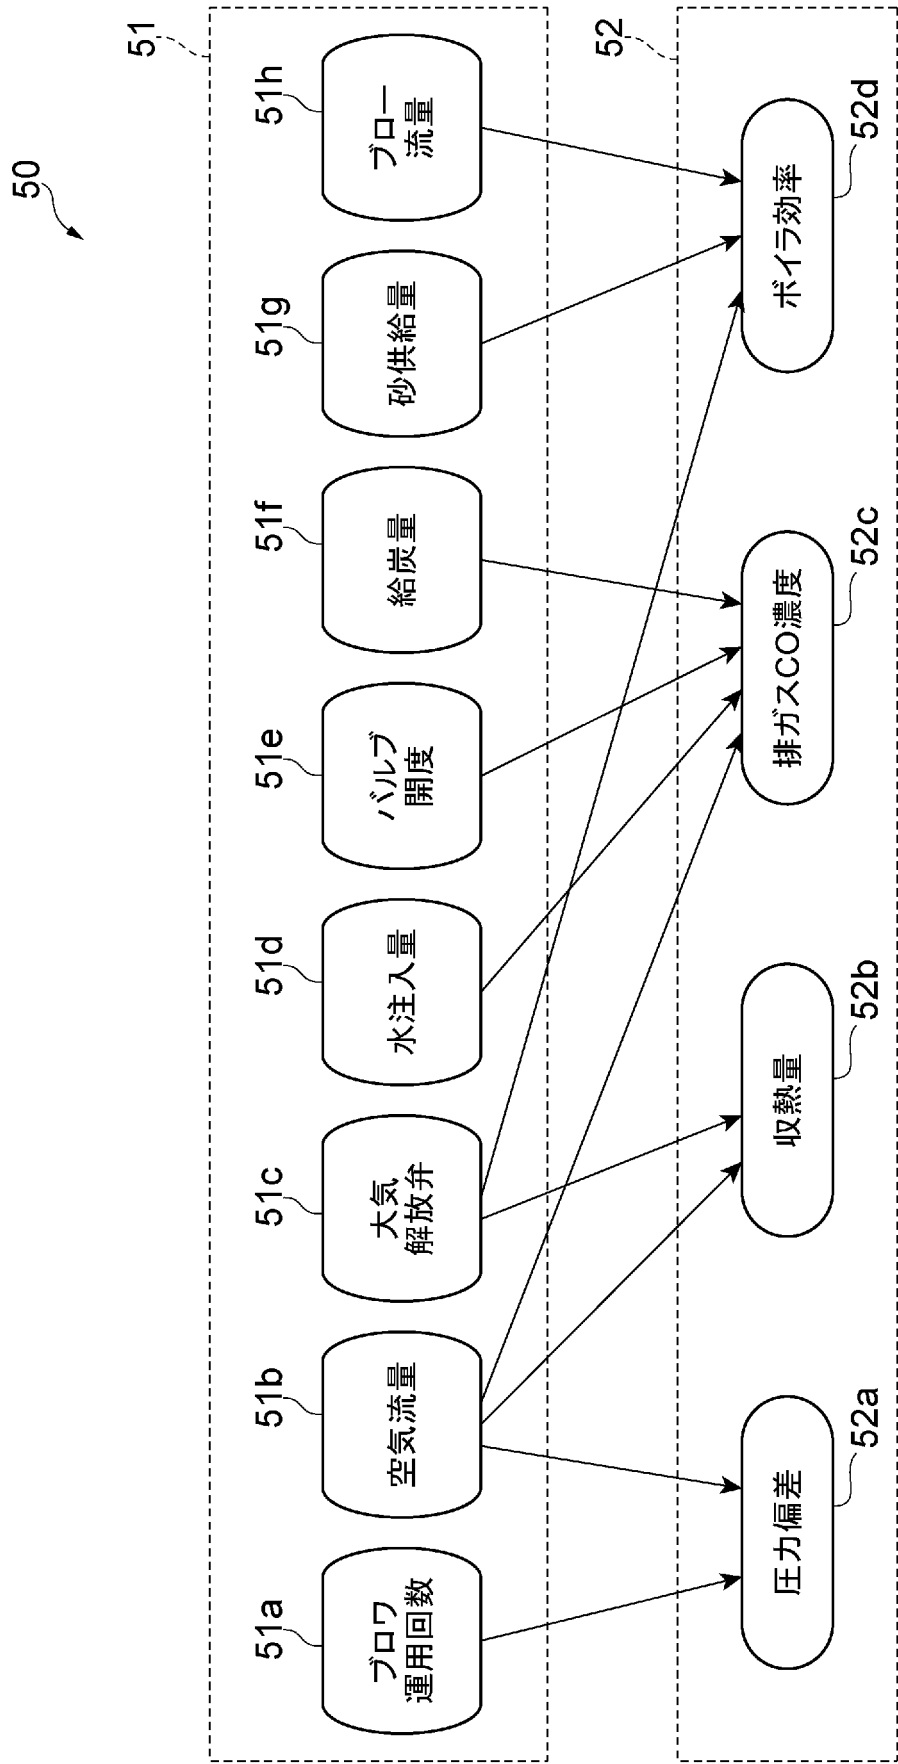

[図5]

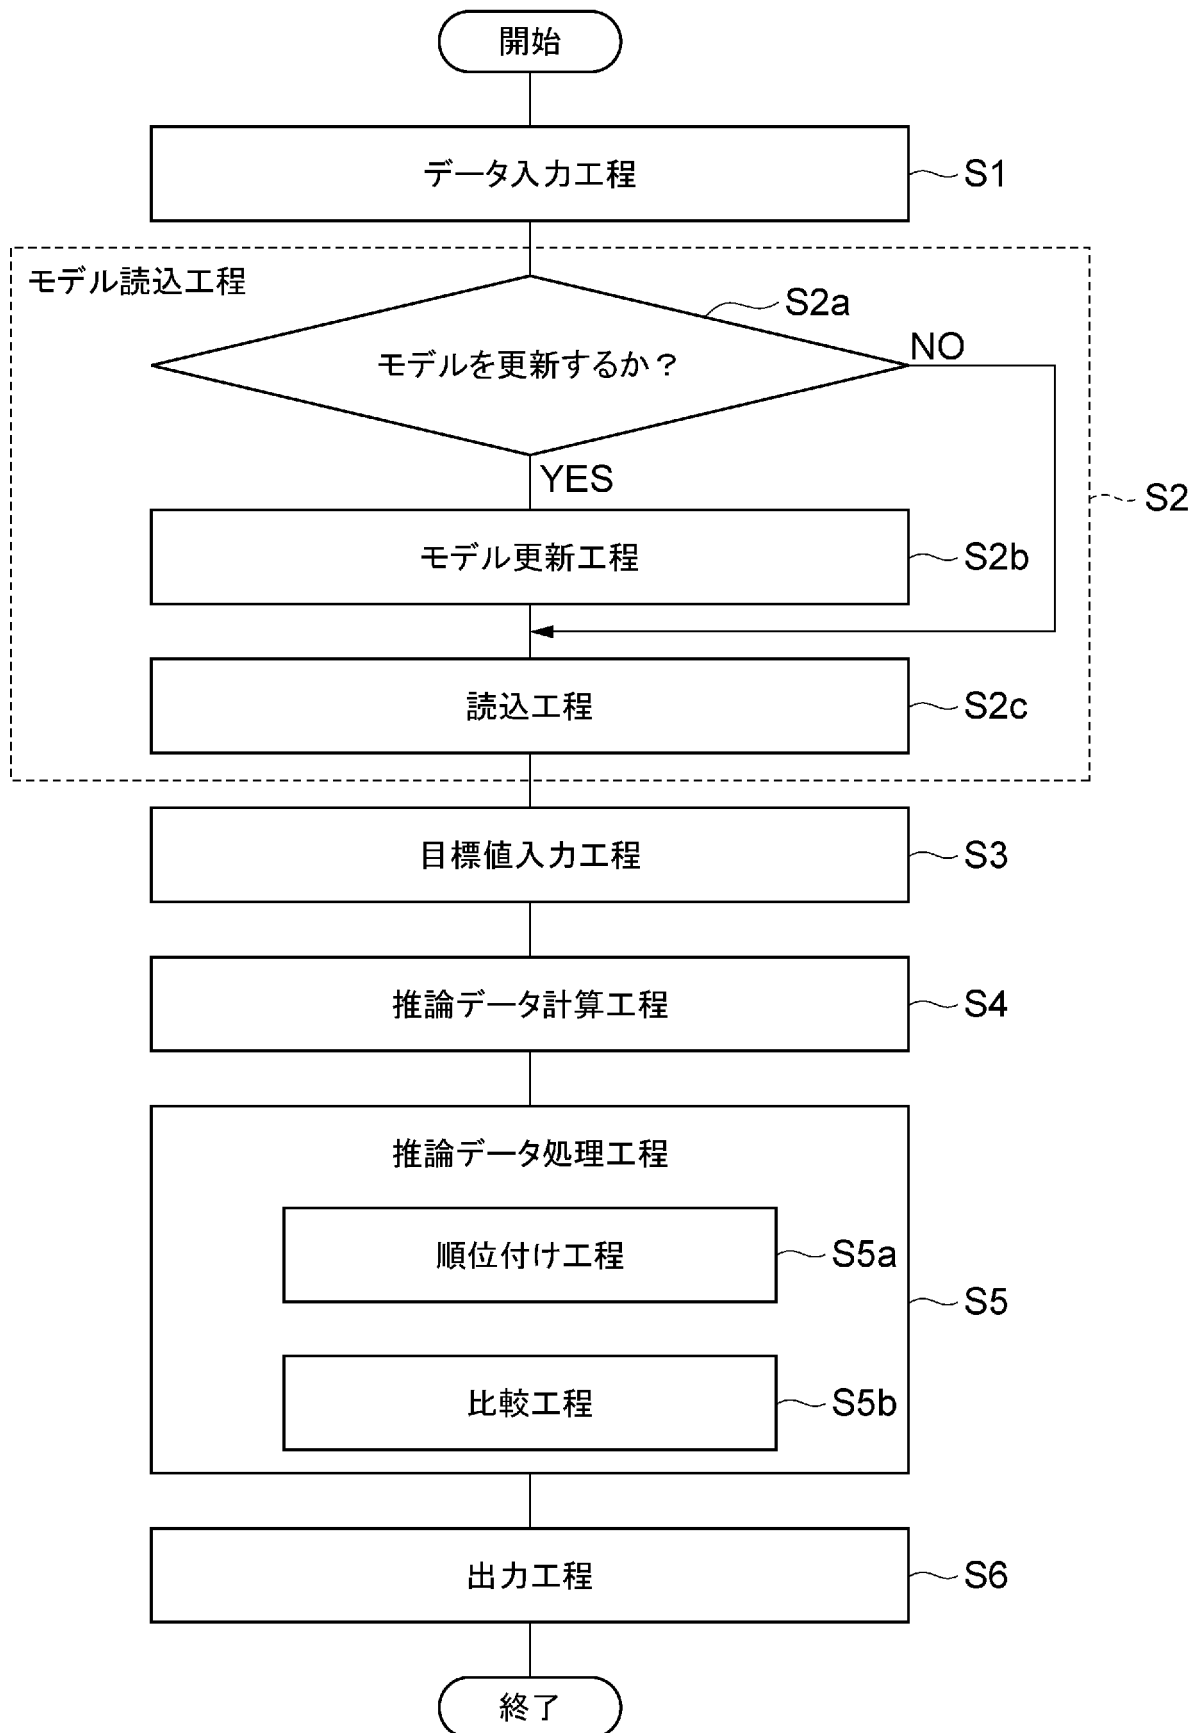

[図6]

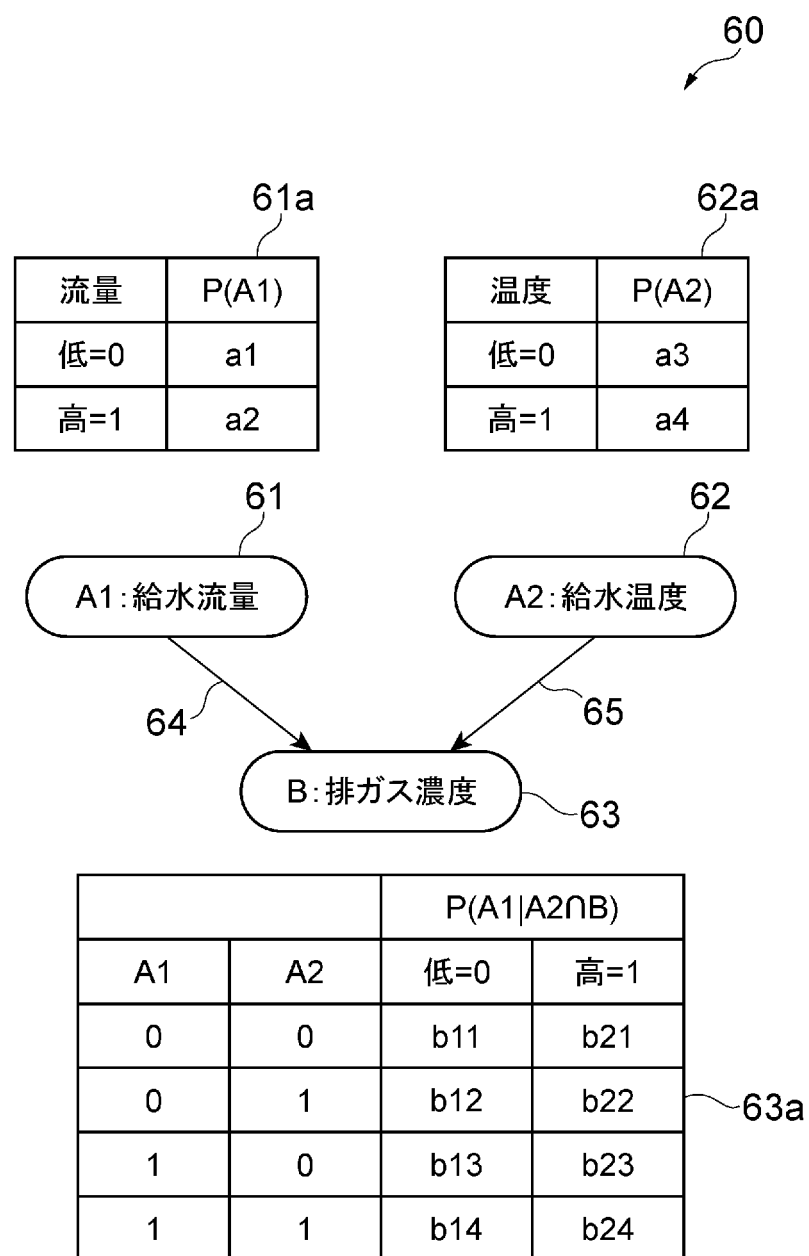

[図7]

71a		71b		71c			70
指標項目	平均	最大	最少	状態		確率分布	
ボイラ効率 [%]	91.8	100	83.1	低	～90.2	13.5%	71
				中	90.2～93.4	74.5%	
				高	93.4～	12.0%	
圧力偏差 [MPa]	0.00486	0.382	-0.832	(-)	～-0.13	14.1%	
				0	-0.13～0.14	72.2%	
				(+)	0.14～	13.7%	
収熱量 [MW]	19.9	18.8	15.0	小	～18.0	18.0%	
				中	18.0～21.7	72.1%	
				大	21.7～	9.91%	
排ガスNOx濃度 [ppm]	73.6	135	57.1	低	～68.4	14.0%	
				中	68.4～78.8	68.6%	
				高	78.8～	17.3%	

72a		72b	72c	72d	72
順位	設定項目	望ましい状態	現状	コメント	
1	ブロー流量	大	大の割合が0%	要調整	
2	ブロワ運用回数	中	中の割合が72%	維持	
3	空気流量	中	中の割合が77%	維持	
4	水注入量	中	中の割合が68%	維持	
5	砂供給量	中	中の割合が69%	維持	
6	バルブ開度	小	小の割合が0%	要調整	
7	大気解放弁	中	中の割合が51%	維持	
8	給炭量	中	中の割合が74%	維持	