



[図1]

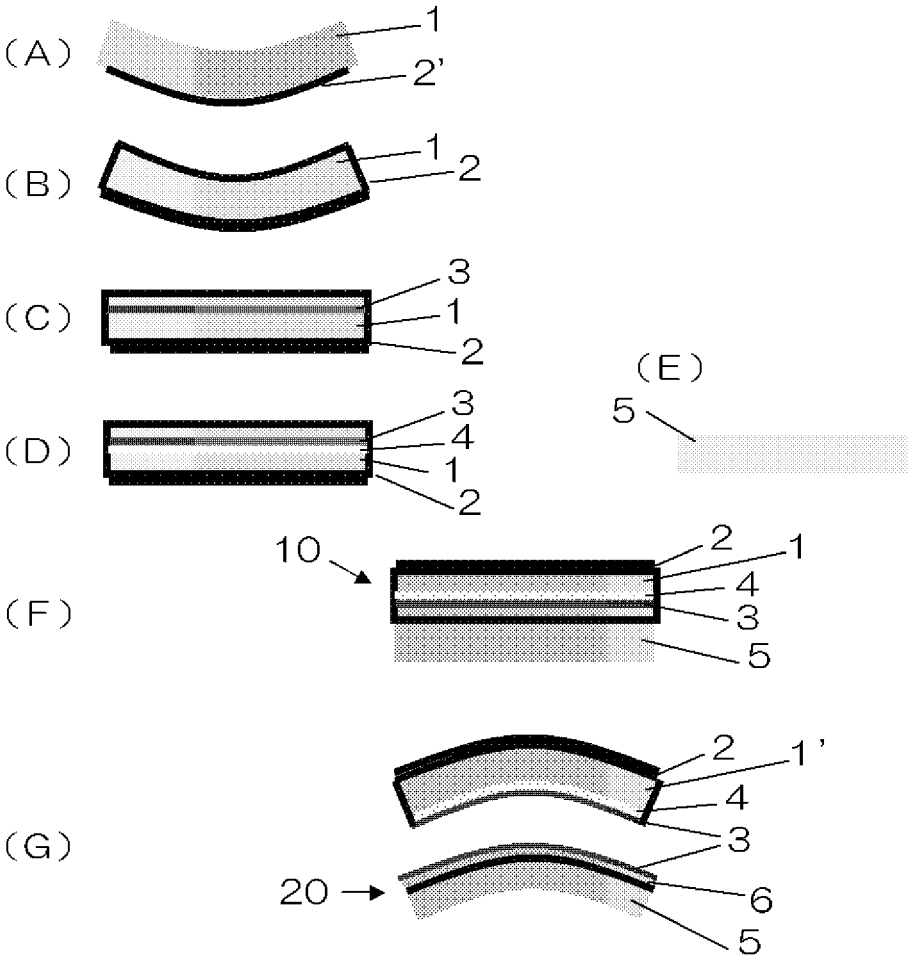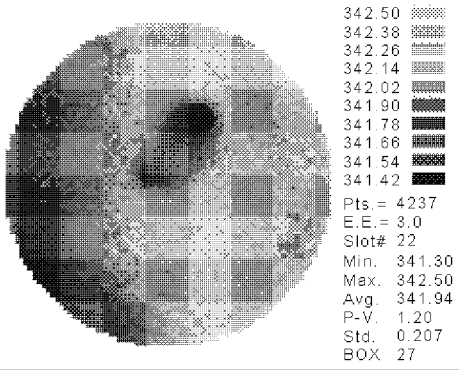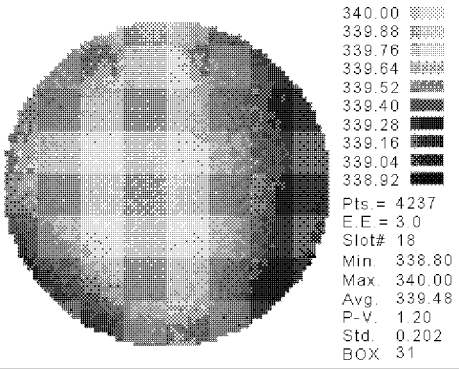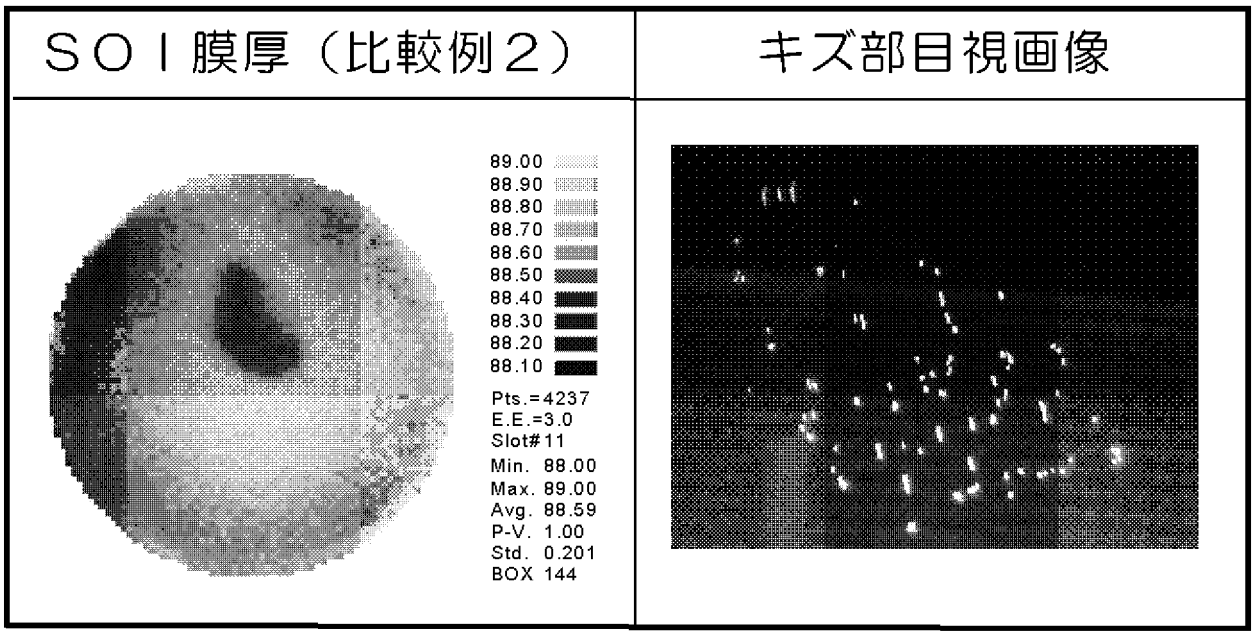


[図2]

初期酸化膜の形成無し （比較例１）	初期酸化膜の形成有り （実施例１）
	

[図3]


ＳＯＩ膜厚（比較例２）
キズ部目視画像
89.00
88.90
88.80
88.70
88.60
88.50
88.40
88.30
88.20
88.10
Pts.=4237
E.E.=3.0
Slot#11
Min. 88.00
Max. 89.00
Avg. 88.59
P-V. 1.00
Std. 0.201
BOX 144

[図4]

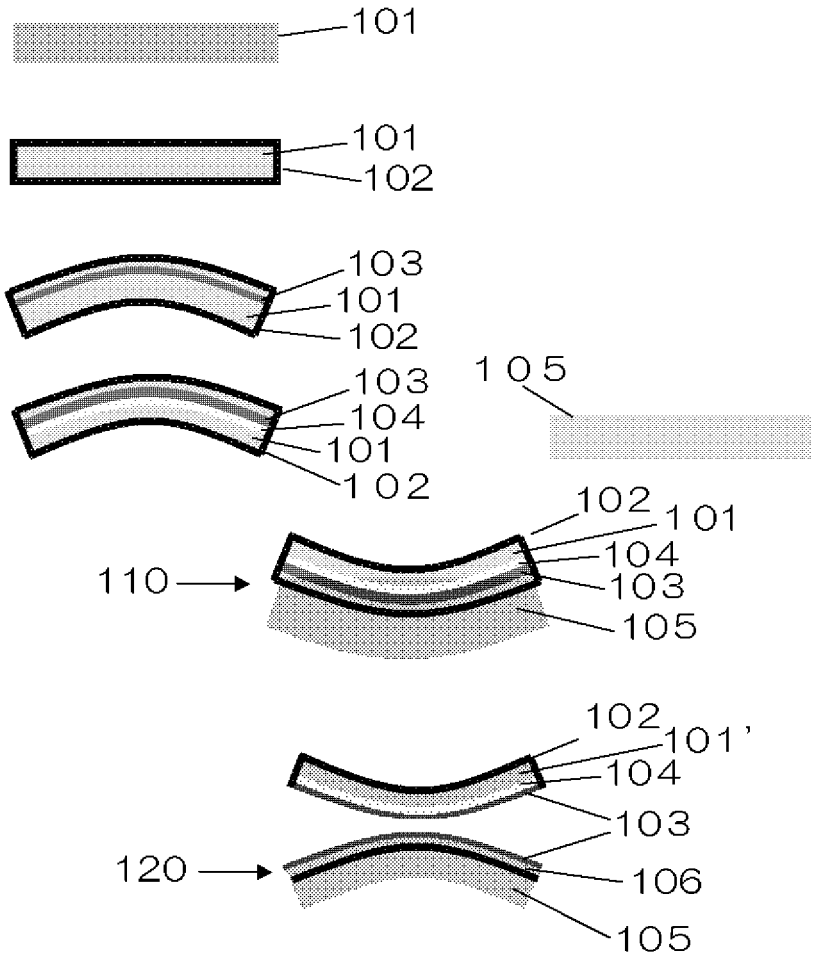
101
101
102
103
101
102
103
104
101
102
105
102
101
104
103
110
105
102
101'
104
103
120
106
105