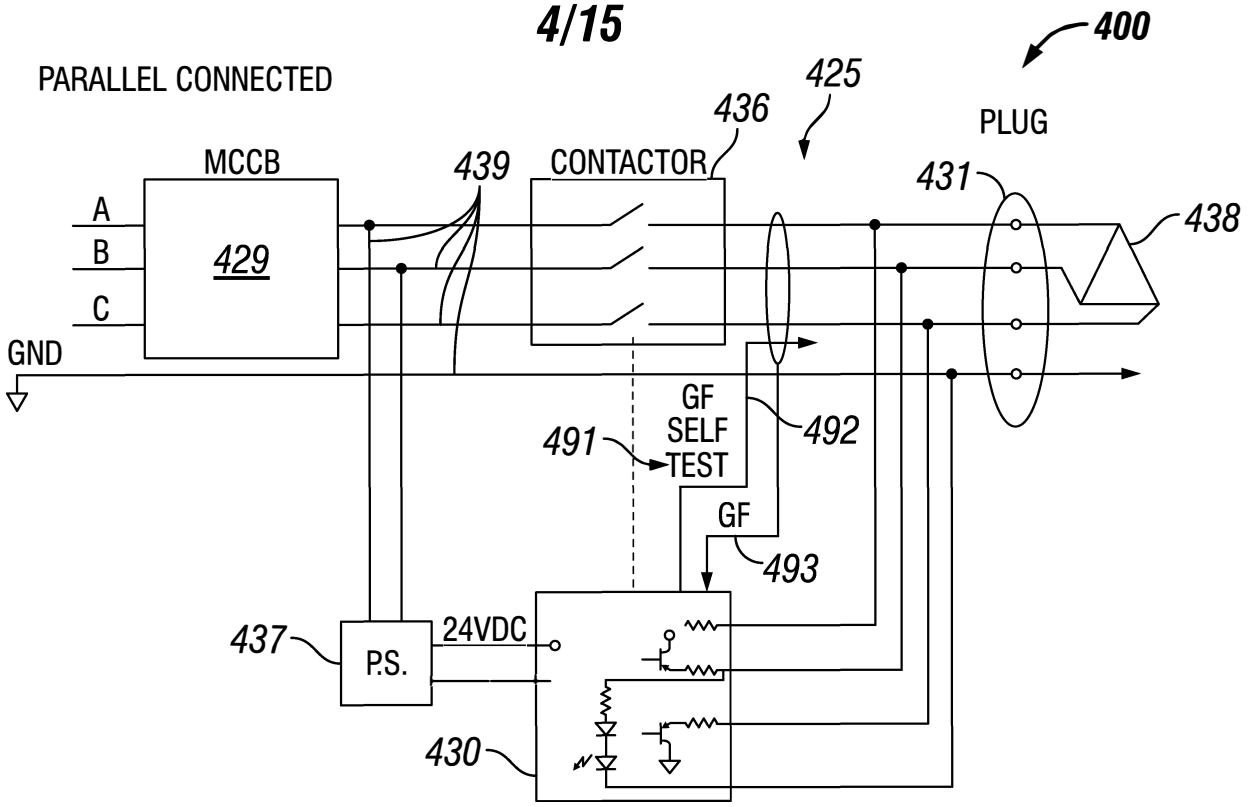
400
PARALLEL CONNECTED
425
436
PLUG
MCCB
439
CONTACTOR
431
438
A
B
C
429
GND
GF
SELF
TEST
492
491
GF
493
437
P.S.
24VDC
430

FIG. 4

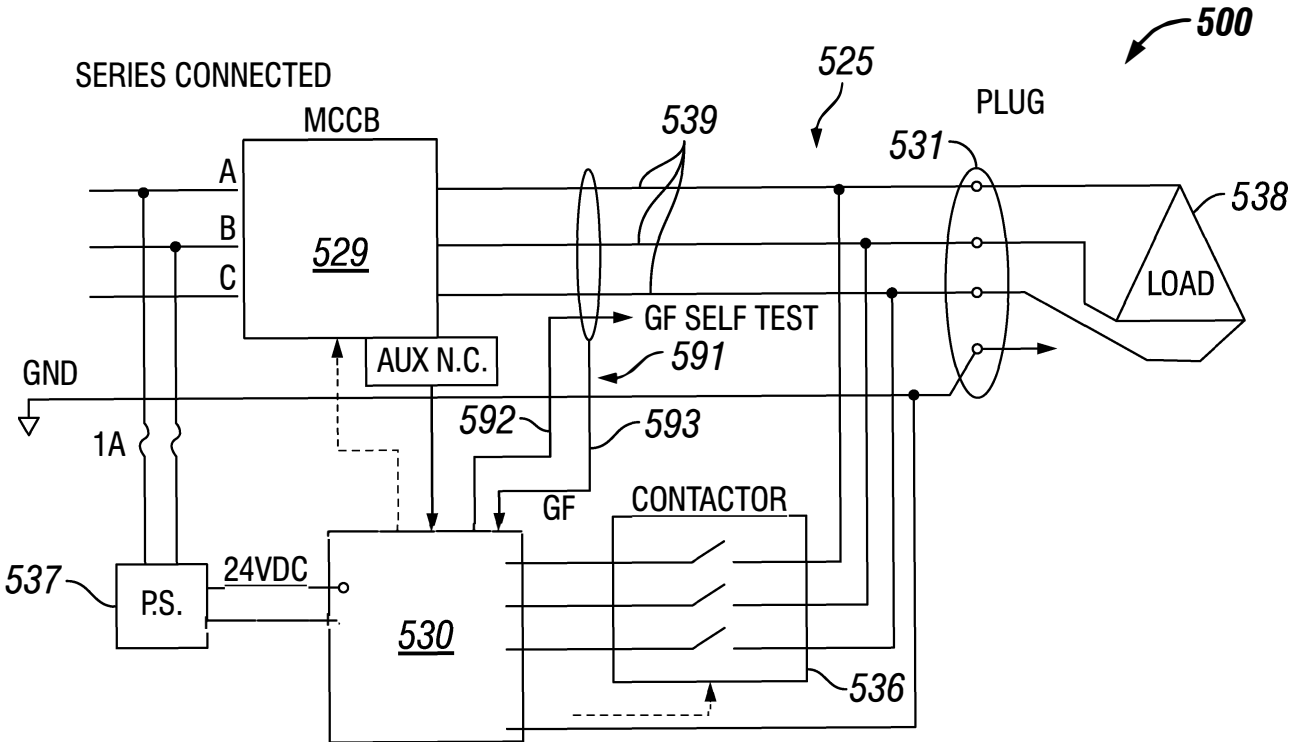
500
SERIES CONNECTED
525
MCCB
539
PLUG
531
538
A
B
C
529
LOAD
GF SELF TEST
AUX N.C.
591
GND
592
593
1A
GF
CONTACTOR
537
P.S.
24VDC
530
536

FIG. 5