


[図1]

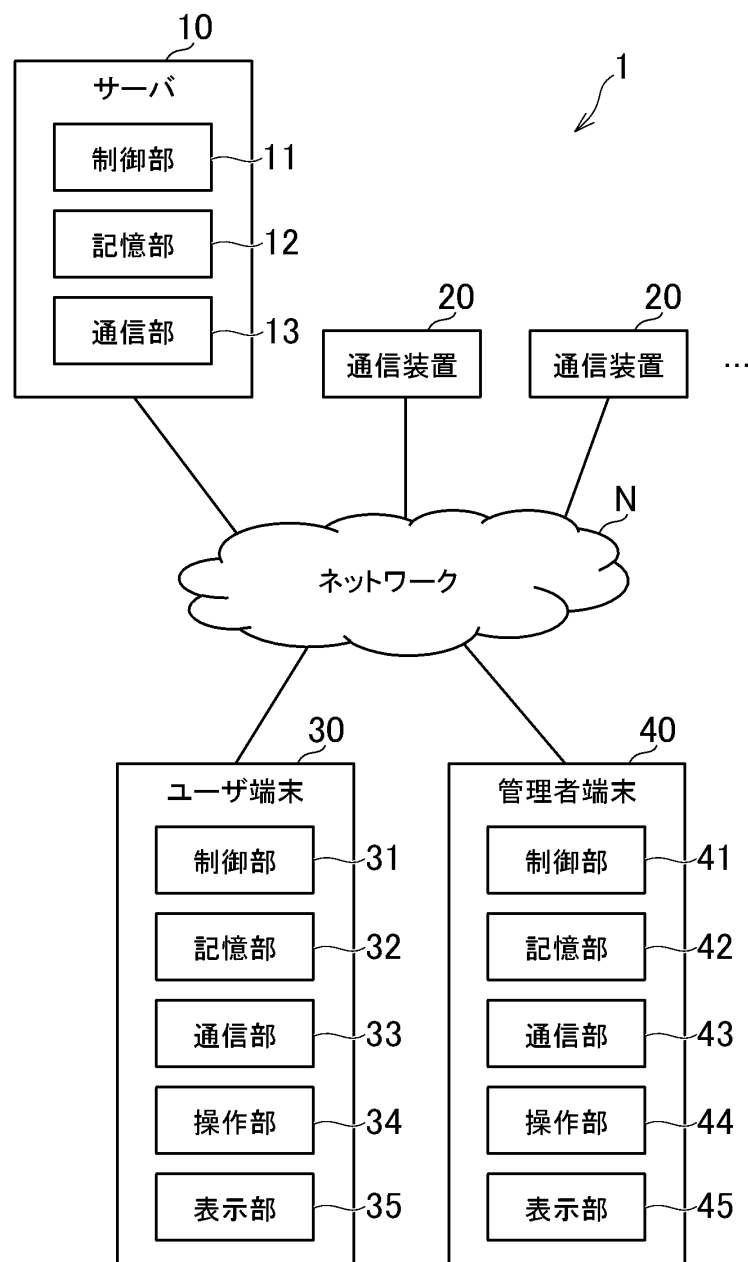

[図2]

T

【System Alert】装置ID d00001, アラートコード 0001

差出人: d00001@abcsystem.com
宛先: sys@abcsystem.com


2024/7/25 (木) 8:16

監視システムで発生したアラートの自動送信メールです。
管理者は、必要に応じて装置の状態を確認して下さい。


装置ID: d00001
アラートコード: 0001
アラート発生日時: 2024/7/25 8:16
装置の場所: 東京データセンター

.
.
.

[図3]

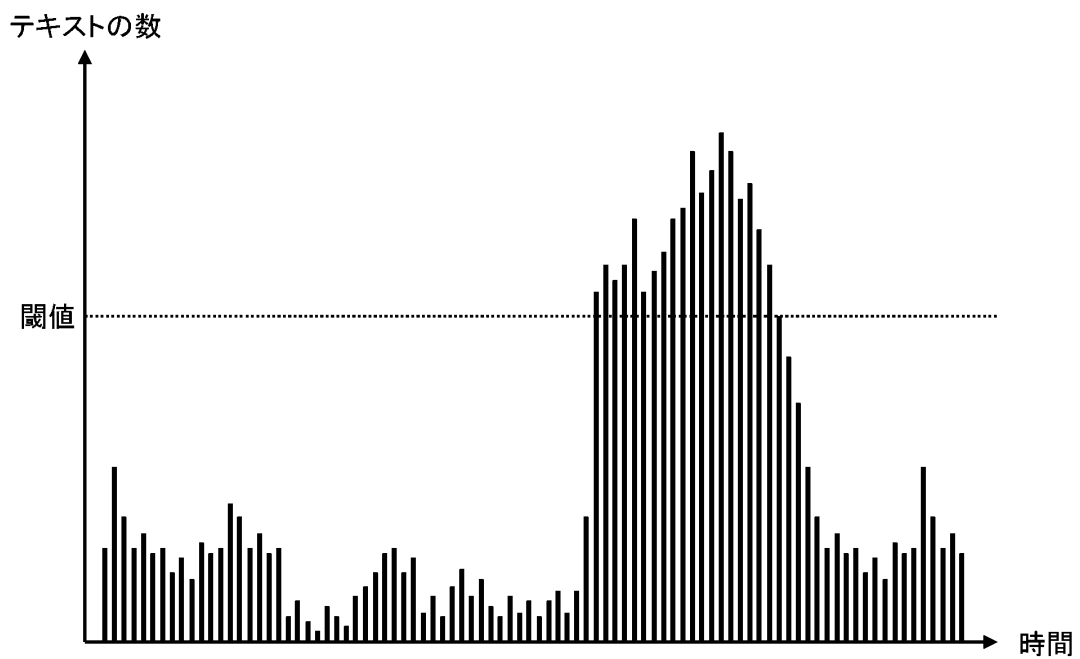


[図4]

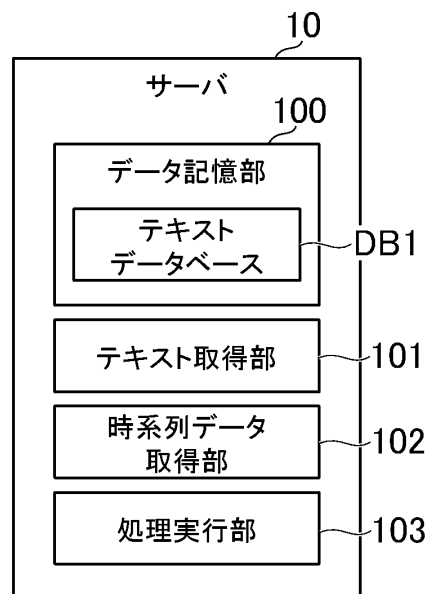


[図5]

DB1			
テキストの識別情報	装置ID	テキストの実データ	テキストの取得日時
t00001	d00001	t00001.txt	2024/7/25 8:16
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.


[図6]

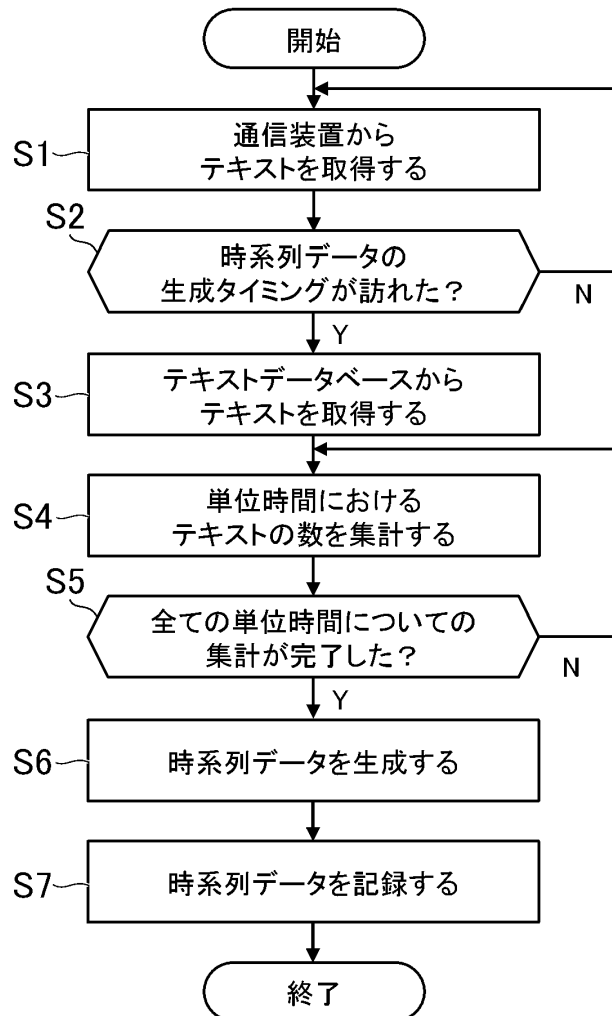

[図7]

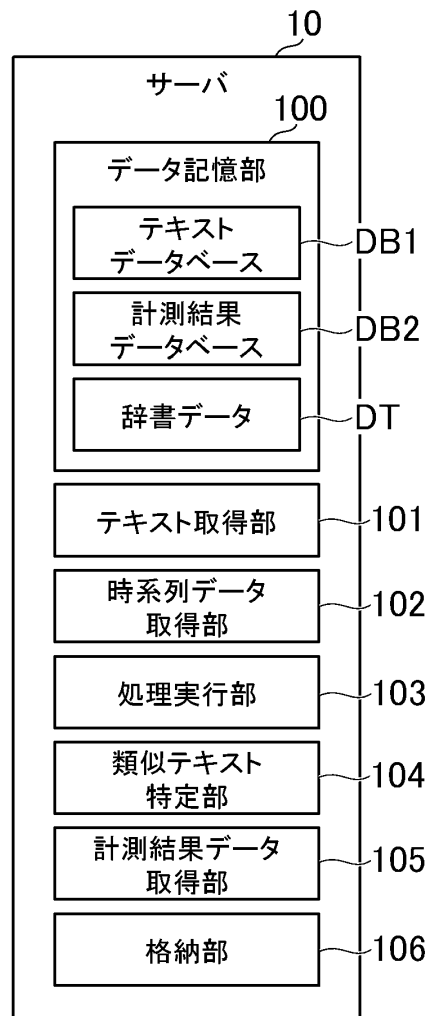

[図8]

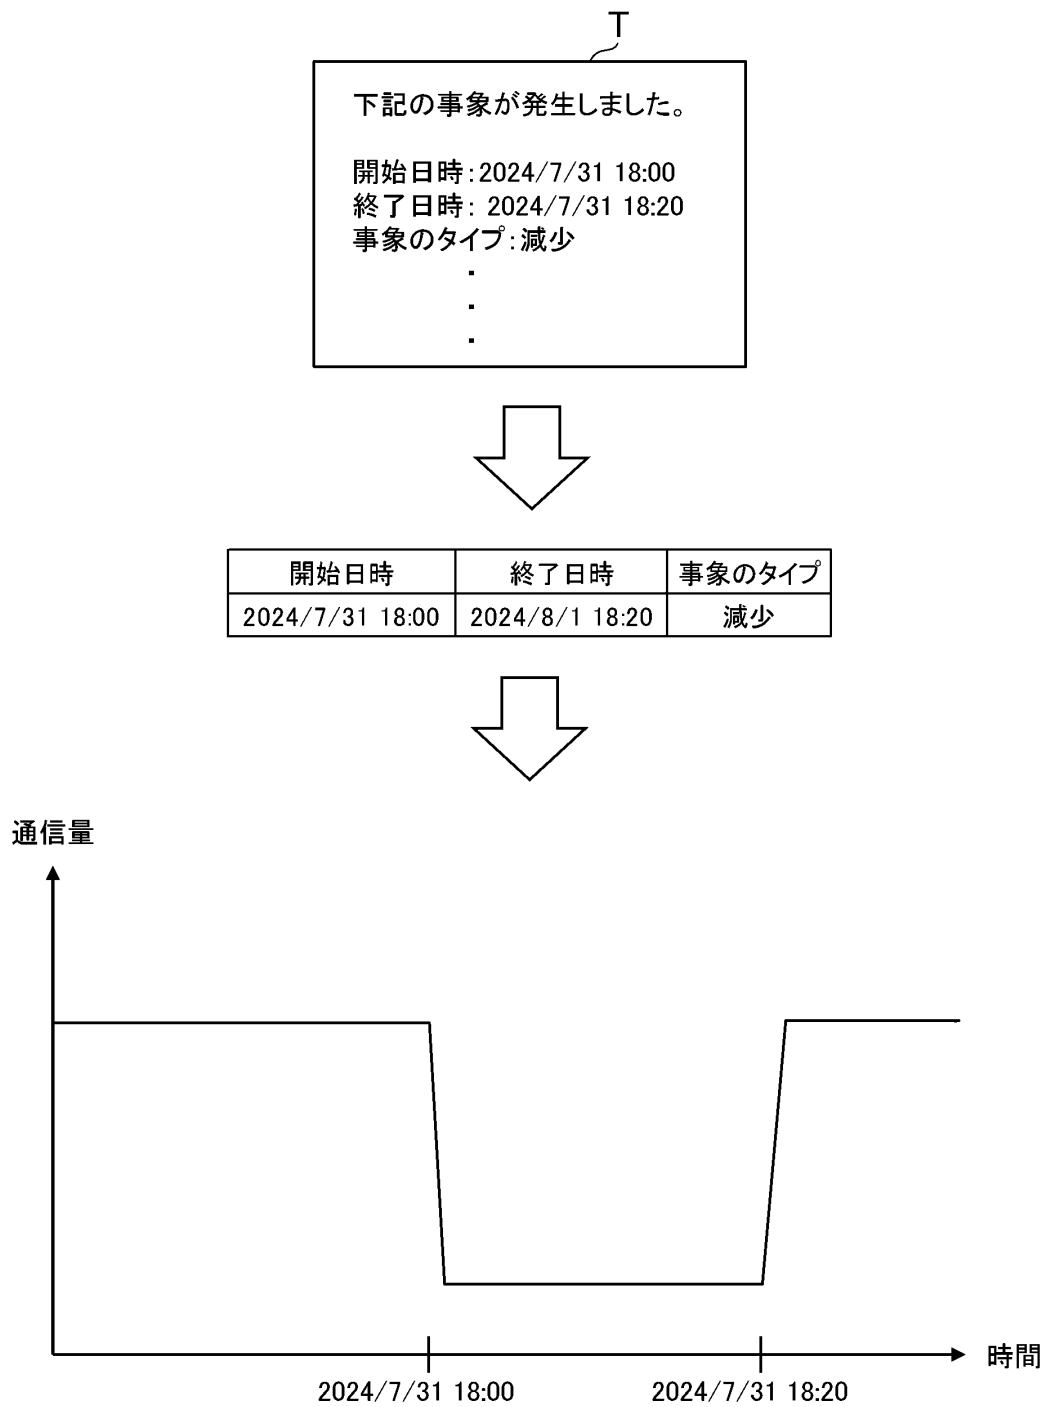

[図9]

DT

語	変化
激増	+100
微増	+20
激減	-100
微減	-20
・	・
・	・
・	・

[図10]

DB2

インデックス	計測結果データ
ベンダーA, インスタンスB, データセンタC...	計測結果データ1
・	・
・	・
・	・