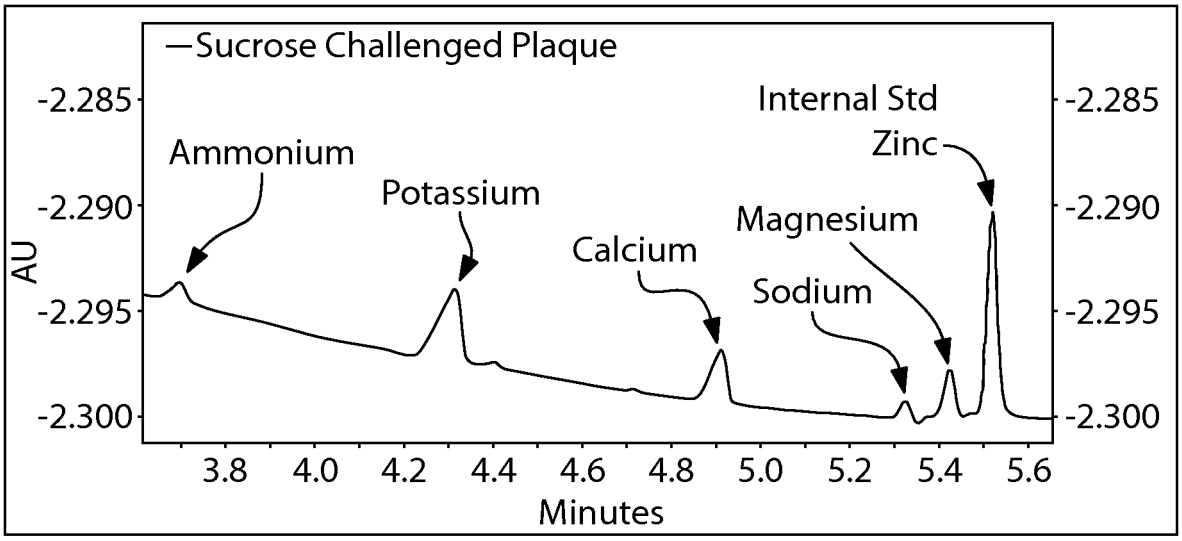

—Sucrose Challenged Plaque
-2.285
-2.290
-2.295
-2.300
AU
Ammonium
Potassium
Calcium
Sodium
Magnesium
Internal Std
Zinc
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
Minutes

FIG. 1

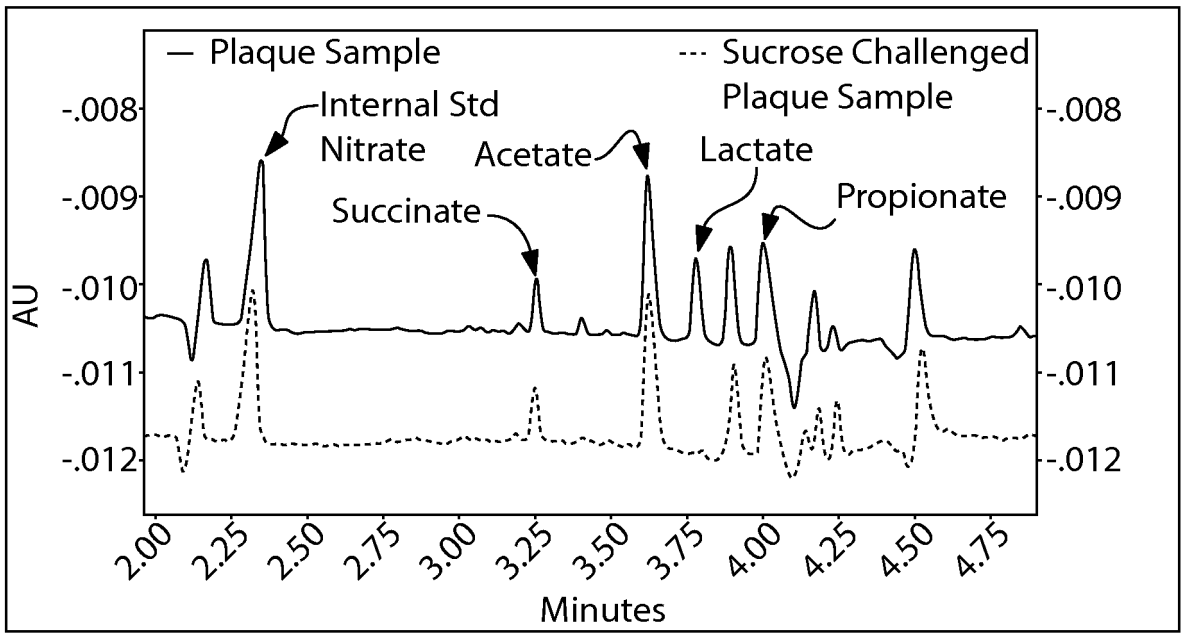

— Plaque Sample
--- Sucrose Challenged Plaque Sample
Internal Std
Nitrate
Acetate
Lactate
Succinate
Propionate
AU
-.008
-.009
-.010
-.011
-.012
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
Minutes

FIG. 2