




[図1]

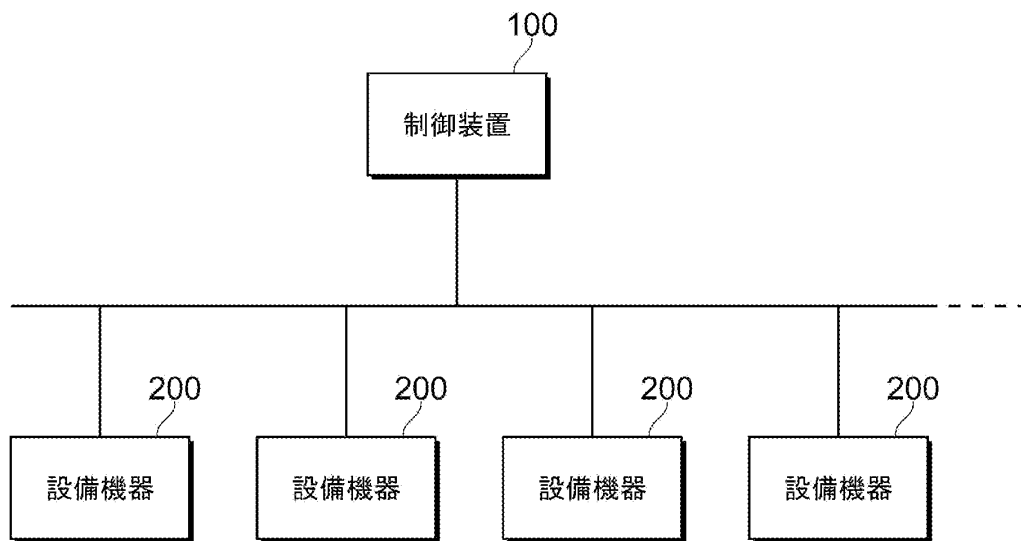


[図2]

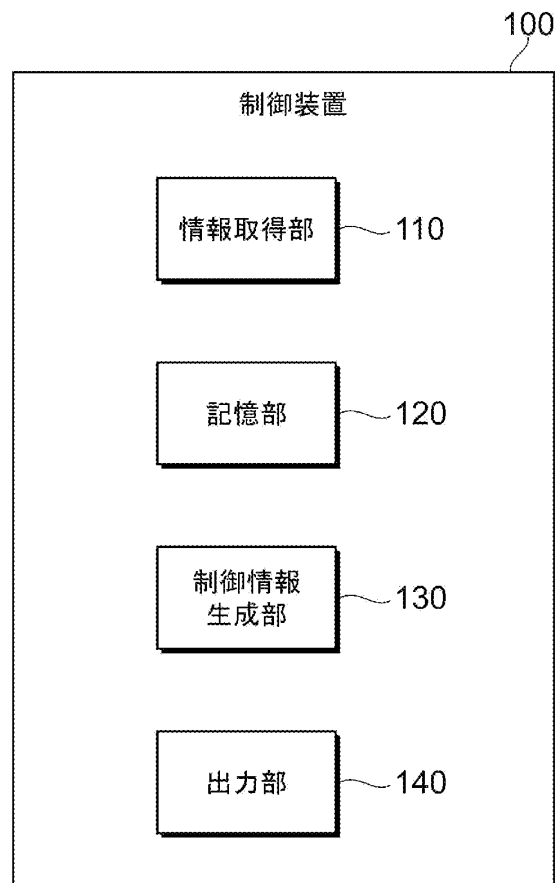

[図3]

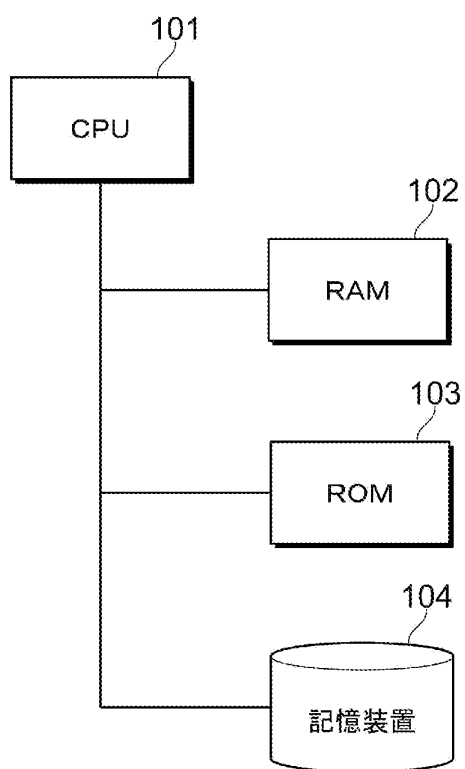

[図4]

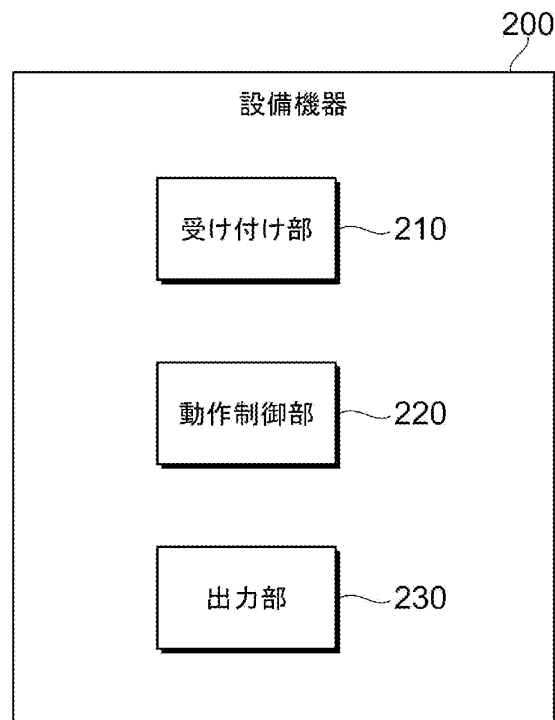


[図5]

(A)

時限	1	2	3	4	5	6
従量料金単価(円／kWh)	10	14	20	13	15	12
使用電力予測(kW)	20	35	45	55	40	30
負荷制御後使用電力(kW)	20	45	35	50	45	25

(B)

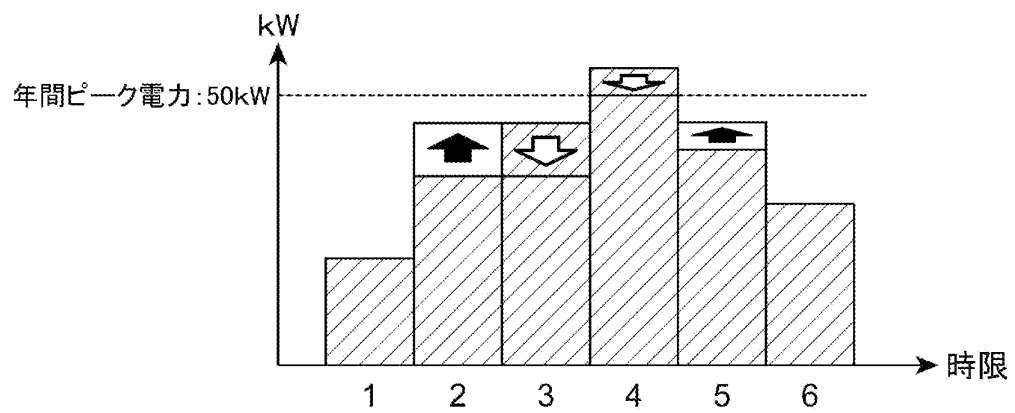


[図6]

(A)

時限	1	2	3	4	5	6
従量料金単価(円/kWh)	10	18	20	13	15	12
使用電力予測(kW)	20	35	45	35	40	30
調整値(kW)	－	－	－10	＋10	－	－
負荷制御後使用電力(kW)	20	35	35	45	40	30

(B)

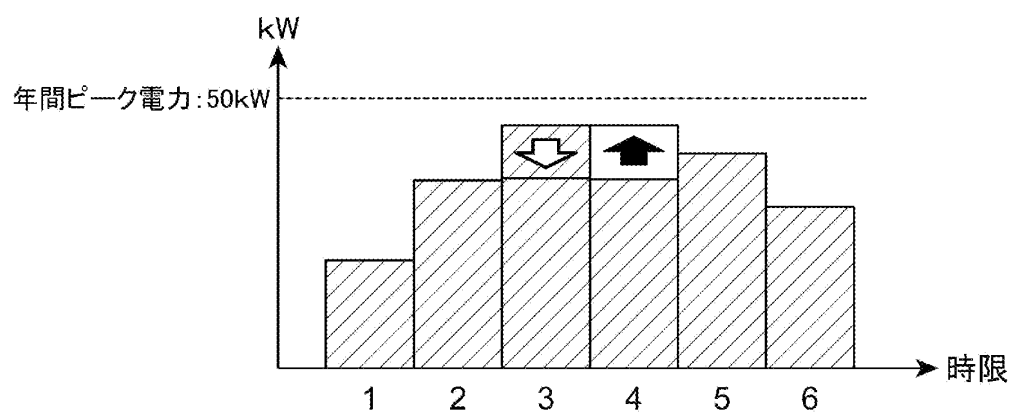


[図7]

(A)

時限	1	2	3	4	5	6
従量料金単価(円/kWh)	10	18	20	13	15	12
使用電力予測(kW)	20	35	45	55	40	30
調整値(kW)	-	-	±0	-5	+5	-
負荷制御後使用電力(kW)	20	35	45	50	45	30

(B)

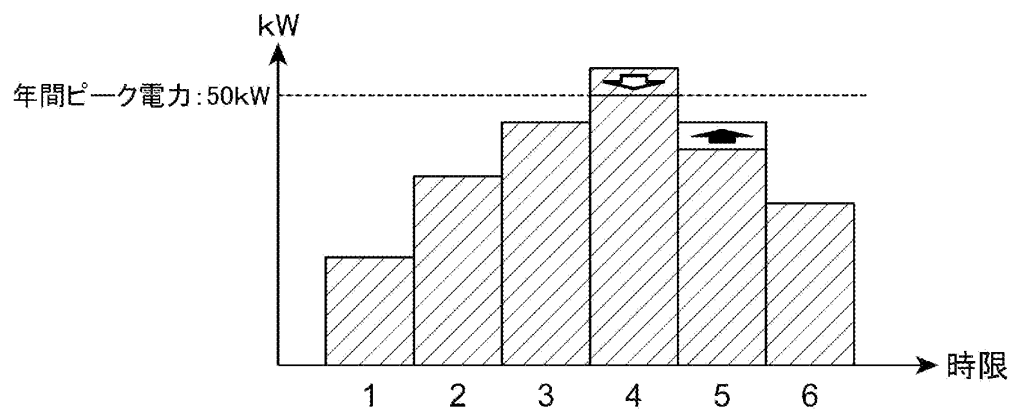


[図8]

(A)

時限	1	2	3	4	5	6
従量料金単価(円／kWh)	10	8	20	13	15	12
使用電力予測(kW)	20	30	45	45	40	30
調整値(kW)	－	+10	－10	－	－	－
負荷制御後使用電力(kW)	20	40	35	45	40	30

(B)

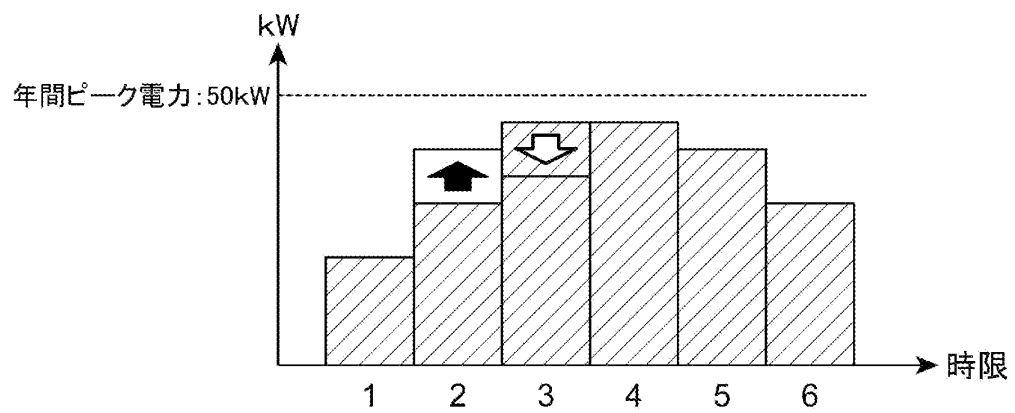

[図9]

(A)

時限	1	2	3	4	5	6
従量料金(円/kWh)	10	10	20	20	20	10
使用電力量(kWh)	10	10	10	10	10	10

(B)

時限	1	2	3	4	5	6
従量料金(円/kWh)	10	10	20	20	20	10
使用電力量(kWh)	10	10	10	5	15	10

(C)

時限	1	2	3	4	5	6
従量料金(円/kWh)	10	10	20	20	20	10
使用電力量(kWh)	10	15	5	10	5	15

[図10]

