




[図1]

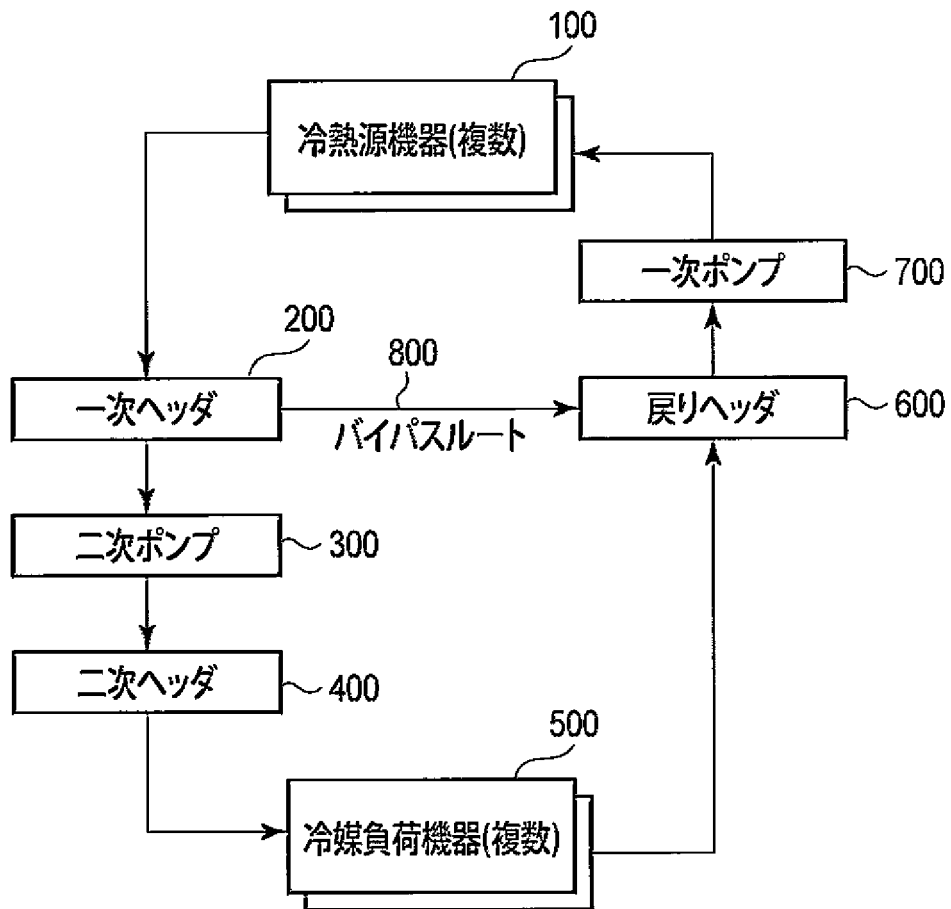

[図2]

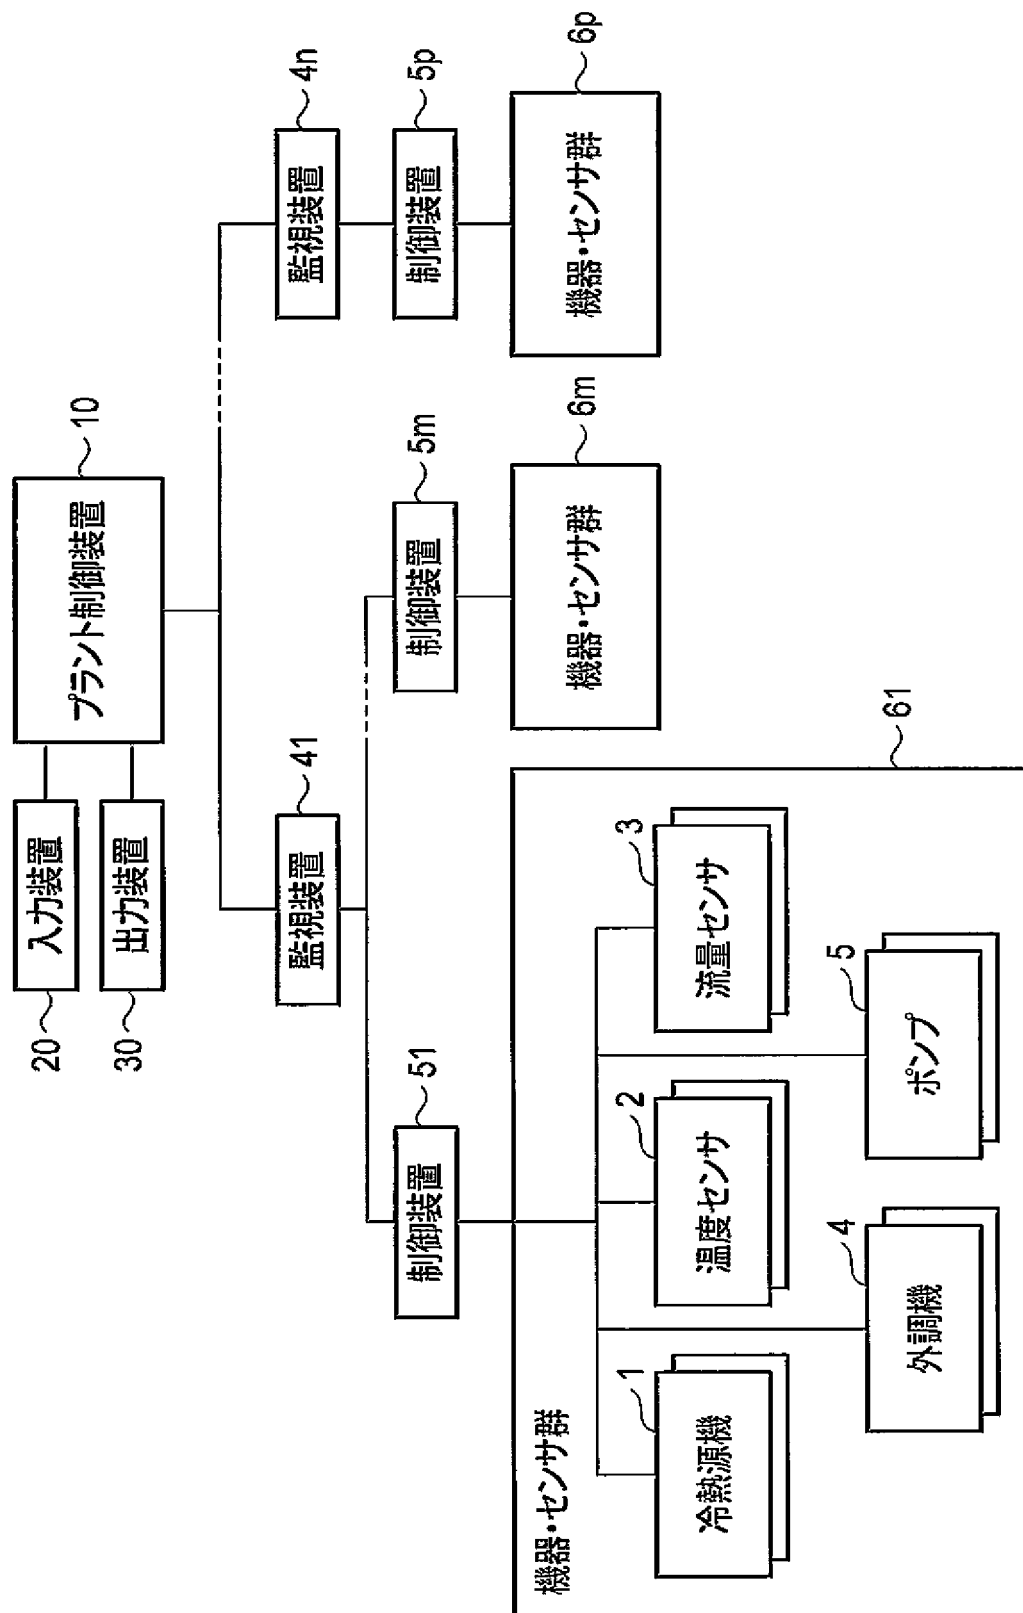

[図3]

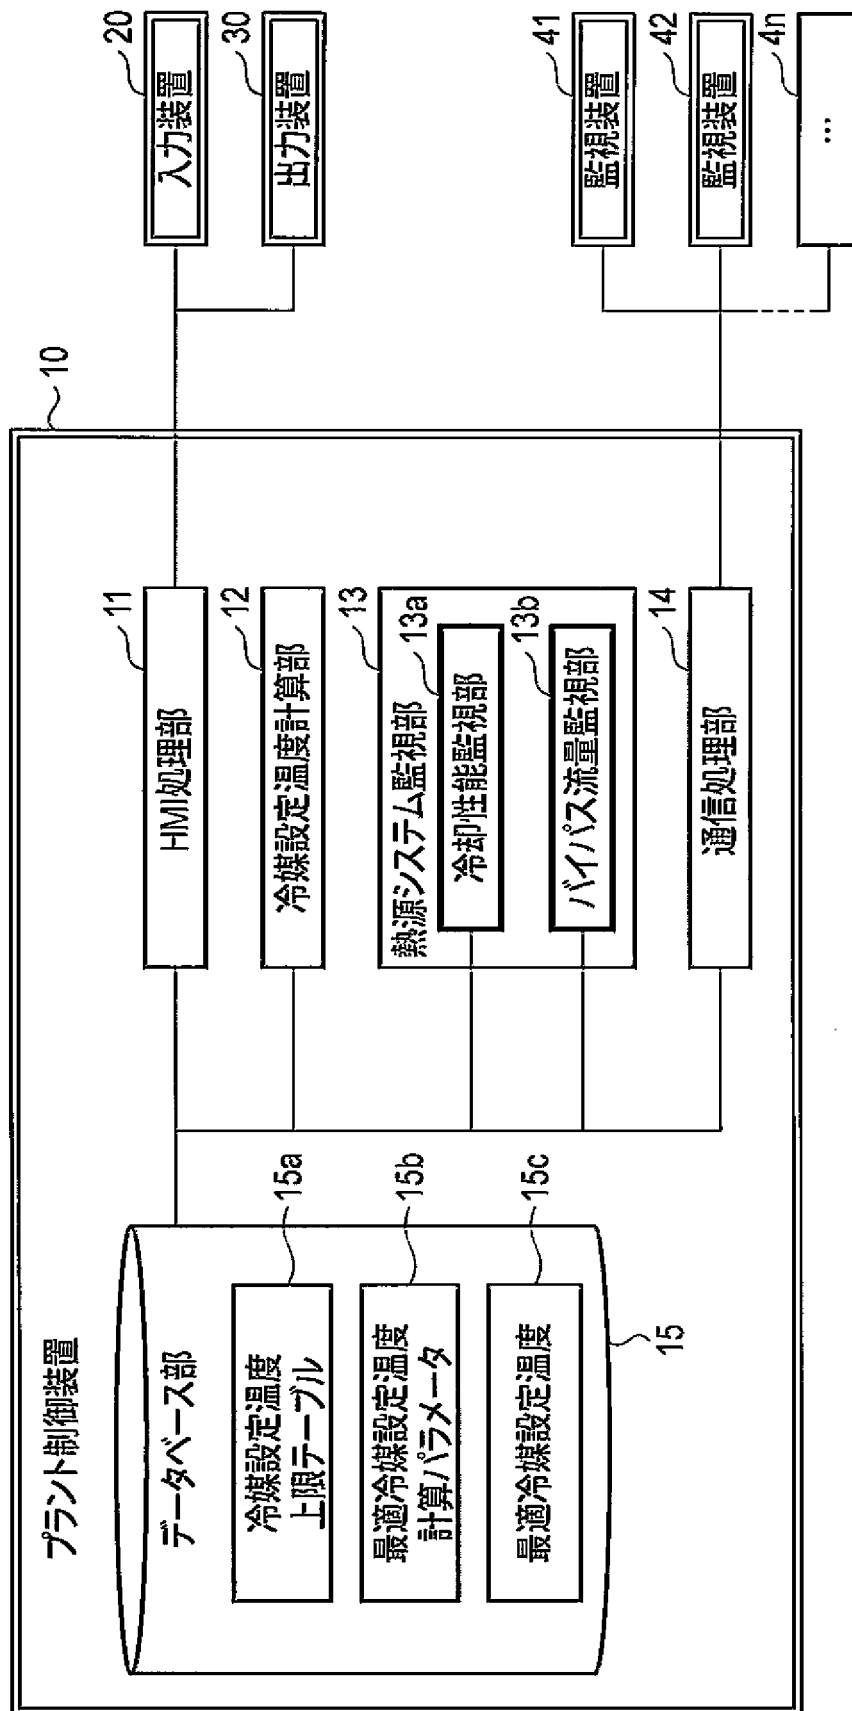

[図4]

ファイル名

http://

戻る

進む

印刷

閉じる

2012/12/15 13:35

異常発生中

> 熱源操作

> 熱源状態

> パラメータ表示

冷水系統	
最適演算実行中	
総値中	
機器異常	
最適演算時刻	前回 14:16 次回 14:30
最適演算	ON ☒ ON ☐ OFF
起動時抑制時間	15分
温度設定範囲	7.00℃ ~ 12.00℃
初回基準温度	8.70℃
最適温度演算	8.5℃
設定値出力	☒ 許可 ☐ 禁止
異常時制御	☐ 抑制中 ☐ 抑制解除
	設定値 計測値
冷機	R1 7.2℃ 7.2℃
	R2 7.2℃ 7.2℃
	R3 6.8℃ 6.8℃
	(R4)
	出口温度


ページが表示されました

インターネット


[5]

		http://	
ファイル(E)			
> 熱源操作 > 熱源状態 > パラメータ表示		2012/12/15 13:35 異常発生中	
監視機能パラメータ			
■ 実行周期			
監視機能実行周期		秒	
■ 外調機給気露点温度補正機能			
実行	冷水温度補正值	閾値	
外調機給気露点温度補正	ON OFF	°C	°C
下げ	℃/時	上げ	℃/時
冷水温度変化幅			
■ バイパス流量補正機能			
設定	冷水温度補正值		
バイパス流量補正	ON OFF	°C	
下限、下げ	上限、上げ		
閾値	kg/s	kg/s	
冷水温度変化幅	℃/時	℃/時	
ページが表示されました			
インターネット			

[図6]

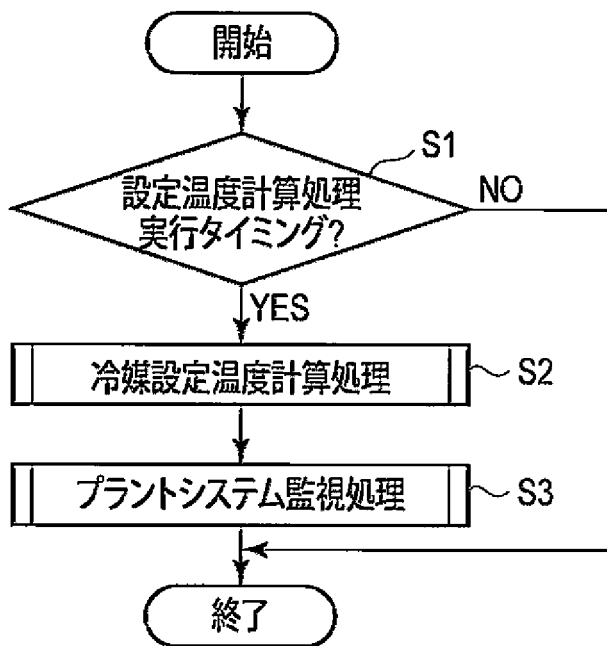

[図7]

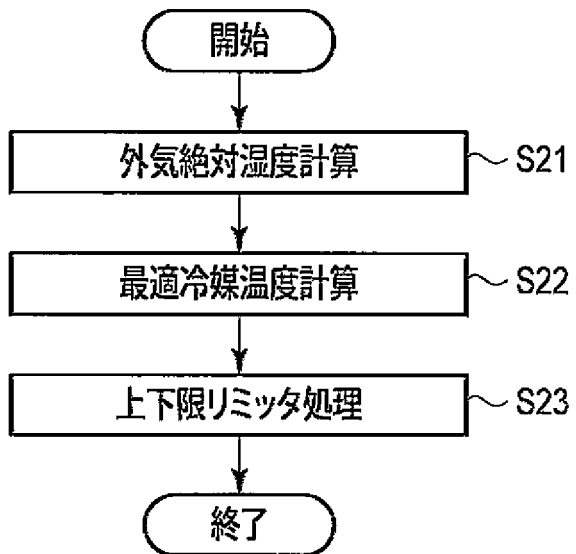

戻る 進む 印刷 終了		http://	
ファイル(E)			

>>
2012/12/15 13:35

> 熱源操作 > 熱源状態 > パラメータ表示

熱源操作 > 冷水温度範囲設定

異常発生中

■現在設定

	1	2	3	4	
外気絶対湿度(kg/kgDA)	0.0080	0.0100	0.0200	0.0350	
冷水温度上限(°C)	12.0	12.0	7.0	7.0	
冷水温度下限(°C)	6.0	6.0	6.0	6.0	

■実行周期

	※1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
外気絶対湿度(kg/kgDA)	○									
冷水温度上限(°C)										
冷水温度下限(°C)										
+列挿入 -列削除	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○

値反映→

+列挿入 -列削除

↔

計算

外気絶対湿度

0.0160 kg/kgDA

外気乾球温度 25.6 °C
 外気相対湿度 80.6 %


設定後に再演算

設定


ページが表示されました

項目No.	1	2	3	4	5
外気絶対湿度(kg/kgDA)	0.0000	0.0100	0.0200	0.0350	0.0400
冷媒設定温度上限値(°C)	12.0	12.0	7.0	7.0	7.0
冷媒設定温度下限値(°C)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0


[図10]

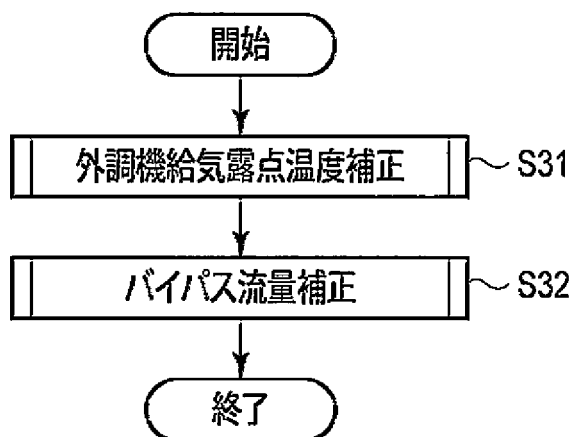


[図11]

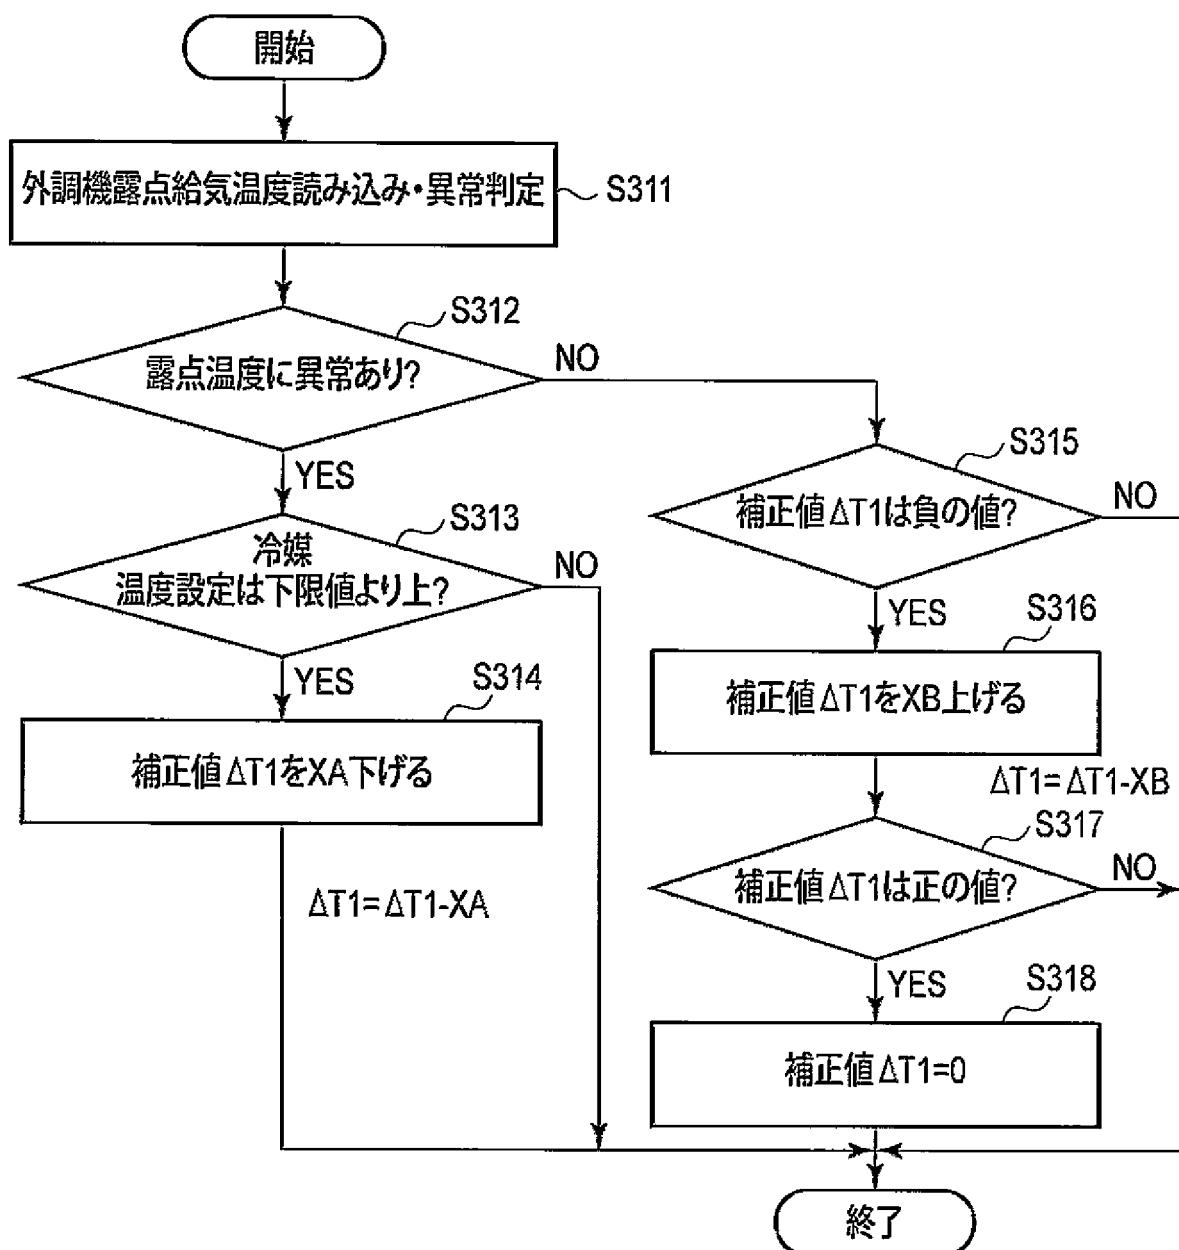

[図12]

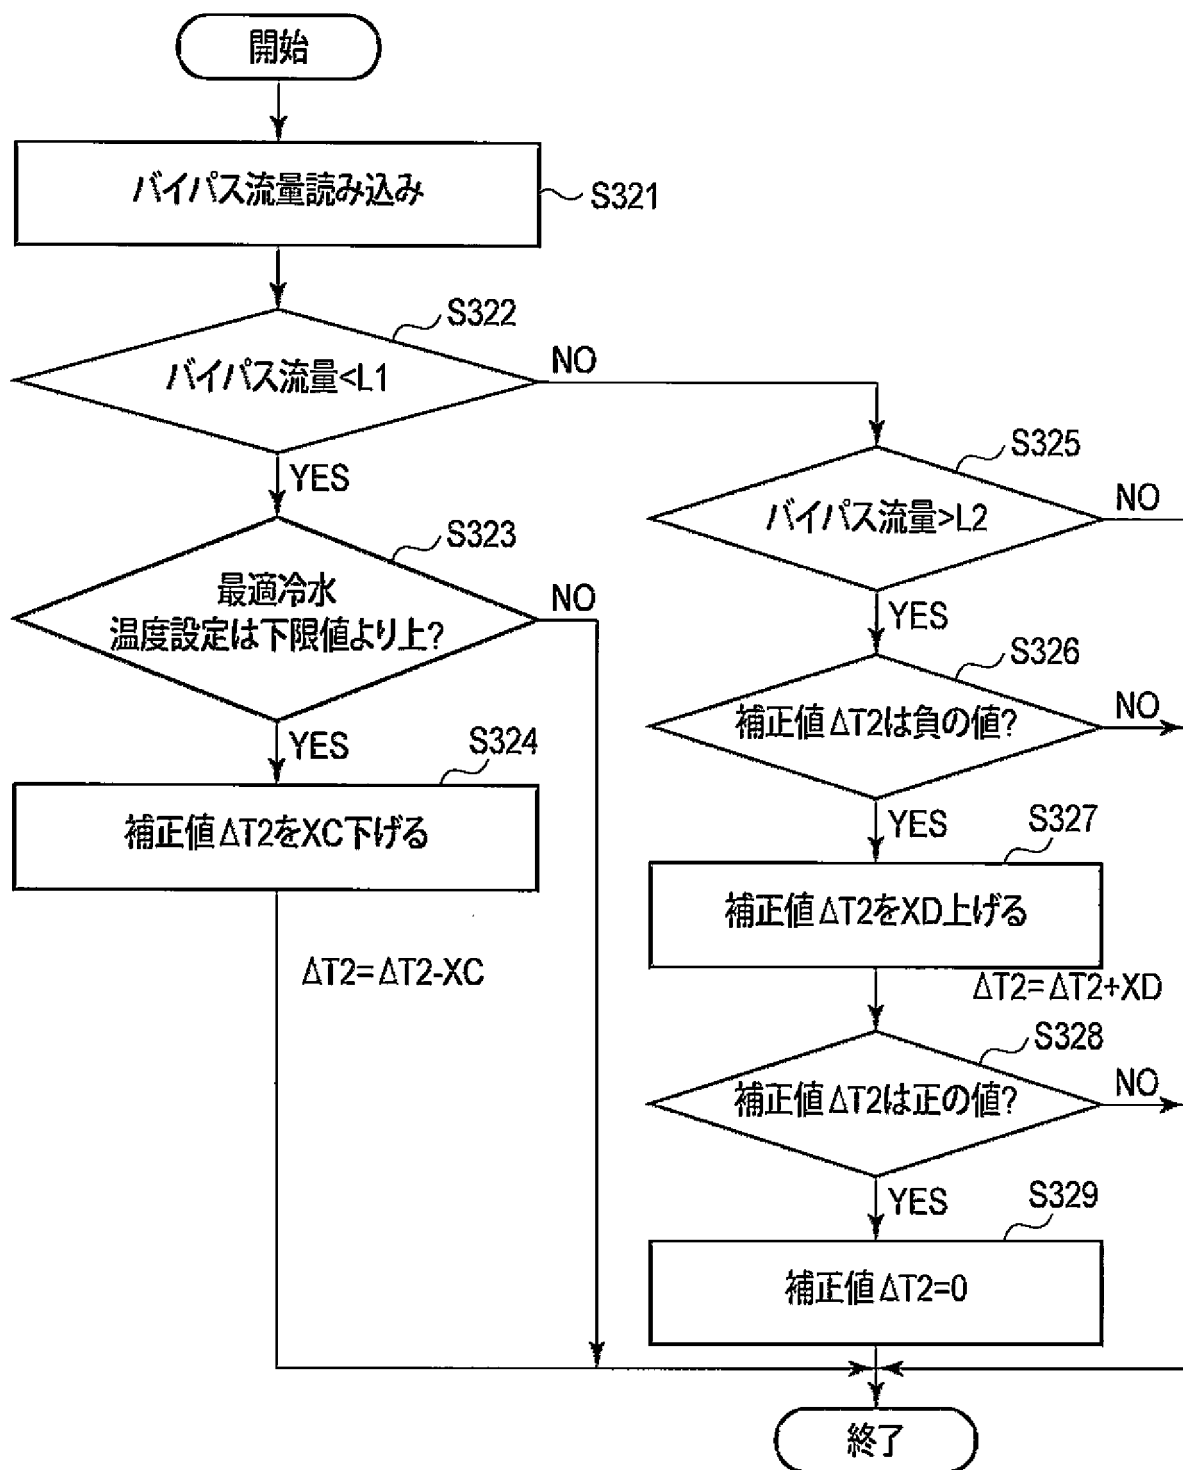

[図13]

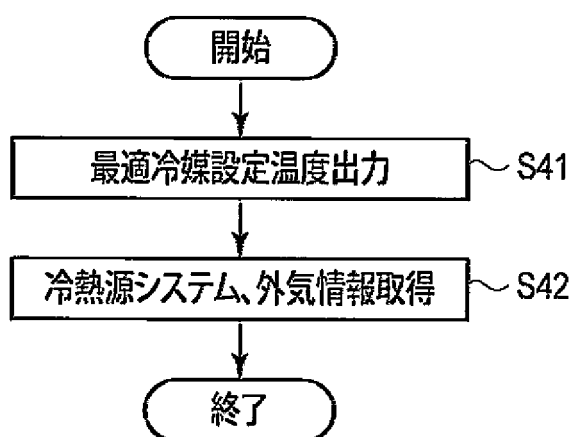


[図14]

項目	設定内容
冷媒設定温度計算周期	10分間隔
冷媒設定温度変化制限	3.0°C/h
補正処理計算周期	1分間隔
補正值 $\Delta T1$ 変化刻み	0.017
補正值 $\Delta T2$ 変化刻み	0.017

[図15]

時刻	上限基準値 (°C)	最適冷媒 設定温度 (°C)	補正後 設定温度 (°C)	冷却性能監視部13aによる補正		パイプ流量監視部13bによる補正	
				異常有無	補正値 $\Delta T1$	異常有無	補正値 $\Delta T2$
18:30	13	12.5	12.5	0	0	0	0
18:31	13	12.5	12.33	0	0	1	-0.17
18:32	13	12.5	12.16	0	0	1	-0.34
18:33	13	12.5	11.82	1	-0.17	1	-0.51
18:34	13	12.5	11.48	1	-0.34	1	-0.68
18:35	13	12.5	11.14	1	-0.51	1	-0.85
18:36	13	12.5	10.97	1	-0.68	0	-0.85
18:37	13	12.5	10.8	1	-0.85	0	-0.85
18:38	13	12.5	10.8	1	-1.02	2	-0.68
18:39	13	12.5	10.8	1	-1.19	2	-0.51
18:40	11.5	12	10.3	1	-1.36	2	-0.34
18:41	11.5	12	10.64	0	-1.19	2	-0.17
18:42	11.5	12	10.98	0	-1.02	2	0
18:43	11.5	12	11.15	0	-0.85	0	0
18:44	11.5	12	11.32	0	-0.68	0	0
18:45	11.5	12	11.49	0	-0.51	0	0
18:46	11.5	12	11.49	0	-0.34	1	-0.17
18:47	11.5	12	11.49	0	-0.17	1	-0.34
18:48	11.5	12	11.49	0	0	1	-0.51
18:49	11.5	12	11.49	0	0	0	-0.51
18:50	11.5	11.5	10.99	0	0	0	-0.51
18:51	11.5	11.5	10.99	0	0	0	-0.51
18:52	11.5	11.5	10.99	0	0	0	-0.51
18:53	11.5	11.5	10.82	0	0	1	-0.68
18:54	11.5	11.5	10.48	1	-0.17	1	-0.85

[図16]

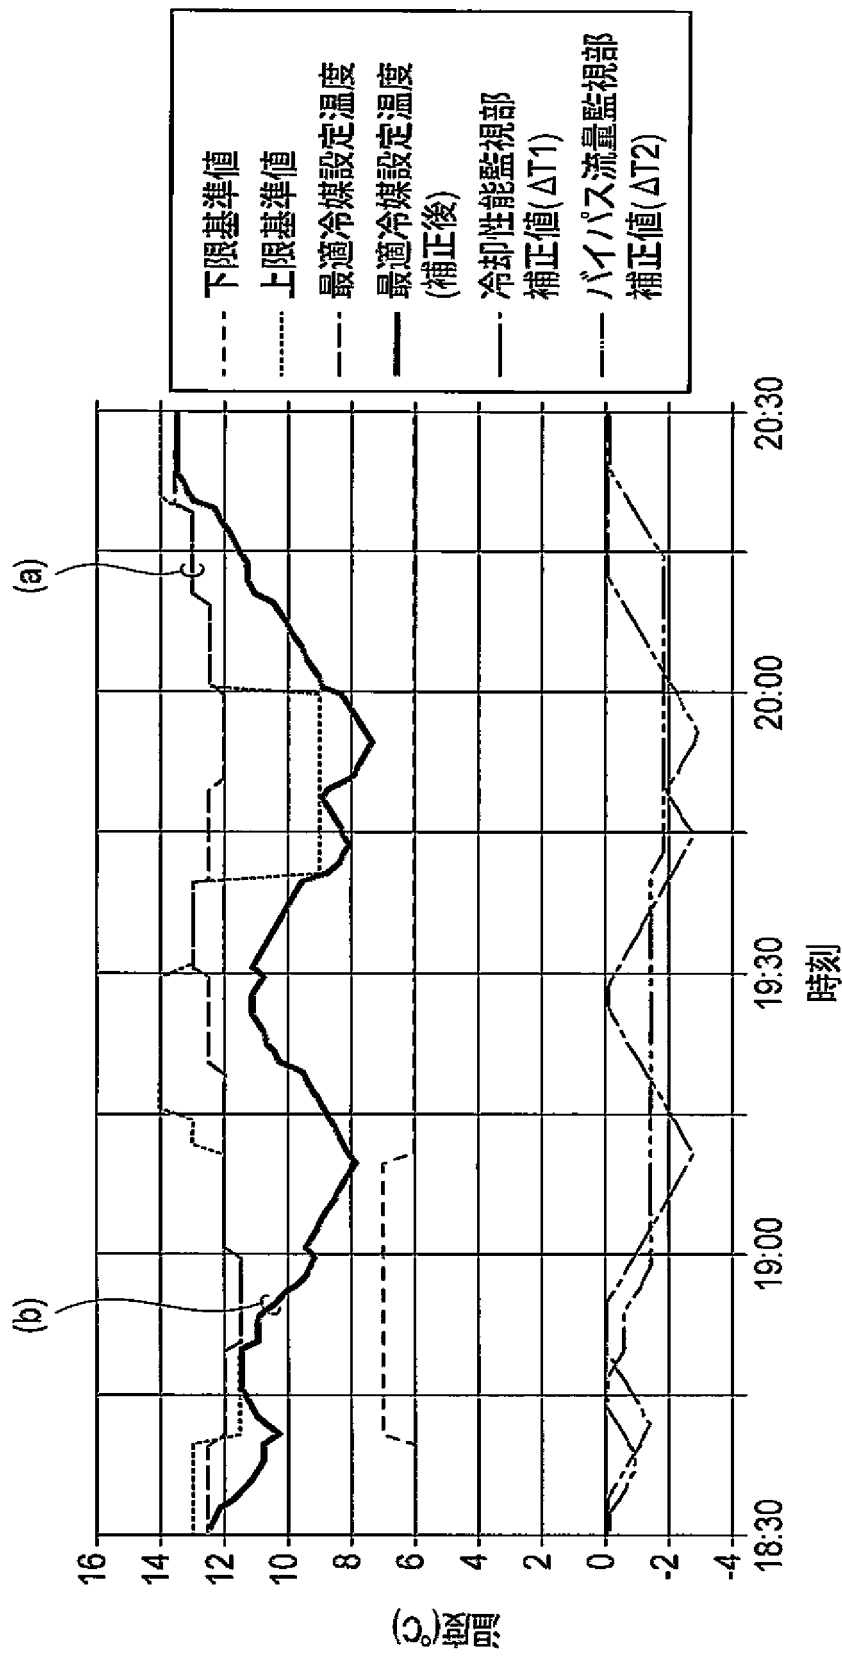

[図17]

