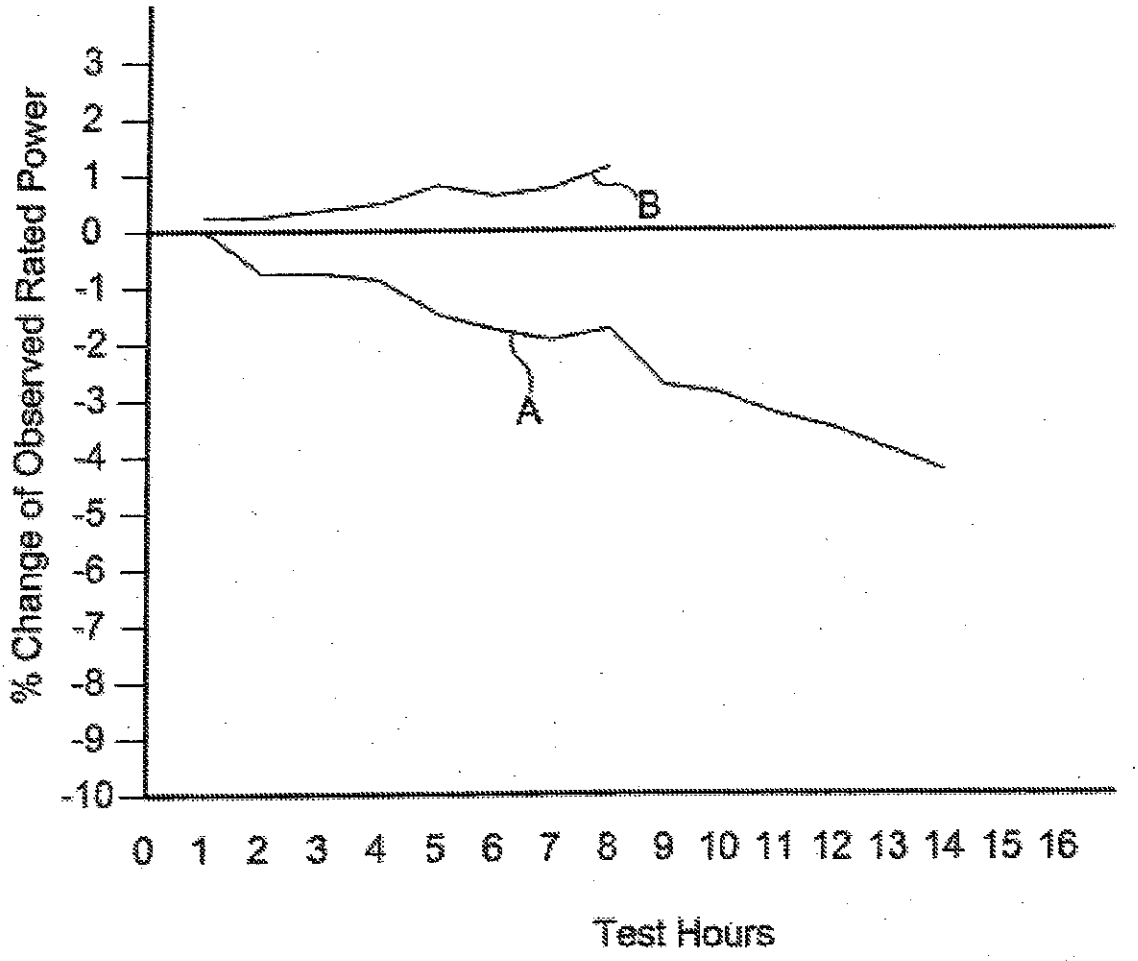

% Change of Observed Rated Power
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
B
A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Test Hours

FIG. 1