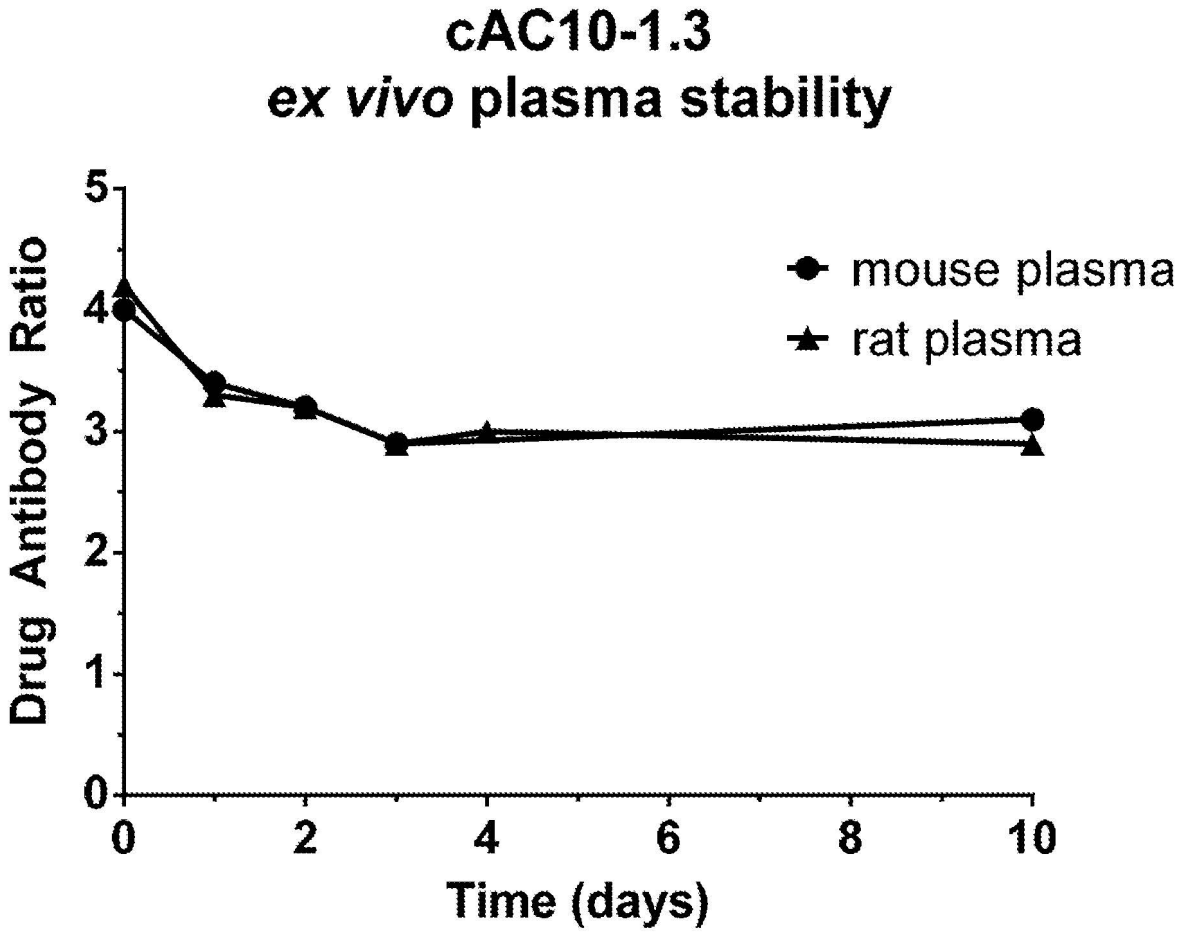

cAC10-1.3
ex vivo plasma stability
Drug Antibody Ratio
Time (days)
mouse plasma
rat plasma
0
1
2
3
4
5
0
2
4
6
8
10

Fig. 1

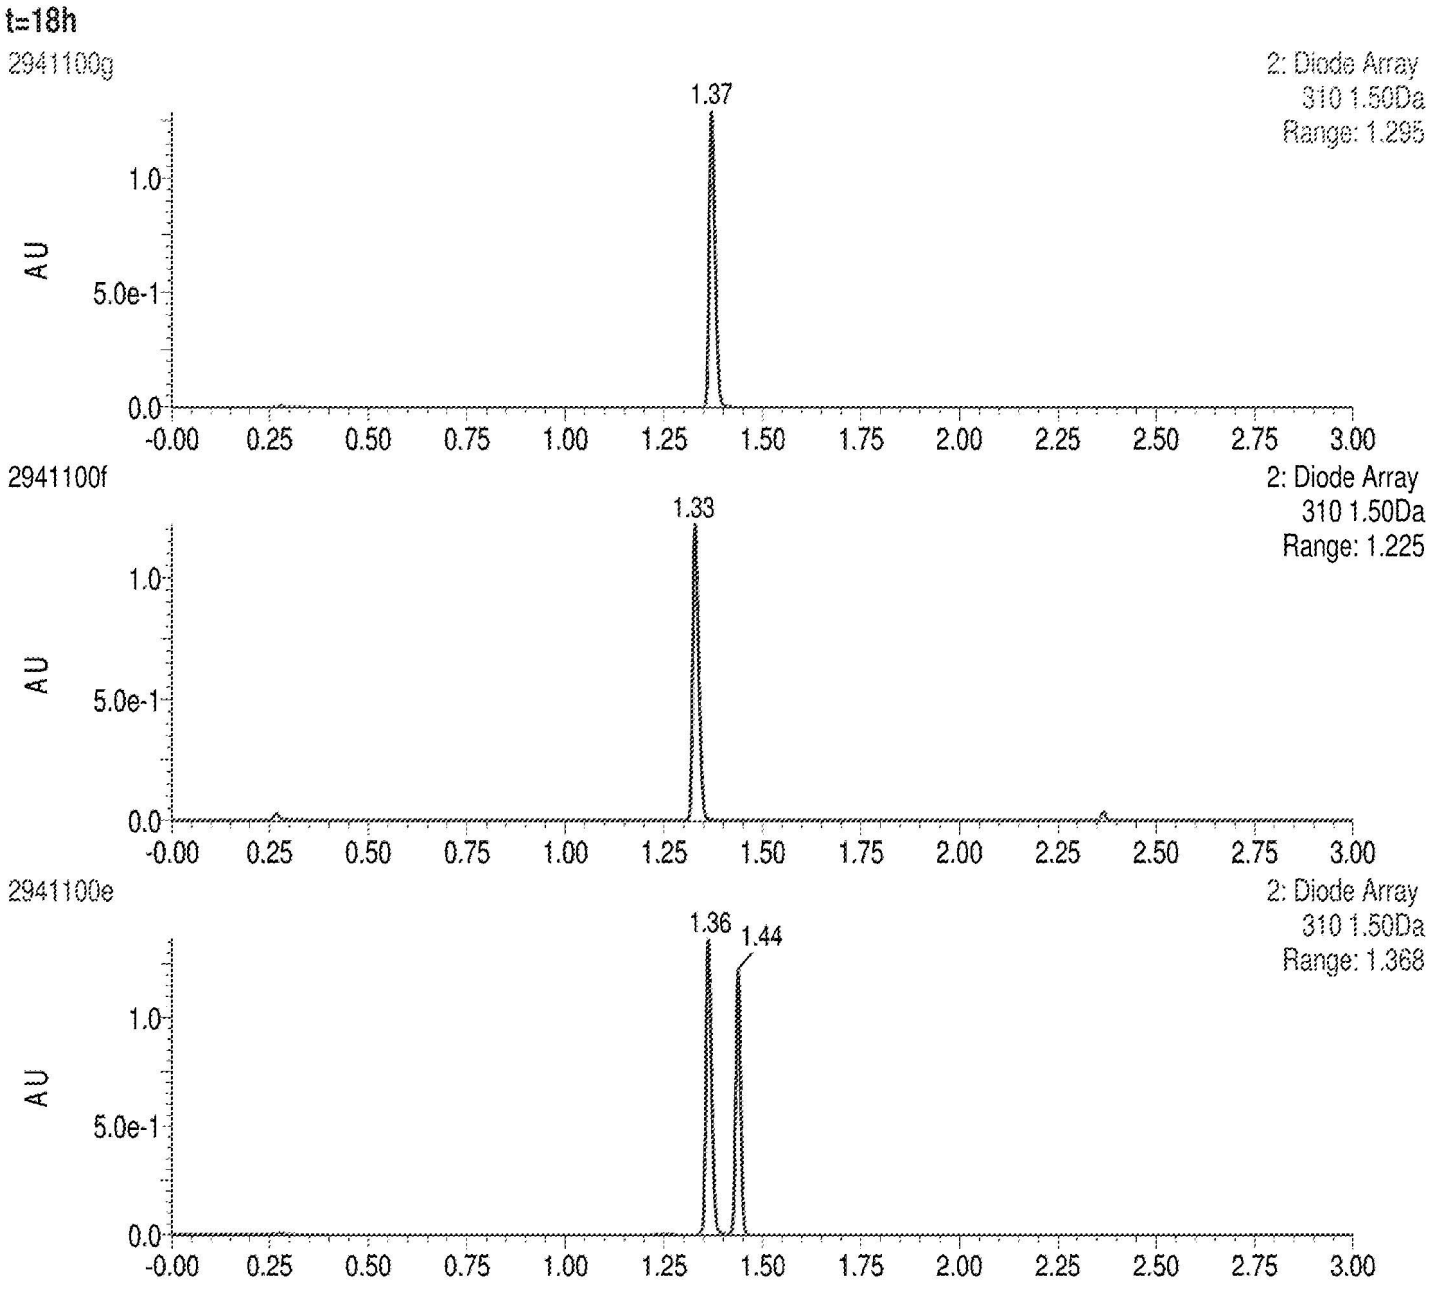

t=18h
2941100g
2: Diode Array
310 1.50Da
Range: 1.295
1.37
AU
1.0
5.0e-1
0.0
-0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
2941100f
2: Diode Array
310 1.50Da
Range: 1.225
1.33
AU
1.0
5.0e-1
0.0
-0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
2941100e
2: Diode Array
310 1.50Da
Range: 1.368
1.36
1.44
AU
1.0
5.0e-1
0.0
-0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00

Fig. 2A

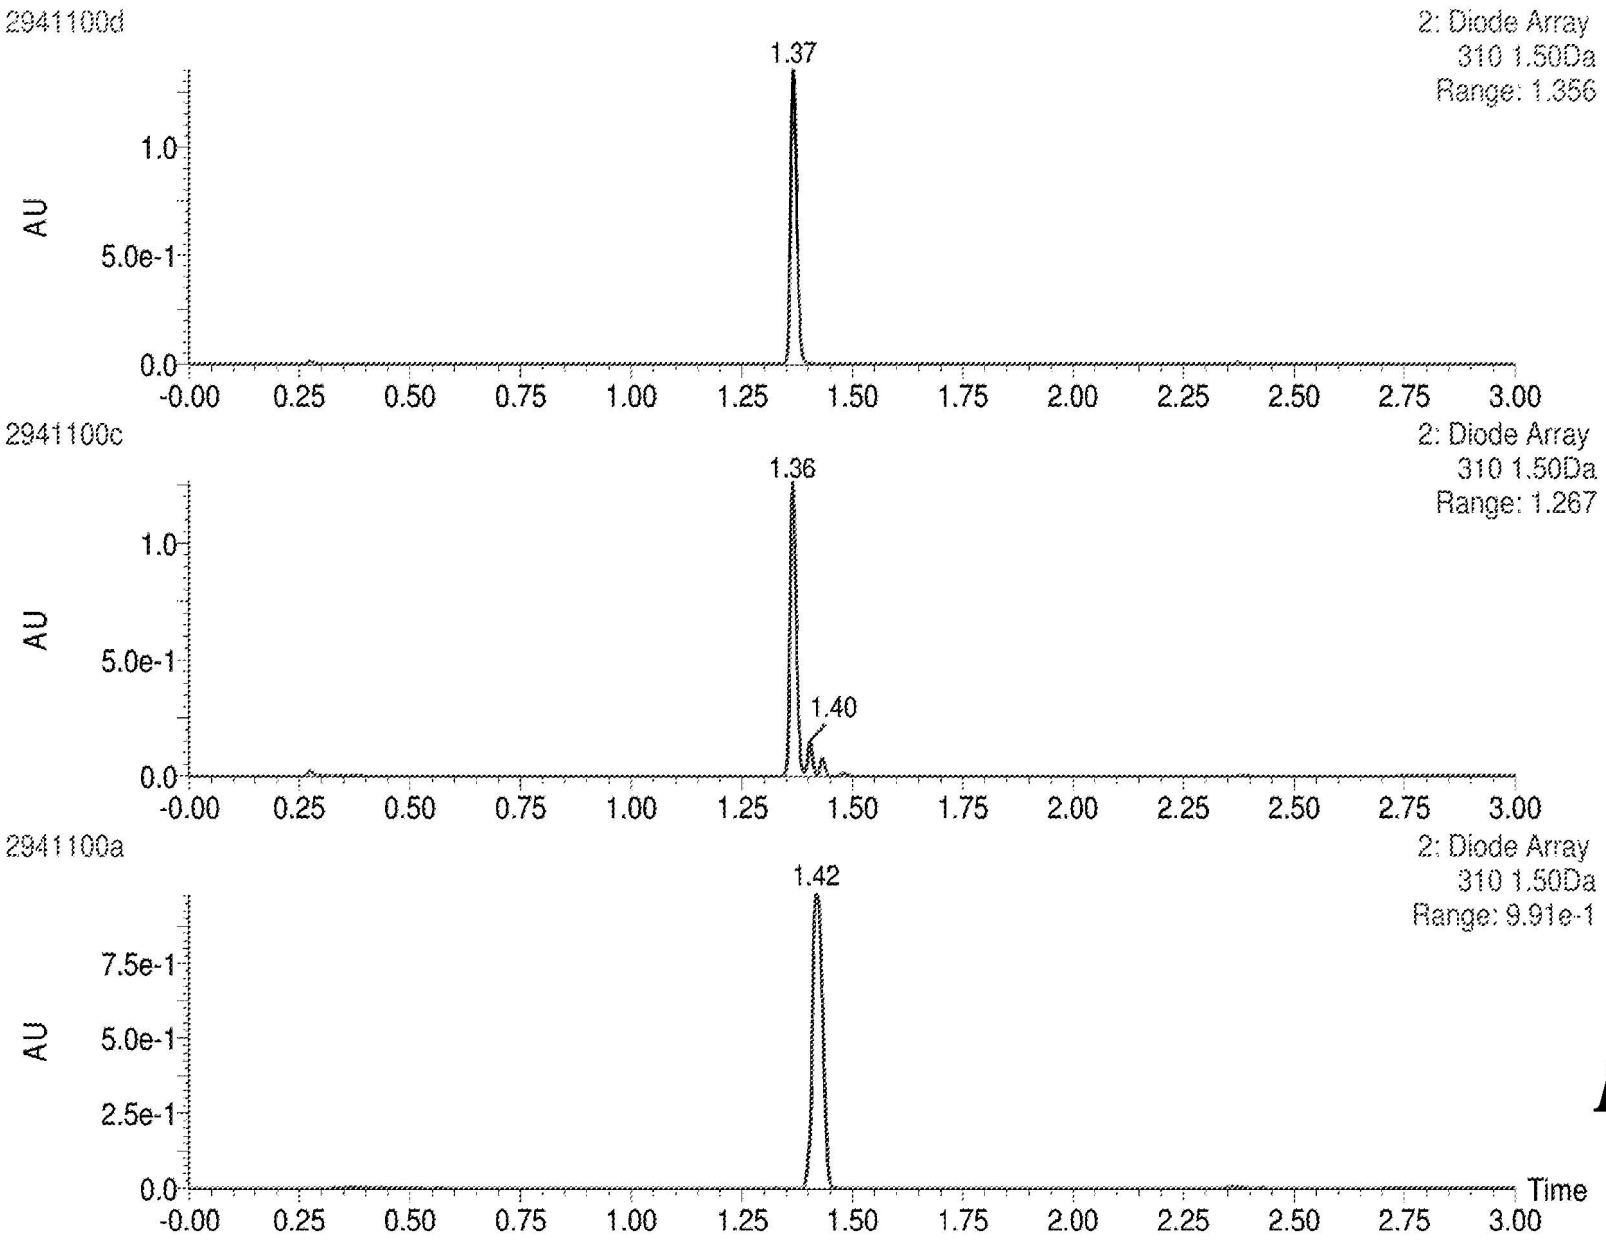

2941100d
2: Diode Array
310 1.50Da
Range: 1.356
1.37
AU
1.0
5.0e-1
0.0
-0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
2941100c
2: Diode Array
310 1.50Da
Range: 1.267
1.36
1.40
AU
1.0
5.0e-1
0.0
-0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
2941100a
2: Diode Array
310 1.50Da
Range: 9.91e-1
1.42
AU
7.5e-1
5.0e-1
2.5e-1
0.0
Time
-0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00

Fig. 2B

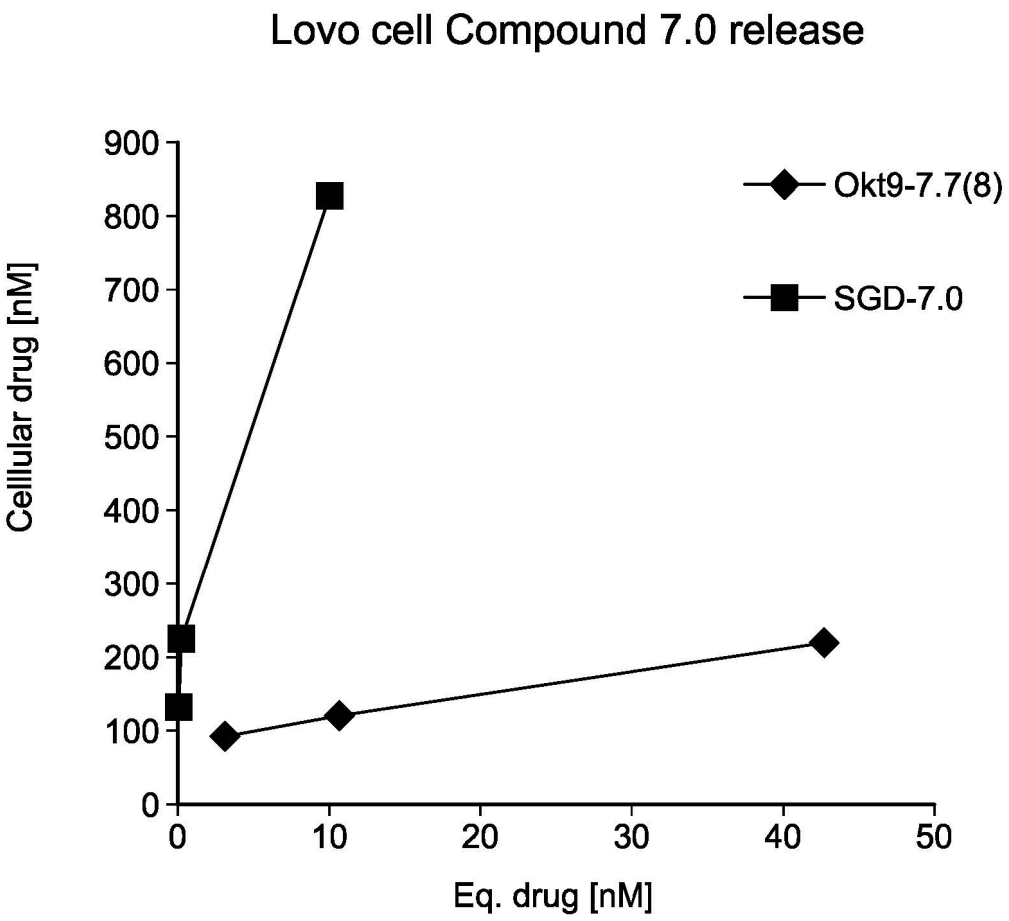

Lovo cell Compound 7.0 release
Okt9-7.7(8)
SGD-7.0
Celllular drug [nM]
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
10
20
30
40
50
Eq. drug [nM]

Fig. 3