




[図1]

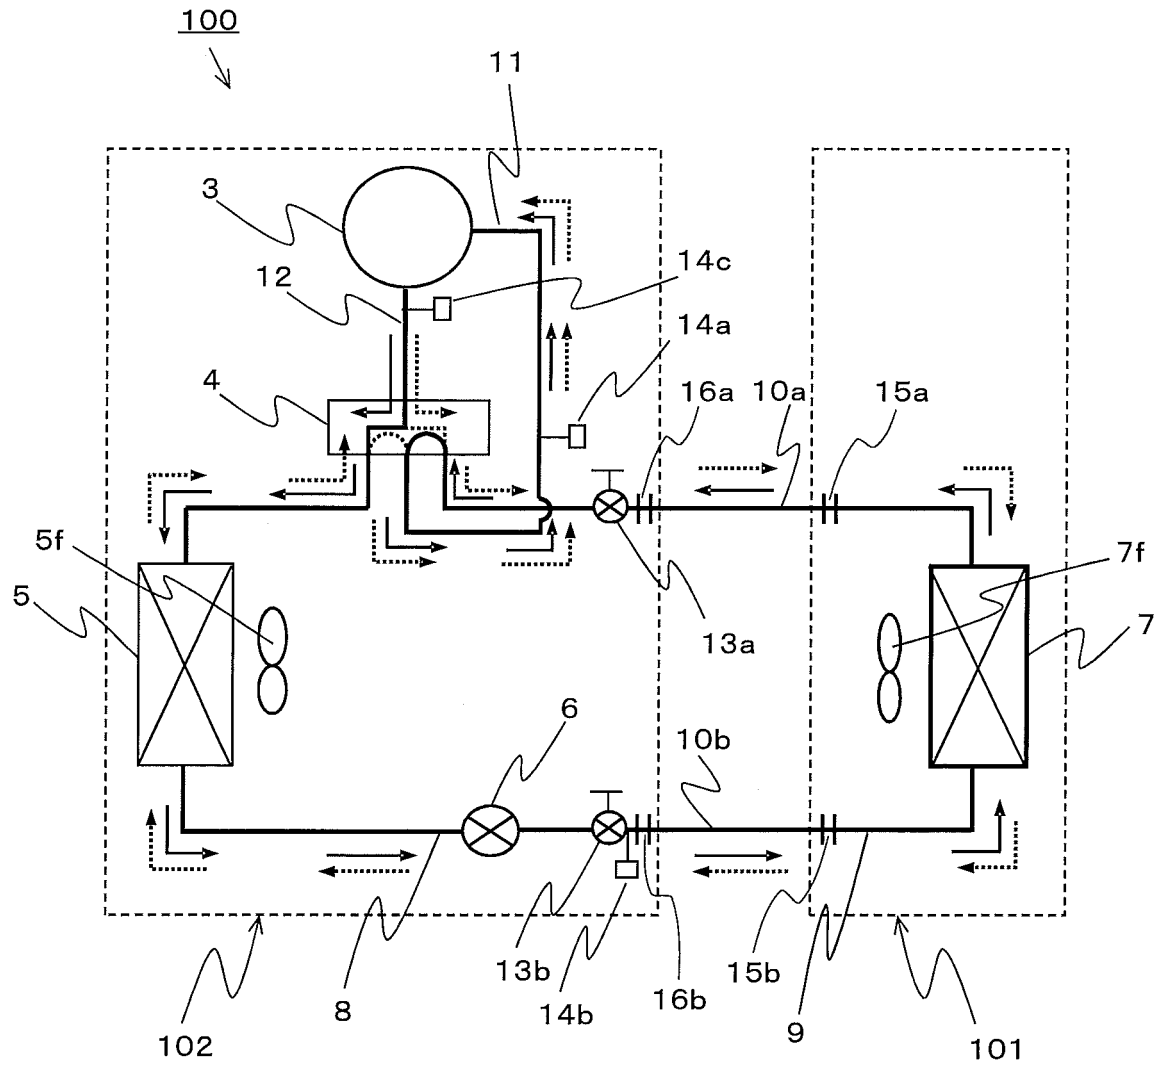

[図2]

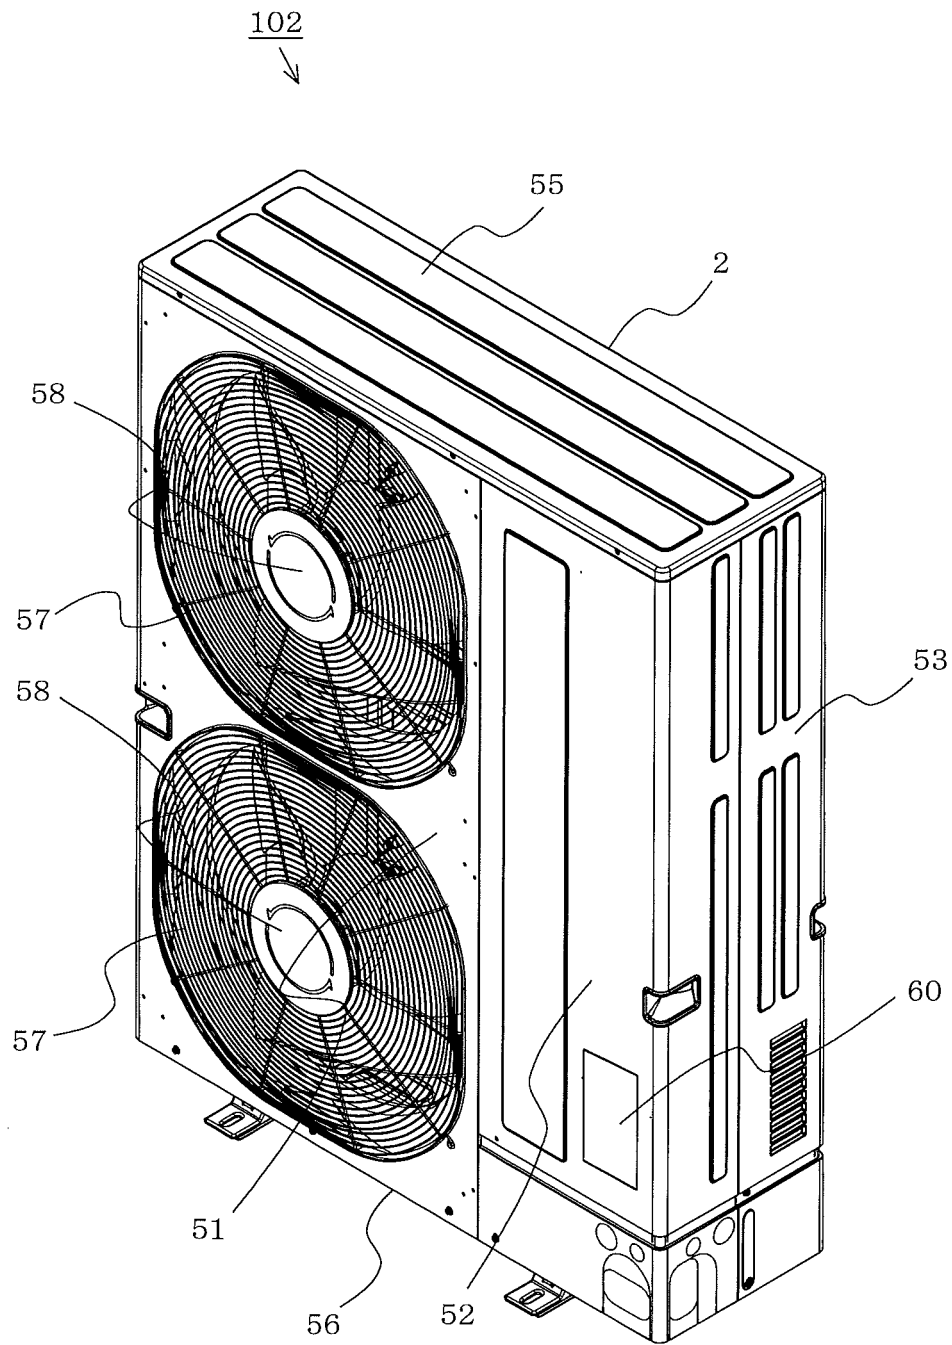

[図3]

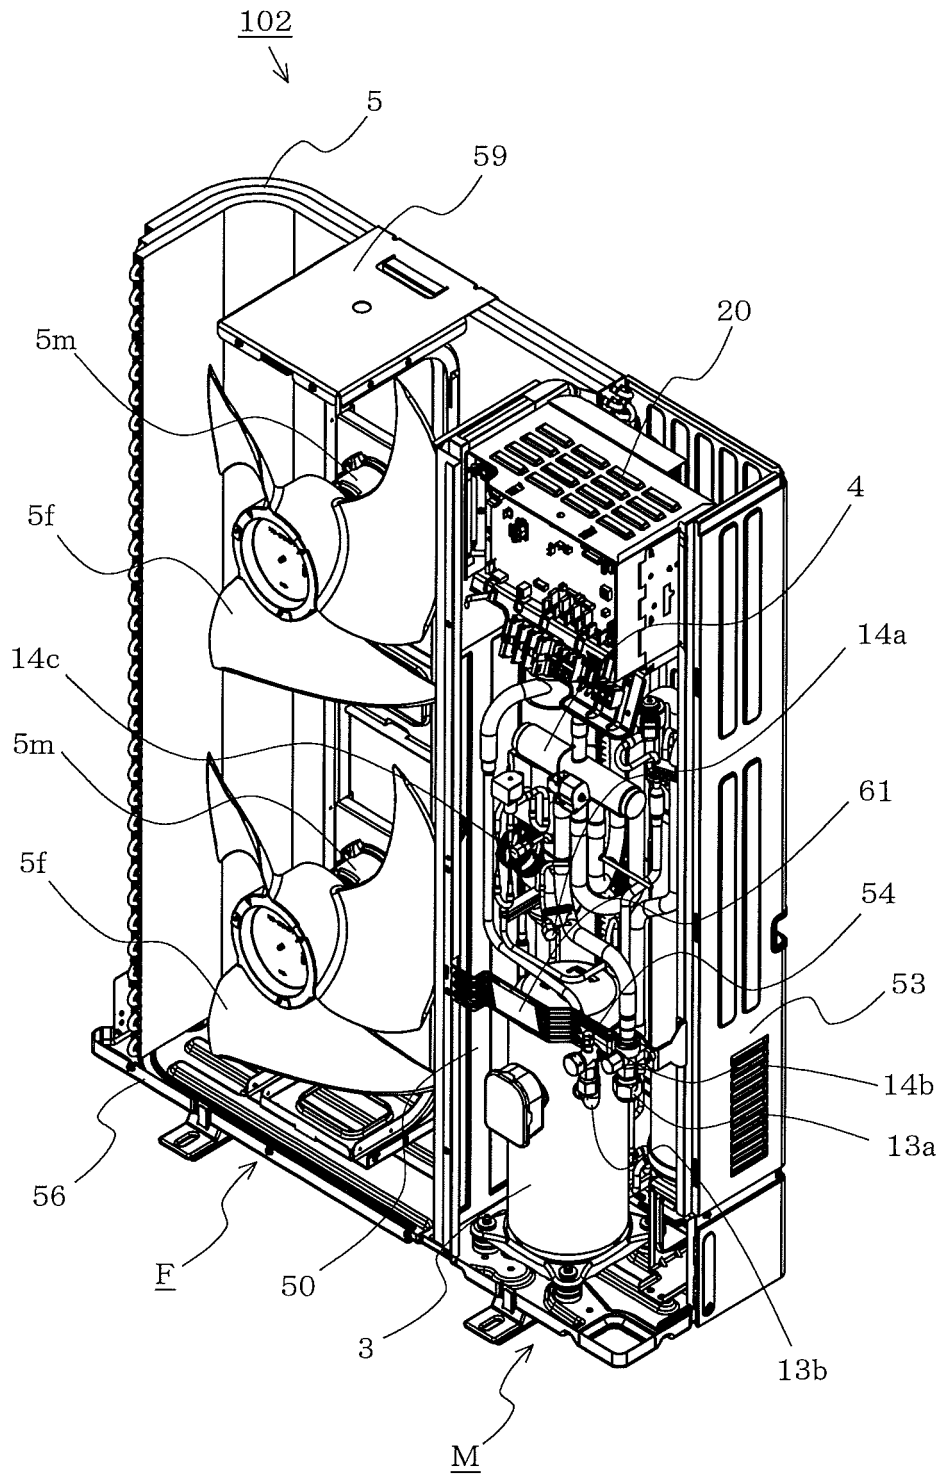

[図4]

R32の場合

冷媒名 : R32
 冷媒分類 : A2L
 冷媒特性 : 低毒性・微燃性
 作業環境指針 : IEC 60335-2-40
 ISO 5149



[図5]

R290(プロパン)の場合

冷媒名 :R290(プロパン)
冷媒分類 :A3
冷媒特性 :低毒性・強燃性
作業環境指針:IEC 60335-2-40
ISO 5149



[図6]

R717(アンモニア)の場合

冷媒名 :R717(アンモニア)
冷媒分類 :B2L
冷媒特性 :有毒性・微燃性
作業環境指針:IEC 60335-2-40
ISO 5149



[図7]

冷媒名 :R32
冷媒分類 :A2L
冷媒特性 :低毒性・微燃性

【作業環境指針】

1) 火気使用

- ・ロウ付けバーナーを使用する前には、冷媒回路中の冷媒を全量回収すること。
- ・ロウ付けバーナーを使用する際には、配管内部に窒素ガスを流し、酸化防止を図ること。

2) 電動工具


- ・工具メーカーに、使用可否を確認すること。

3) 換気・通風

- ・閉塞された空間で作業をする場合には、周囲の窓を開けたり、換気通風を確保したりすること。

61

[図8]

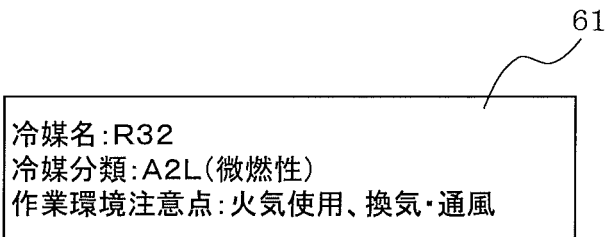

[図9]

