FIG.1

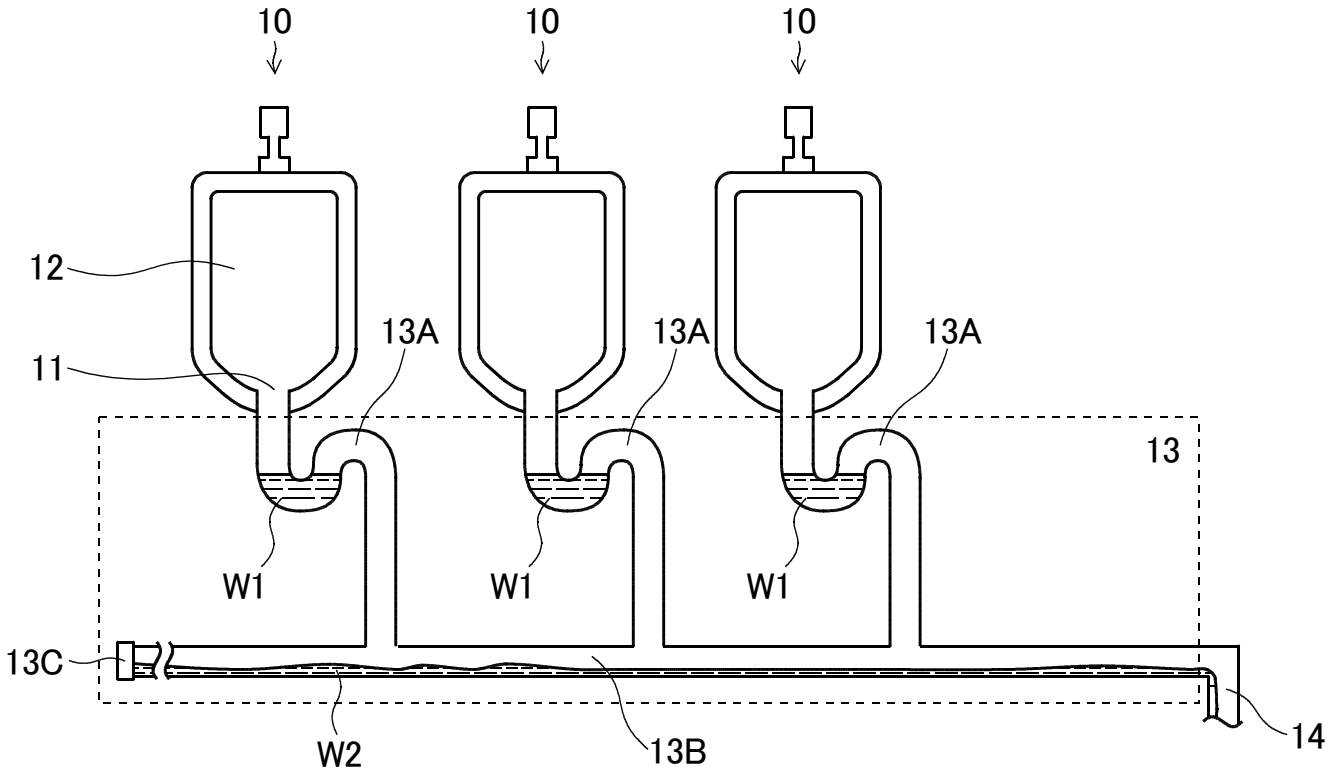

10
10
10
12
11
13A
13A
13A
13
W1
W1
W1
13C
W2
13B
14

FIG.2

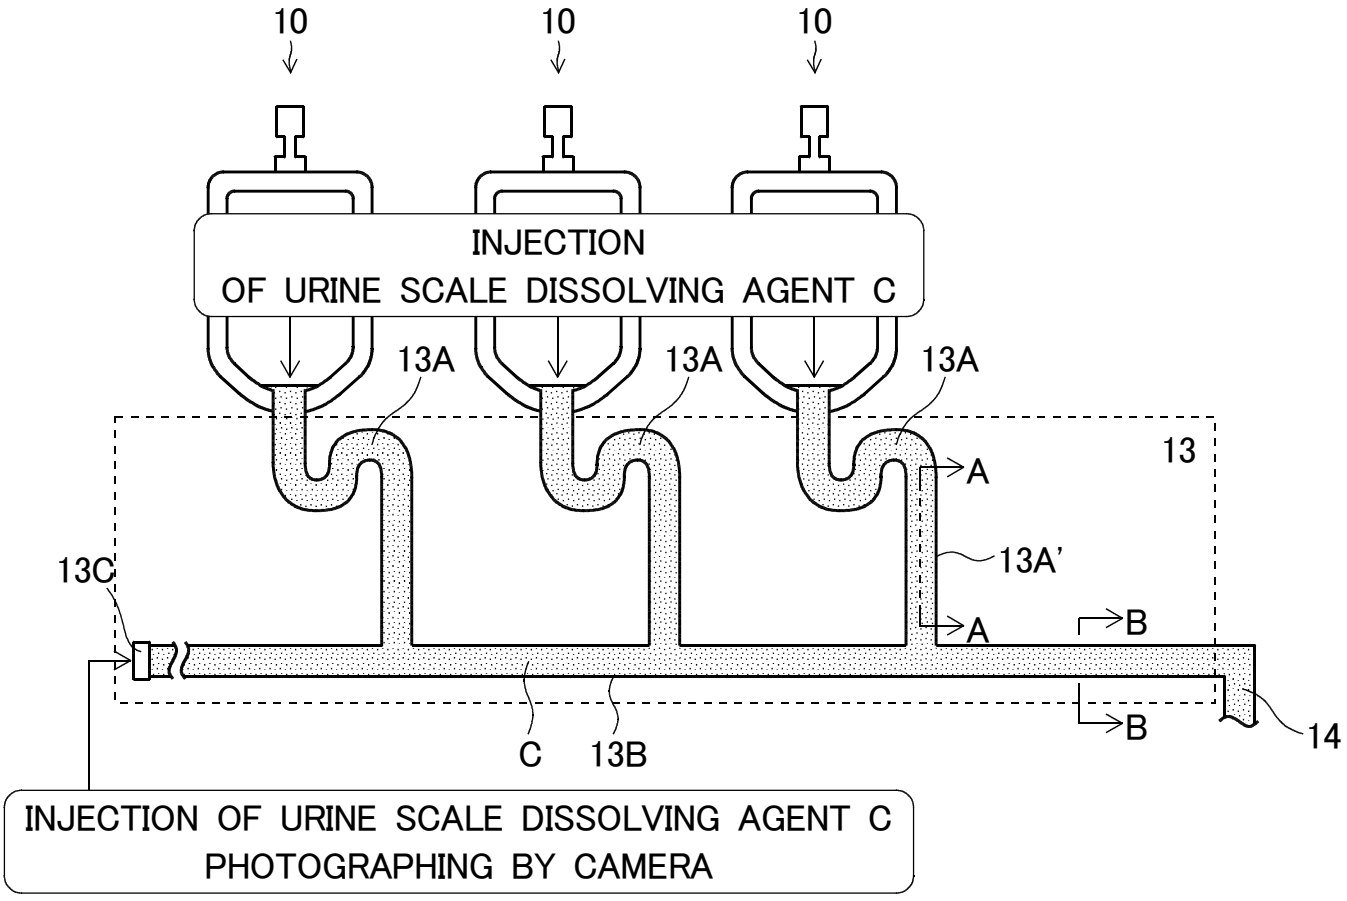

10
10
10
INJECTION
OF URINE SCALE DISSOLVING AGENT C
13A
13A
13A
13
A
13A'
13C
A
B
B
C
13B
14
INJECTION OF URINE SCALE DISSOLVING AGENT C
PHOTOGRAPHING BY CAMERA

FIG.3

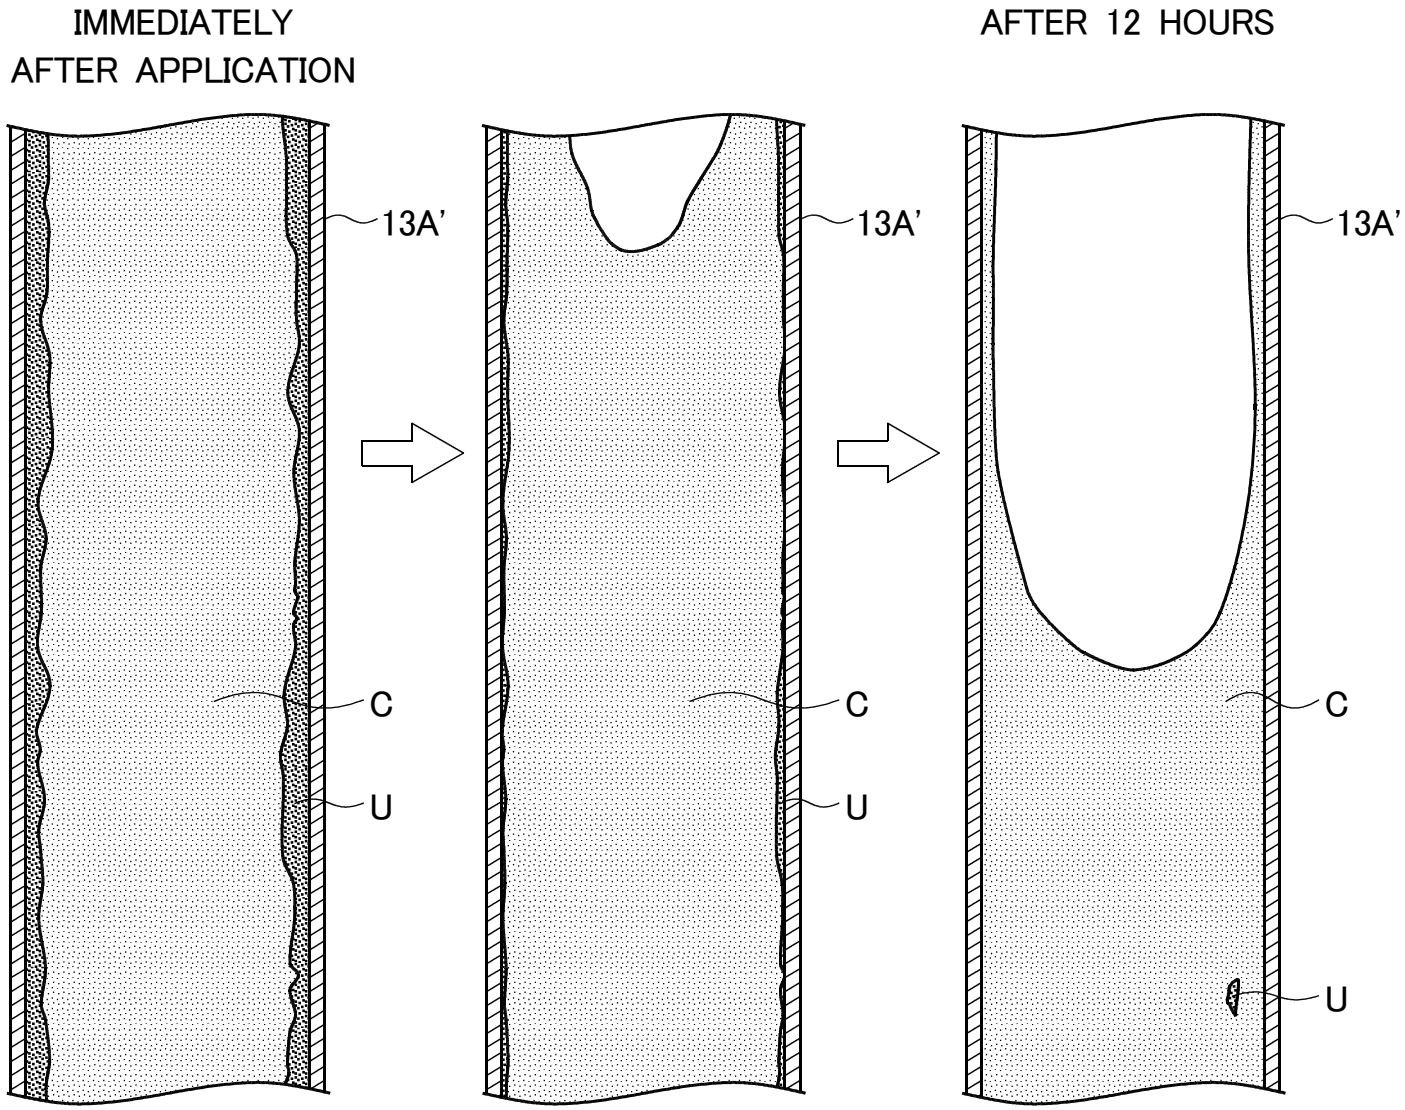

IMMEDIATELY
AFTER APPLICATION
AFTER 12 HOURS
13A'
13A'
13A'
C
C
C
U
U
U

FIG.4

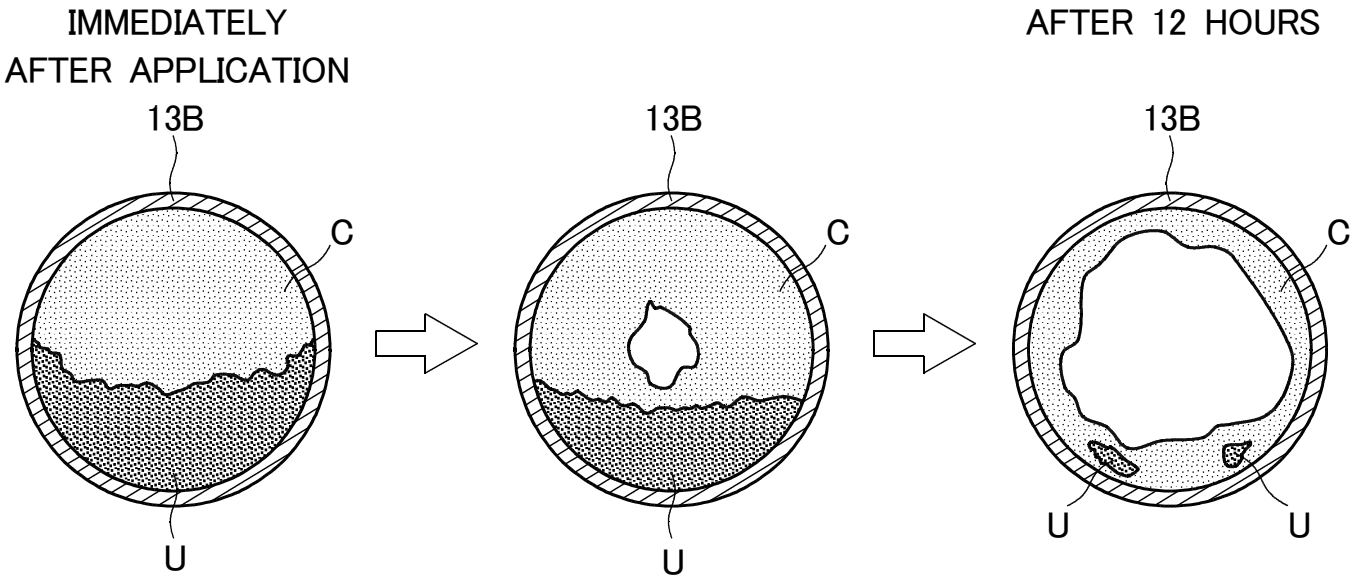
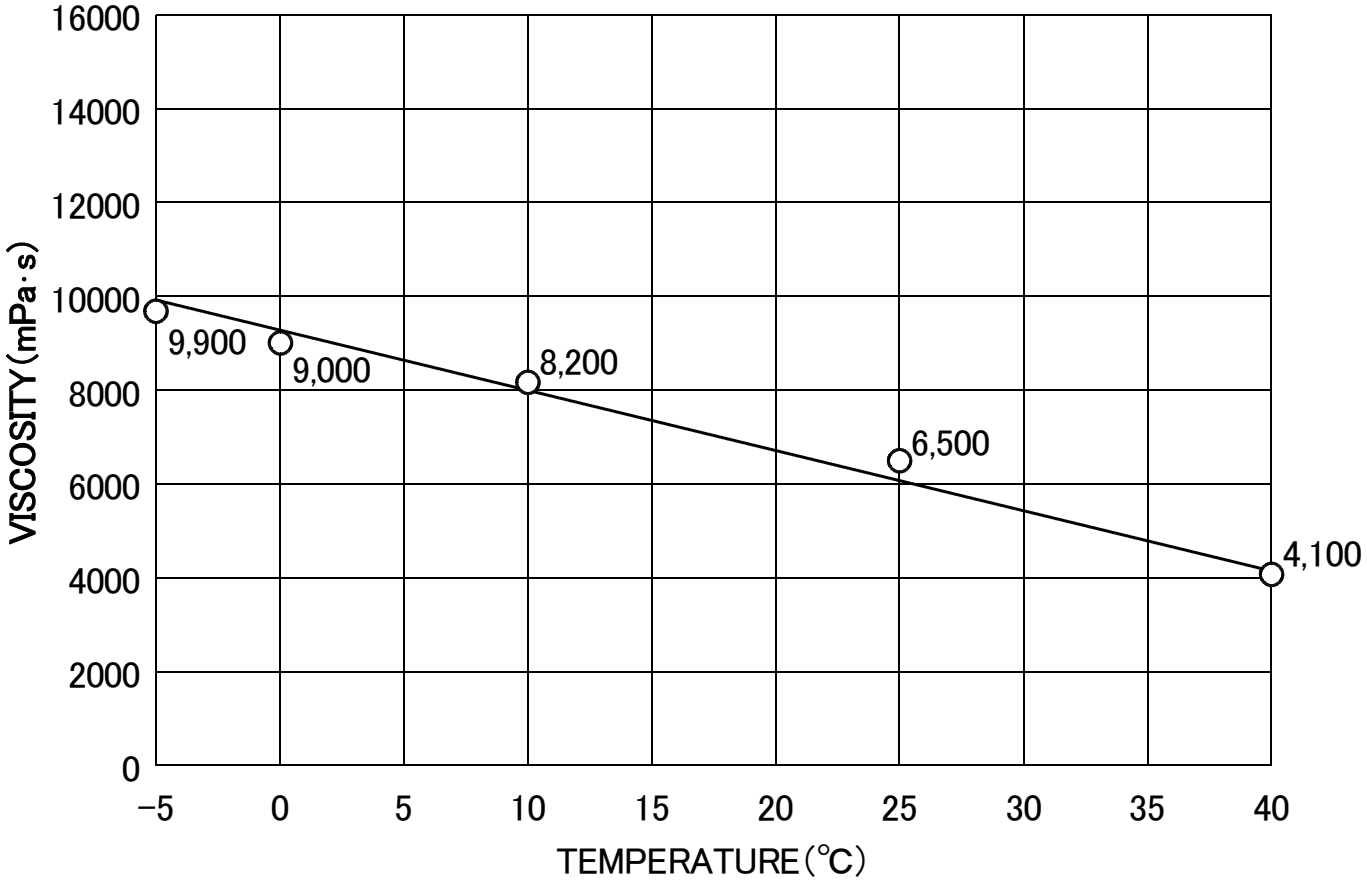

IMMEDIATELY
AFTER APPLICATION
AFTER 12 HOURS
13B
13B
13B
C
C
C
U
U
U
U

FIG.5


16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
VISCOSITY(mPa·s)
9,900
9,000
8,200
6,500
4,100
−5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
TEMPERATURE(℃)