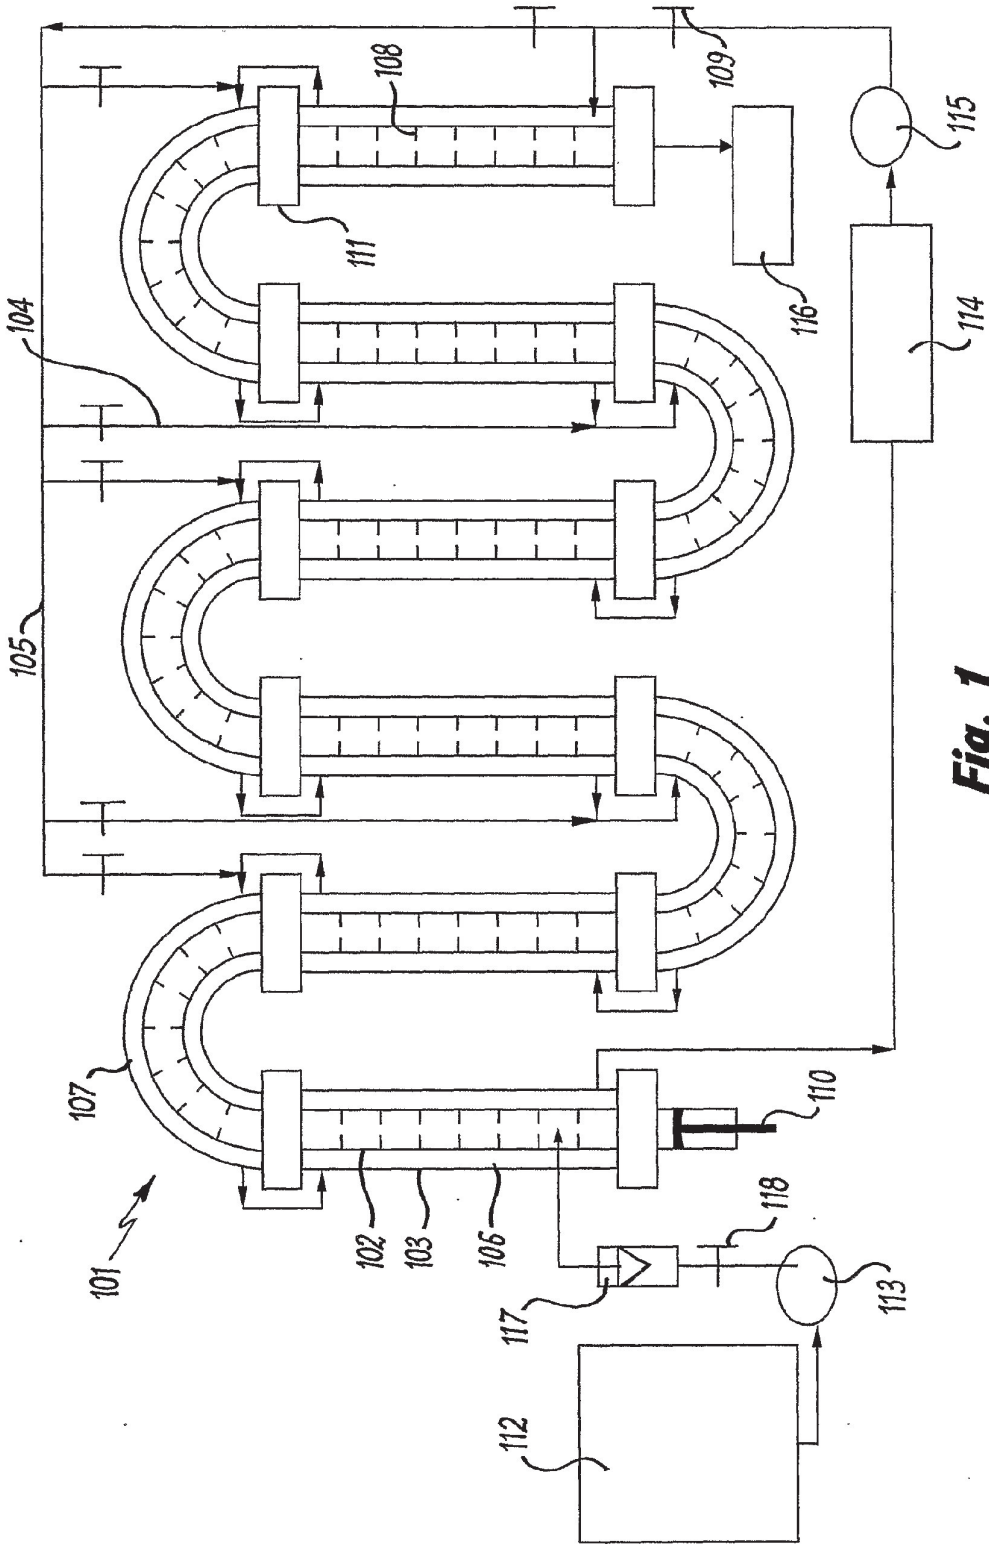

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Fig. 1

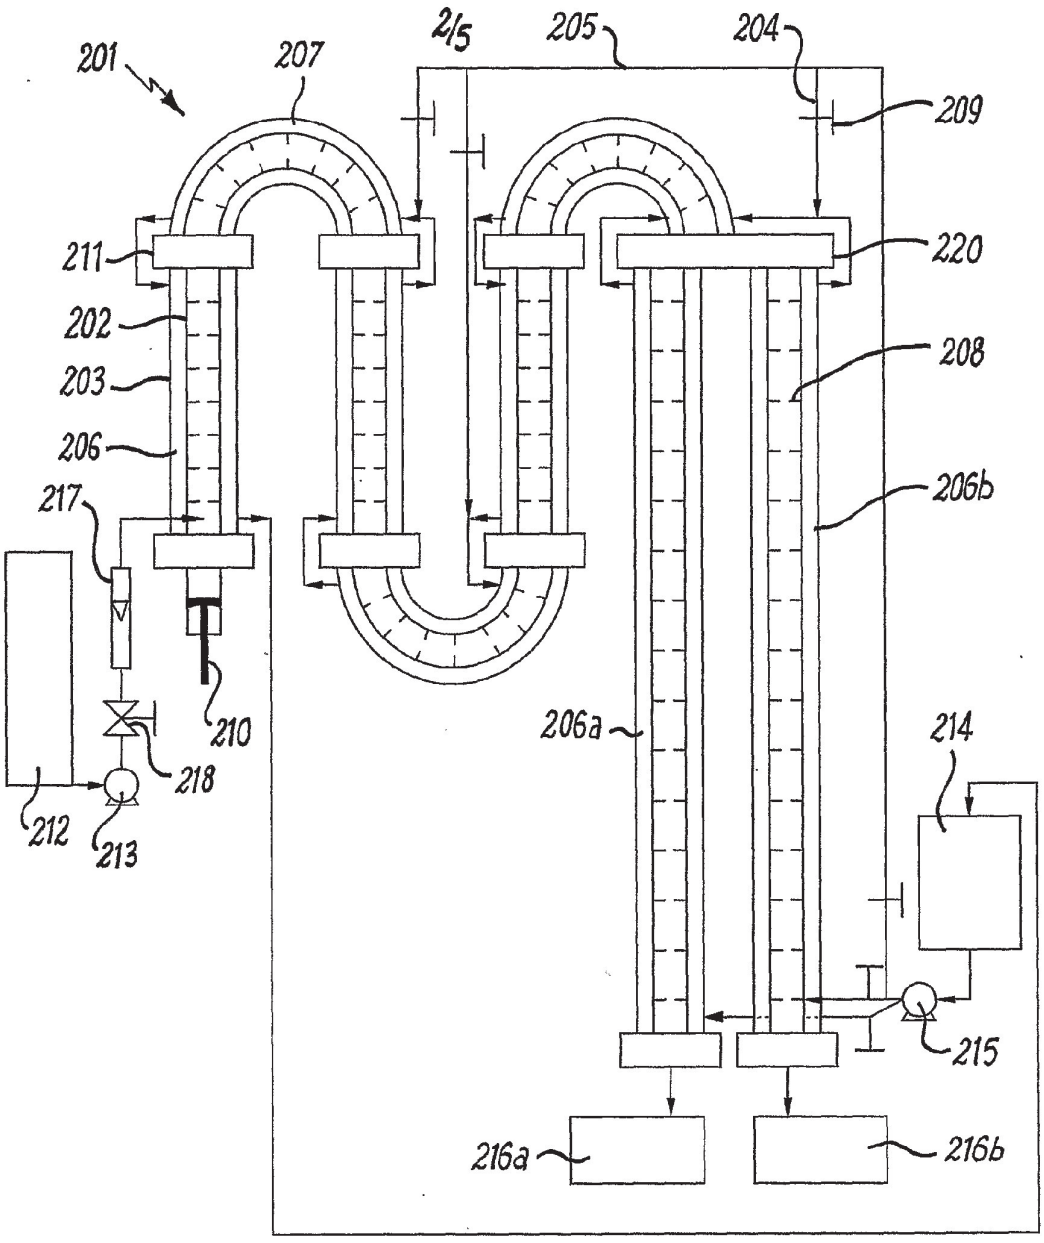

2/5
201
207
205
204
209
211
220
202
208
203
206
206b
217
210
206a
214
218
212
213
215
216a
216b

Fig. 2

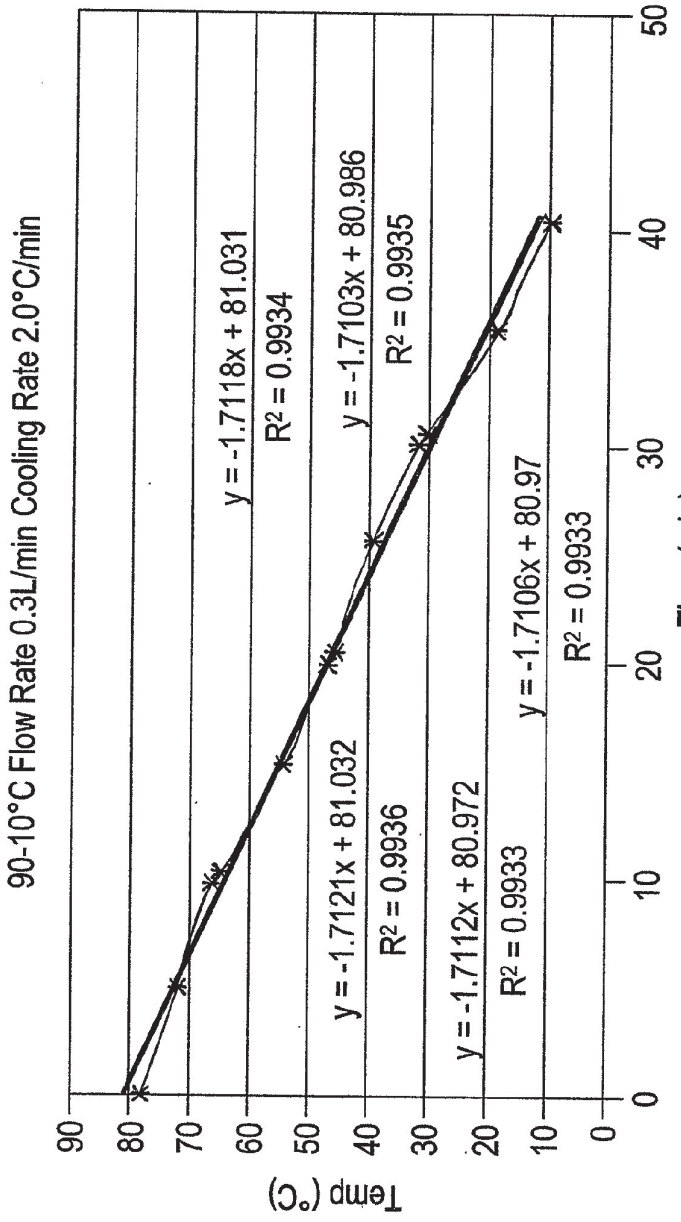

90-10°C Flow Rate 0.3L/min Cooling Rate 2.0°C/min
Temp (°C)
Time (min)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
y = -1.7118x + 81.031
R² = 0.9934
y = -1.7103x + 80.986
R² = 0.9935
y = -1.7121x + 81.032
R² = 0.9936
y = -1.7106x + 80.97
R² = 0.9933
y = -1.7112x + 80.972
R² = 0.9933

*Fig. 3*

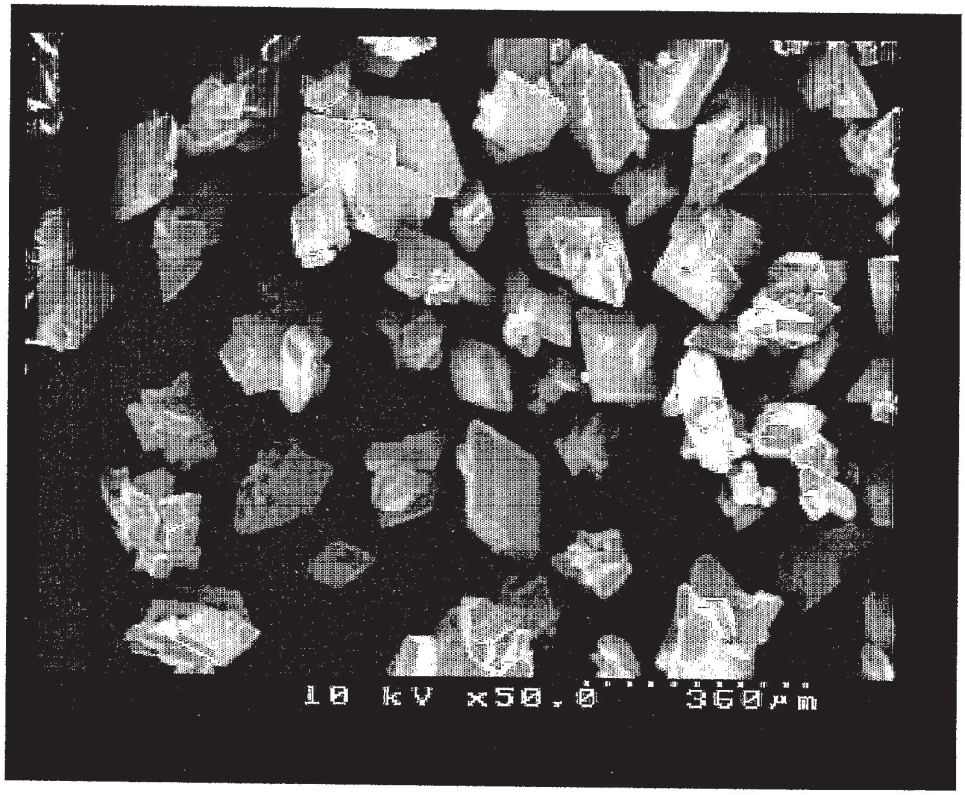



*Fig. 4a*

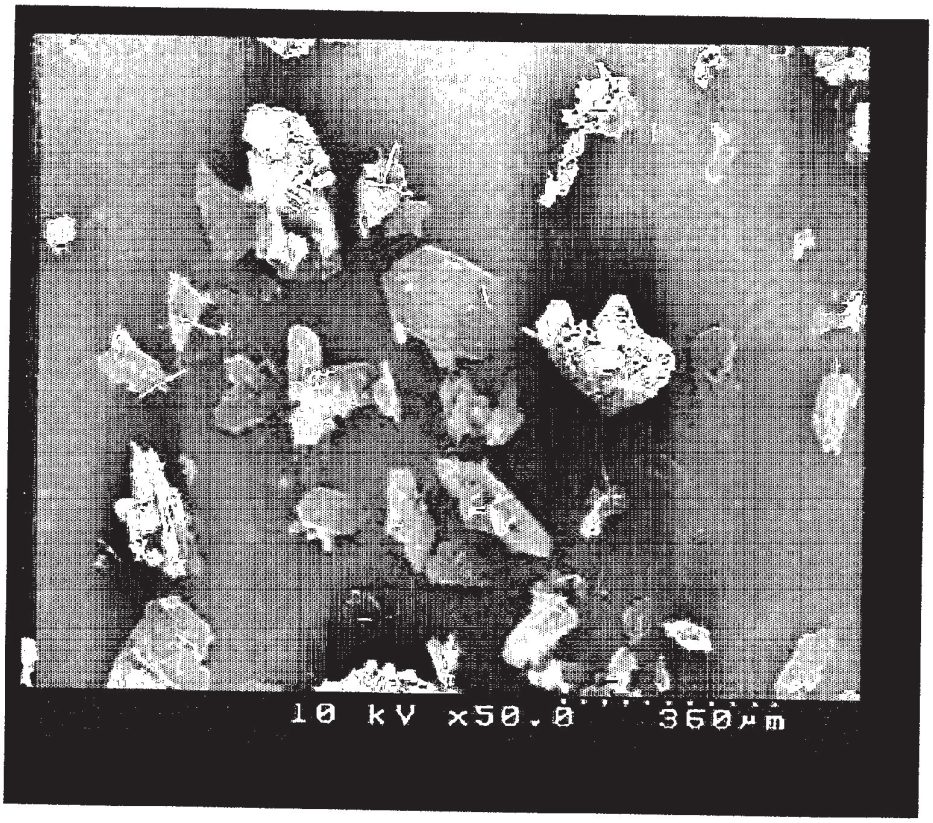



*Fig. 4b*