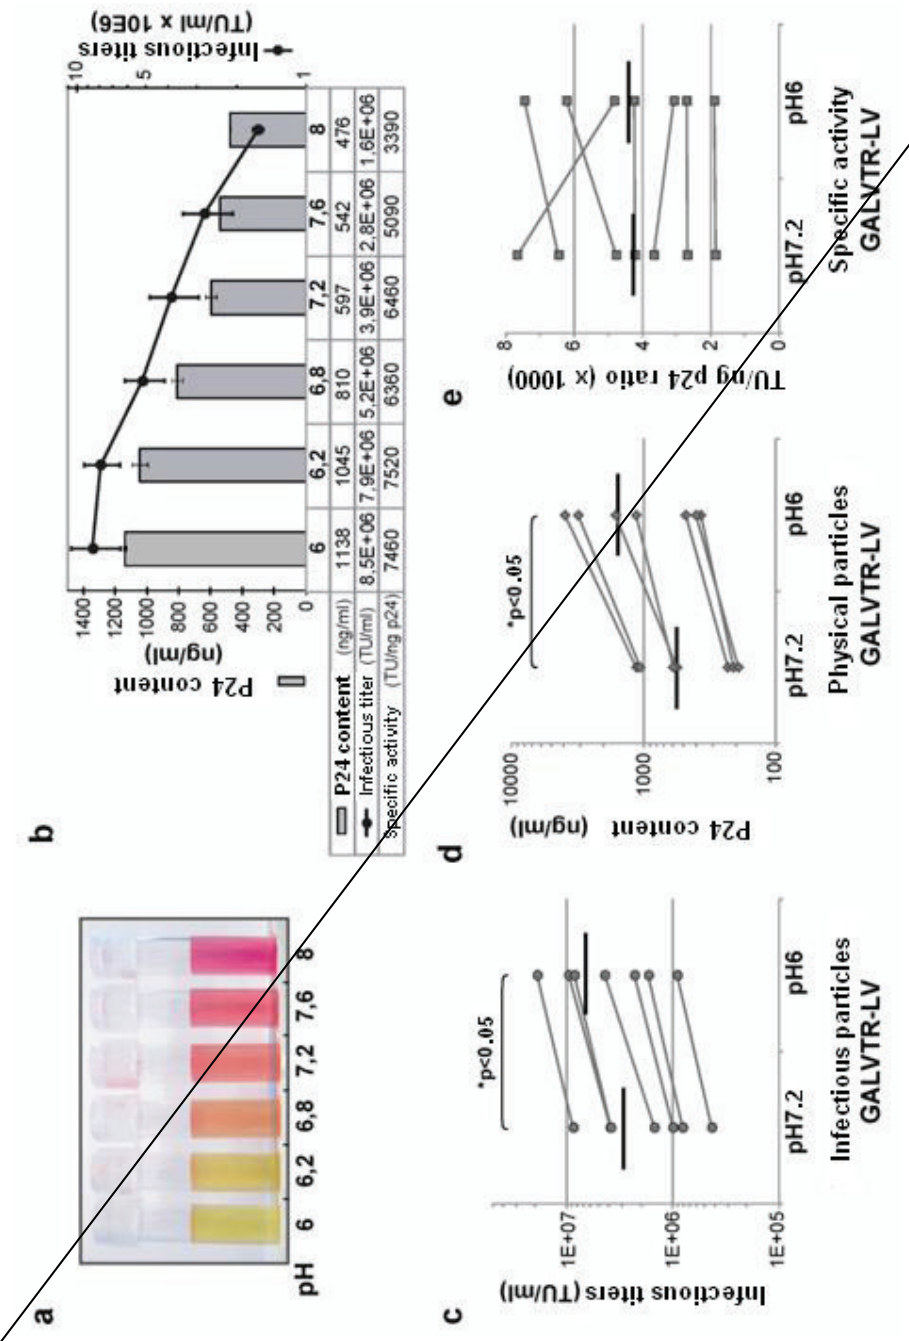

a
pH 6 6,2 6,8 7,2 7,6 8
b
P24 content (ng/ml)
Infectious titers (TU/ml x 10E6)
P24 content (ng/ml) 1138 1045 810 597 542 476
Infectious titer (TU/ml) 8,5E+06 7,9E+06 5,2E+06 3,9E+06 2,8E+06 1,6E+06
Specific activity (TU/ng p24) 7460 7520 6360 6460 5090 3390
c
Infectious titers (TU/ml)
*p<0.05
pH7.2 pH6
Infectious particles GALVTR-LV
d
P24 content (ng/ml)
*p<0.05
pH7.2 pH6
Physical particles GALVTR-LV
e
TU/ng p24 ratio (x 1000)
pH7.2 pH6
Specific activity GALVTR-LV

Figure 1

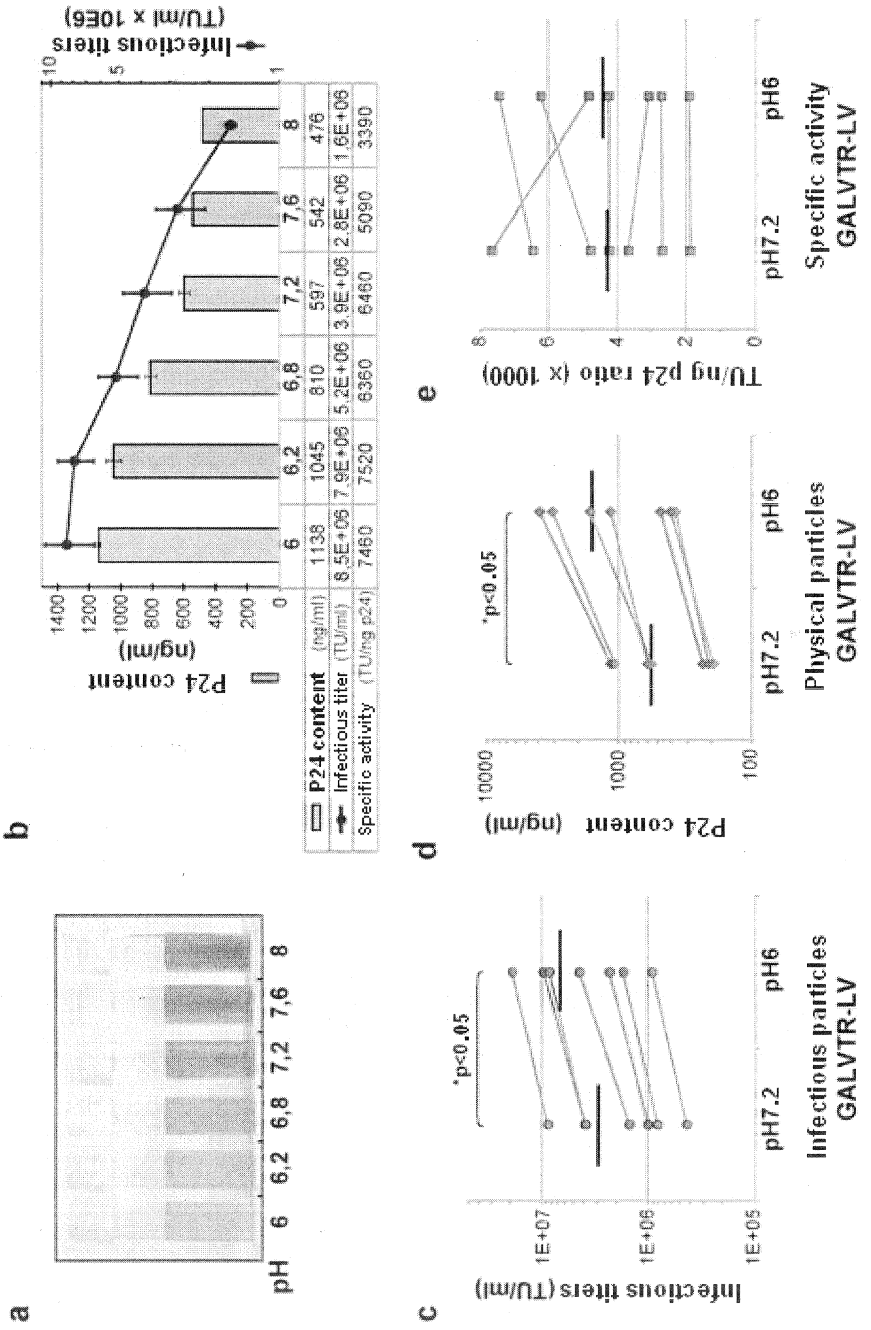

a
pH 6 6,2 6,8 7,2 7,6 8
b
Infectious titers (TU/ml x 10E6)
P24 content (ng/ml)
P24 content (ng/ml) 1138 1045 810 597 542 476
Infectious titer (TU/ml) 8,5E+06 7,9E+06 5,2E+06 3,9E+06 2,8E+06 1,6E+06
Specific activity (TU/ng p24) 7460 7520 6360 6460 5090 3390
c
Infectious titers (TU/ml)
*p<0.05
pH7.2 pH6
Infectious particles GALVTR-LV
d
P24 content (ng/ml)
*p<0.05
pH7.2 pH6
Physical particles GALVTR-LV
e
TU/ng p24 ratio (x 1000)
pH7.2 pH6
Specific activity GALVTR-LV

Figure 1