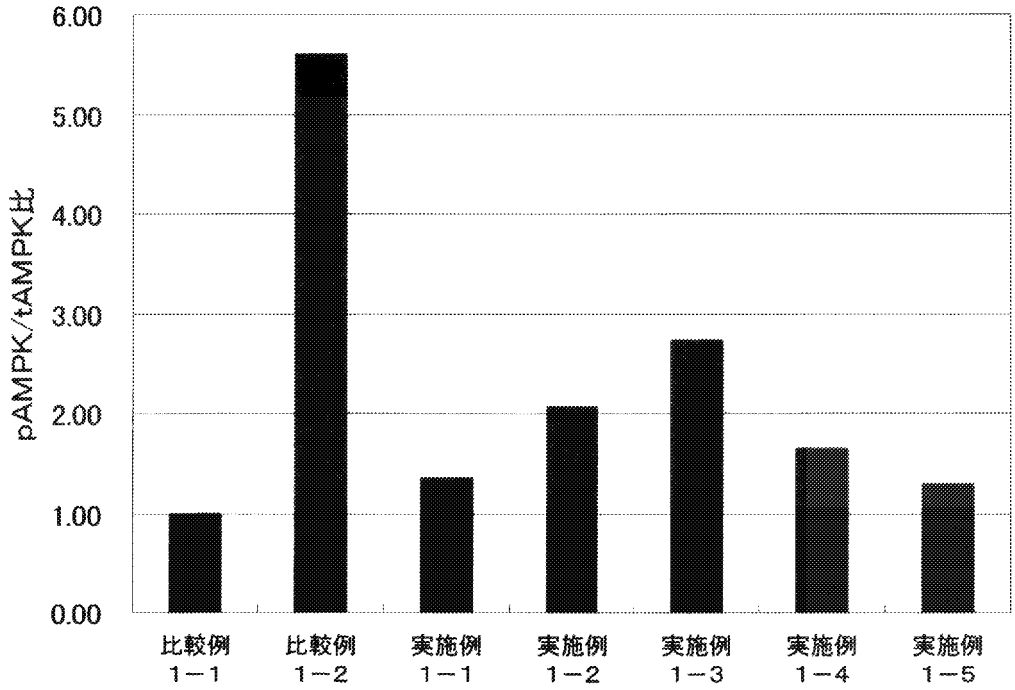
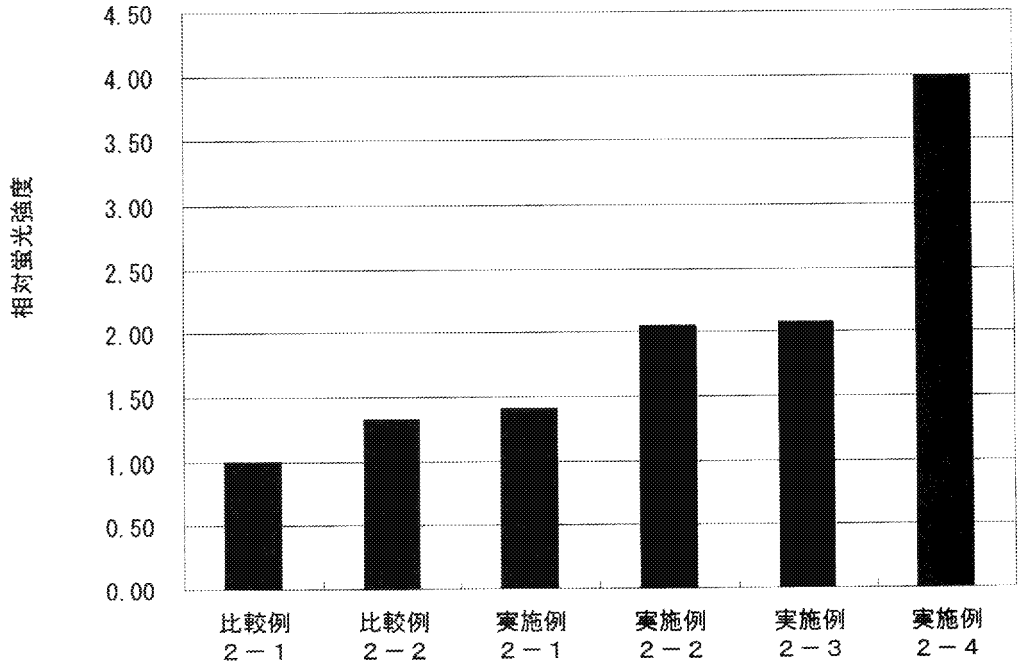
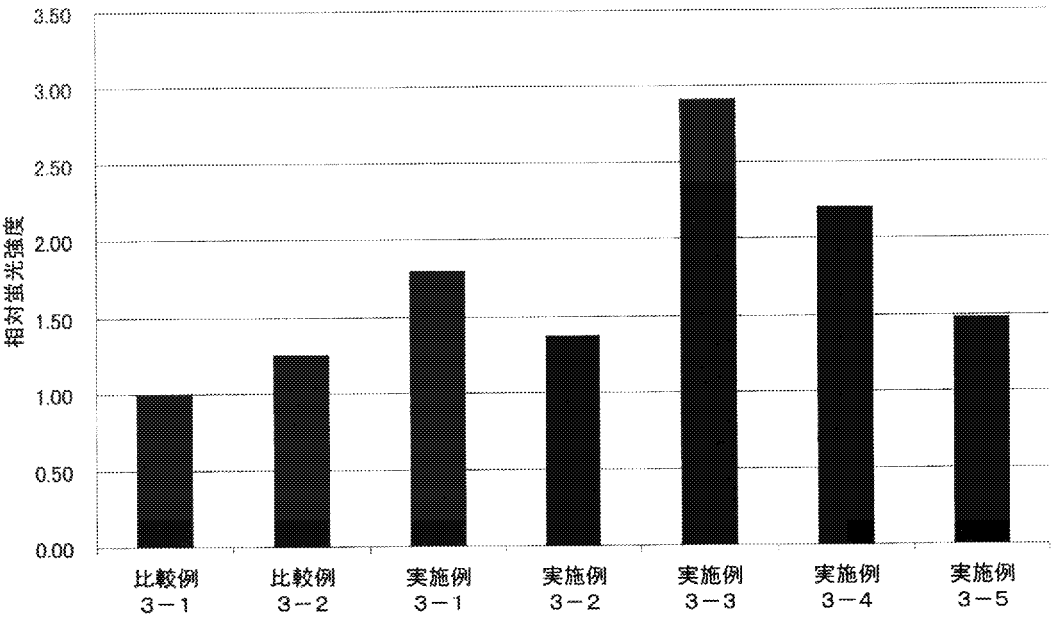
[図1]


6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
pAMPK/tAMPK比
比較例 1－1
比較例 1－2
実施例 1－1
実施例 1－2
実施例 1－3
実施例 1－4
実施例 1－5


[図2]


4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
相対蛍光強度
比較例 2－1
比較例 2－2
実施例 2－1
実施例 2－2
実施例 2－3
実施例 2－4


[図3]


3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
相対蛍光強度
比較例 3－1
比較例 3－2
実施例 3－1
実施例 3－2
実施例 3－3
実施例 3－4
実施例 3－5


[図4]

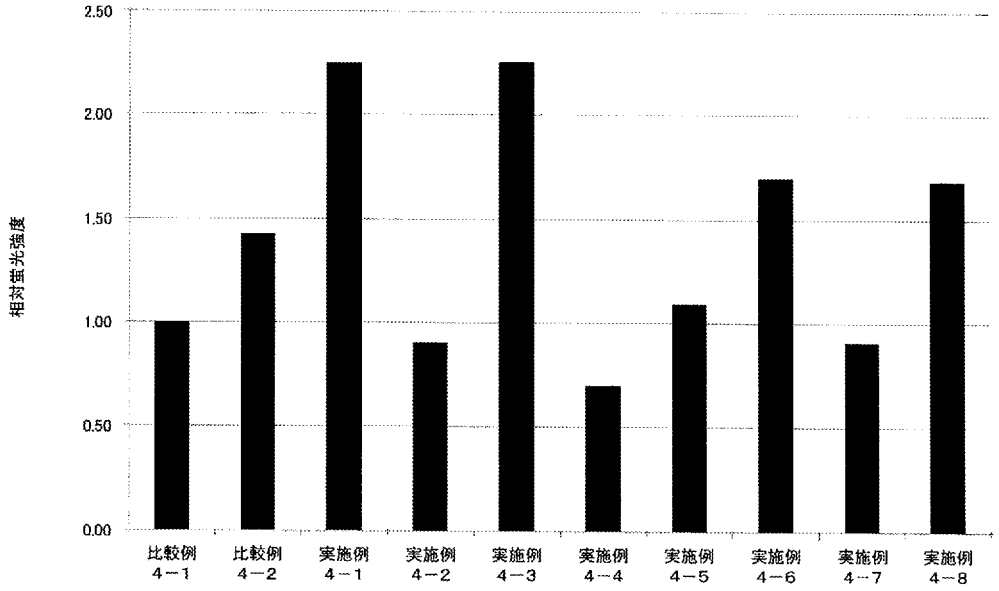
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
相対蛍光強度
比較例 4－1
比較例 4－2
実施例 4－1
実施例 4－2
実施例 4－3
実施例 4－4
実施例 4－5
実施例 4－6
実施例 4－7
実施例 4－8

[図5]

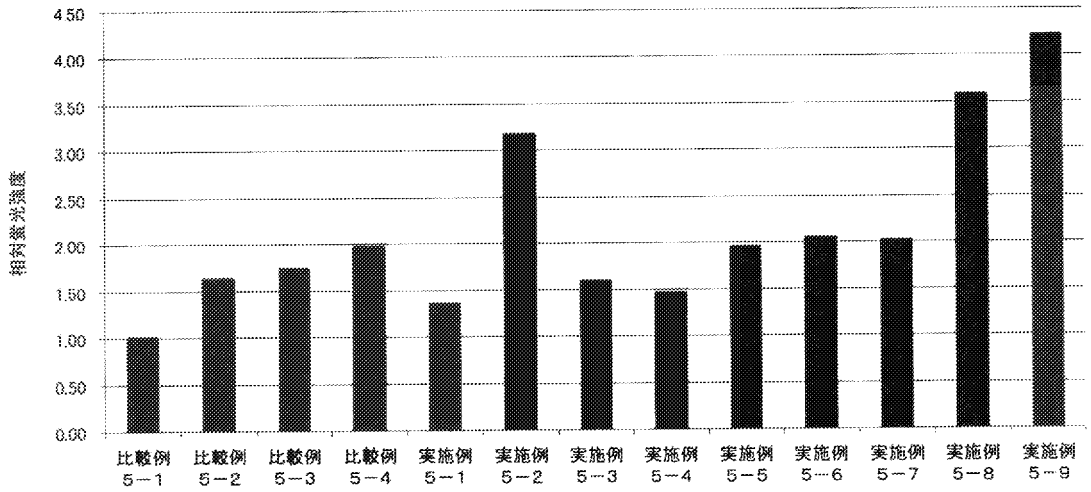
相対蛍光強度
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
比較例5－1
比較例5－2
比較例5－3
比較例5－4
実施例5－1
実施例5－2
実施例5－3
実施例5－4
実施例5－5
実施例5－6
実施例5－7
実施例5－8
実施例5－9

[図6]

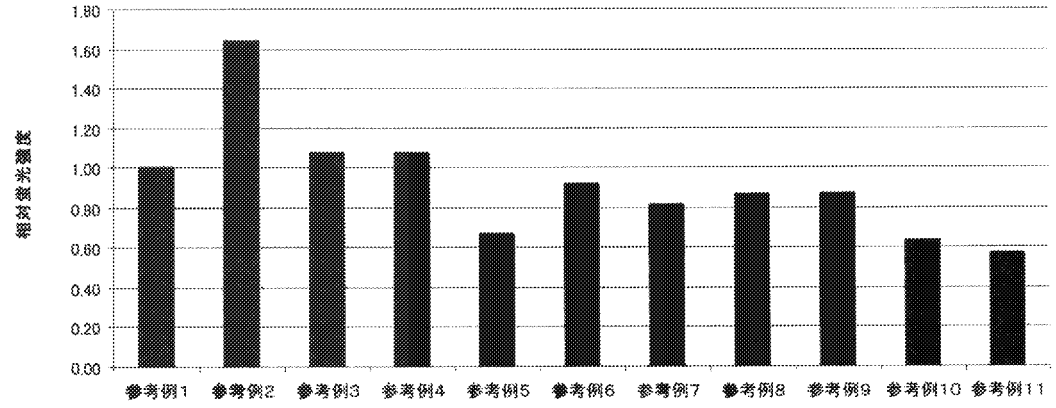
相対蛍光強度
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
参考例1
参考例2
参考例3
参考例4
参考例5
参考例6
参考例7
参考例8
参考例9
参考例10
参考例11