




[図1]

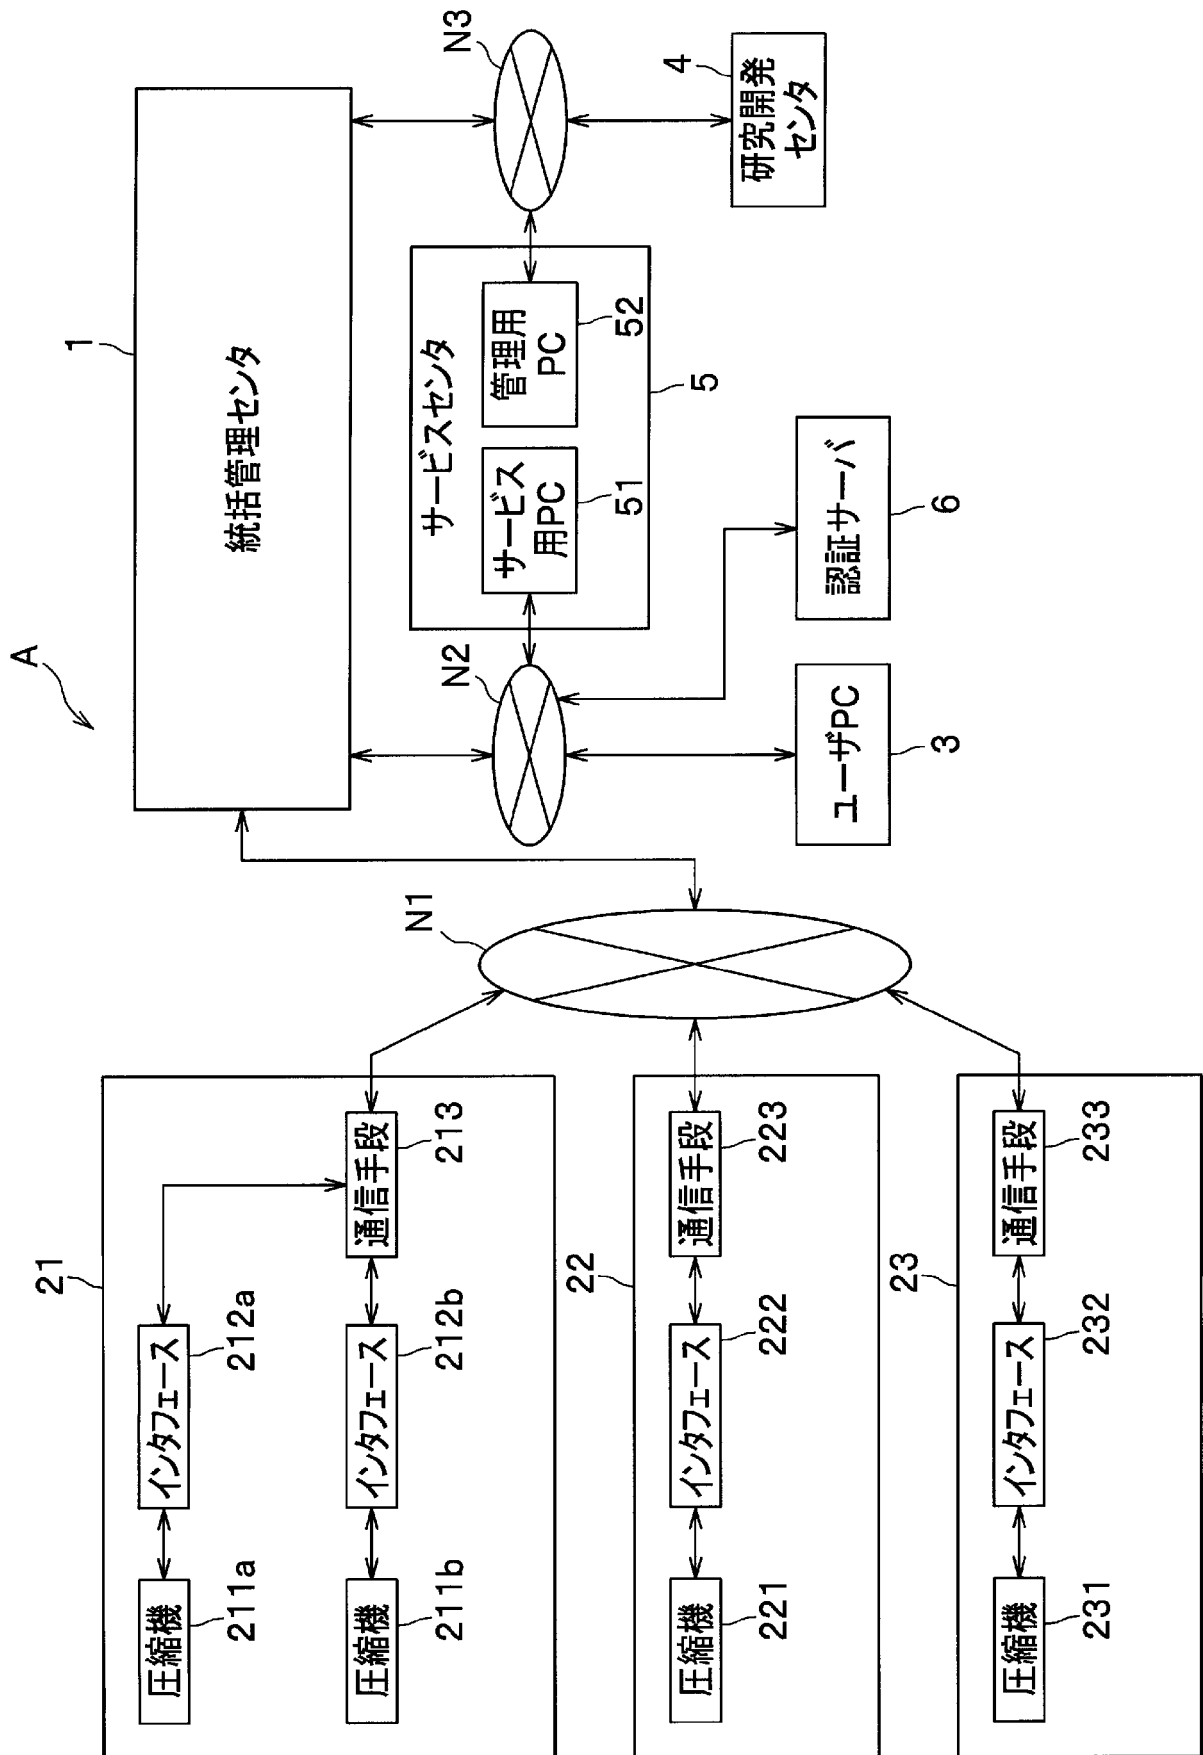


[図2]

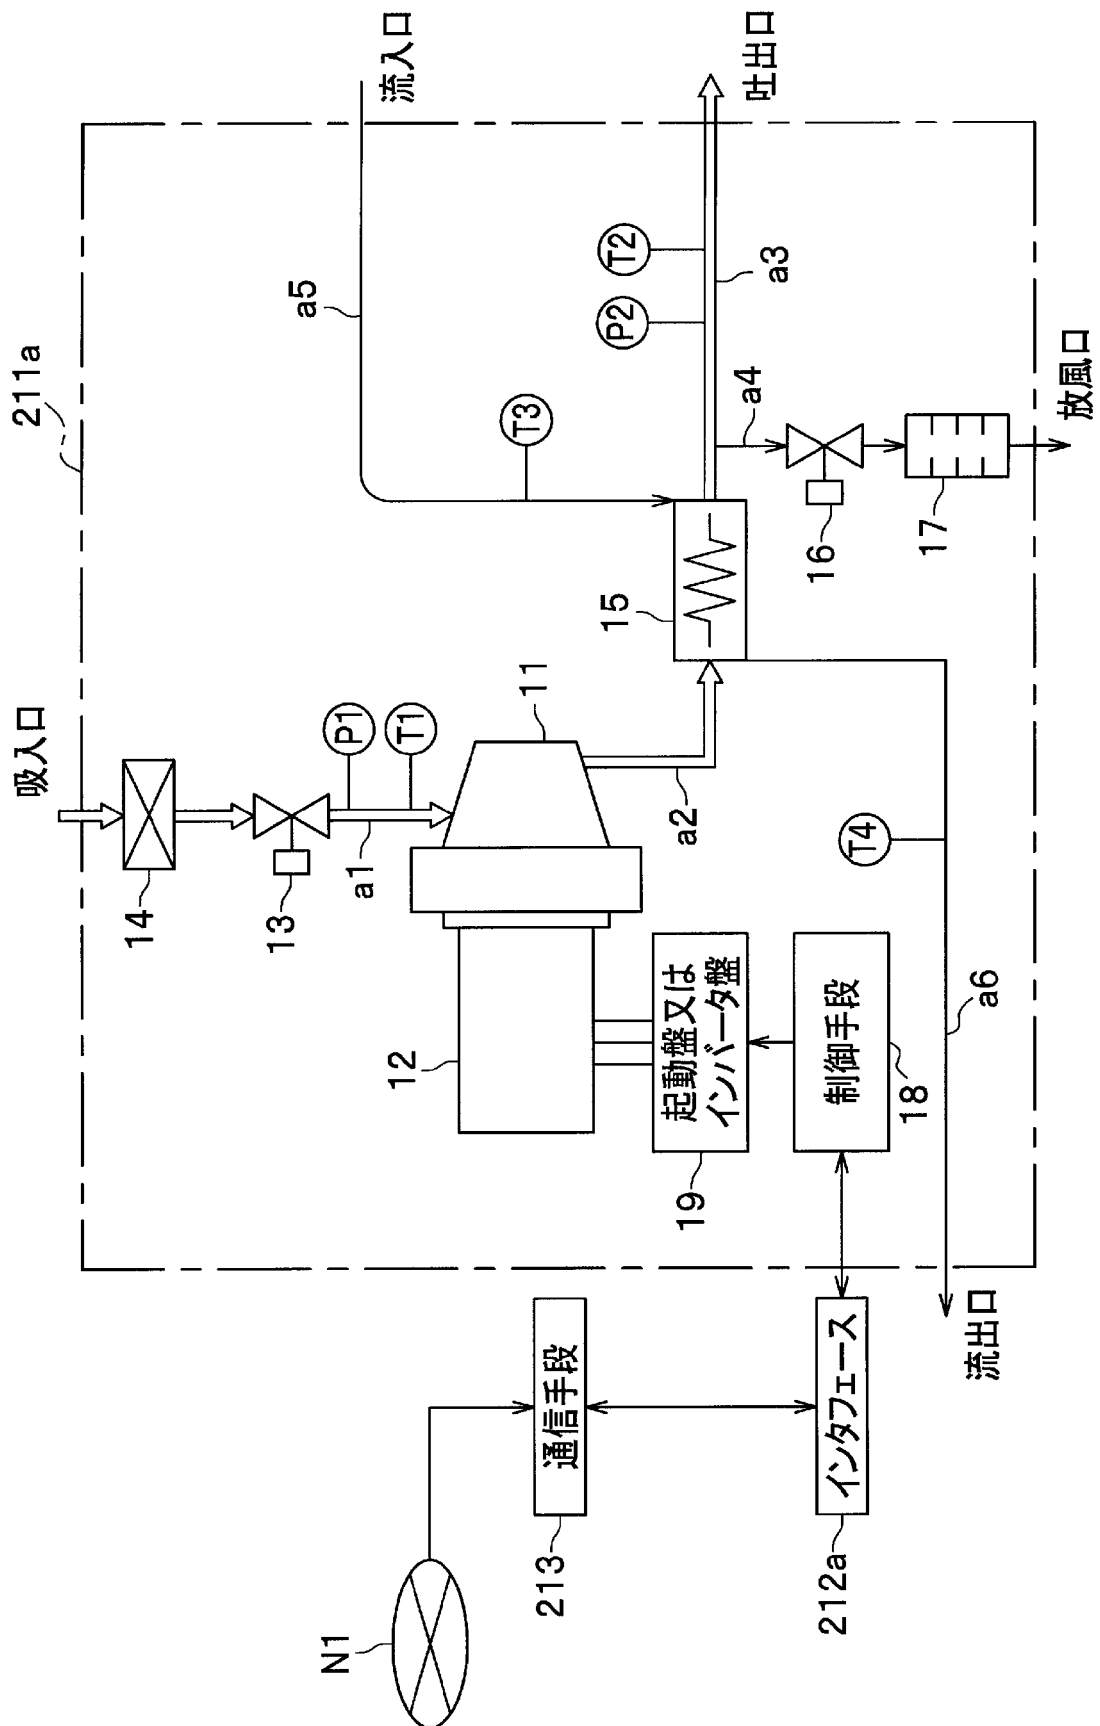


[図3]

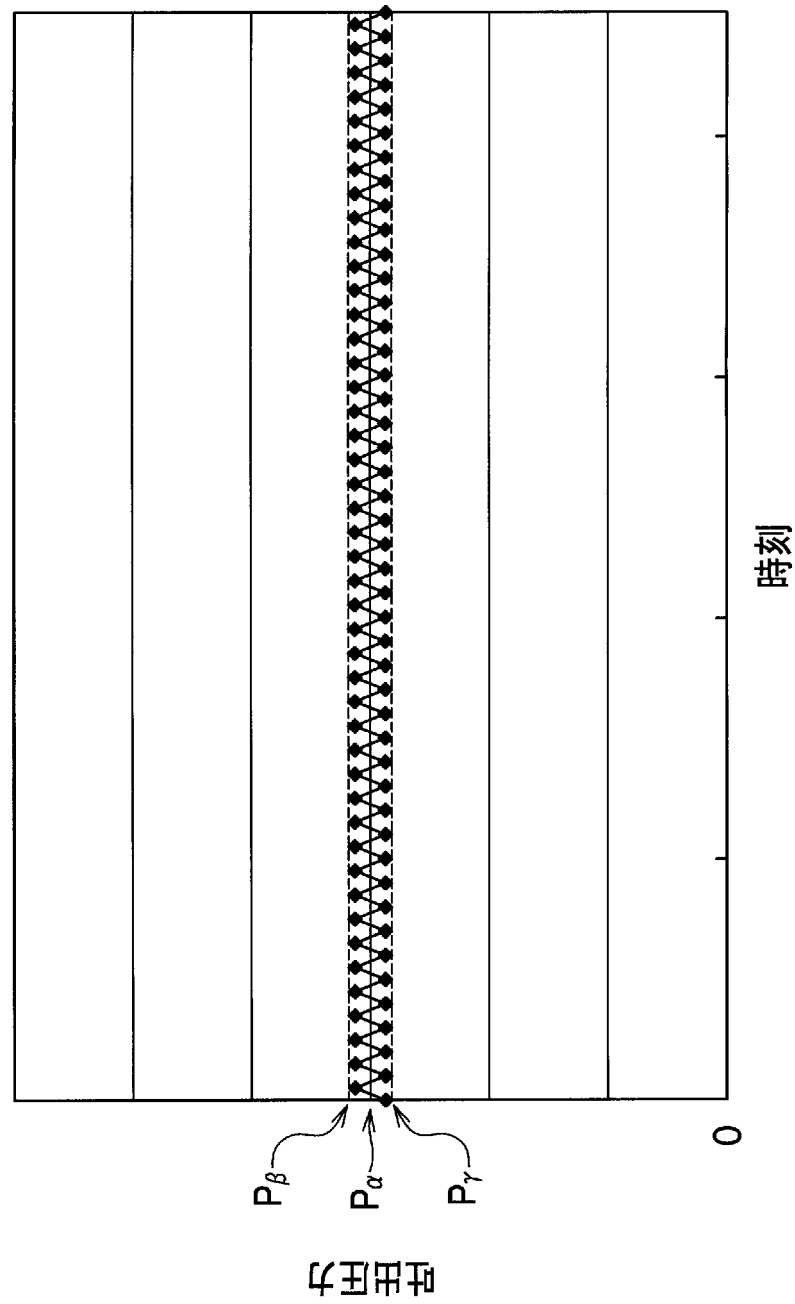

[図4]

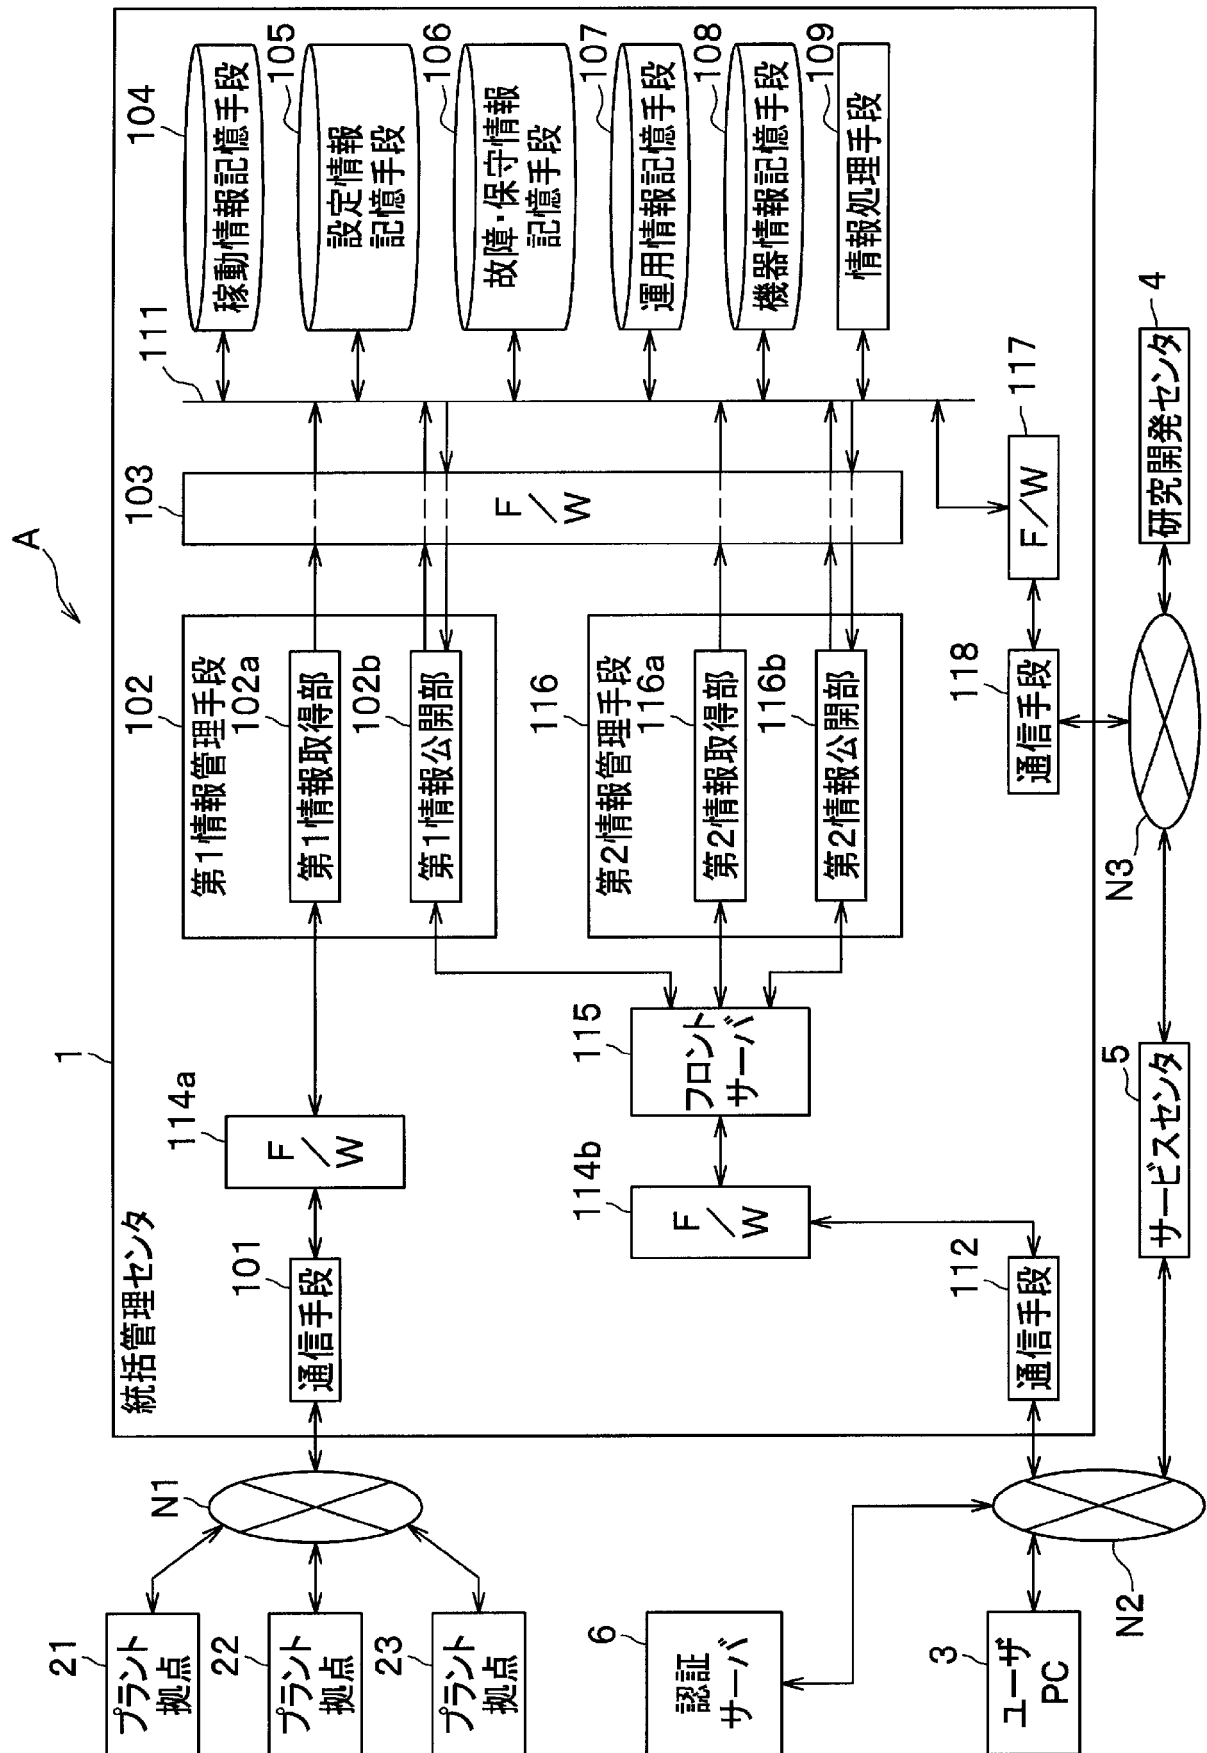

[図5]

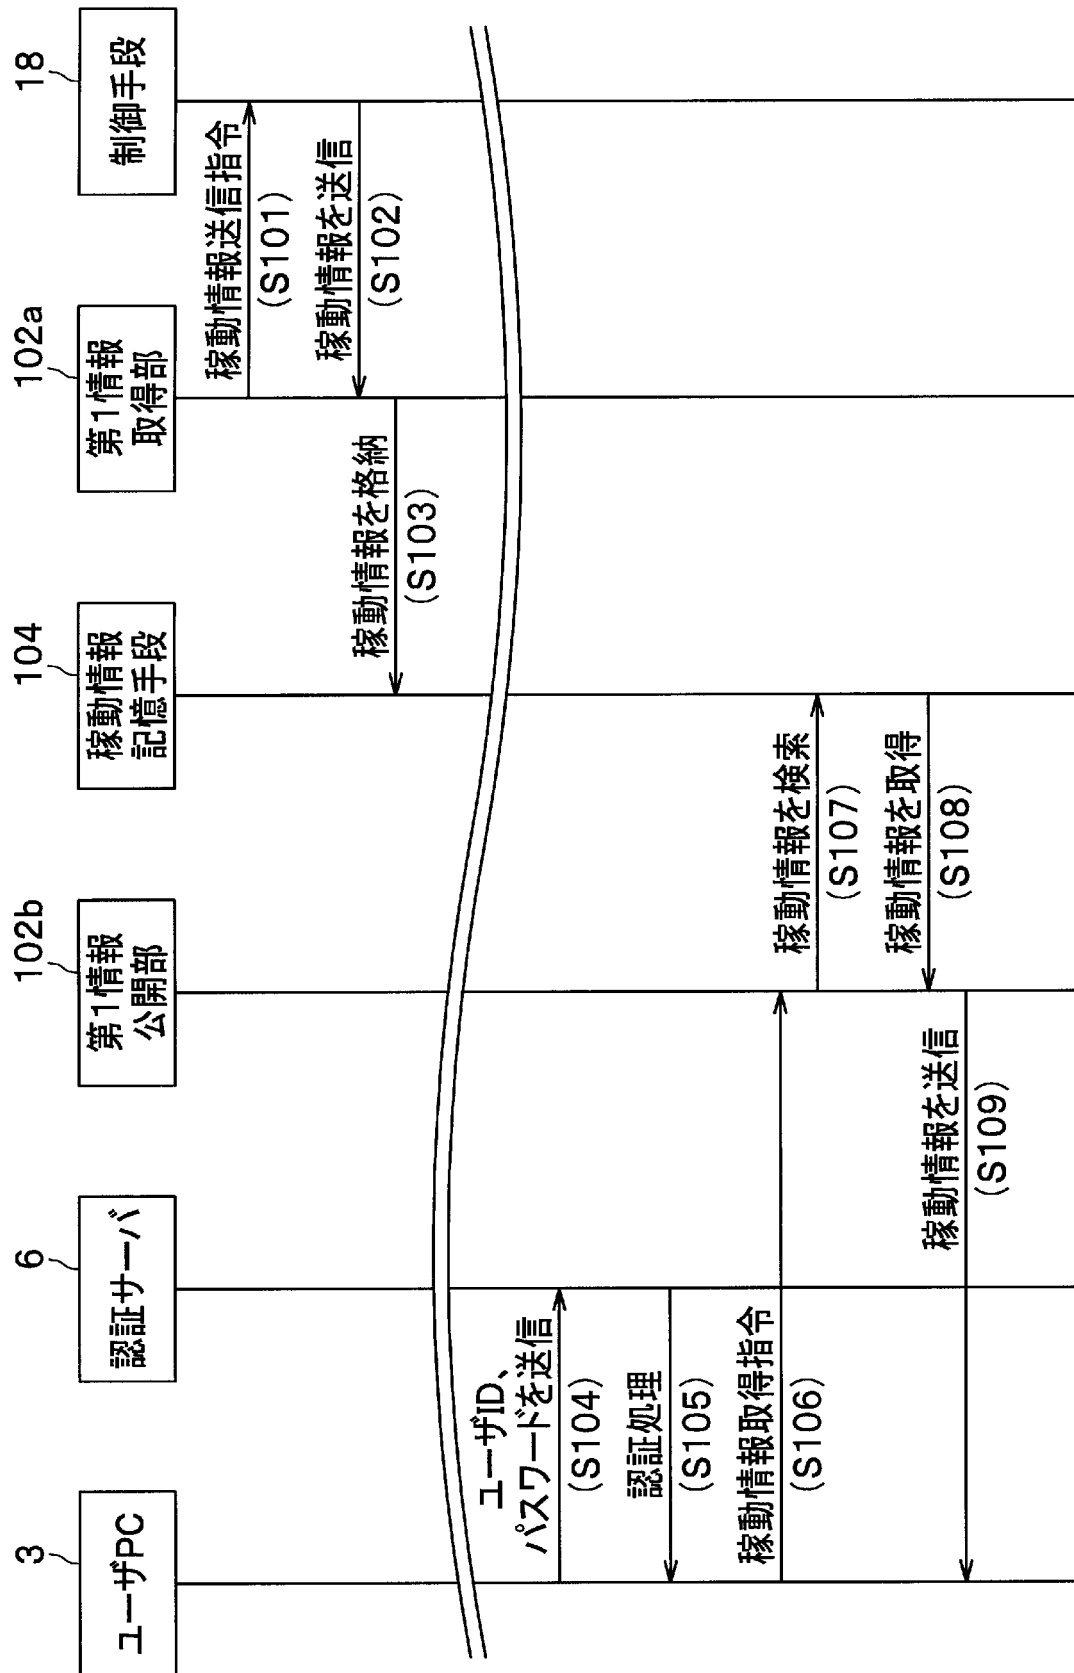

[図6]

(a)

>> サービスヘログイン

圧縮機遠隔監視サービス

■ ユーザID G101

■ パスワード G102

G103

(b)

圧縮機遠隔監視サービス

● 設備監視サービス G201

● 保全管理サービス G202

[図7]


(a)

稼動情報	
2012年4月1日 13時15分	
	プラント拠点1 G301
	圧縮機No.1 G302
吸入圧力	PPP1 kPa
吐出圧力	PPP2 kPa
吸入温度	TTT1 °C
吐出温度	TTT2 °C
冷却水入口温度	TTT3 °C
冷却水出口温度	TTT4 °C


(b)

設定圧力	
	プラント拠点1 G401
	圧縮機No.1 G402
アンロード圧力	880 kPa
ロード圧力	830 kPa
負荷下限圧力	400 kPa
目標圧力	860 kPa

[図8]

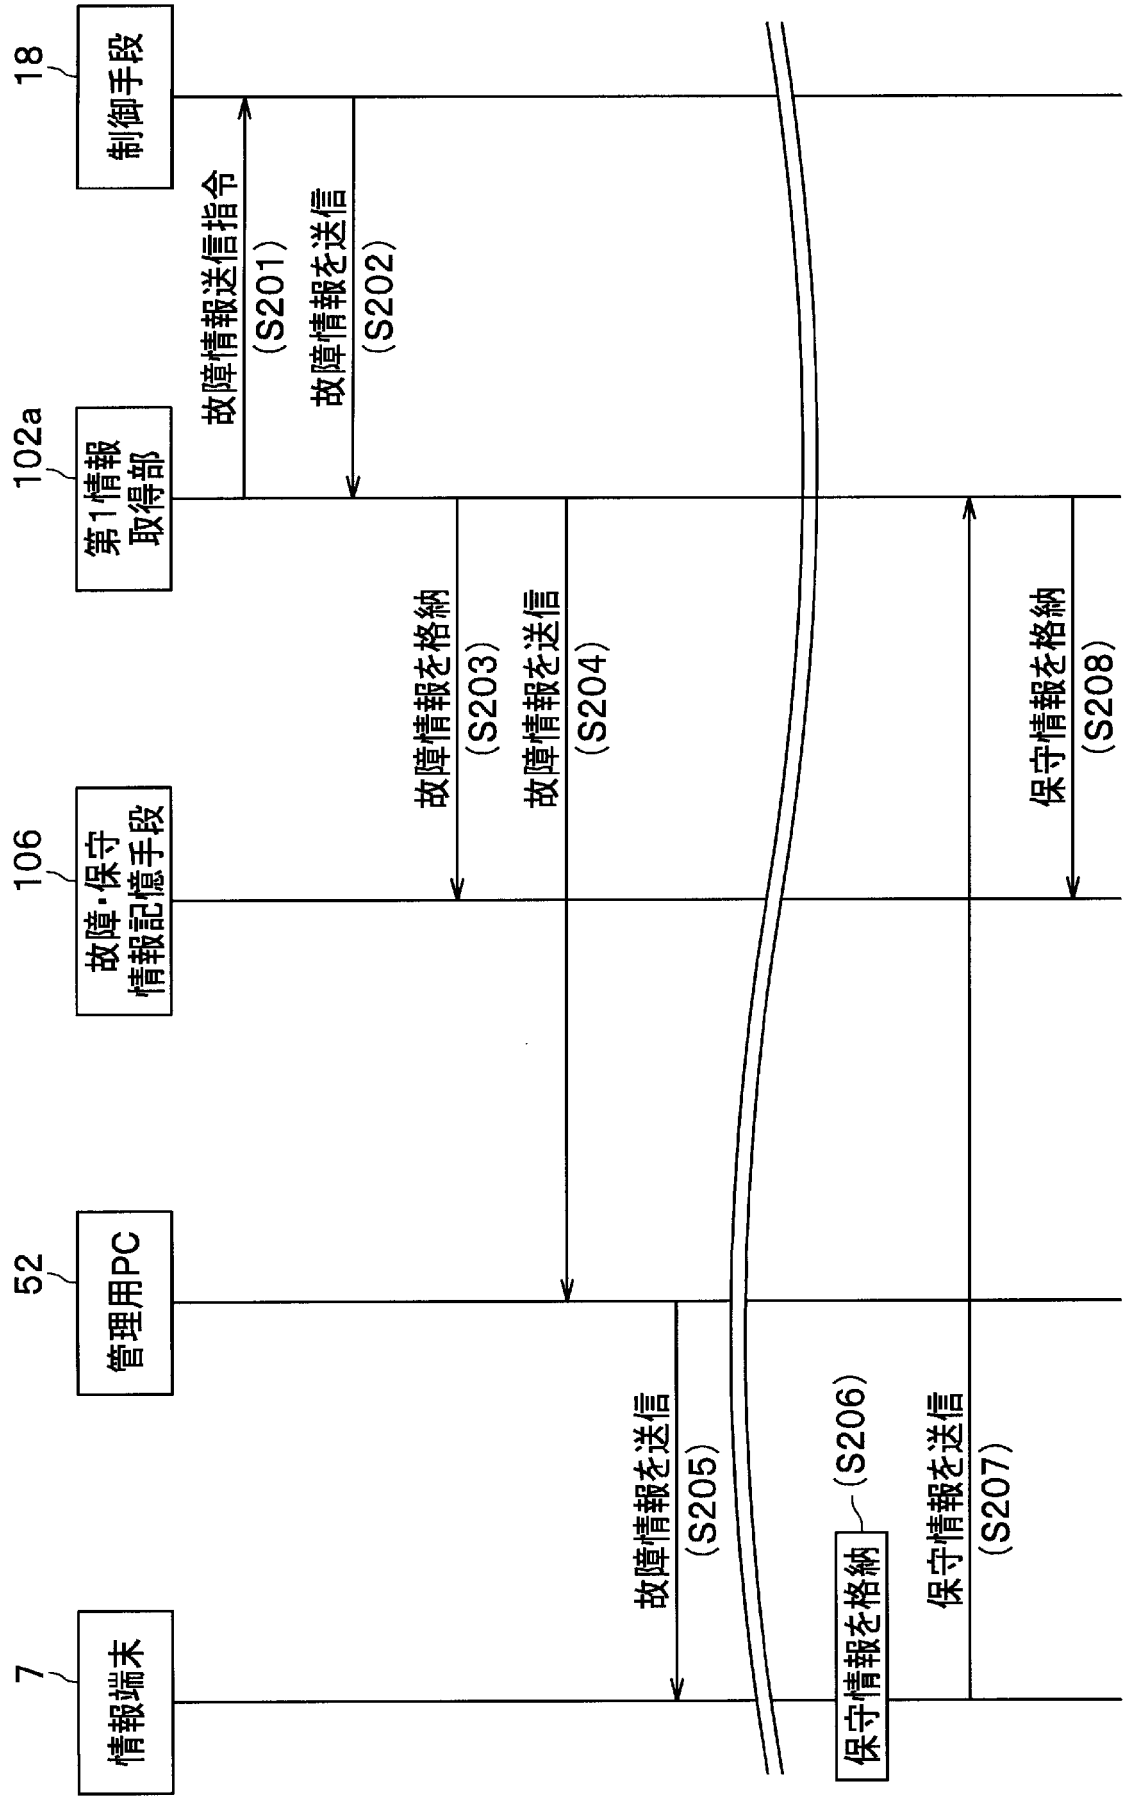

[図9]

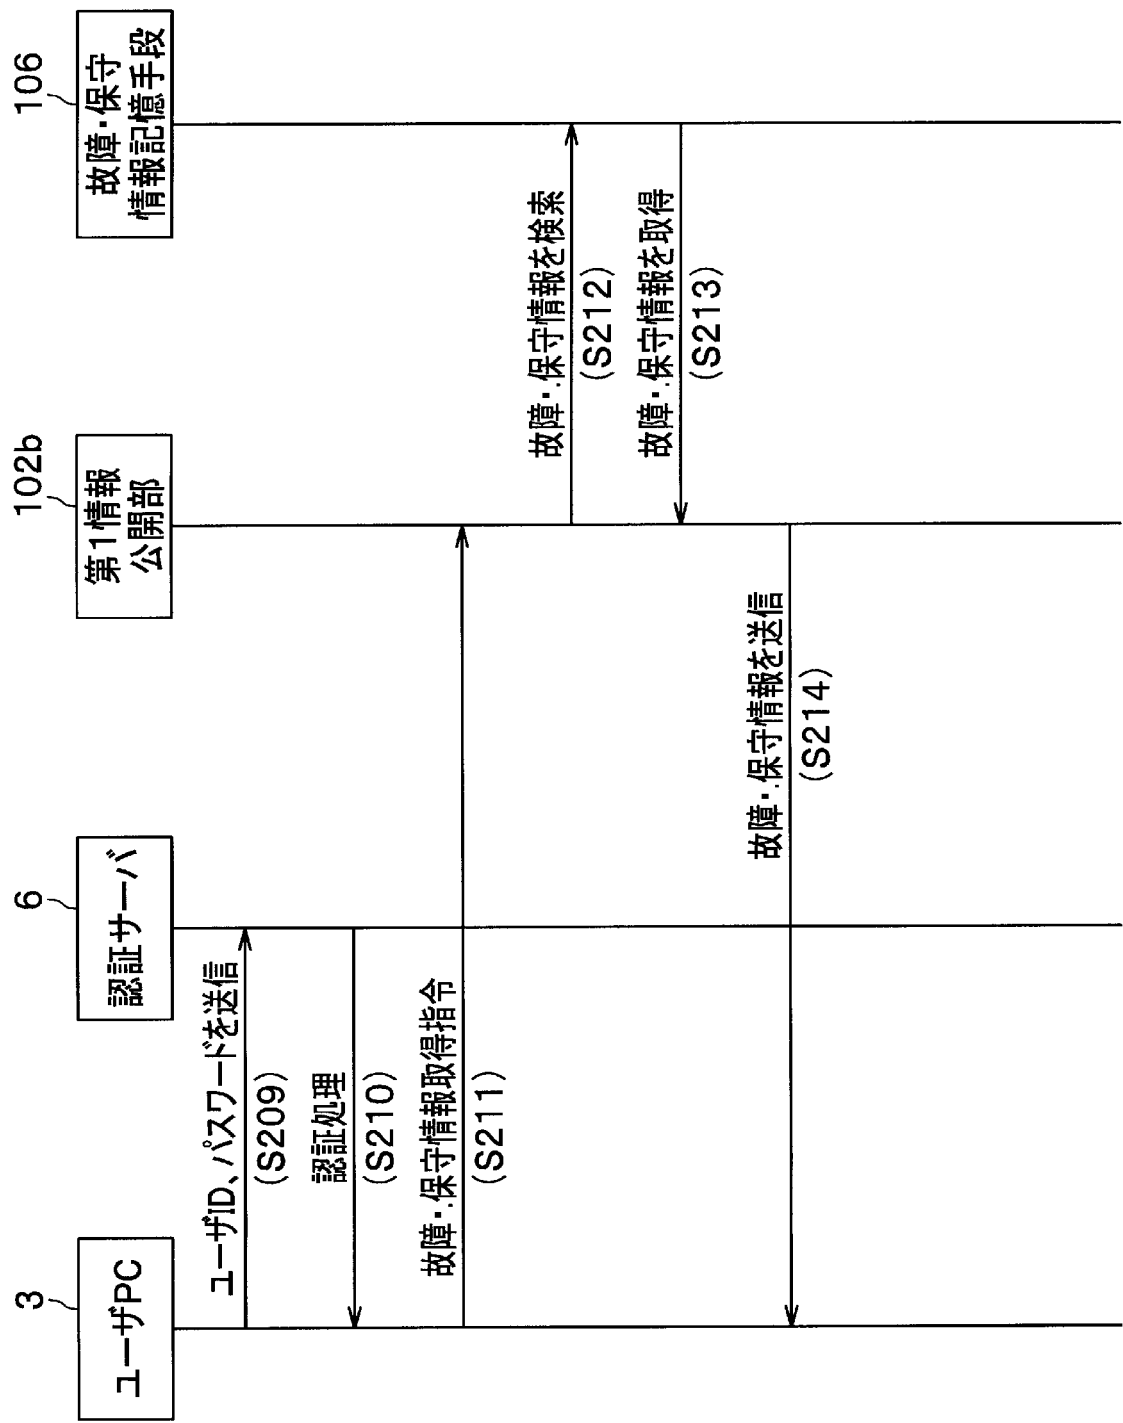

[図10]

(a)


故障・保守情報		
発生日時	メッセージ	復旧
12/04/01 18:00	センサ異常	18:30
12/04/07 08:00	点検:本体点検	9:00
12/04/07 08:30	点検:補機点検	9:00
12/04/10 10:00	冷却器清掃	11:00
12/04/15 11:00	非常停止	11:30
...	...	...

(b)


G9

故障情報		
故障名称	センサ異常	
センサ: 吸入温度センサT1		
圧縮機状態	停止	無効
主電動機	停止	無効
		無効


[図11]

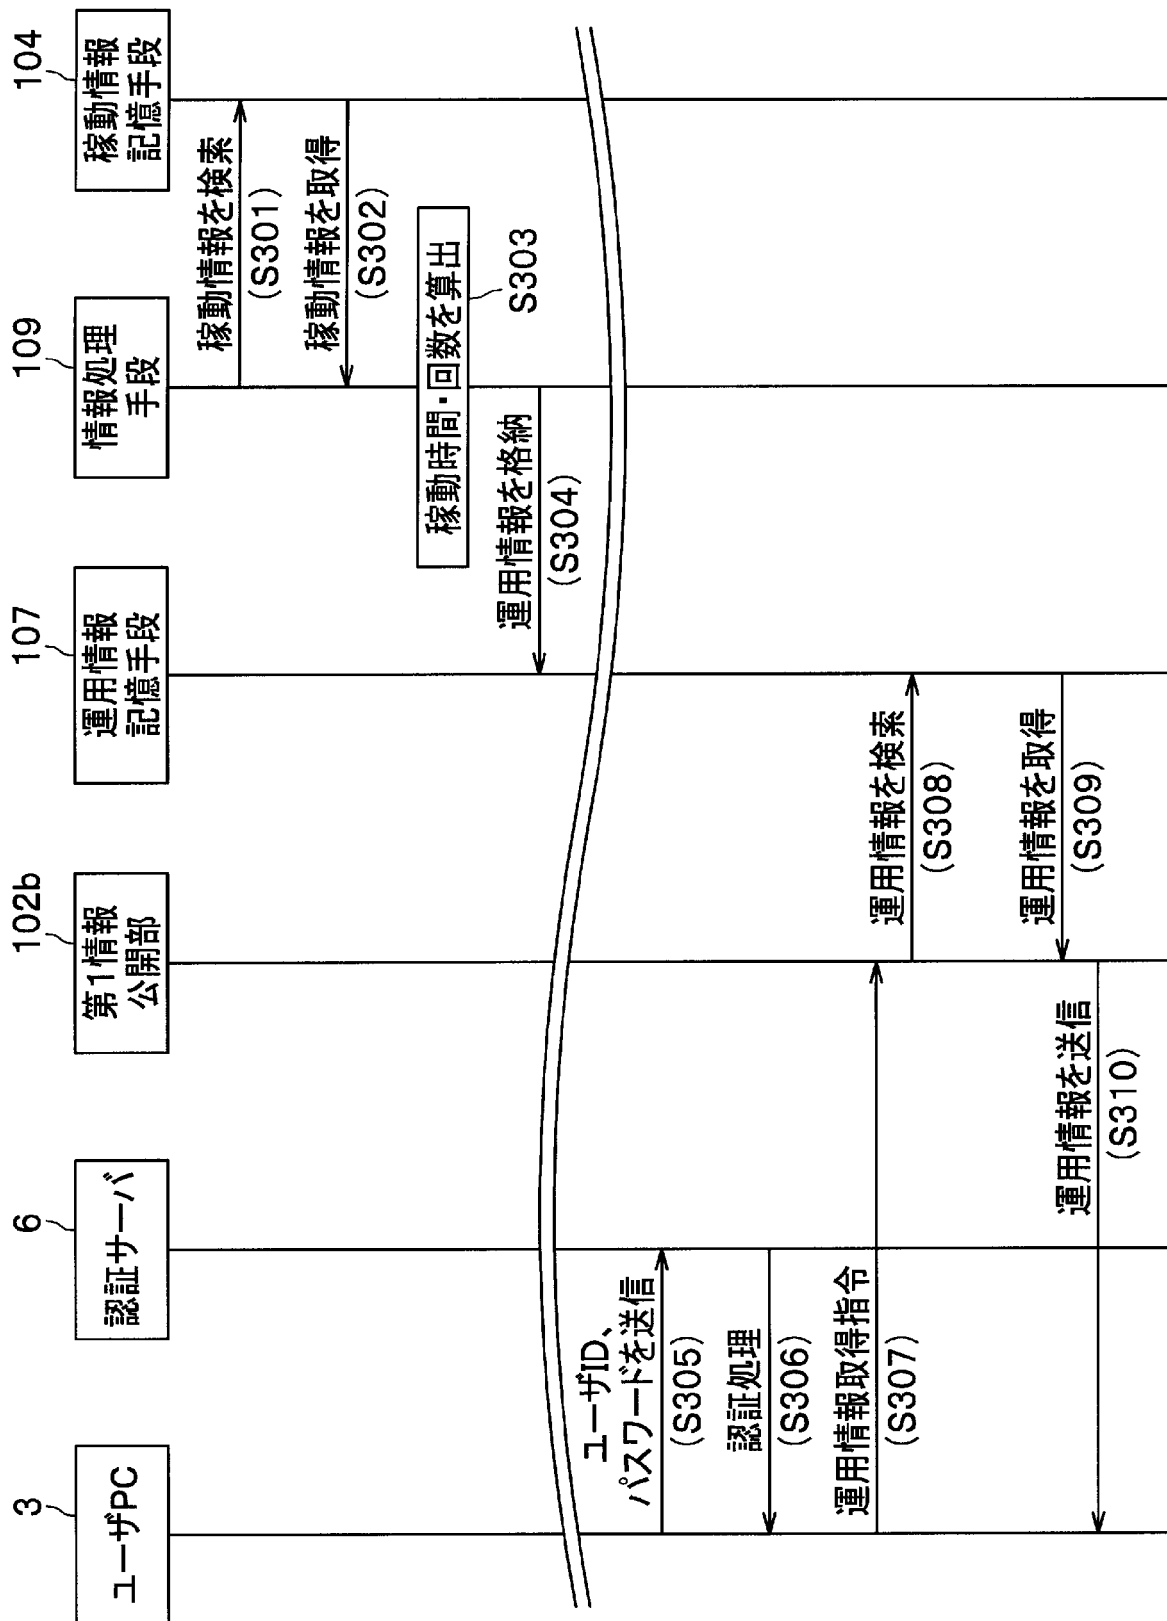

[図12]

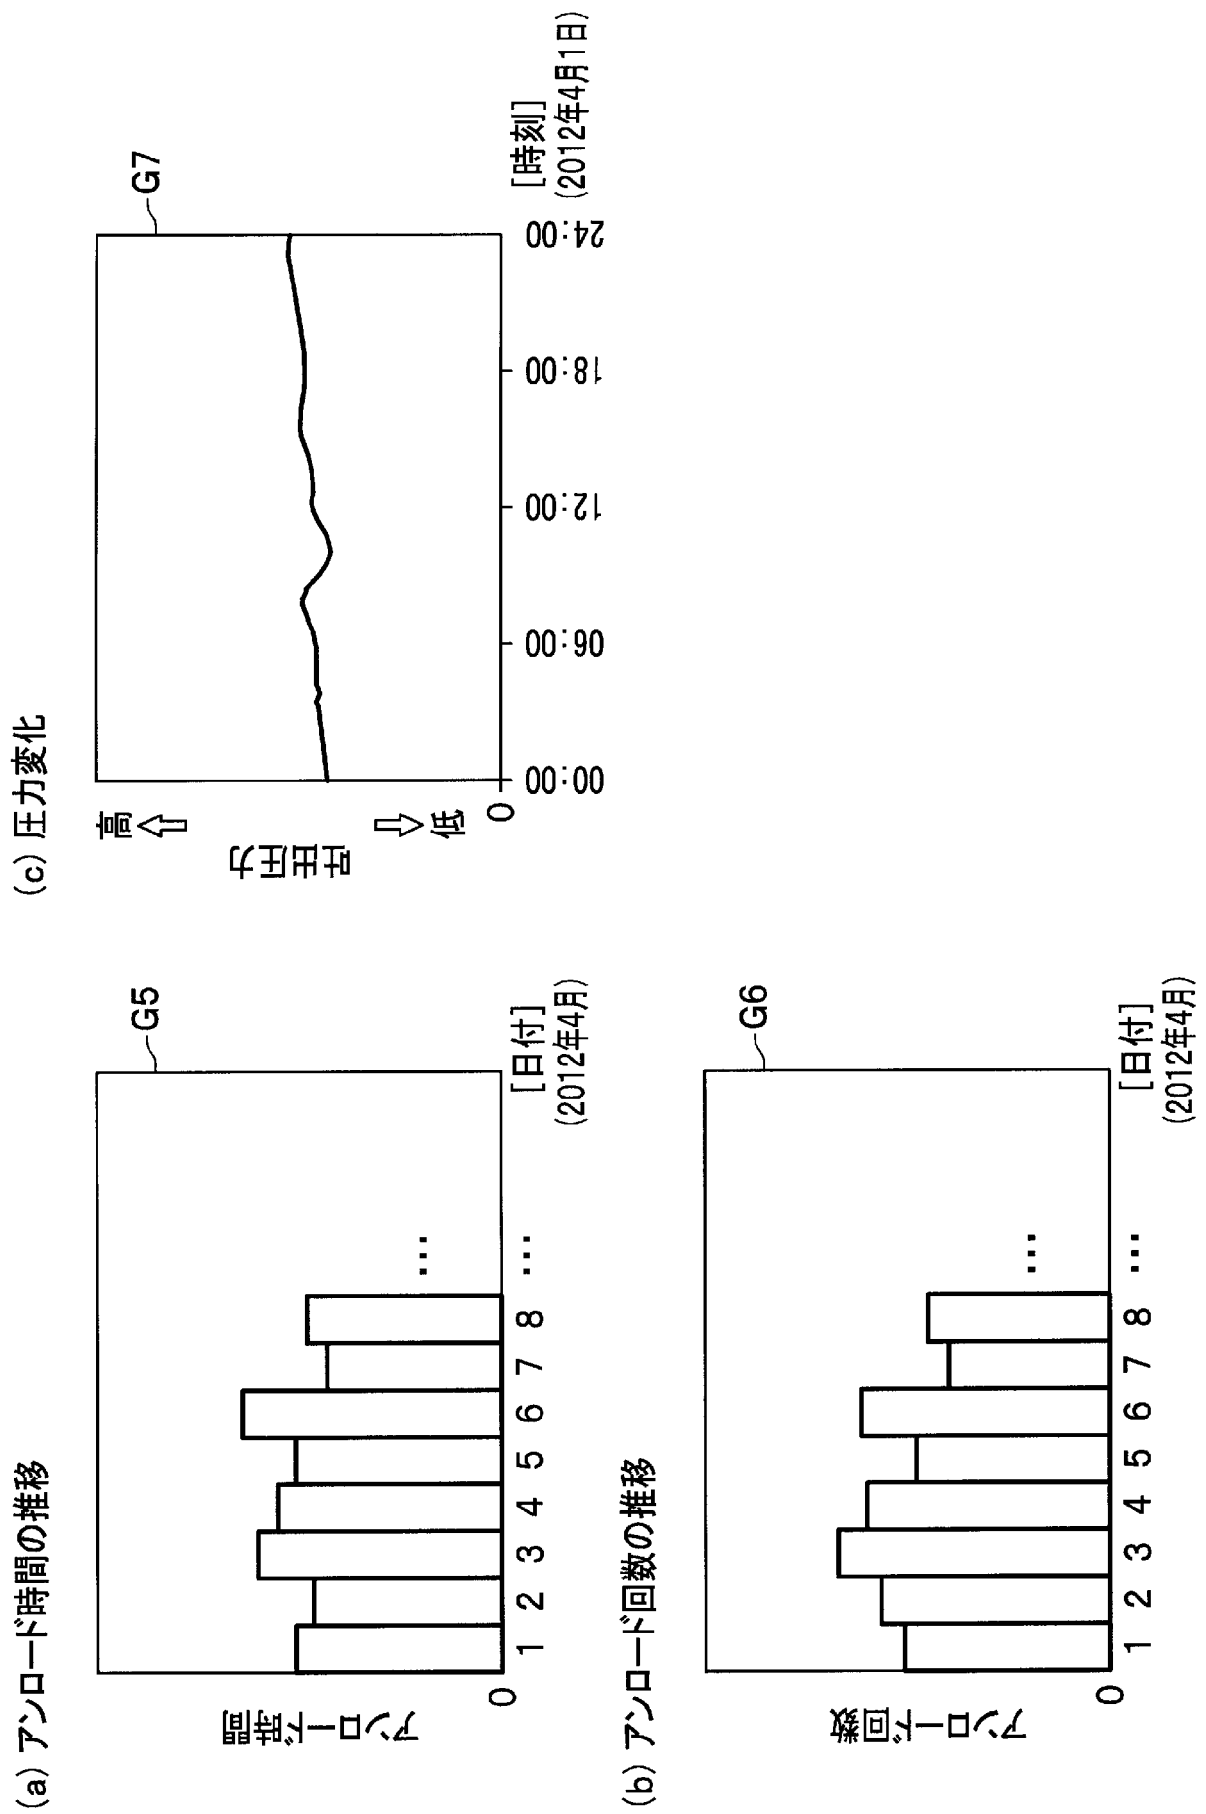


[図13]

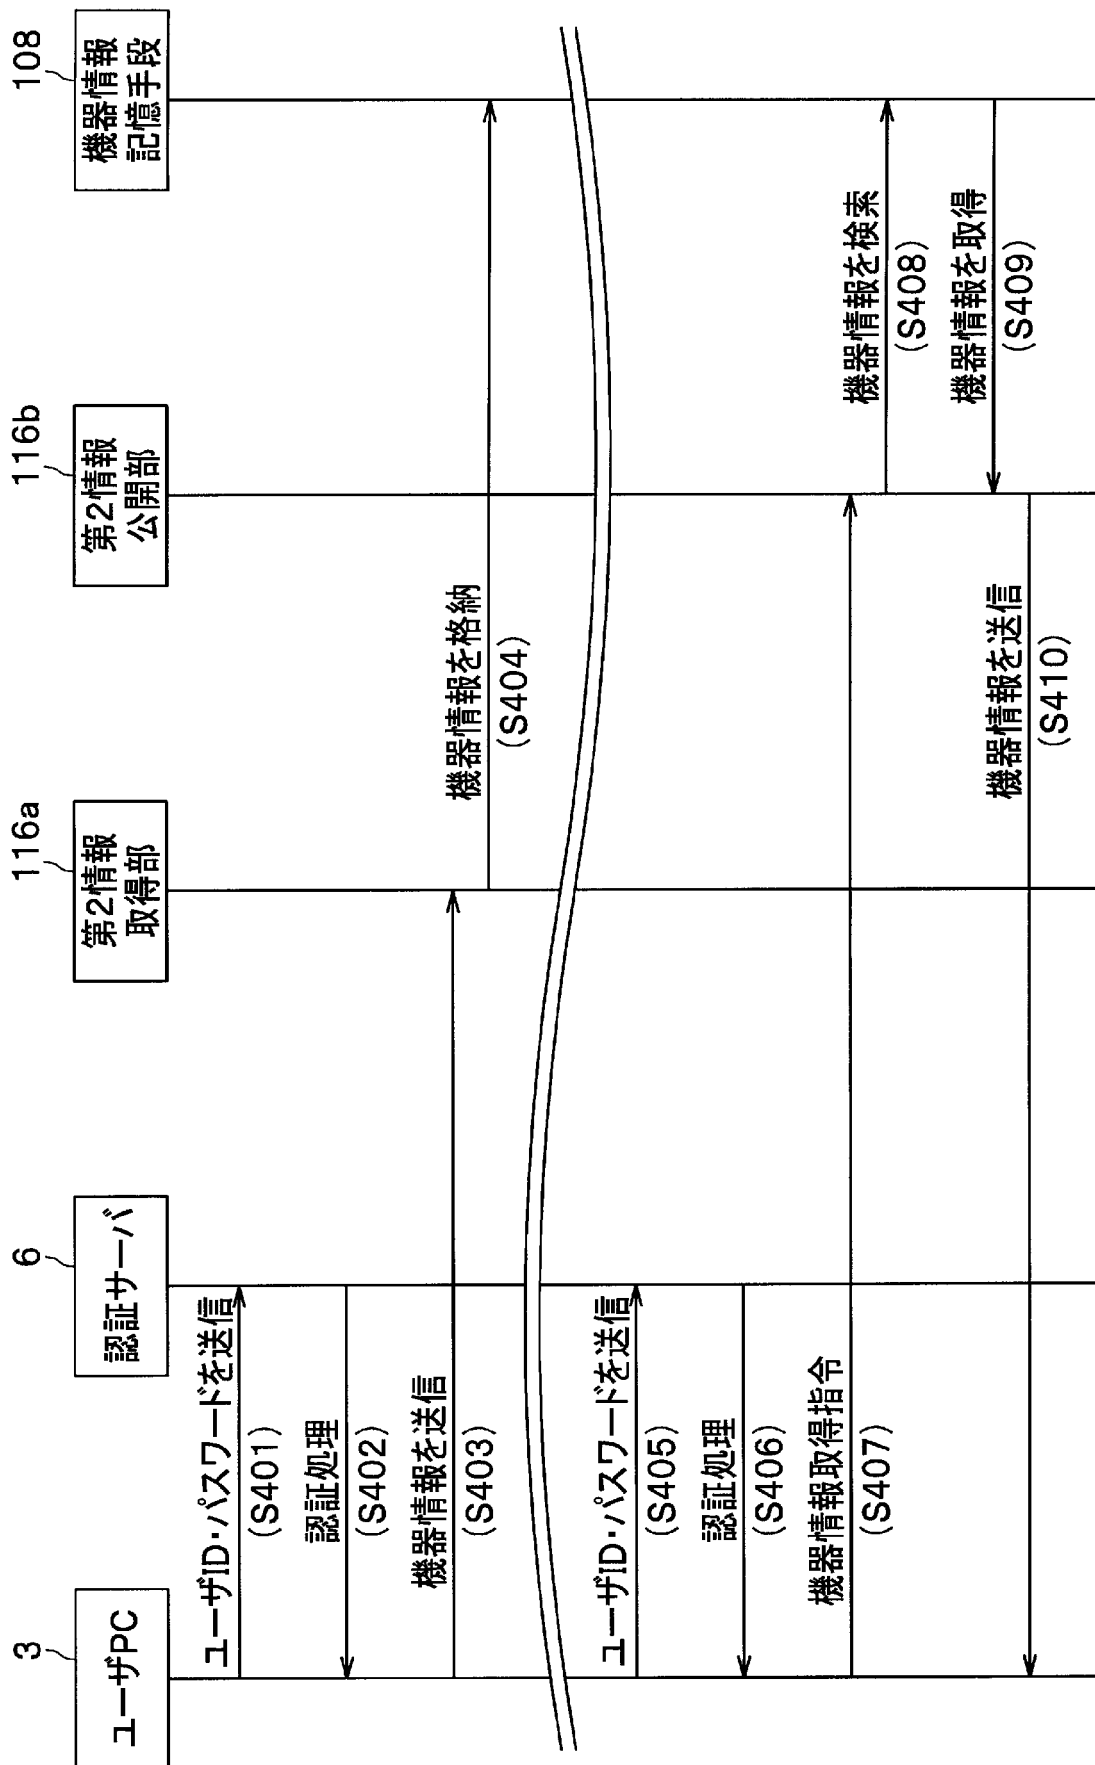


[図14]

(a)

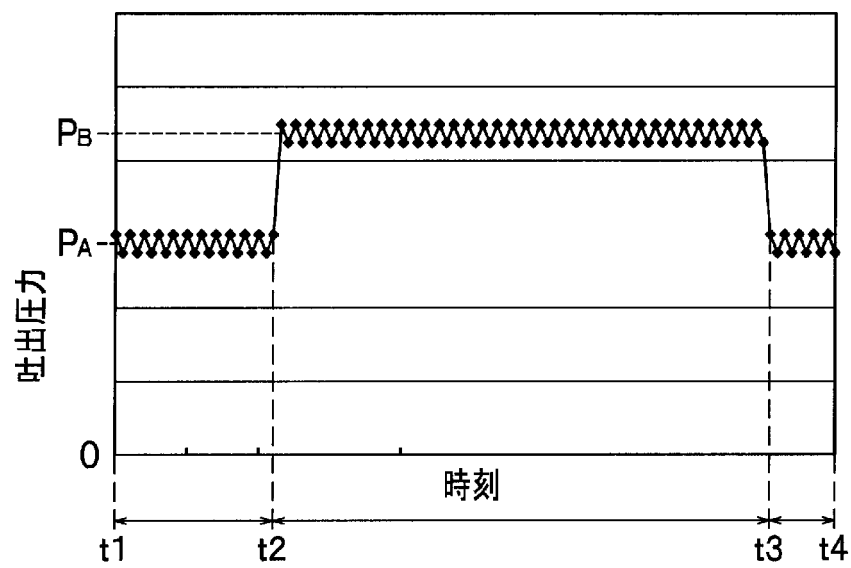

(b)

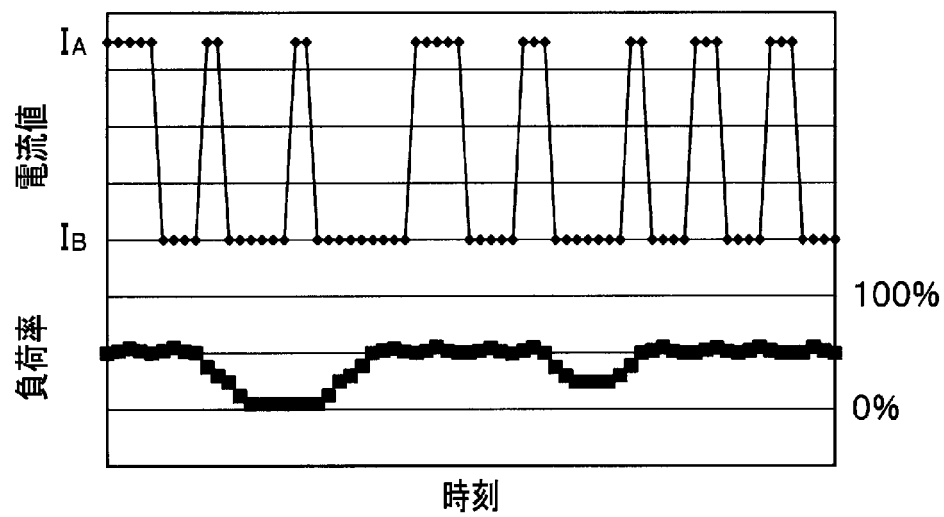

(c)

