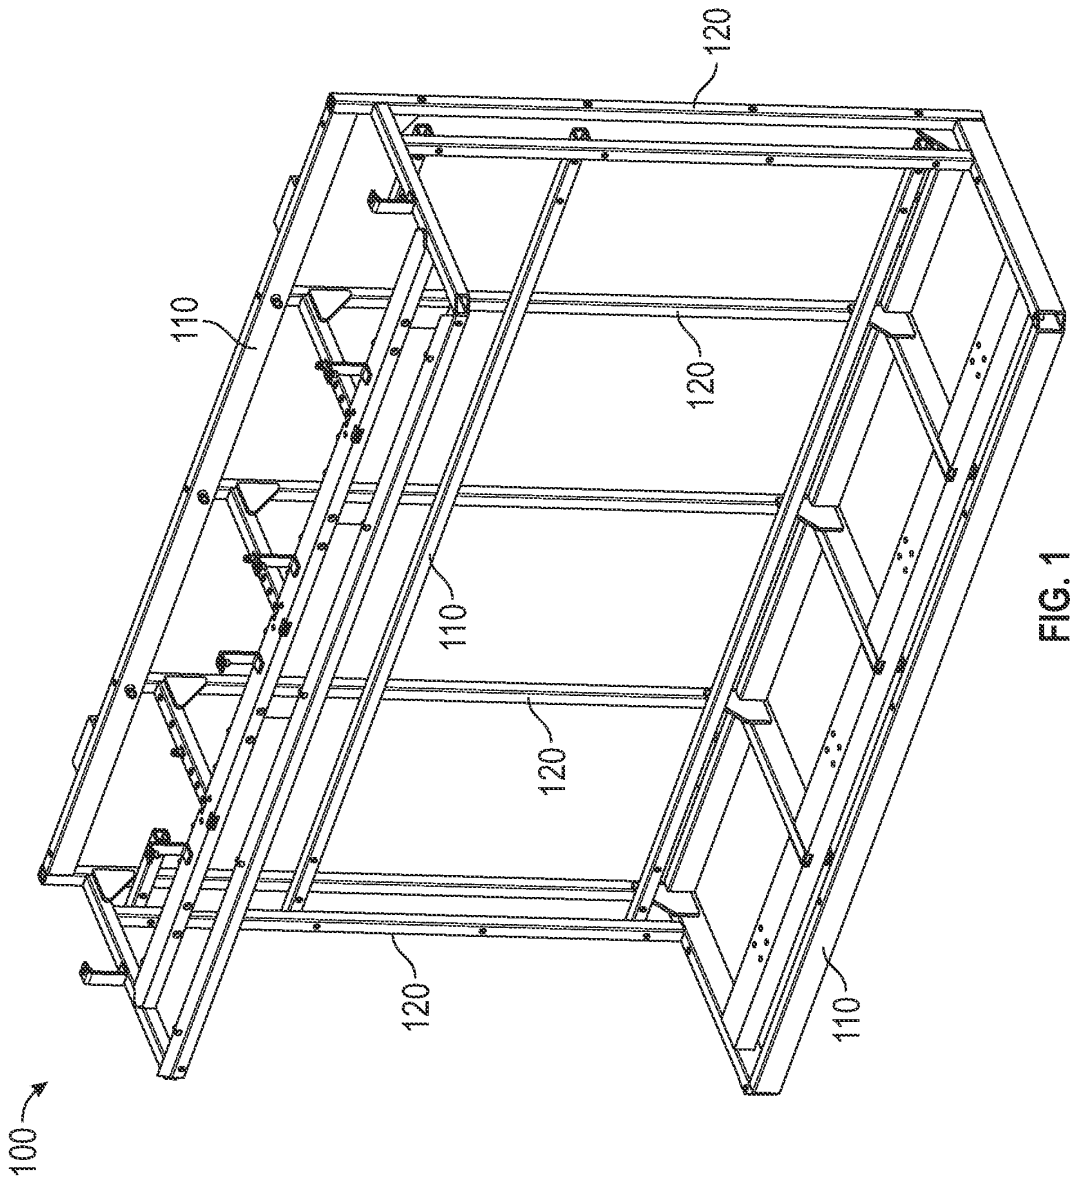


FIG. 1

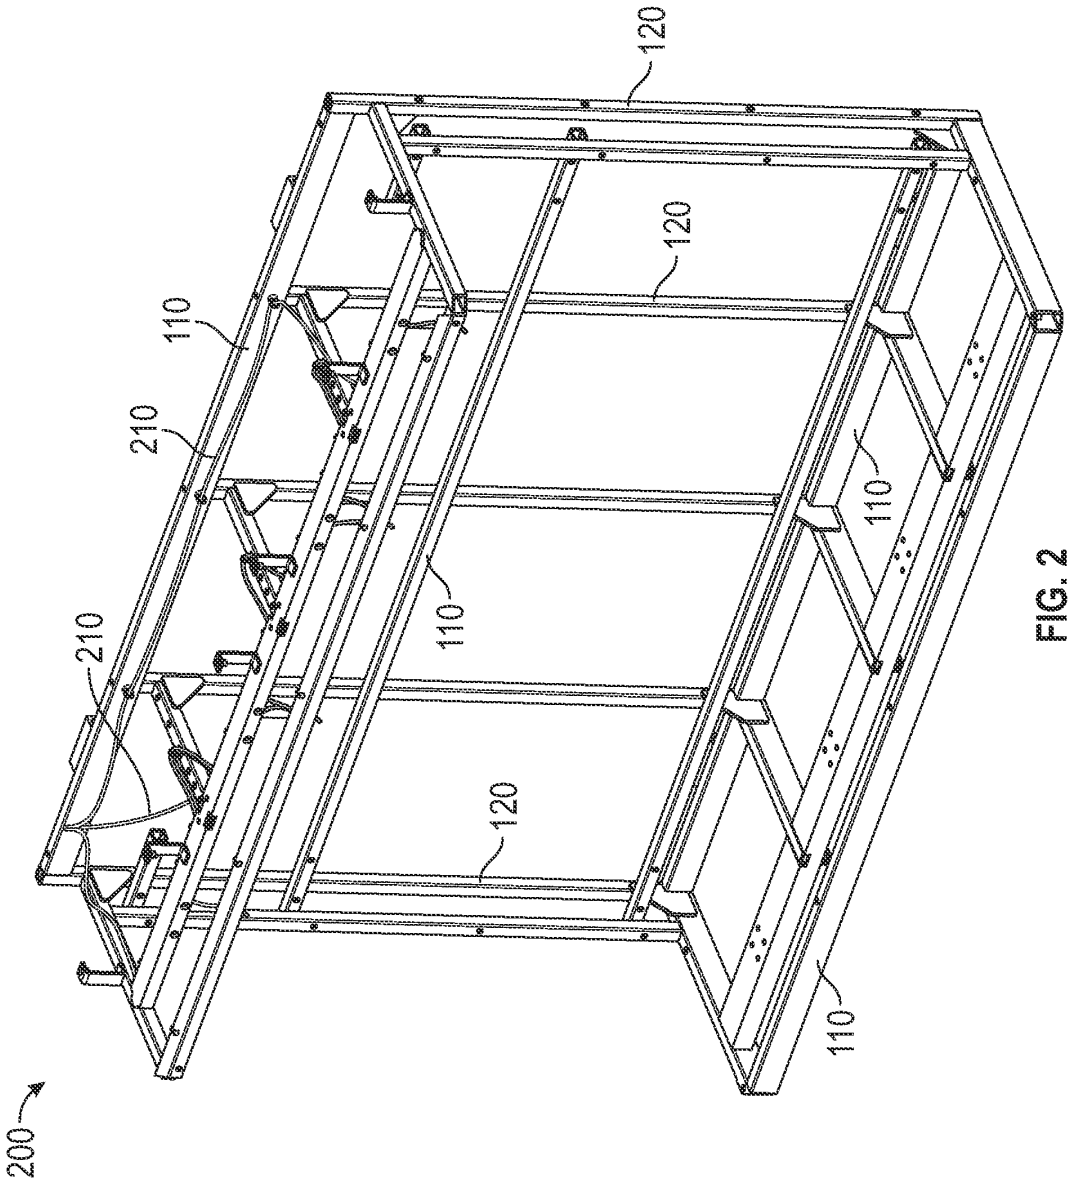


FIG. 2

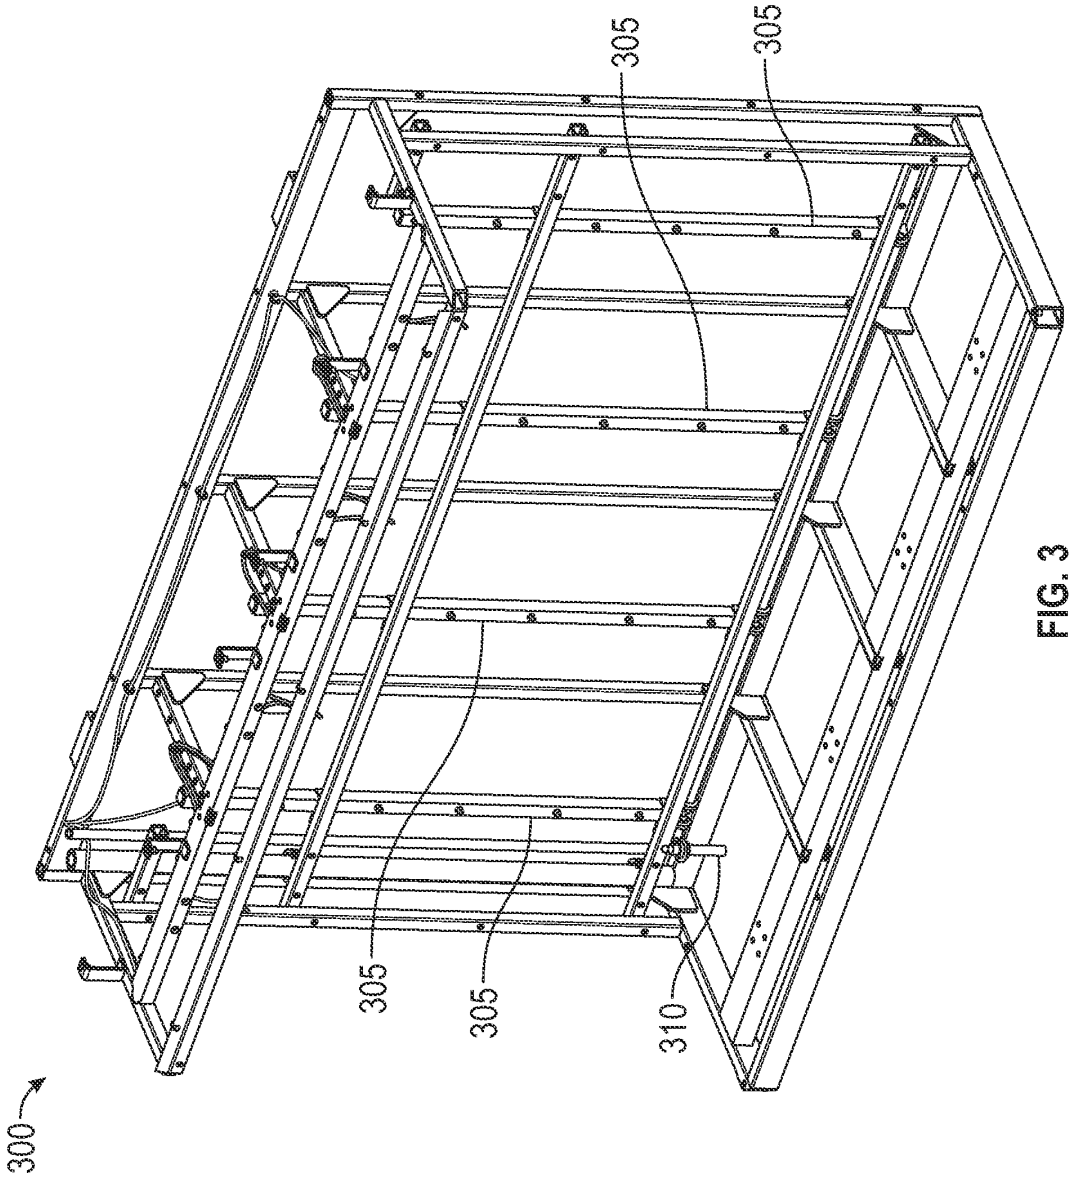


FIG. 3

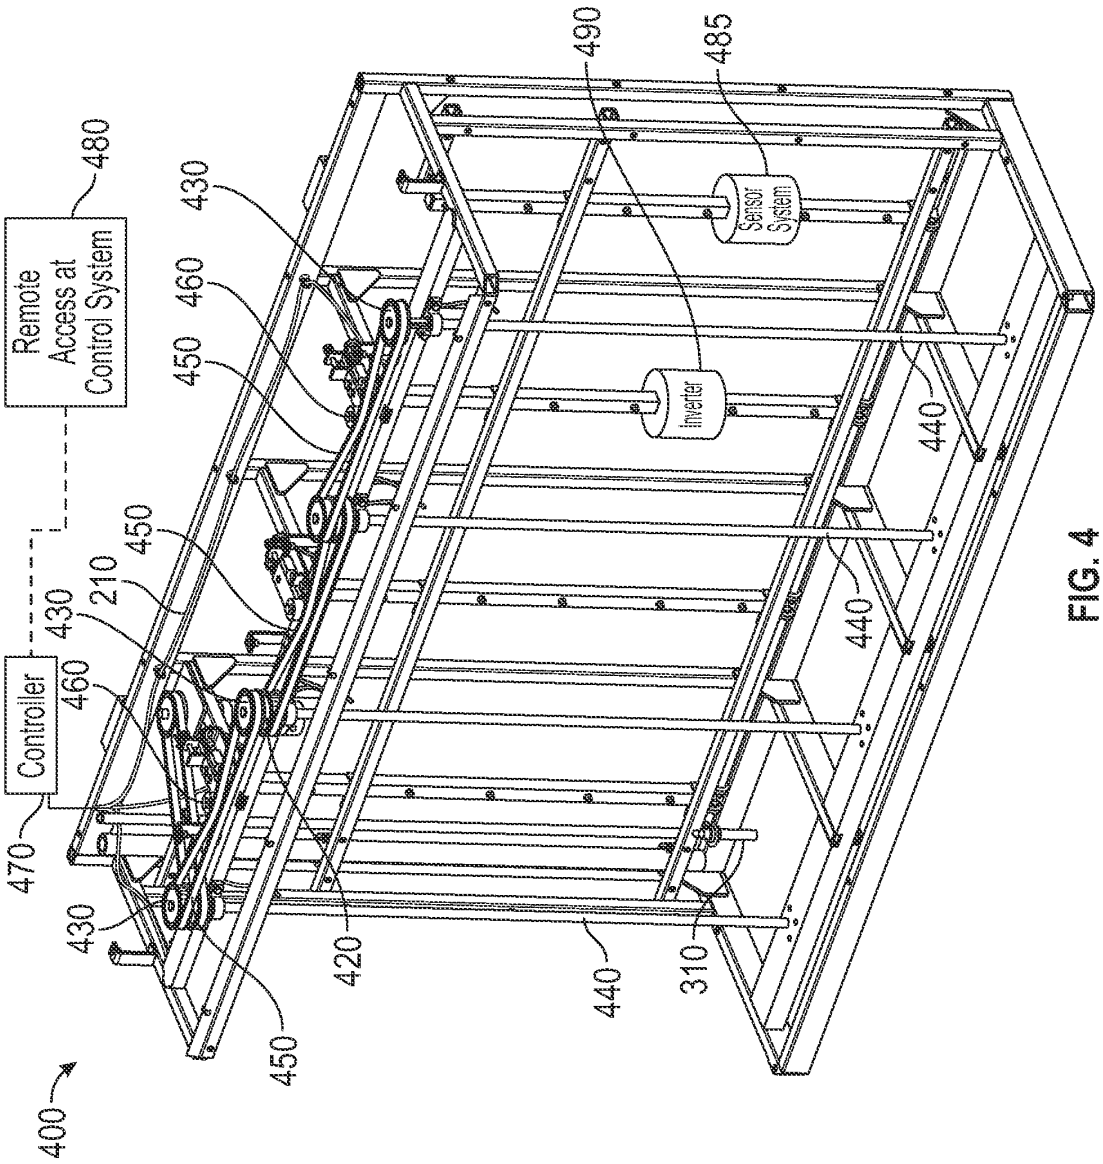

Remote Access at Control System
480
Controller
470
400
490
485
Sensor System
Inverter
430
460
450
210
420
440
310

FIG. 4

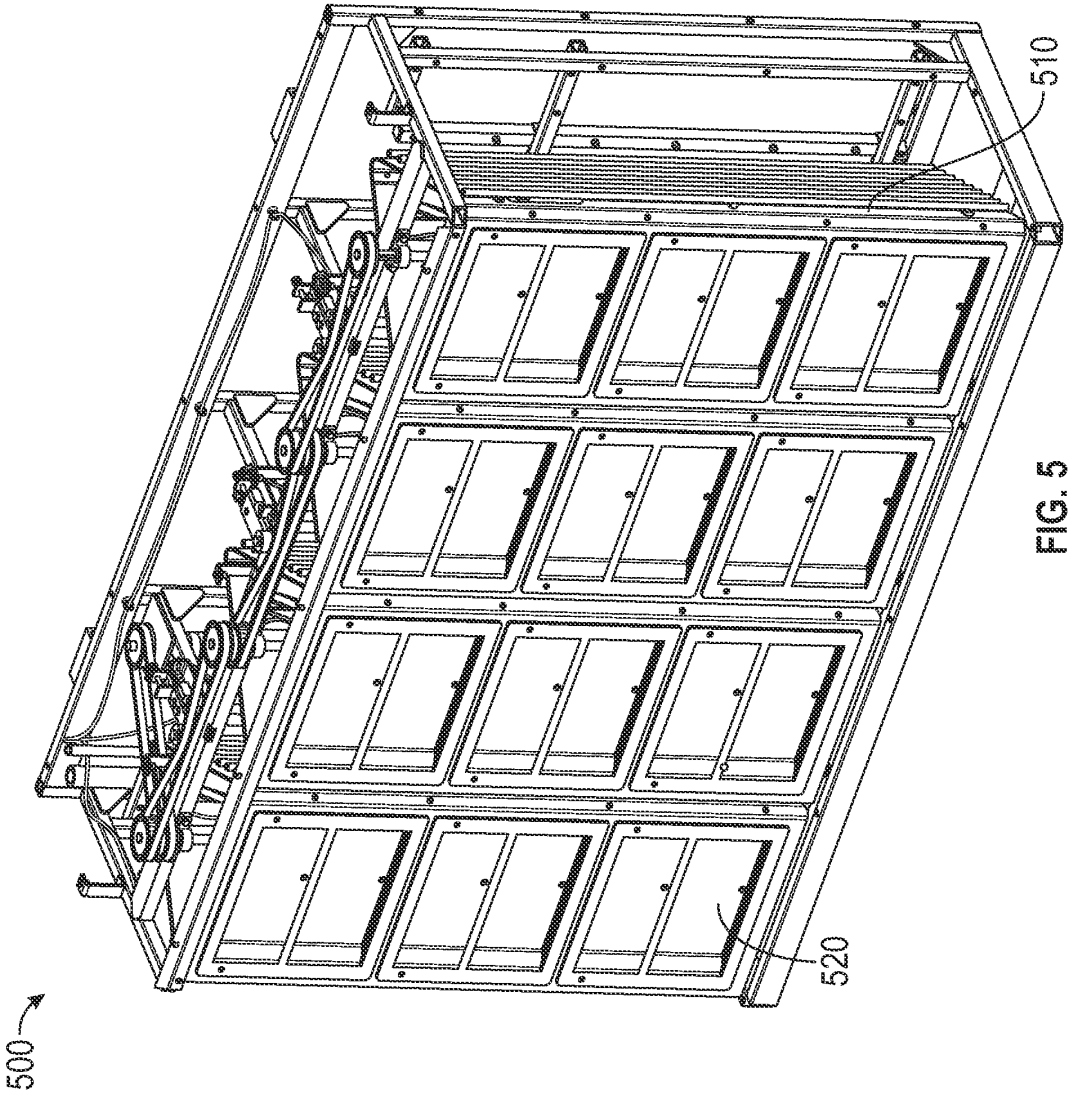


FIG. 5

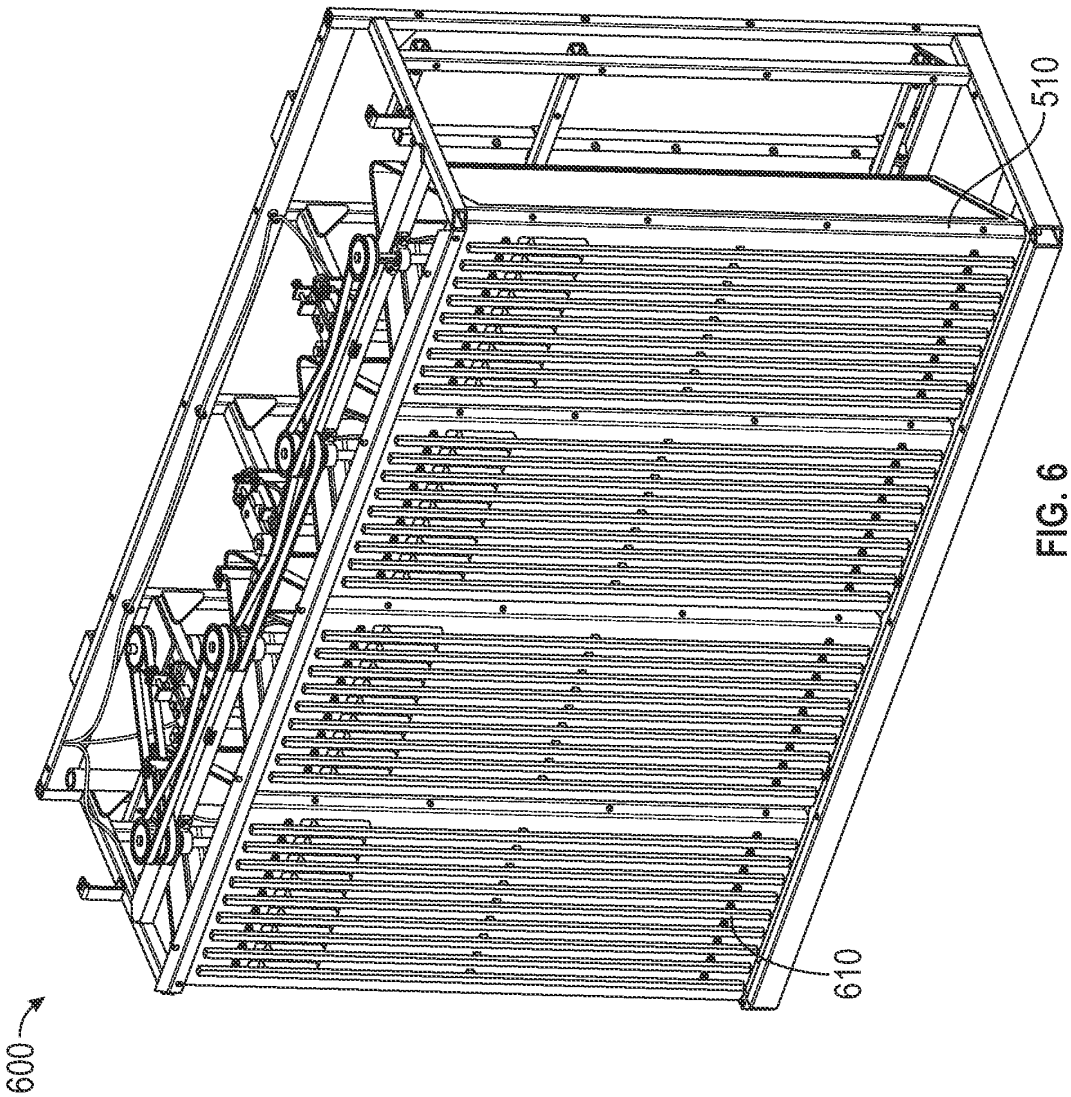


FIG. 6

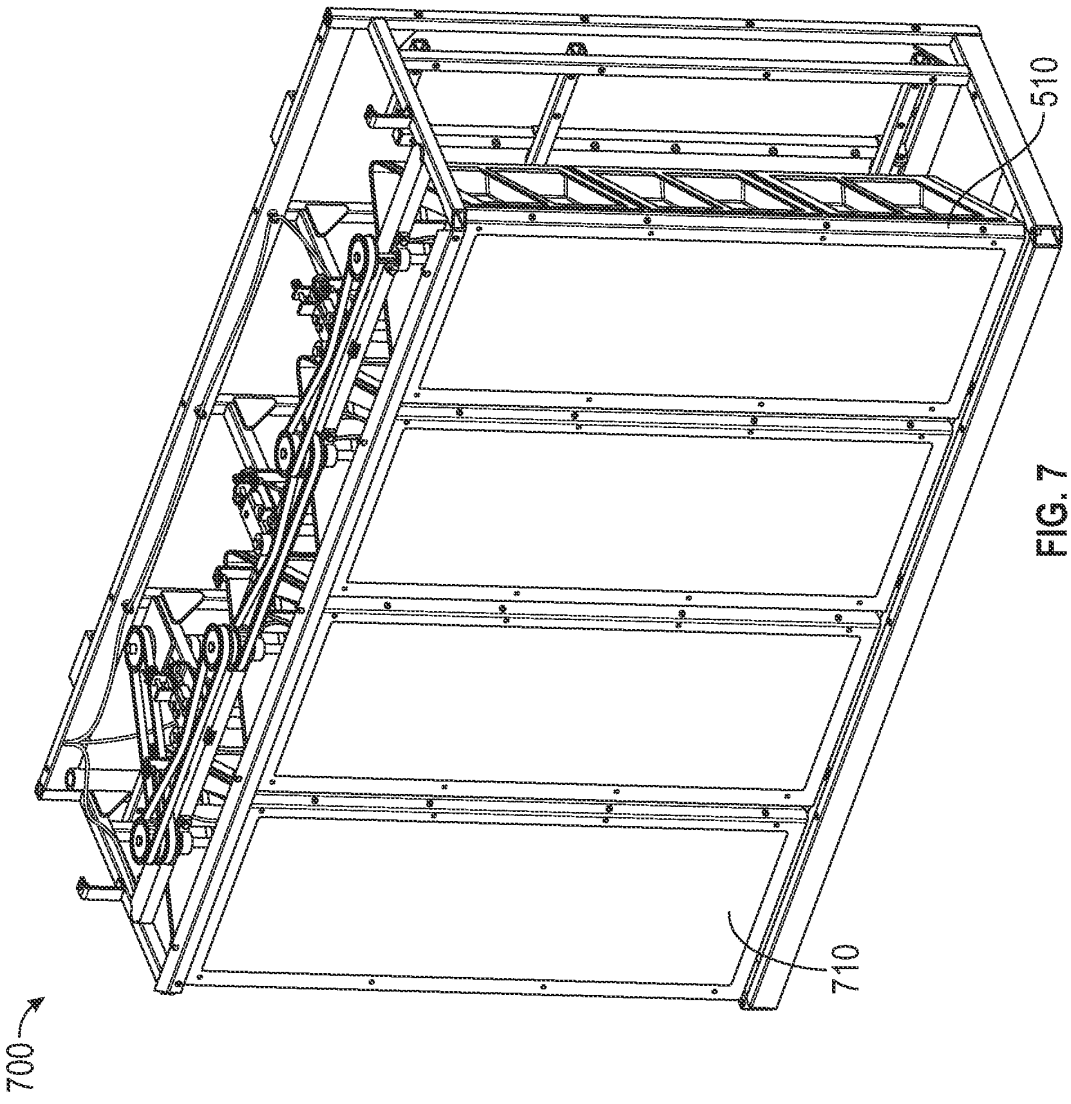


FIG. 7