




[図2]

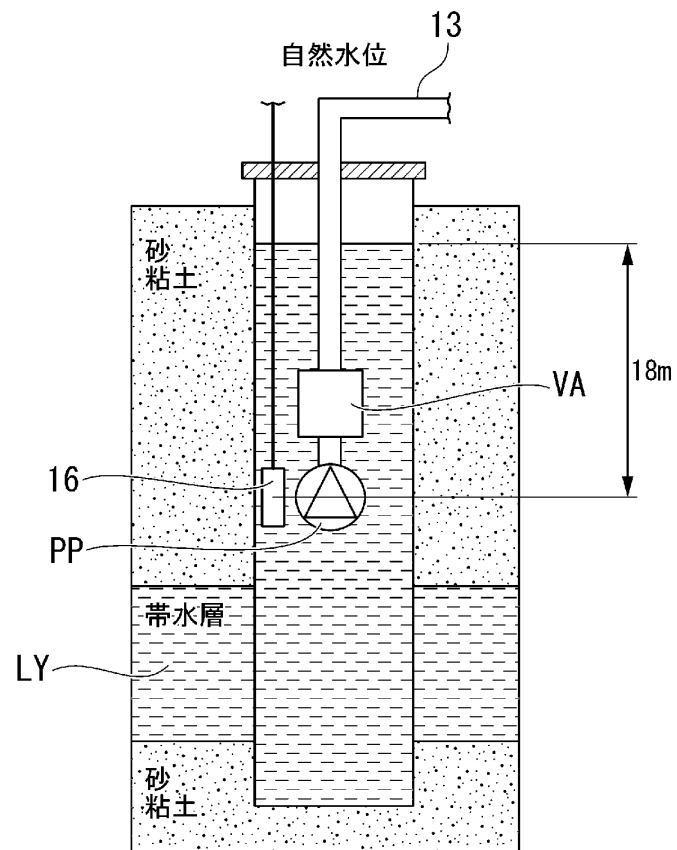


[図3]

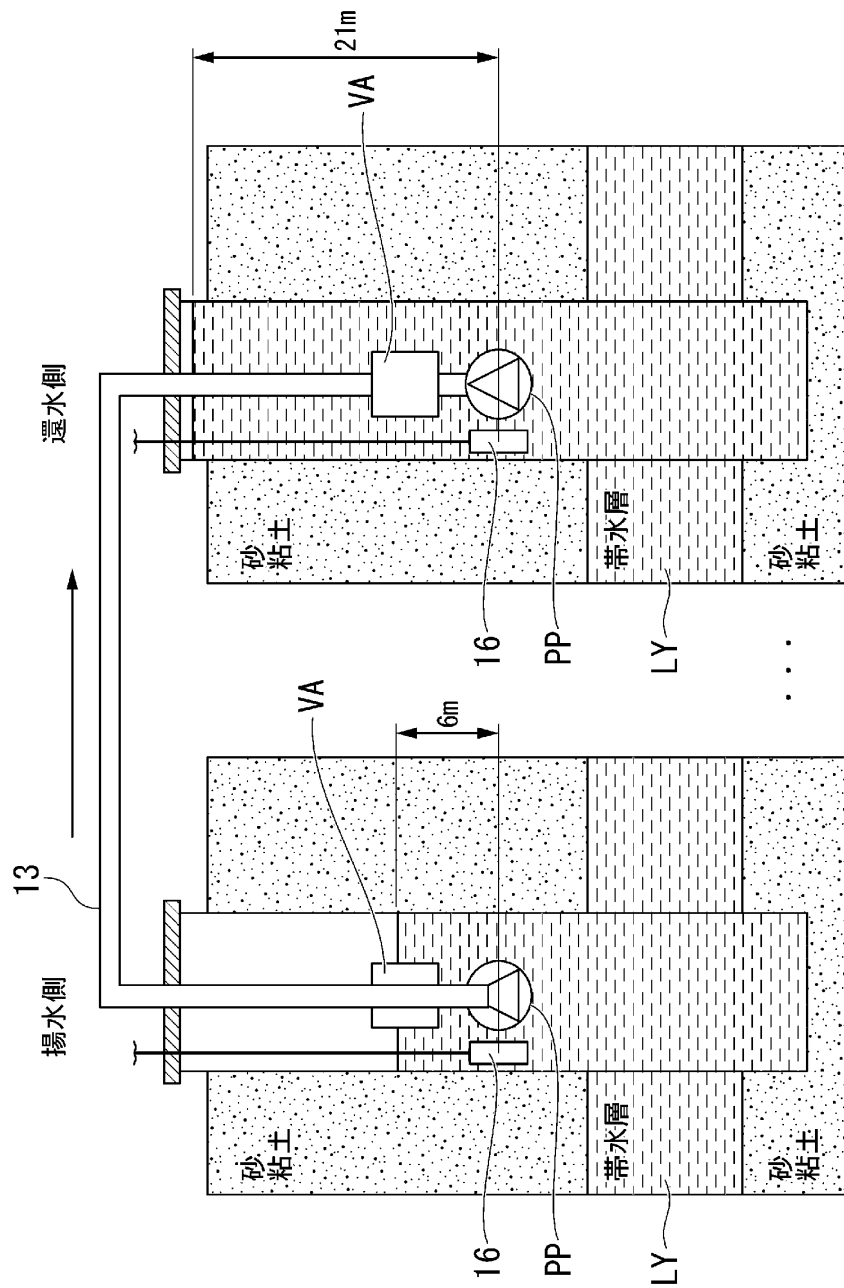


[図4]

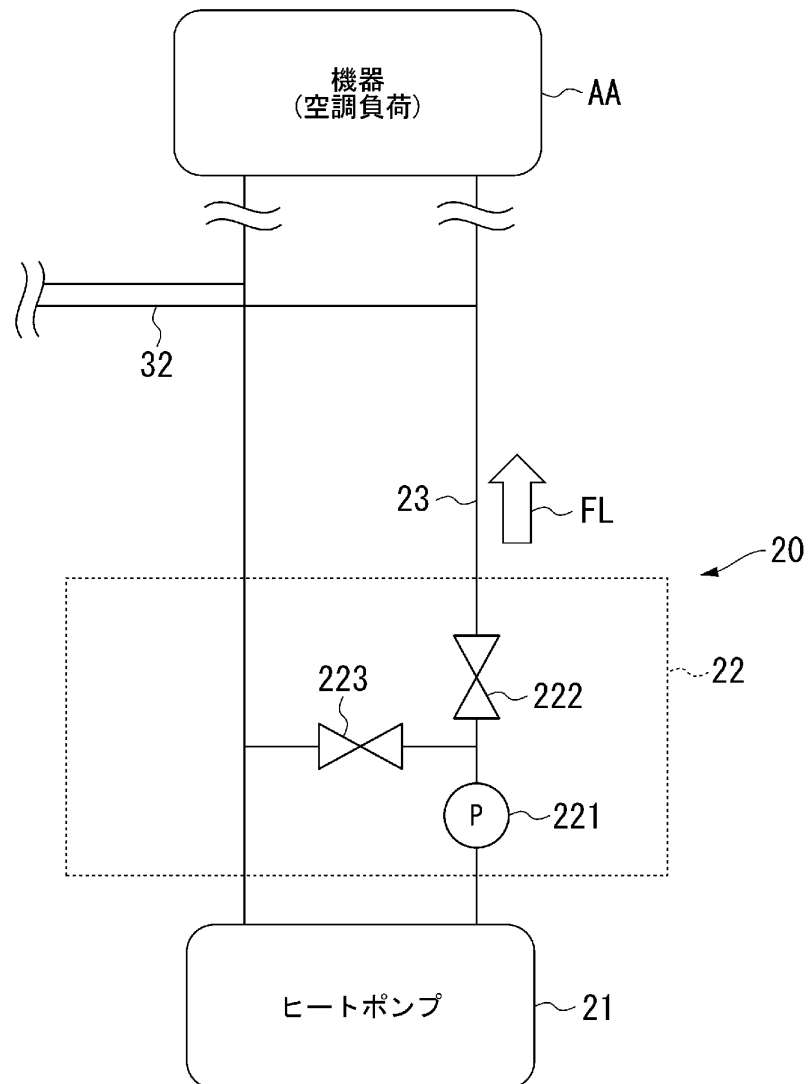

[図5]

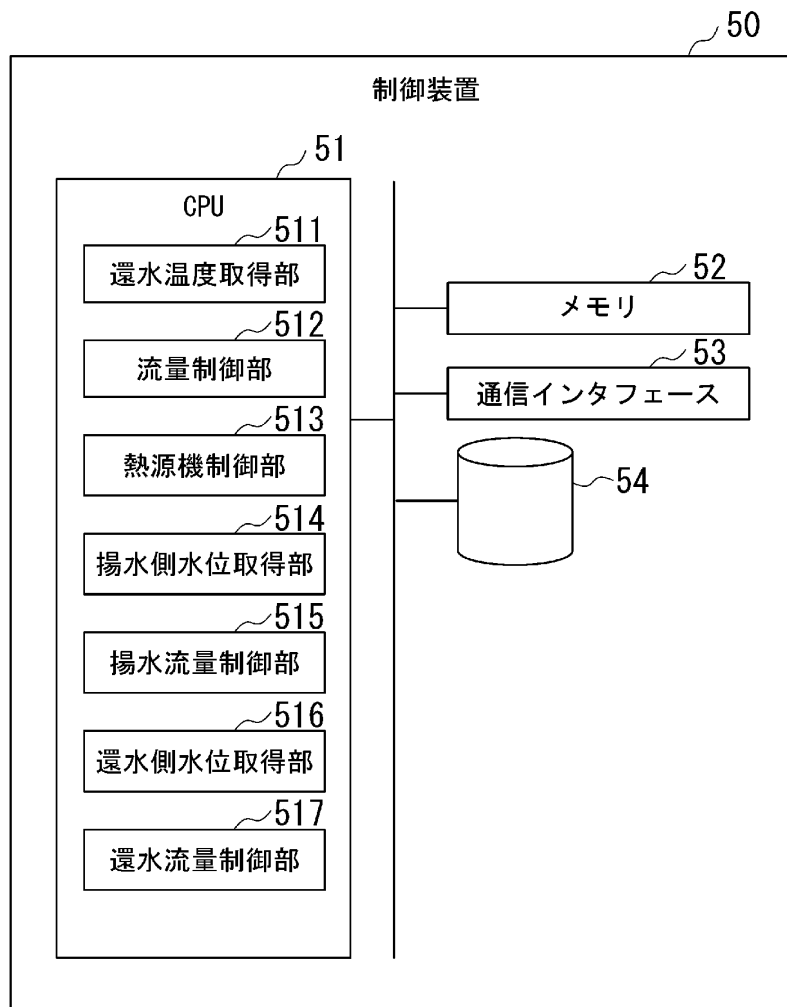


[図6]

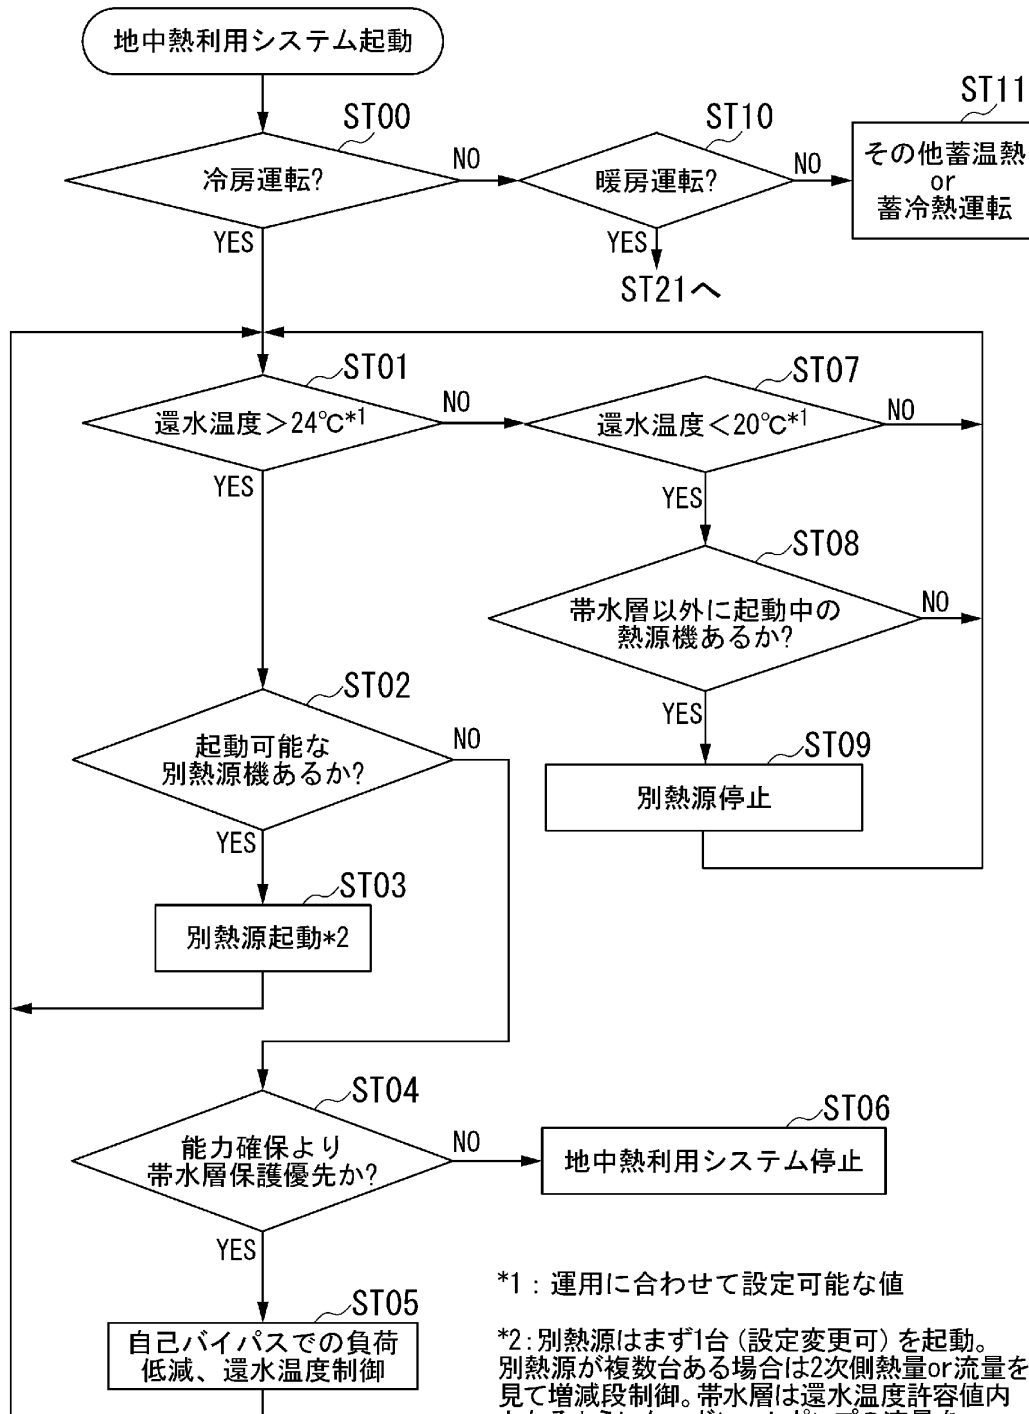

*1：運用に合わせて設定可能な値

*2：別熱源はまず1台（設定変更可）を起動。別熱源が複数台ある場合は2次側熱量or流量を見て増減段制御。帯水層は還水温度許容値内となるようにターボヒートポンプの流量をポンプインバータ or 電動弁で制御し、負荷を抑制する。


[図7]

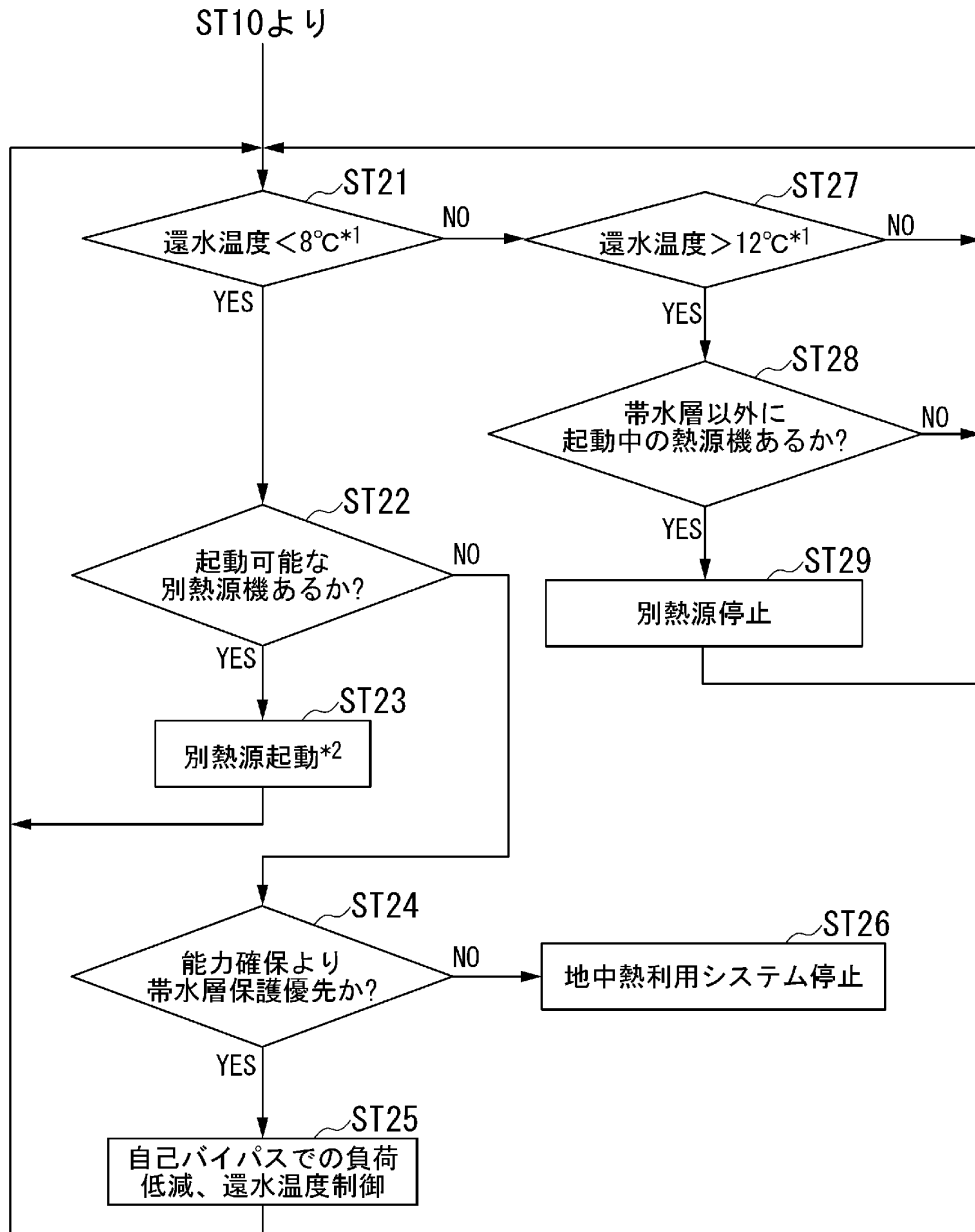

*1: 運用に合わせて設定可能な値

*2: 別熱源はまず1台（設定変更可）を起動。
別熱源が複数台ある場合は2次側熱量or流量を
見て増減段制御。帯水層は還水温度許容値内
となるようにターボヒートポンプの流量を
ポンプインバータ or 電動弁で制御し、
負荷を抑制する。


[図8]

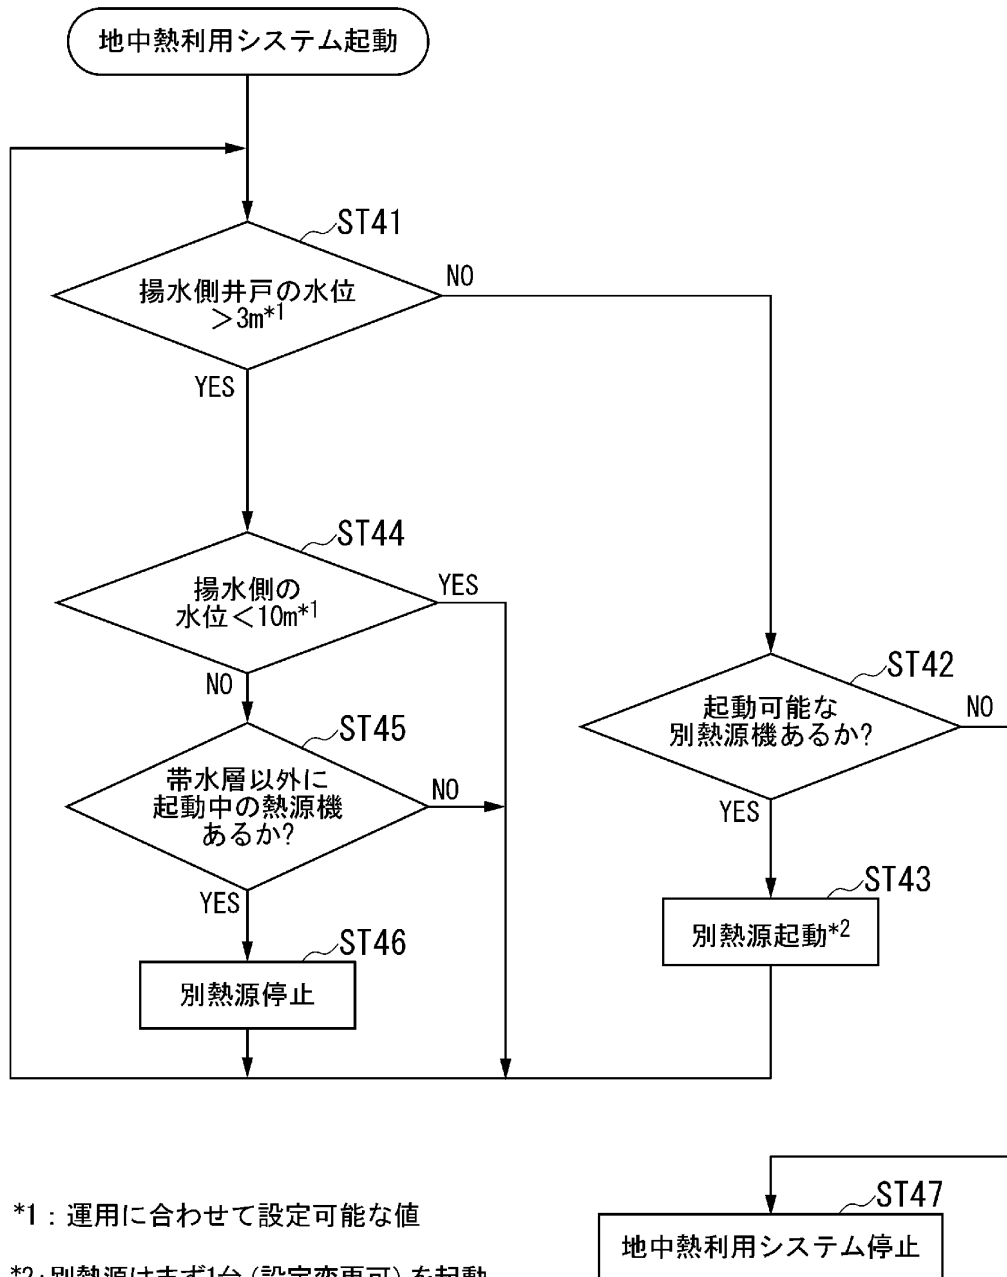

*1: 運用に合わせて設定可能な値

*2: 別熱源はまず1台（設定変更可）を起動。
別熱源が複数台ある場合は2次側熱量or流量を
見て増減段制御。帯水層は還水温度許容値内
となるようにターボヒートポンプの流量を
ポンプインバータ or 電動弁で制御し、
負荷を抑制する。


[図9]

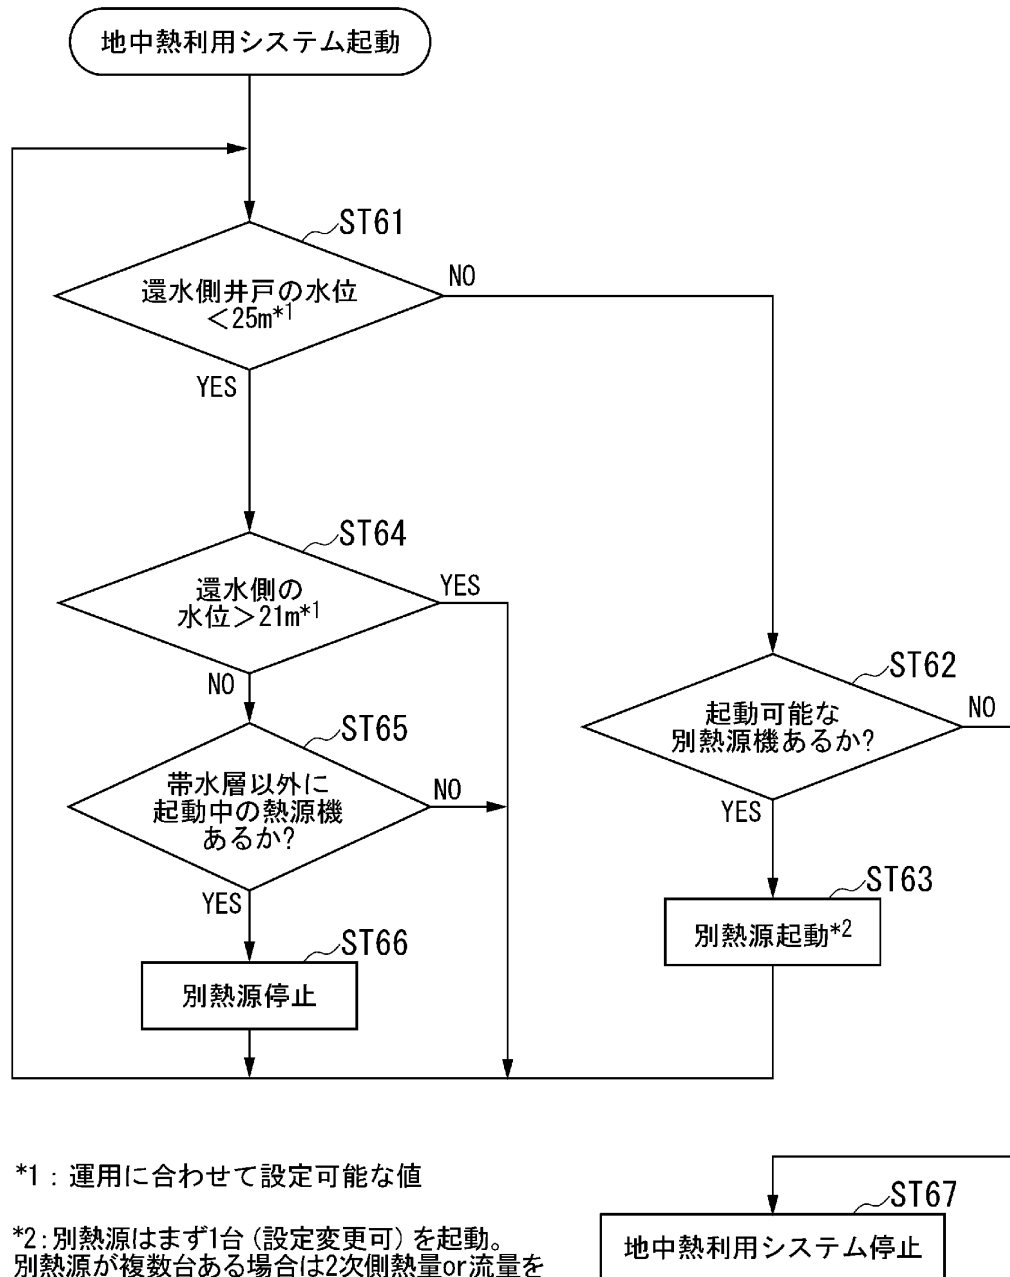


*1: 運用に合わせて設定可能な値

*2: 別熱源はまず1台（設定変更可）を起動。別熱源が複数台ある場合は2次側熱量or流量を見て増減段制御。帯水層は還水温度許容値内となるようにターボヒートポンプの流量をポンプインバータ or 電動弁で制御し、負荷を抑制する。

[図10]

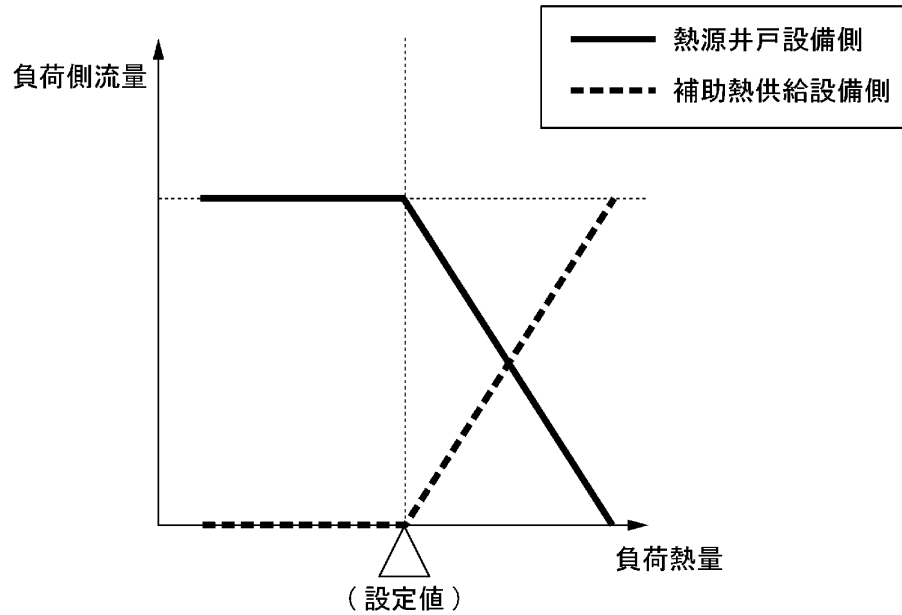


[図11]

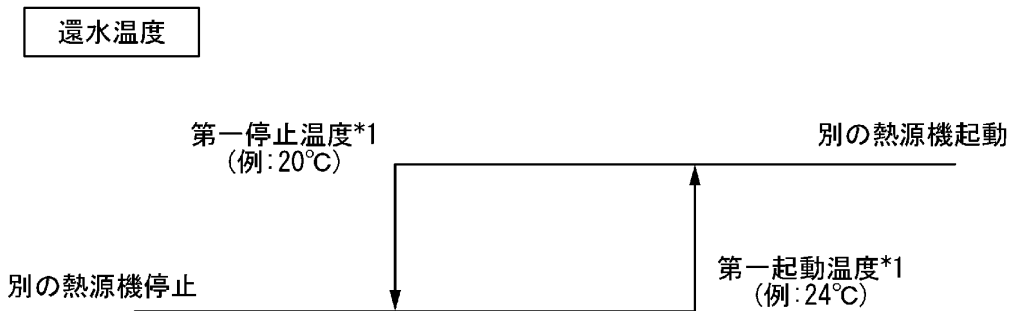

*1: Settable and adjusted so that start/stop is not repeated frequently in actual operation.

[図12]

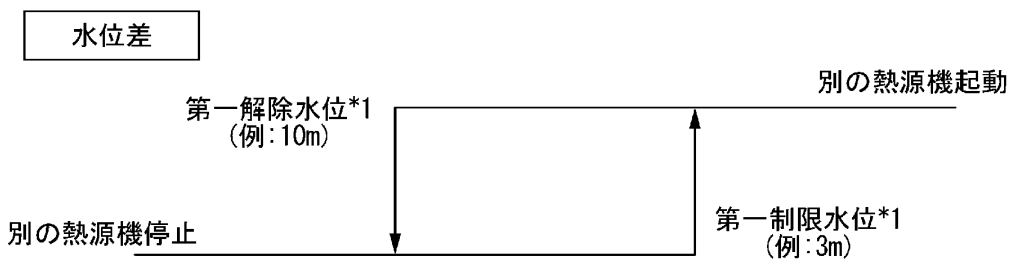

*1: Settable and adjusted so that start/stop is not repeated frequently in actual operation.