
FIG.7

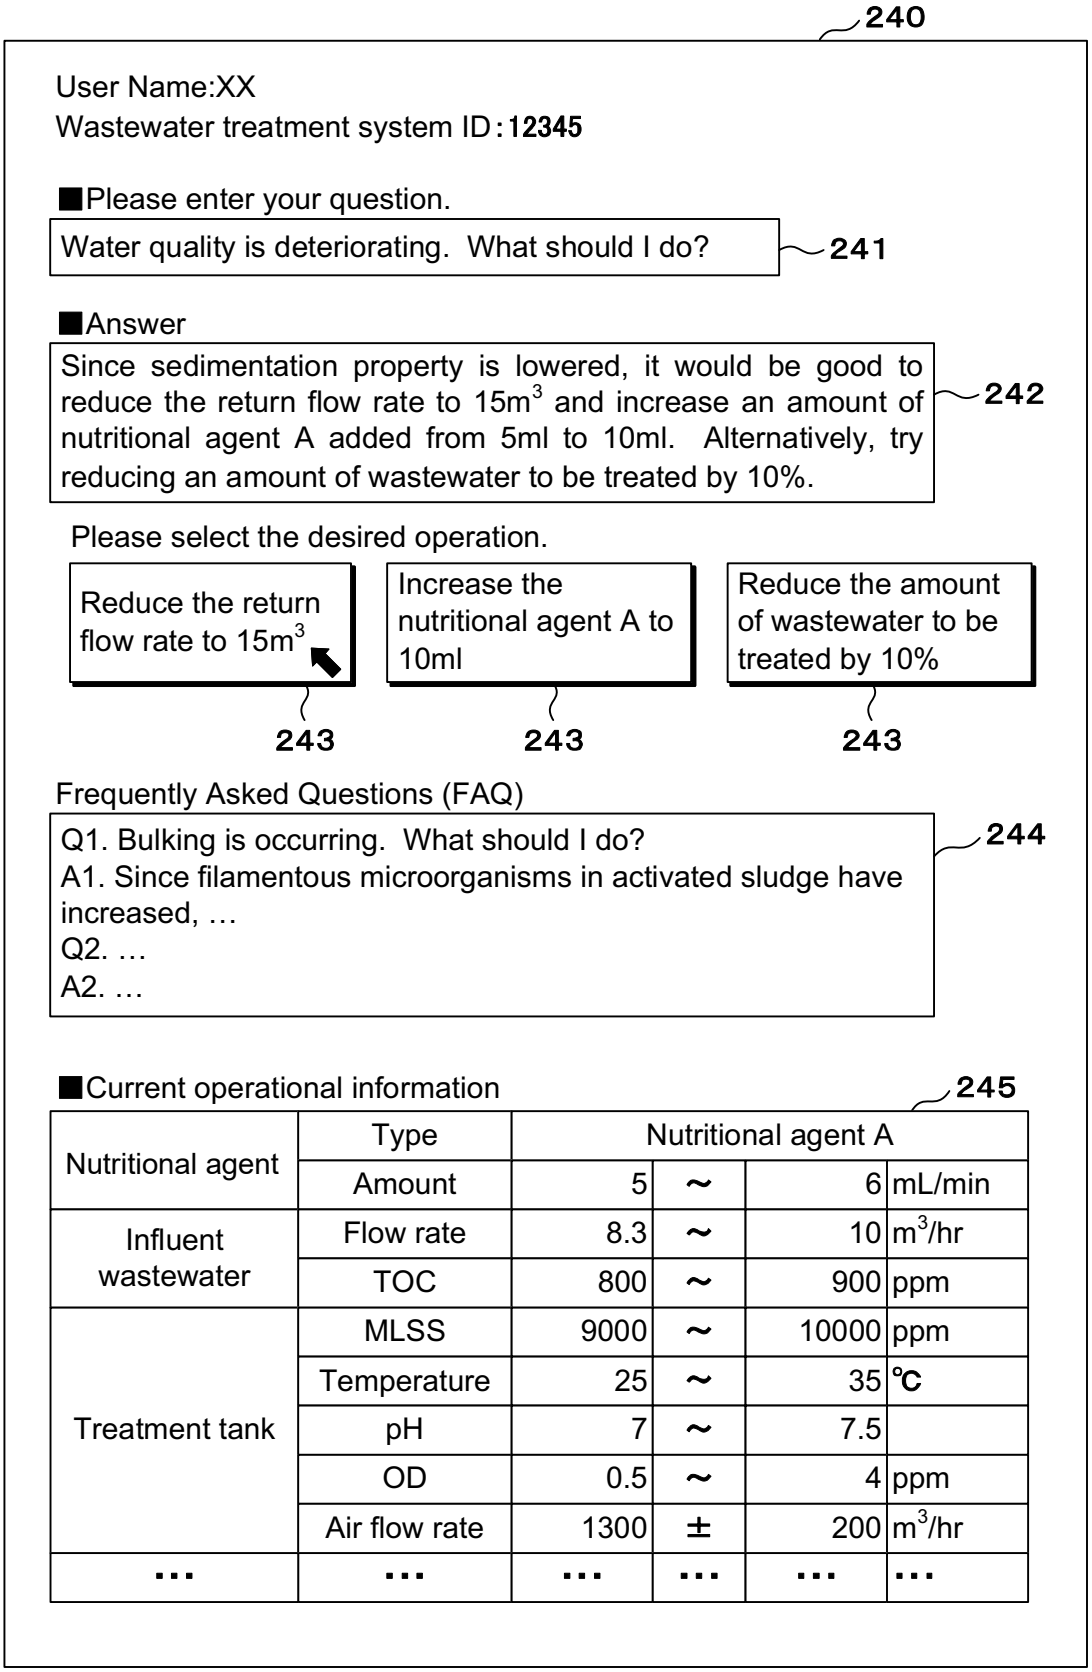

Nutritional agent	Type	Nutritional agent A			
	Amount	5	~	6	mL/min
Influent wastewater	Flow rate	8.3	~	10	m^3/hr
	TOC	800	~	900	ppm
Treatment tank	MLSS	9000	~	10000	ppm
	Temperature	25	~	35	℃
	pH	7	~	7.5	
	OD	0.5	~	4	ppm
	Air flow rate	1300	±	200	m^3/hr
…	…	…	…	…	…