




【図1】

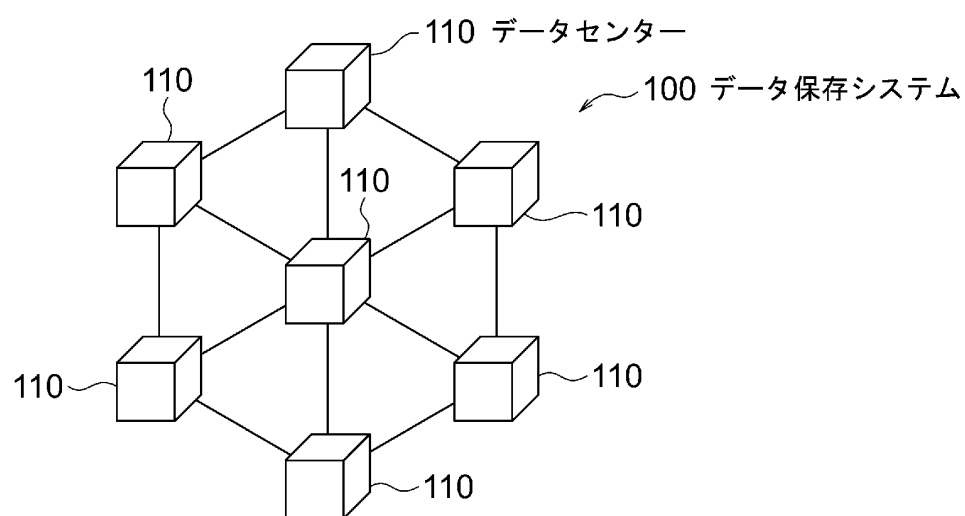


[図2]

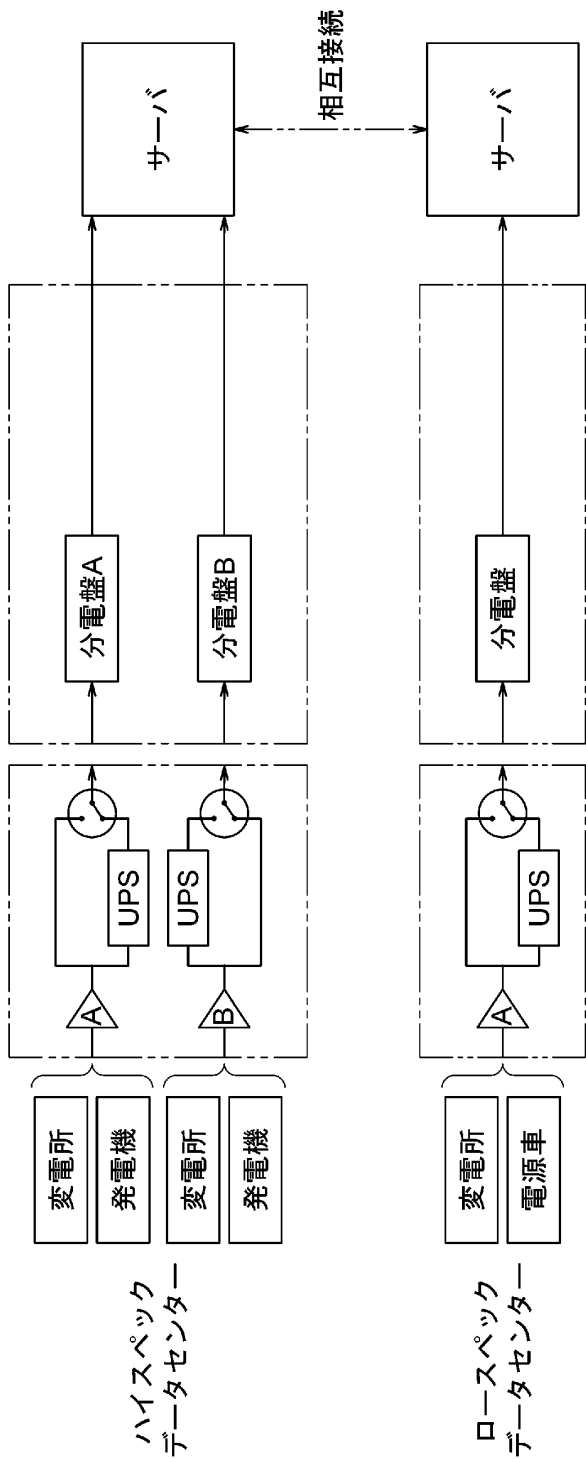

[図3]

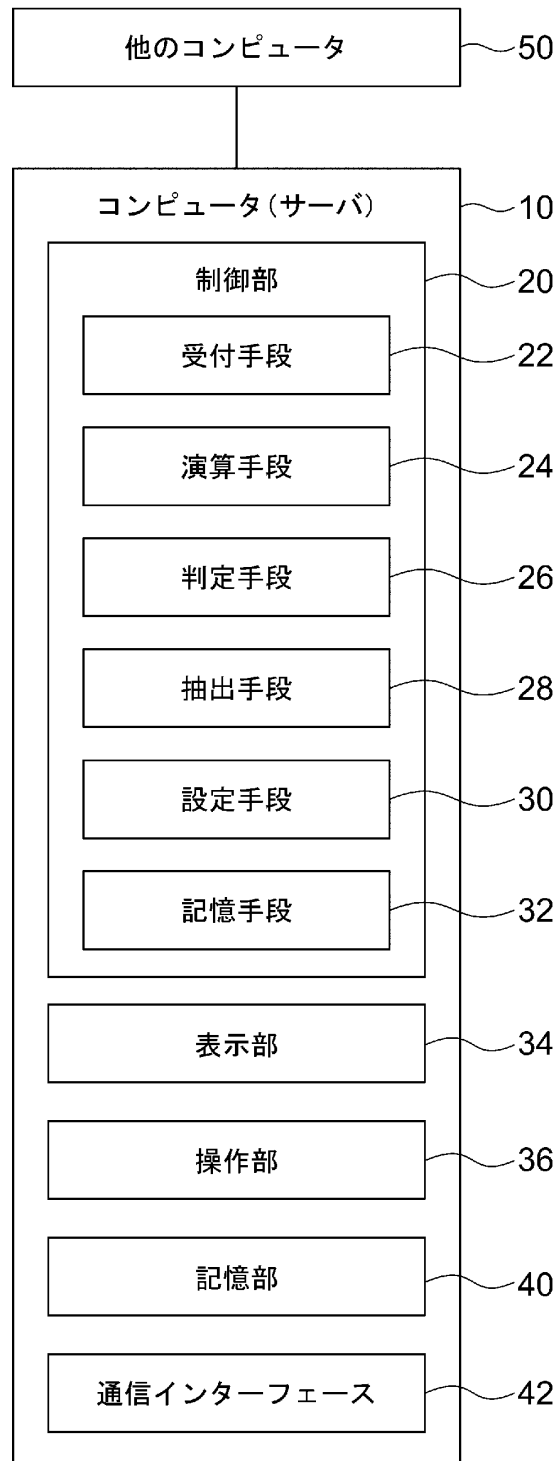

[図4]

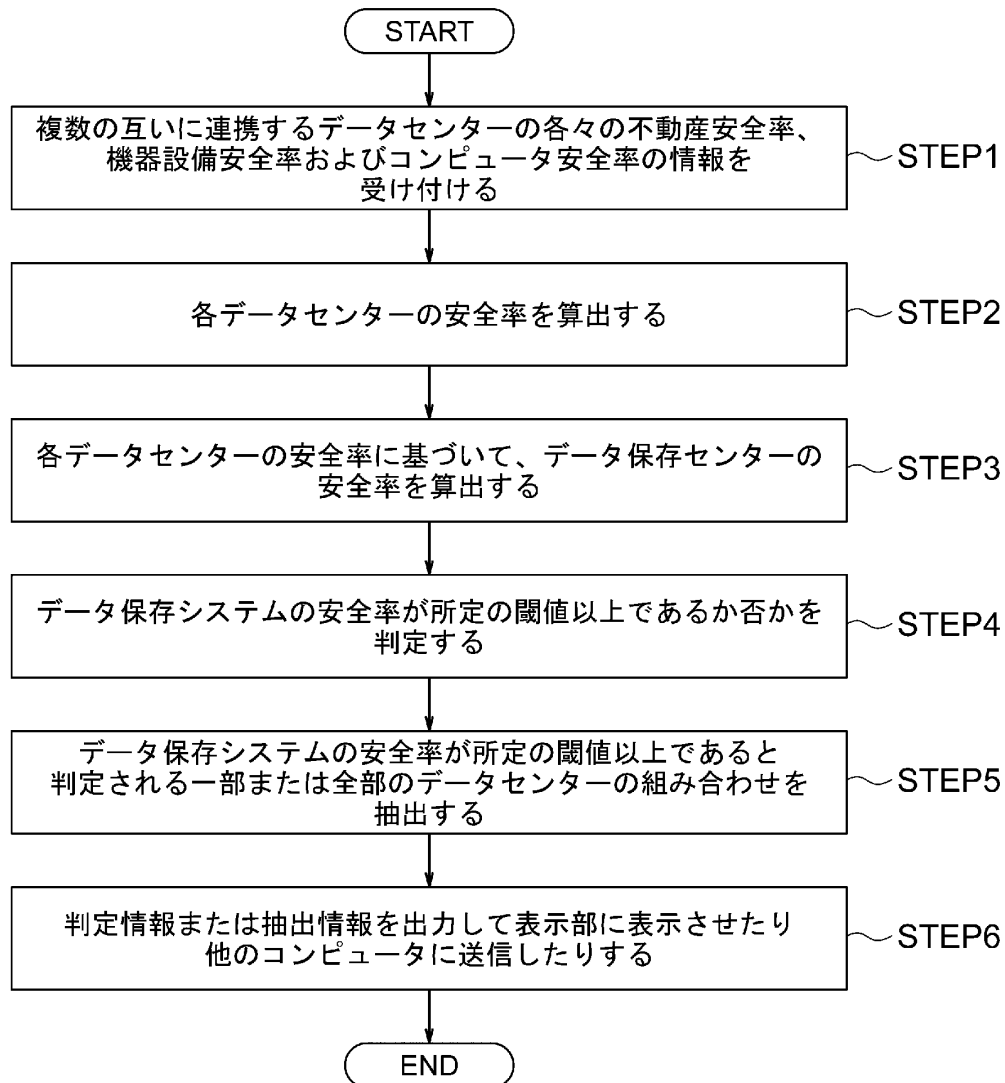

[図5]

$$\begin{aligned}
 \text{データセンターの安全率} &= \text{柱の安全率} \times \text{梁の安全率} \times \text{免震装置の安全率} \times \text{発電機の安全率} \times \text{UPSの安全率} \times \text{サーバの安全率} \\
 53\% &= 90\% \times 90\% \times 90\% \times 90\% \times 90\% \times 90\% \\
 &\quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\substack{\text{不動産安全率} \\ 81\%}} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\substack{\text{機器設備安全率} \\ 72.9\%}} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\substack{\text{コンピュータ安全率} \\ 90\%}}
 \end{aligned}$$

[図6]

$$\begin{aligned} \text{データ保存} \\ \text{システムの} \\ \text{安全率} \end{aligned} = 1 - (1 - \text{第1データセンターの安全率}) \times (1 - \text{第2データセンターの安全率}) \\ \times \dots \times (1 - \text{第nデータセンターの安全率})$$

[図7]

